





Šiaurė

Pietūs

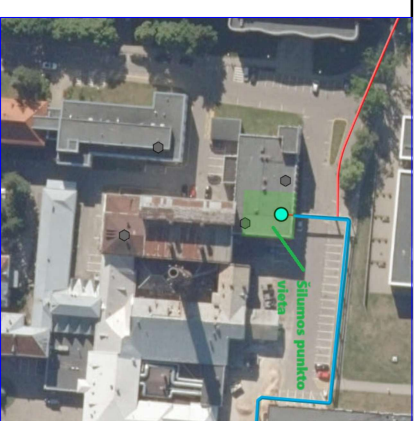

ŽYMĖJIMAI:

-  Kabelinė trasa
-  Projektuojamas skydas
-  Prietaisai

PASTABOS:

Jutikliai yra PT1, TT1 1,65 m, PT2, TT2 1,95 aukštyje nuo grindų. Kabeliai prijungiami iš viršaus (per lubas). Patalpų dydis, skydo vieta, Kabelinė trasos kelias, Jutiklių išdėstymas yra preliminarūs. Montuojant, tiksinti vietoje. Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius kirpti vietoje. Kabeliai iki komunikacijos spintų turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose. Spintų įvaduose turi būti naudojami tinkami užspaudikliai tiek kabelių, tiek gofrai, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintoje kabeliai turi būti montuojami be gofry, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą

0	2025-12	Statybai	Statinio projekto paravdinimas	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. Papr. Dok. Nr.	Pačioja	Vardas, Pavardė	Parasas	
LT	Statybos ir Ūsakovas	AB "KAUNO ENERGIJA"		Dokumento žymuo
DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA				
Statinyje				
ŠILUMOS PUNKTAS Eivenių g. 2				
Dokumentu paravdinimas				
Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis				
				Laida
				0
				Lapas
				1
				Lapai
				1