

ŽYMĖJIMAI:


 Kabelinė trasa

 Projektuojamas skydas

 Prietaisai

PASTABOS:

Jutikliai yra PT1, TT1, PT2, TT2 1,96 m aukštyje nuo grindų. Kabeliai prijungiami iš viršaus (per lubas). Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra preliminarus. Montuojant, tiksinti vietoje. Montavimo medžiagai kiekis yra orientacinis. Kabelius kirpti vietoje. Kabeliai iki komunikacijos spintų turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose. Spintų įvaduose turi būti naudojami tinkami užspauidkčiai tiek kabelių, tiek gofrai, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintos viduje kabeliai turi būti montuojami be gofry, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspauidkami sandarikliai pagal kabelio diametrą

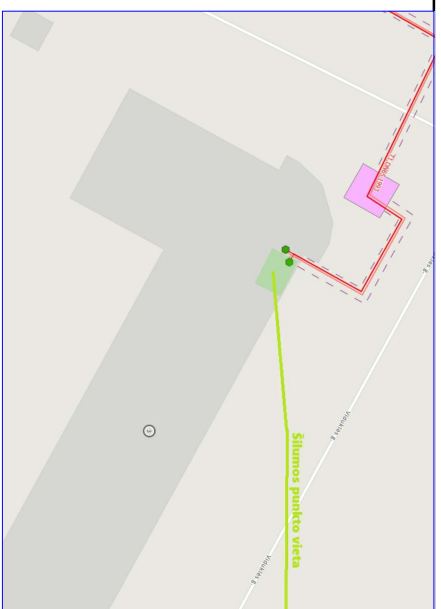

0	2025-12	Statybai	Laidos statusas. Keitimo prežiastis (jei taikoma)		Statinio projekto pavadinimas
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo prežiastis (jei taikoma)			
Kval. Papr. Dak. Nr.	Pozicija	Vardas, Pavardė	Parasas	Statiny	
				ŠILUMOS PUNKTAS viduklės g. 3	
				Dokumentu pavadinimas	
LT	Statybojas ir Užsakovas AB "KAUNO ENERGIJA"	Dokumentu žymuo		Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis	Laidos
		Lapas	Lapai	0	1 1