


2x4 0,22 kv kabelis (pagal projektą) ir 2x4 0,22 kv kabelis (pagal projektą)

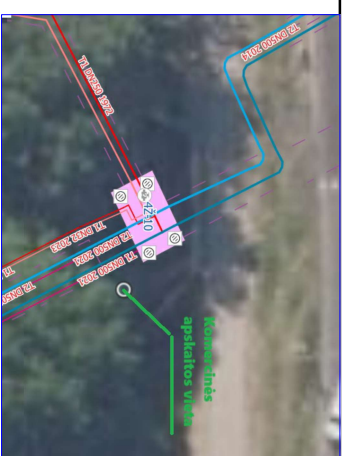

#### PASTABOS:

1. =DS1 skydas projektuojamas šalia KAS skydo.
2. =DS1 skydas turi būti prijungtas prie esamo žemėnimo. Jei žemėnimo nėra, turi būti įrengtas žemėnimas, žemėnimo varža turi būti ne didesne nei 10 omų.
3. Viso objekto statyba vykdyti laikantis EIT reikalavimų ir kitų galiojančių normų.
4. Visas pažėstas dangas atstatyti analogiškoms.
5. Visi darbai, kurie gali būti pagrįsti laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekte dokumentuose, ar parodyti brėžiniuose.
6. Kabeliai iki komunikacijos spintos turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdiuose. Spintos įvade turi būti naudojami tinkami užspaudikliai kabeliui, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio.
7. Pačioje komunikacijos spintoje viduje kabeliai turi būti montuojami be gofrų, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybų. Naudojami ir parinkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą. Iš spintos kabeliai patenka į požeminį vamzdį.
8. Kabeliai tarp skydo ir kameryje klojami žemėje apsauginiame vamzdyje 70 cm nuo paviršiaus. Kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. 30cm nuo paviršiaus klojama išpalamoji juosta "kabelis".
9. Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jautiklių išdėstymas yra prelinharūs. Montuojant tikslinti vietoje.
10. Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius, gofras kirpti vietoje.
11. Kabelio praejimui įrengti angą perdangoje reikiamo diametro, velniav sandarinti tam skirta medžiaga.
12. Jutikliai T1-BT1, T2-BT2, T1-BP1, T2-BP2 yra 0,68 m nuo lubų, jutikliai T1-BF1, T2-BF2 nuo 1,12 m.

0	2025-12	Statybai	Statinio projekto pavidinimas	DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	Statymo		
Kval. Papr. Dok. Nr.			Talpos pr. , kaunas (4Z-10)		
			Parasius		
			Podcija		
			Vardas, Pavardė		
			Parasius		
			Statymo		
			Talpos pr. , kaunas (4Z-10)		
			Dokumentų pavidinimas		
			Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis		
			Dokumentų žymuo		
LT		Statytojas ir Užsakovas AB "KAUNO ENERGIJA"		Lapas	Lapai
				1	1