


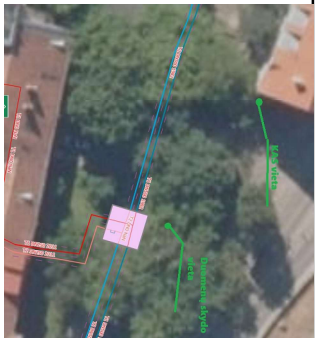


- ZĪMĒJUMI:**
-  Kabelinē trasa
  -  Projektuojamais skydas
  -  Priekšsīcas



- PASTABOS:**
1. =DS1 skydas turi būt prijungtas pie esošo zemeslīniju. Ja zemeslīniju nēra, turi būt ierīgtas zemeslīnijas, zemeslīniju varza turi būt ne dīdesne nēl 10 omu.
  2. =DS1 skydas turi būt prijungtas pie esošo zemeslīniju. Ja zemeslīniju nēra, turi būt ierīgtas zemeslīnijas, zemeslīniju varza turi būt ne dīdesne nēl 10 omu.
  3. Viso objekto statyba vykdyti laikant EIT reikalavimū ir kitū galiojančių normū.
  4. Visas pažėstas dangas atstatyti analogiškoms.
  5. Visi darbai, kurie gali būt pagrįstai laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi būt atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekto dokumentuose, ar parodyti brėžiniuose.
  6. Kabeliai iki komunikacijos spintos turi būt tiesiami apsauginuose gofrutuose vamzdžiuose. Spintos įvėde turi būt naudojiami tinkami užspaudikliai kabeliui, užtikrinant sandarumą ir apsauga nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintoje viduje kabeliai turi būt montuojami be gofru, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybū. Naudojami ir patenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą. Iš spintos kabeliai patenkami į požeminį vamzdį.
  7. Kabeliai tarp skydų ir kamery klojami žemėje apsauginiame vamzdyje 70 cm nuo paviršiaus. Kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. 30cm nuo paviršiaus klojami išpaļamoji juosta "Kabelis".
  8. Patalpų dydis, skydų vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra preliminarūs. Montuojant tikslinti vietoje.
  9. Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius, gofras kirpti vietoje.
  10. Kabelio paešimui ierigti anga perdangoje reikiamo diametro, veliau sandarinti tam skirta medžiaga.
  11. Jutikliai T1-BT1, T2-BT2, T1-BP1, T2-BP2 yra 1,41 m nuo lubų.

0	2025-12	Statybai	Statinio projekto pavadinimas	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	Statinio projekto pavadinimas	
			DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA	
			Statybos	Laida
			Vieta, Pavardė	Šv. Gertridos g., Kaunas (SK-22A)
			Parasė	Dokumentu pavadinimas
				Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis
				Laida
				0
LT	Statybos ir ūsėkavos	AB "KAUNO ENERGIJA"	Dokumentu žymuo	Lapas
				1
				Lapai
				1