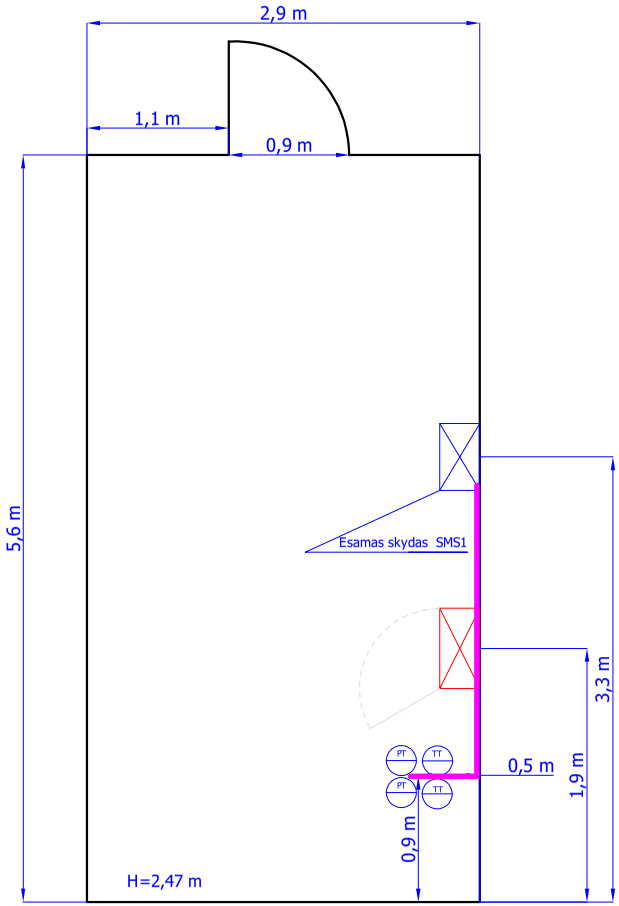

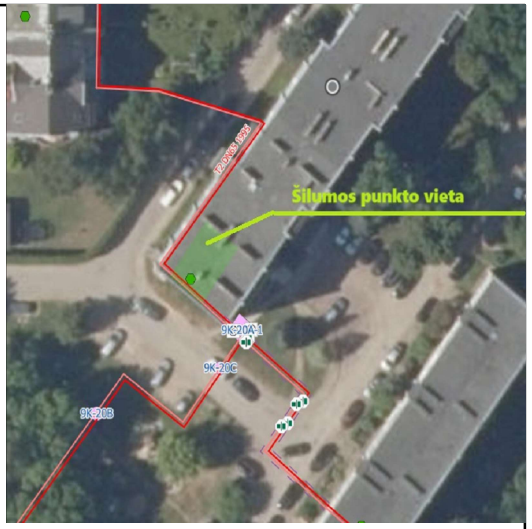

ŽYMĖJIMAI:

Kabelinė trasa

Projektuojamas skydas

Prietaisas

PASTABOS:
Jutikliai yra PT1, TT1, 1,33 m, PT2, TT2 0,8 m aukštyje nuo grindų. Kabeliai prijungiami iš viršaus (per lubas).
Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra preliminarūs.
Montuojant, tikslinti vietoje.
Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius kirpti vietoje.
Kabeliai iki komunikacijos spintų turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose. Spintų įvaduose
turi būti naudojami tinkami užspaudikliai tiek kabeliui, tiek gofrai, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintos viduje kabeliai turi būti montuojami be gofrų, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą

0	2025-12	Statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. Dok. Nr.

	Pozicija	Vardas, Pavardė	Parašas

Statytojas ir Užsakovas: AB "KAUNO ENERGIJA"

LT

Statinio projekto pavadinimas: DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA

Statinys: ŠILUMOS PUNKTAS Raudondvario pl 230

Dokumento pavadinimas: Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis

Laida: 0

Dokumento žymuo

Lapas	Lapų
1	1