


Gelgaudiškio miesto gyvenamųjų namų ir organizacijų vidaus šildymo sistemų
temperatūrinis grafikas 2024-2025 m.

T patalpų = 18 °C

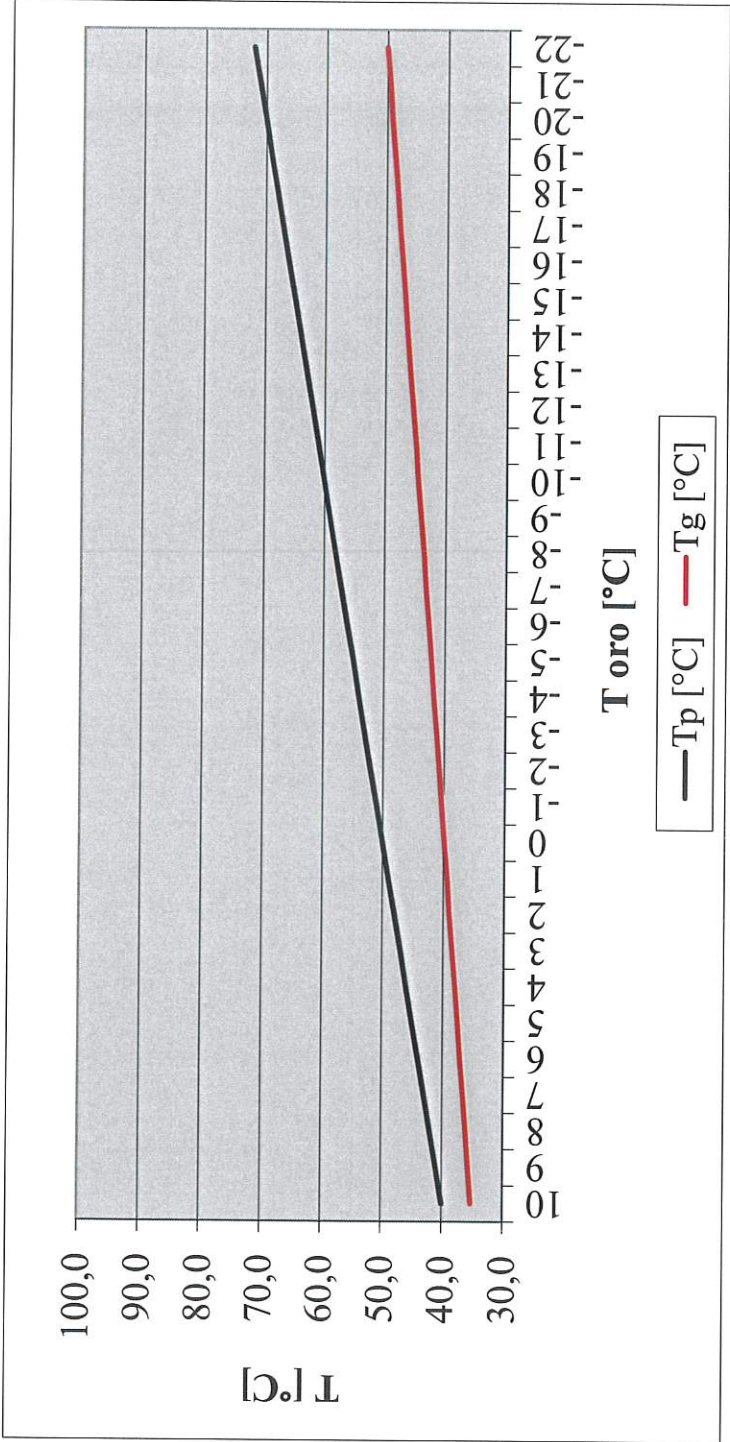

1. Paduodama temperatūra į namo vidaus sistemą.
2. Grįžtanti temperatūra iš namo į šilumos punktą.


Suderinta:
Šakių rajono savivaldybės

Tvirtinu:
UAB „Šakių šilumos tinklai“
Technikos direktorius

Oro temperatūra	Termofikacinio vandens temperatūra °C		
	Paduodama	Grįžtama	
1	2	3	
10	46,0	35,0	
9	48,0	35,5	
8	50,0	35,9	
7	52,0	36,4	
6	54,0	36,9	
5	55,0	37,3	
4	57,0	37,8	
3	59,0	38,3	
2	61,0	38,8	
1	63,0	39,2	
0	65,0	39,7	
-1	67,0	40,2	
-2	69,0	40,6	
-3	71,0	41,1	
-4	73,0	41,6	
-5	75,0	42,0	
-6	77,0	42,5	
-7	79,0	43,0	
-8	81,0	43,4	
-9	83,0	43,9	
-10	85,0	44,4	
-11	87,0	44,8	
-12	87,0	45,3	
-13	87,0	45,8	
-14	87,0	46,3	
-15	87,0	46,7	
-16	87,0	47,2	
-17	87,0	47,7	
-18	87,0	48,1	
-19	87,0	48,6	
-20	87,0	49,1	
-21	87,0	49,5	
-22	87,0	50,0	

Temperatūrinis grafikas (90-60) °C 2024 - 2025 metų šildymo sezonui
Gelgaudiškio padalinio katilinei

T patalpų = 18 °C

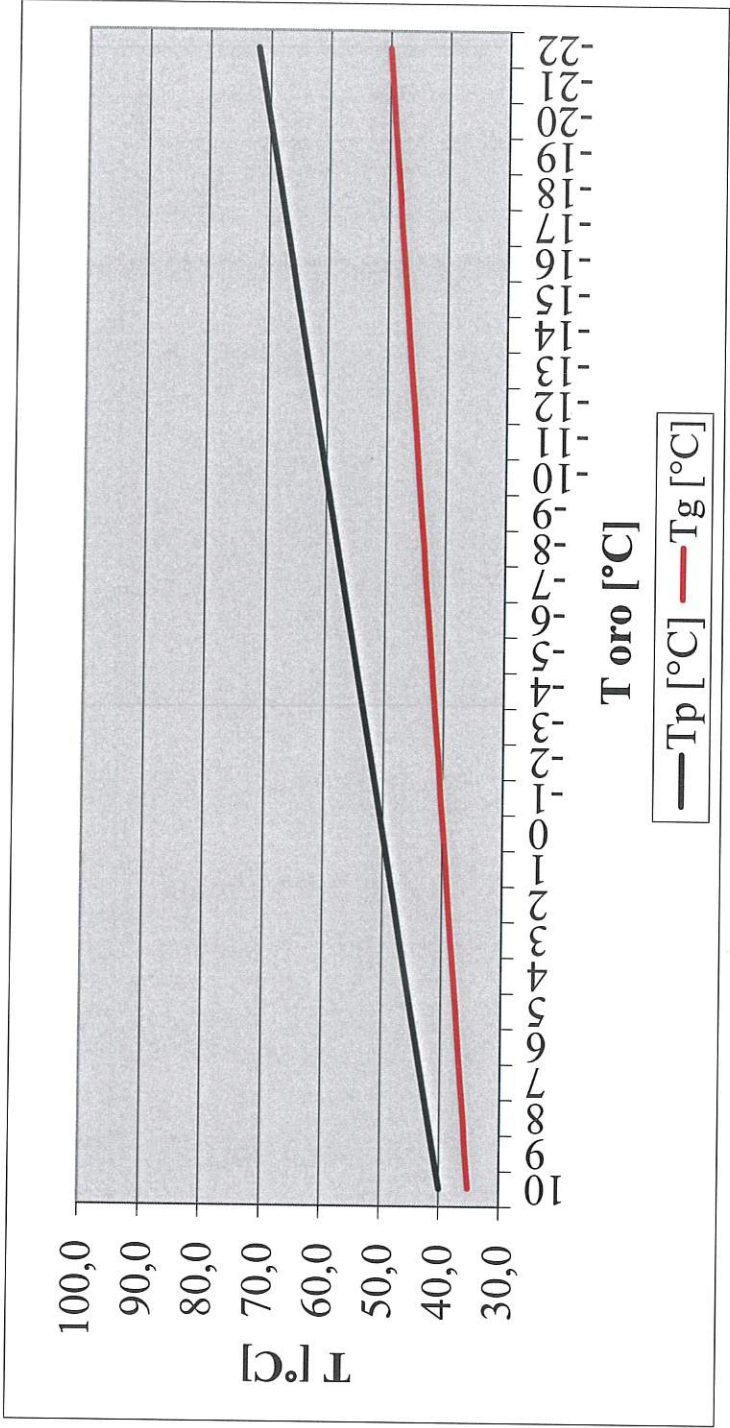

- 1. Tp (C°) Paduodama temperatūra iš šilumos šaltinio.
- 2. Tg (C°) Grįžtama temperatūra į šilumos šaltinį.