Skersinis pjūvis su d1000 metaline pralaida

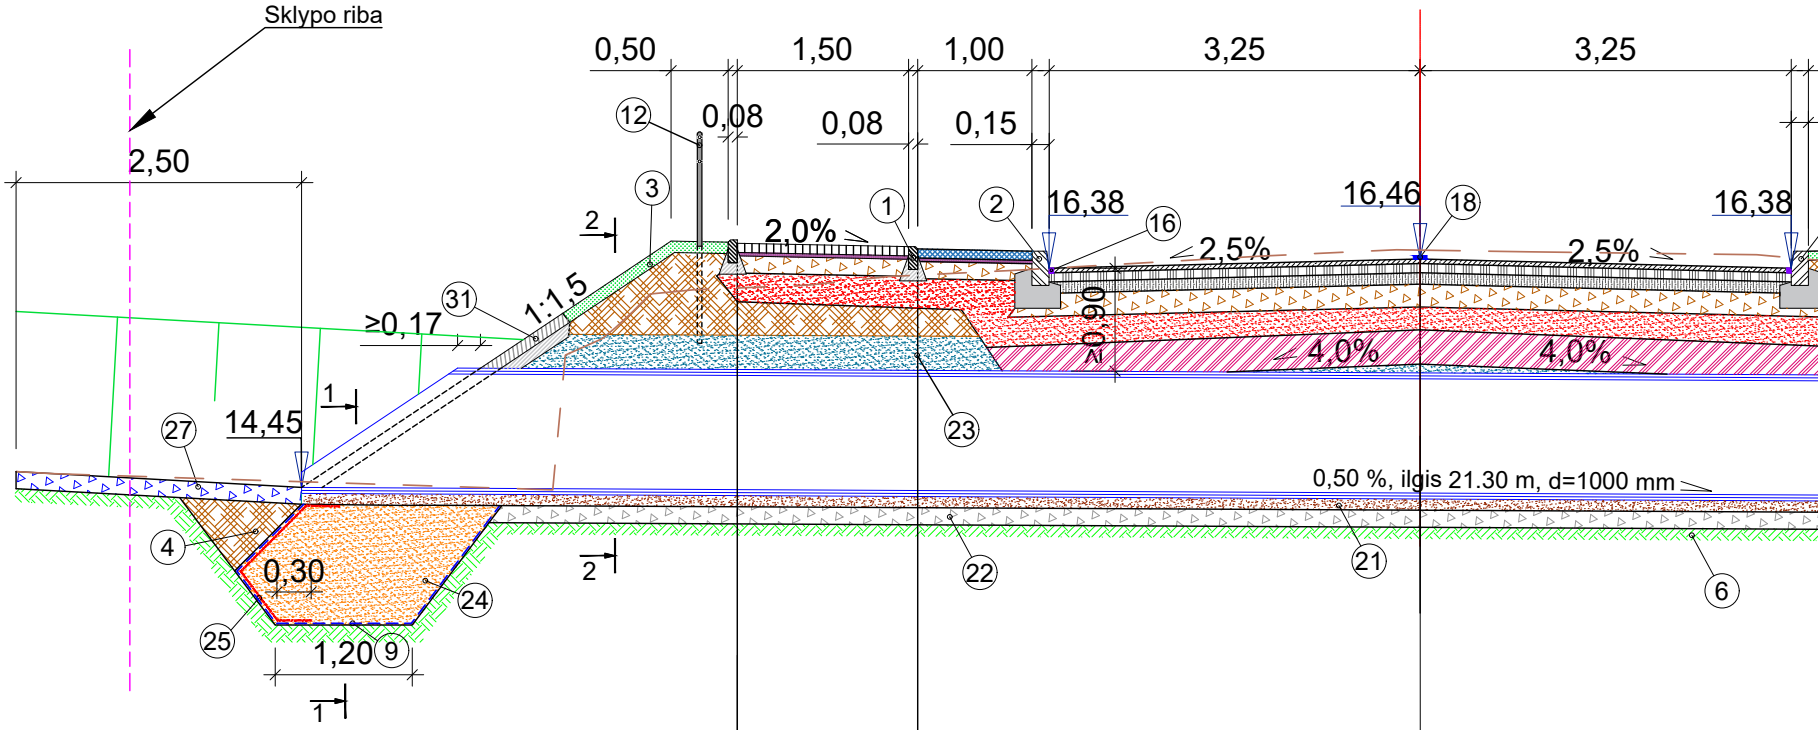
Sklypo riba
2,50
0,50
1,50
1,00
3,25
3,25
0,08
0,08
0,15
12
3
1
2
16
18
16,38
16,46
16,38
2,0%
2,5%
2,5%
2
1:1,5
31
≥0,17
≥0,90
4,0%
4,0%
1
14,45
27
23
0,50 %, ilgis 21.30 m, d=1000 mm
4
0,30
24
2
22
21
6
25
1,20
9
1

Betoninės trinkelės	0,08
Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 pasluoksnis	0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 (E_{V2}≥100 MPa)	0,15
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis	≥0,24
Žemės sankasa (E_{V2}>30 MPa)	

Betoninės plytelės	0,08
Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 pasluoksnis	0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 (E_{V2}≥100 MPa)	0,15
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis	0,24
Žemės sankasa (E_{V2}>30 MPa)	

0,04	Asfalto viršutinis dangos slu
0,06	Apatinis asfalto dangos sluo
0,10	Asfalto pagrindo dangos slu
0,20	Skaldos pagrindo sluoksnis medžiagų mišinio fr. 0/45 (E
≥0,20	Apsauginis šalčiui atsparus TRA SBR 19 k10 ≥1,0x10^{-5}
0,30	Sustiprinto grunto sluoksnis (E_{V2}≥70 MPa)

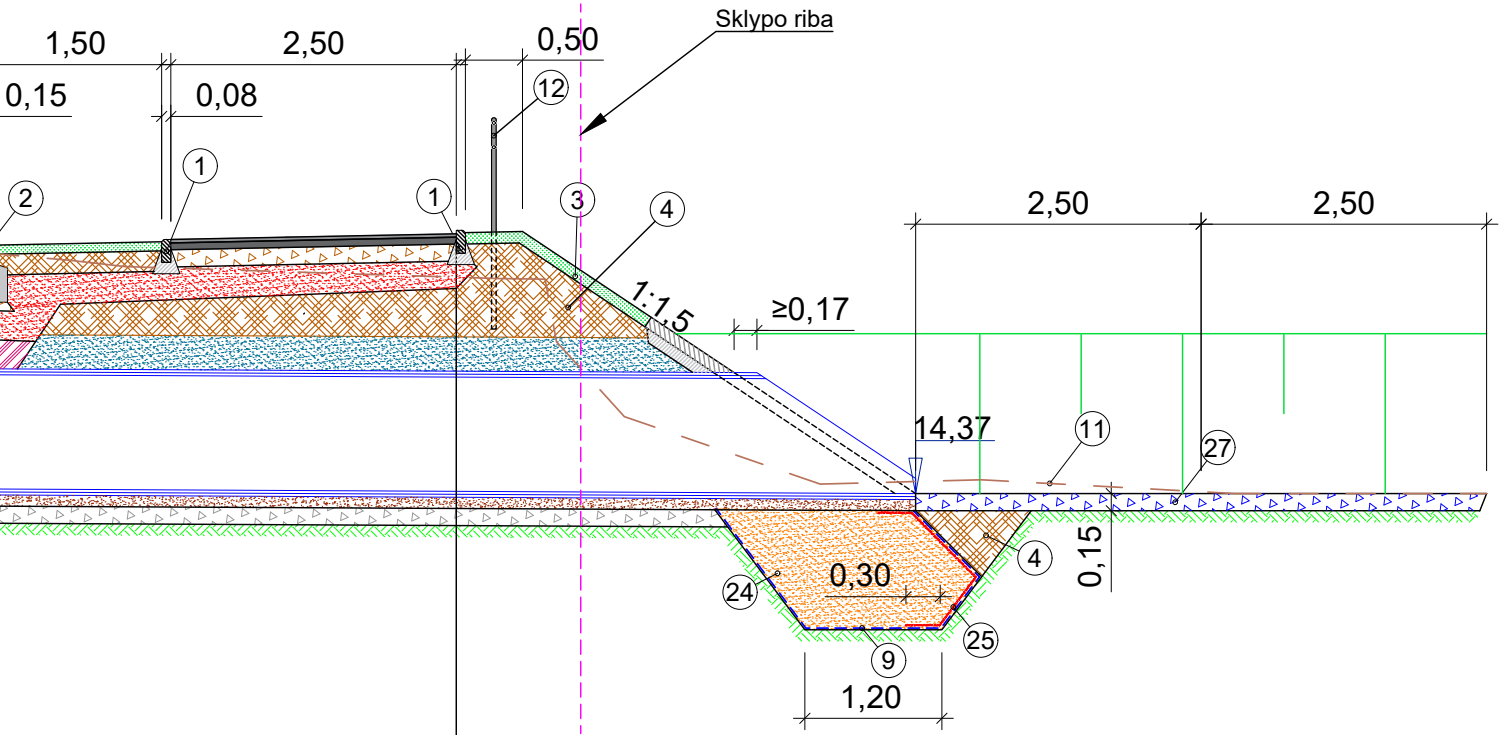
1,50
2,50
0,50
0,15
0,08
Sklypo riba
12
1
2
1
3
4
1:1,5
≥0,17
2,50
2,50
14,37
11
27
4
0,15
0,30
24
25
9
1,20

uoksnis SMA 11 S

oksnis AC 16 AS

oksnis AC 22 PS

iš nesurištų mineralinių
$_{V2}$≥150 MPa)

sluoksnis (pagal
m/s)(E_{V2}≥100 MPa)

(pagal MN GPSR 12)

0,03	Viršutinis asfalto dangos sluoksnis AC 8 VL
0,06	Asfalto dangos sluoksnis AC 16 PD
0,15	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 (E_{V2}≥100 MPa)
≥0,21	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
	Žemės sankasa (E_{V2}>30 MPa)

1-1


Ø1,00 m
90°
0,15 m
23
1:0,75
1:0,75
1,20 m
6
24
9
1,20 m
2,78 m

Kelio

Betoninis bordiūras
1000x150x300 mm


Bituminė sandarinimo juosta
0,17 m
0,30 m
0,15 m
0,20 m
0,15 m
0,15 m
0,13 m
0,15 m
0,45 m
Bet
Betonas C20/25

Granitinis aštraus kampo gatvės bordiūras
1000x150x220 mm


Bituminė sandarinimo juosta
0,15
0,15 m
0,11 m
0,20 m
0,15 m
0,40 m
Bet
Betonas C20/25

2-2


4,18 m
0,30 m
9
1:0,75
Ø1,00 m
1,00 m
1:0,75
6
21
90°
23
22
≥1,30 m
2,00 m
0,15 m
0,15 m

ir vejos bordiūrų įrengimo detalės
M 1:25

Betonis vejos bordiūras 1000x80x200


0,10 m
0,20 m
0,10 m
0,10 m
0,10 m
onas C20/25
0,08 m
0,28 m

Betoniniai užapvalintas gatvės bordiūras
1000x150x220 mm


Bituminė sandarinimo juosta
0,03 m
0,15
0,15 m
0,20 m
0,15 m
0,40 m
Betonas C20/25

Granitinis vejos bordiūras
1000x80x200 mm


0,10 m
0,20 m
0,10 m
0,10 m
0,10 m
onas C20/25
0,08 m
0,28 m

Granitinis užapvalintas gatvės bordiūras
1000x150x220 mm


Bituminė sandarinimo juosta
0,30 m
0,03 m
0,15
0,15 m
0,20 m
0,15 m
0,40 m
Betonas C20/25

Nuovažos skersinis pjūvis su d400 plastikine pralaida M1:50

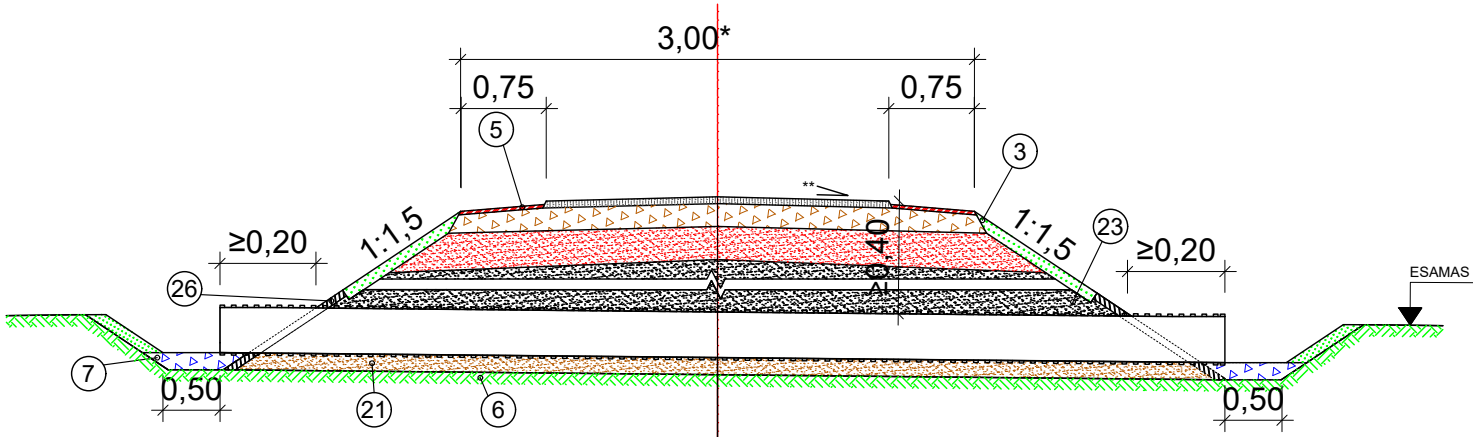
3,00*
0,75
0,75
5
3
**
≥0,20
1:1,5
1:1,5
23
≥0,20
ESAMAS
26
≥0,40
7
0,50
21
6
0,50

0,06	Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD
0,20	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 (E_{V2}≥150 MPa)
≥0,34	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k10 ≥1,0x10^{-5} m/s)(E_{V2}≥100 MPa)
	Žemės sankasa (E_{V2}>45 MPa)

PAVIRŠIUS

Sutartiniai žymėjimai

① - Betoninis vejos bortas 100.08.20;

② - Betoninis gatvės bortas 100.15.30;

③ - Dirvožemio sluoksnis (įrengiamas apželdinant veja), h=0,10 m;

④ - Užpilamas gruntas ŽB, ŽG, ŽP, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM;

⑤ - Viršutinis kelkraščio sluoksnis įrengiamas iš skaldažolės, kai 85 % sudaro skaldytų mineralinių medžiagų mišinys ir 15 % augalinio grunto mišinys su žolės sėklomis, h ≥ 0,08 m (pagal ĮT ŽS 17, ĮT SBR 19, TRA SBR 19);

⑥ - Esamas gruntas.

⑦ - Žvirgždo skalda fr. 5/8;

⑧ - Žvirgždo skalda fr. 11/16;

⑨ - Geotekstilė;

⑩ - Įrengiamas plastikinis drenažinis vamzdis;

⑪ - Esamas paviršius;

⑫ - Projetuojamas apsauginė pėsčiųjų tvorelė.

⑬ - Granitinis gatvės bortas 100.15.30;

⑭ - Granitinis nužemintas gatvės bortas 100.15.22;

⑮ - Krūmas;

⑯ - Bituminė sandarinimo juosta;

⑰ - Viešojo transporto sustojimo paviljonas;

⑱ - Horizontalus ženklinimas;

⑲ - Perkeliamas apsauginis kelio atitvaras;

⑳ - Esamas apsauginis kelio atitvaras;

㉑ - Smėlio pagrindas po pralaida;

㉒ - Skalda fr. 0/45;

㉓ - Užpilo gruntas;

㉔ - Šalčiui atsparus gruntas;

㉕ - Geomembrana;

㉗ - Skalda fr. 16/32;

㉘ - Įrengiama siūlė "karštas prie šalto";

㉙ - Armuojamas geotinklas;

㉚ - Kelkraščio tvirtinimas skelto granito trinkelėmis 0,10×0,10×0,10 m (raudonos spalvos) ant smėlbetonio C20/25 pasluoksnio;

㉛ - Antgalio tvirtinimas lauko akmenimis ant 0,10 - 0,15 cm smėlbetonio pasluoksnio C20/25

PASTABOS:

1) Vizualinis apsauginio kelio atitvaro vaizdas gali kisti pagal gamintojo pateiktą techninę specifikaciją nurodytai atitvarų klasei. Apsauginių atitvarų įrengimo aukštis (L_b) ir įgilinimas (L_a) privalo būti įrengti pagal gamintojo pateiktą techninę specifikaciją nurodytai atitvarų klasei;

*- matmuo kinta, priklausomai nuo esamos situacijos (reljefo, sklypo ribų ir kt.);
** - nuolydis kinta, priklausomai nuo esamos situacijos (reljefo, sklypo ribų ir kt.);

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
P25-050-2228-KRTDP-S.B-07	7	7	0A