

VŠĮ ALYTAUS RAJ.SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

OBJEKTŲ SARAŠAS

2020 m. balandžio 1 d.

Eil. Nr.	Objekto Nr.	Objekto pavadinimas	Objekto adresas	Objekto charakteristikos					Elektros energijos gamybos tikslas	Objektas galioja iki	Elektros energijos tiekimo sąlygų ir objekto prijungimo prie AB ESO elektros tinklo nuosavybės ribų akto numeris ir data	Elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta	Taikomas elektros energijos tarifo planas
				Leistinoji naudoti galia, (kW)	Ribojančio lestinąją naudoti galia, įrenginio vardinė srovė, (A)	Aprūpinimo elektra patikimumo kategorija*	Leistinoji generuoti galia (kW)	Įrengtoji generuoti galia (kW)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	33040626	Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė su paslaugų patal- skirties patal- pomis	Vlado Mirono g. 9, Daugai, 64140 Alytaus r. sav.	160	200	3	50	50		Neterminuota	19-84611 2020-04-01	Kabelių linių tranzit. skirst. spintoje	El. en. per- siuntimo 1 planas III grupės var- totojams, gaunan- tiems elekt- ros energij- ją iš žemo- sios įtampos elektros tink- lų
Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant jėgos kabelio, pakloto (nutiesto) iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į gamintojo vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų KAS-oje.													

*1 kategorija (elektros energijos tiekimo atnaujinimo laikas po avarinio tiekimo nutraukimo (val.) - automatikos suveikimo laikas; Elektros įrenginių planinių remontų trukmė (val./metus) – 240)
2 kategorija (elektros energijos tiekimo atnaujinimo laikas po avarinio tiekimo nutraukimo (val.) - 2.50; Elektros įrenginių planinių remontų trukmė (val./metus) – 240)
3 kategorija (elektros energijos tiekimo atnaujinimo laikas po avarinio tiekimo nutraukimo (val.) - 24.00; Elektros įrenginių planinių remontų trukmė (val./metus) – 240)

ELEKTROS TINKLŲ NUOSAVYBĖS RIBŲ AKTAS
NR. 19-84611

2020.04.01

1. Objekto informacija:

Vartotojo kodas:

Objekto Nr.: 33040626

Objekto pavadinimas: Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė su paslaugų paskirties patalpomis

Objekto adresas: Vlodo Mirono g. 9, Daugai, Alytaus r. sav.

Elektros energijos apskaitų kiekis objekte 1, vnt.

2. Objekto charakteristikos:

Vartotojo:					Gamintojo:	
Leistinoji naudoti galia, (kW)	Fazių sk. (vnt.)	Ribojančio leistiną naudoti galią įrenginio vardinė srovė (2), (A)	El. tinklų nuosavybės riba nustatyta įtampoje, (kV)	Instaliuotoji galia (1), (kW)	Leistinoji generuoti galia, (kW)	Generatorių instaliuota galia, (kW)
160	3	300	0,4	160	50	49,84

(1) - Objekto instaliuotoji galia kW įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta vidutinėje įtampoje (6 – 10 – 35 kV).

(2) - Ribojančio įrenginio vardinė srovė įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta žemoje įtampoje (0,4 kV).

PASTABA:

3. Elektros energijos tiekimo sąlygos:

Aprūpinimo elektra patikimumo kategorija	Teisės aktais numatytas elektros energijos tiekimo atnaujinimo laikas po avarinio tiekimo nutraukimo (3), (4), (val.)	Elektros įrenginių planinių remontų trukmė (3), (4), (val./metus)	Elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta
3	24	168	Kabelių linijų tranzit. skirst. spintoje

(3) - Atskirais teisės aktais nustatytais atvejais nurodyti terminai ir sąlygos gali būti kitokie nei nurodyta.

(4) - Pasikeitus teisės aktams ir jais nustatius kitokius elektros energijos tiekimo atnaujinimo terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujai teisės aktais nustatyti terminai ir sąlygos.

PASTABA:


Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2013 m. gruodžio 4 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-231 (toliau – Taisyklės), 56.8 punktu, įrengiant elektros įrenginius ir vidaus tinklą pagal suteiktą patikimumo kategoriją, vartotojas privalo užtikrinti optimalią vartotojo elektros įrenginių schemą (kaip nustatyta Taisyklių 83, 85, 86 punktuose), numatant ir įgyvendinant priemonės galimoms nuostoliams dėl elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo sumažinti ar jų išvengti, įskaitant ir priemones dėl Lietuvos standarte LST EN 50160:2010 nurodytų staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryžių ir pertrūkių.

4. Elektros tinklų nuosavybės riba:

4.1.	Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant jėgos kabelio, pakloto (nutiesto) iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į gamintojo vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų KAS -oje.
4.2.	Skirstomojo tinklo operatoriaus nuosavybė: komercinė apskaitos spinta (KAS) su joje įrengtu elektros energijos apskaitos prietais, srovės transformatoriai, automatinis jungiklis ir automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos valdikliai.
4.3.	Objekto savininko nuosavybė: jėgos kabelis paklotas (nutiestas) iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į gamintojo objekto vidaus elektros tinklą, gamintojo objekto vidaus elektros tinklas.



5. Elektros įrenginių schema, nurodant tarpusavyje sujungtas oro ir kabelių elektros linijas; transformatorių pastotes; skirstomuosius punktus; transformatorines; įrenginius, skirtus elektros energijai perduoti ir skirstyti; taip pat elektros energijos apskaitos įrengimo vietą bei elektros tinklų nuosavybės ribą:

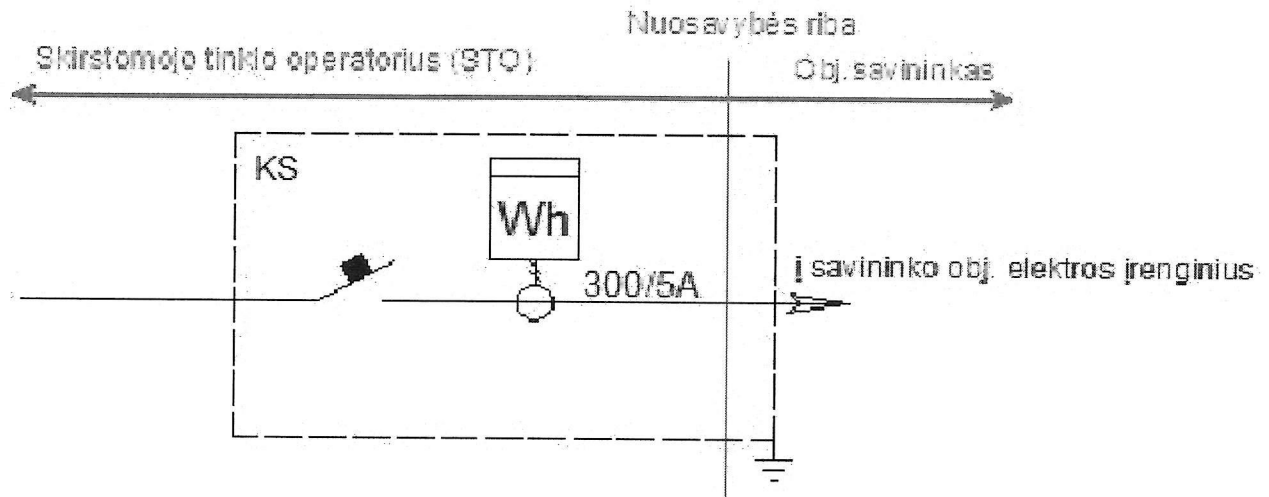

6. Objekto prijungimo elektrinis adresas:

35-110 kV TP 6-10 kV SP	TP/SP linija (prijunginys)	Transforma- torinė (TR)	TR linija (prijunginys)	0,4 kV KS (PP, SP)	0,4 kV KS linija (prijunginys)	Atramos Nr.	KAS Nr.
Daugai, L-Technikumas, D-603, L-KS7221, D-603_KS-7223							
Daugai	L-Technikumas	D-603	L-KS7221	D-603_KS-7223			

7. Elektros įrenginių ir linijų charakteristikos, kai elektros energijos apskaitos įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklų nuosavybės riba:

Duomenys apie elektros linijas (laidus, kabelius)				Duomenys apie transformatorius				Darbo laikas
Markė/skerspjūvis, mm ²	Aktyvioji varža, om/km	Ilgis, km	Įtampa, kV	Vardinė galia, kVA	dPte, kW	dPtj, kW	Įtampa, kV	val./mėn
--	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktai : 2018.09.03 Nr. 18-RA29461 laikomas negaliojančiu.

Aktą patvirtino: Inžinierius KLIMIENĖ JOLANTA

Savininkas ar kitu teisėtu pagrindu objektą valdantis asmuo:

Direktorė
Giedrė Ilgūnaitė

(vardas, pavardė, parašas)