

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“
ĮM. KODAS: 302764487
KONSTITUCIJOS PR. 12-304
VILNIUS LT-09308
TEL.: 8 686 21836
INFO@SENAMIESCIO.LT

Duomenys apie projektuotoją	UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“ Konstitucijos pr. 12-304, Vilnius LT-09308 Įmonės kodas 302764487 Tel. 8 686 21836, info@senamiescio.lt
Projektuojamo objekto duomenys	ŠV. APAŠTALO EVANGELISTO MATO PARAPINĖS BAŽNYČIOS KOMPLEKSO ŠV. APAŠTALO EVANGELISTO MATO BAŽNYČIA Rokiškio r. sav., Rokiškio m., Nepriklausomybės a. 1 Unikalus kultūros vertybių registro kodas 22373 Unikalus daikto Nr. 7386-8000-103, Klaipėdos senamiestyje 16075
Tvarkybos darbų projekto pavadinimas	ROKIŠKIO ŠV. APAŠT. EVANG. MATO PARAPINĖS BAŽNYČIOS (u.o.k. 22373), NEPRIKLAUSOMYBĖS A. , ROKIŠKYJE, BAŽNYČIOS VIDAUS FASADO TINKO UŽTERŠTUMO IR SUDĖTIES TYRIMAI
Statytojas/užsakovas:	ROKIŠKIO ŠV. APAŠTALO IR EVANGELISTO MATO PARAPIJA Registr. Kodas 191266780, Adresas Nepriklausomybės a. 1a, Rokiškis Tel. +370 687 58 342, rokiskioparapija@gmail.com
Byla:	SP-304-670-20-PD-KT
Dalis:	PD-KT

Direktorius		Edgaras Mendelevičius
Tyrimų vadovas KPD 2016-04-14 Nr. 3884		Jakovas Mendelevičius
Konstruktorė		Sigita Černiavskaitė


TURINYS

TEKSTINĖ DALIS

1. Kvalifikacijos atestato kopija.....3
2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.....4-5
3. Kadastrinių matavimų ištrauka.....6
4. Aiškinamasis raštas.....7-9

PRIEDAI

5. Fotofiksacija.....10
6. Rekomenduojama medžiaga.....11-12
7. Rekomenduojama medžiaga.....13-16

 S.Černiavska



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
V.Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (5) 2688 257, faks. (5) 2688 311

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2006-05-15 10:19:11

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **73/22267**
Sudarymo data: **2001-06-13**
Versija: **6 (2006-05-15)**
Statusas: **Visiškai sutvarkyti ir juridškai teisingi duomenys**
Adresas: **Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Nepriklausomybės a. 1**

2. Nekilnojamieji daiktai:

- 2.1. **Žemės sklypas**
Paskirtis: **Kita**
Naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**
Naudojimo pobūdis: **Religinių bendruomenių pastatų statybos**
Unikalus Nr.: **7375-0011-0092**
Kadastrinis Nr.: **7375/0012:85 Rokiškio m. k.v.**
Žemės sklypo plotas: **0.5780 ha**
Užstatyta teritorija: **0.5780 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo
balas: **55.7**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **54683 Lt**
Sklypo vertės priedas dėl
inžinierinių statinių: **6338 Lt**
Vidutinė rinkos vertė: **55257 Lt**
Verčių nustatymo data: **2005-09-26**
Kadastro duomenų fiksavimo
data: **2005-03-18**
- 2.2. **Pastatas - Bažnyčia**
Paskirtis: **Religinė**
Unikalus Nr.: **7386-8000-1013**
Žymėjimas: **1H1p**
Statybos pabaigos metai: **1868**
Aukštų skaičius: **1**
Sienos: **Plytos**
Užstatytas plotas: **1107 kv.m.**
Bendras plotas: **720.69 kv.m.**
Pagrindinis plotas: **618.54 kv.m.**
Pagalbinis plotas: **102.15 kv.m.**
Tūris: **15874 kub.m.**
Baigtumo procentas: **100 %**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **1735 Lt**
Verčių nustatymo data: **1953-03-10**
Kadastro duomenų fiksavimo
data: **1961-01-01**
- 2.3. **Pastatas - Kopyčia**
Paskirtis: **Religinė**
Unikalus Nr.: **7386-8000-1024**
Žymėjimas: **2H1p**
Statybos pabaigos metai: **1868**
Aukštų skaičius: **1**
Sienos: **Plytos**
Užstatytas plotas: **83 kv.m.**
Bendras plotas: **50.25 kv.m.**
Pagrindinis plotas: **50.25 kv.m.**
Tūris: **929 kub.m.**
Baigtumo procentas: **100 %**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **91 Lt**
Verčių nustatymo data: **1953-03-10**

Kadastro duomenų fiksavimo
data:1961-01-01

- 2.4. **Kiti statiniai (inžineriniai)**
Aprašymas / pastabos:(kiemo aikštelė, tvora)
Paskirtis:Kiti statiniai
Unikalus Nr.:7386-8000-1035
Kadastro duomenų fiksavimo
data:1961-01-01

3. Daikto priklausiniai iš kito registro:įrašų nėra

4. Nuosavybė:

- 4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas:ROKIŠKIO ŠV. APAŠTALO EVANGELISTO MATO PARAPIJA , a.k.
191266780
Daiktas:žemės sklypas Nr.7375-0011-0092, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas:Apskrities viršininko sprendimas, 2004-06-10, Nr. 27-96894-20080
[rašas galioja:Nuo 2004-09-06
- 4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas:ROKIŠKIO ŠV. APAŠTALO EVANGELISTO MATO PARAPIJA , a.k.
191266780
Daiktas:pastatas Nr.7386-8000-1013, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr.7386-8000-1024, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr.7386-8000-1035, aprašyti p. 2.4.
[registravimo pagrindas:Apskrities viršininko įsakymas, 1997-02-12, Nr. 2t
[rašas galioja:Nuo 1997-03-12

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialios naudojimo sąlygos:

- 9.1. **Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos**
Daiktas:žemės sklypas Nr.7375-0011-0092, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas:Valdybos potvarkis, 1997-05-07, Nr. 11
Plotas:0.578 ha
Nuoroda:
[rašas galioja:Nuo 2001-06-13

10. Kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos:įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie išduotas galiojančias Pažymas sandoriui: įrašų nėra

2006-05-15 10:19:11

Dokumentą atspausdino:vyresnioji
registratorė



Romualda
Gervienė

Bendrinti

Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiinės bažnyčios komplekso Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas

22373

Pilnas pavadinimas

Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiinės bažnyčios komplekso Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia

Adresas

Rokiškio rajono sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškio m., Nepriklausomybės a. 1

Įregistravimo registre data

1996-12-23

Statusas

Paminklas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Nacionalinis

Rūšis

Nekilnojamasis

Vertybė pagal sandarą

Į kompleksą įeinantis

Seni kodai

Kodas registre iki 2005.04.19: G40K1P

Priklauso kompleksuiŠv. apaštalo evangelisto Mato parapiinės bažnyčios kompleksas**Eil.Nr. komplekse**

1

Amžius

pastatyta 1866–1877 m., rekonstruota 1880–1885 m. pristatant varpinės bokštą, sumūrijant naujus presbiterijos skliautus, įrengiant bažnyčios vidų, 1888 m. perdengiant stogą skalūno plokštelėmis, vitražai restauruoti 1972–1986 m.; 1866 m. projekto autorius architektas Frydrichas Gustavas fon Šachtas (Friedrich Gustav von Schacht 1820–1886), jo projektą papildė ir statybos darbo brėžinius rengė Maksas Polis Berčis (Max Paul Bertschy, g. 1840), statybos konsultantas Johanas Danielis Felsko (1813–1902), rangovas Liepojos pirklys Fridrichas Rige, 1880–1885 m. rekonstrukcijos, interjerų autorius Georgas Werneris, statytojai – Reinoldas Tyzenhauzas (1830–1880), Marija Pšezdzecka (Maria z Tyzenhauzów Przeździecka, 1823–1890);

Stilius

neogotika

Vertingųjų savybių pobūdis

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Dailės (lemiantis reikšmingumą retas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - **halinis, stačiakampio plano su penkiasiene apside V pusėje, laiptinėmis abipus apsidės ir priebažnyčių R pusėje bažnyčios tūris, PV kampe vienaukšte zakristija sujungtas su kvadratinio plano trijų tarpinių varpinės bokštu, su pastoge virš halinės dalies ir „T“ raidės formos kripta po presbiterija** (-; būklė gera; TRP 1; BR Nr. 1-10; IKONOGR Nr. 1-10, 16-21; FF Nr. 1-5, 21-26; 2012 m.); **stogo forma - halinės dalies, priebažnyčio ir P zakristijos - dvišlaitė, apsidės - penkiašlaitė, laiptinių - trišlaitė, varpinės bokšto - šešiašlaitės piramidės** (-; būklė gera; BR Nr. 1; IKONOGR Nr. 3-5, 8, 9, 17-21; FF Nr. 1-4, 21-27, 30, 44, 56, 58, 59, 62; 2012 m.); **dangos medžiaga ar jos tipas - halinės dalies ir apsidės skalūno plokštelių dangos tipas** (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 19; FF Nr. 27, 52, 59, 75; 2012 m.); **kiti stogo elementai - laiptuoti ažūriniai raudonų plytų mūro R ir V frontonų parapetai, užbaigti betoniniais kryžiais** (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 19; FF Nr. 27, 28, 59; 2012 m.);

1.1.3. aukštų išplanavimas - **simetriškas, trijų navų su prienaviu R dalyje ir virš jo įrengtu vargonų chorų, pagalbinėmis patalpomis abipus presbiterijos ir virš jų įrengtomis emporomis: Š empora - fundatorių lože - ir P empora** (-; būklė gera; BR Nr. 2-4, 8-10; IKONOGR Nr. 2-4, 10, 23, 24, 26; FF Nr. 86-88, 109-126, 133-136, 248, 249, 299, 310, 321, 322, 327, 328, 346; 2012 m.); **sienu angos, nišos - pusapskritės, smailiaarkės, segmentinių sąramų vidaus patalpų angos ir nišos** (-; būklė gera; BR Nr. 2-4, 8-10; IKONOGR Nr. 2, 10, 14, 23, 24; FF Nr. 81-83, 86, 92, 93, 97, 98, 105, 106, 119, 125, 134, 135, 175-185, 218, 219, 242, 249, 284, 287, 299-302, 310-313, 317-319, 322, 325, 326, 328-330, 346-348, 351-359, 361, 363, 371; 2012 m.);

1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **fasadų architektūrinio sprendimo visuma** (-; būklė gera; BR Nr. 2-10; IKONOGR Nr. 1-5, 8, 9, 17-22, 25; FF Nr. 21-80; 2012 m.); **fasadų architektūros tūrinės detalės - plytų mūro smailioji arka ir galerija su profiliuotų plytų mūro ažūrinėmis sienutėmis, jungianti varpinės bokštą su bažnyčia** (-; būklė gera; BR Nr. 5, 9; IKONOGR Nr. 9, 17, 18, 21, 25; FF Nr. 23, 43, 51, 53; 2012 m.); **plytų mūro P fasado pastogės portalas su vimperga** (-; būklė gera; BR Nr. 9; IKONOGR Nr. 9, 17, 18; FF Nr. 43, 52; 2012 m.); **varpinės bokšto II ir III tarpinio stačiakampiai plytų mūro stulpeliai su dvišlaičiais betoniniais stogeliais, III tarpinio varpų angų vimpergos su betoniniais kryžiažiedžiais** (-; būklė gera; BR Nr. 5-7; IKONOGR Nr. 8, 9, 17-21; FF Nr. 21-24, 43-46; 2012 m.); **stačiakampio plano, 1 a. plytų mūro P zakristijos priestatas su R ir V fasadų langų angų vimpergomis, užbaigtomis betoniniais kryžiais** (-; būklė gera; BR Nr. 1, 3, 5, 9; IKONOGR Nr. 7, 16-18; FF Nr. 23, 43, 56; 2012 m.); **kvadratinio plano, 1 a. plytų mūro priebažnytis su R portalo vimperga, vainikuojama betoniniu kryžiumi** (-; būklė gera; BR Nr. 1, 3-8; IKONOGR Nr. 2, 3, 5, 7, 8, 16-18, 20, 22; FF Nr. 21, 22, 25, 26, 29, 30, 34, 39; 2012 m.); **Š fasado plytų mūro smailiaarkis R ir aklinais užmūrytas V portalai, vainikuojami vimpergų su betoniniais kryžiais** (-; būklė gera; BR Nr. 1, 3, 7; FF Nr. 25, 72, 74, 77, 78; 2012 m.); **trisieniai plytų mūro Š ir P laiptinių priestatai abipus apsidės** (-; būklė gera; BR Nr. 1, 3-7; IKONOGR Nr. 2, 4, 7, 8, 21; FF Nr. 24, 58, 61, 62; 2012 m.); **laiptuoti fasadų kontraforsai, su vienslaičiais ir dvišlaičiais betoniniais stogeliais** (-; būklė gera; BR Nr. 1-7; IKONOGR Nr. 2, 4-9, 16-22; FF Nr. 21-26, 34, 41-43, 58, 61, 66, 69, 72, 74, 76; 2012 m.); **tašyto akmens blokų apsidės fasadų priedubės prie kriptos švieslangių** (-; būklė gera; BR Nr. 1, 3; FF Nr. 66, 68; 2012 m.); **tašyto akmens blokų išorės laiptai prie įėjimų** (-; būklė gera; BR Nr. 1, 3; FF Nr. 30, 31, 34, 38-40, 49, 50, 61, 64, 69, 70, 78, 79; 2012 m.);

1.1.5. konstrukcijos - **pamatas su rūsio sienomis ir tašytų akmenų blokų cokoliu** (pamatas netyrinėtas; cokolio ir rūsio sienų būklė gera; BR Nr. 2, 5-7; IKONOGR Nr. 8-9; FF Nr. 34, 38, 39, 49, 50, 61, 66, 68, 72, 73, 78, 82, 83, 86-88, 97; 2012 m.); **molio plytų mūro sienos** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 2-10; IKONOGR Nr. 2-11, 17-22; FF Nr. 21-31, 34, 38-70, 72-80; 2012 m.); **kriptos tinkuoto plytų mūro skliautai: P patalpos kryžminis skliautas, centrinės dalies žvaigždiniai skliautai, atremti į aštuonkampio skerspjūvio piliorius, Š patalpos skliautelių ant metalinių sijų perdanga su dangčiu karstui nuleisti, skliautuoti praėjimai rūsio sienose** (-; būklė gera; BR Nr. 2, 9; IKONOGR Nr. 3, 10-11; FF Nr. 81, 82, 86-88, 96, 97; 2012 m.); **bažnyčios halinės dalies ir vargonų choro tinkuoto plytų mūro smailėjantys kryžminiai su nerviūromis ir ramstinėmis arkomis skliautai, atremti į kolonų pluošto pavidalo piliorius ir piliastrus** (-; būklė gera; BR Nr. 8-10; IKONOGR Nr. 2-4, 23, 24; FF Nr. 110, 113-116, 120, 122-124, 127-130; 2012 m.); **presbiterijos ir prienavio centrinės dalies tinkuoto plytų mūro žvaigždiniai su nerviūromis skliautai, remiami kolonų pluošto pavidalo piliastru, prienavyje - vargonų chorą laikančių piliorių su prišlietomis kolonomis** (-; būklė gera; BR Nr. 8, 9; IKONOGR Nr. 2, 3, 24; FF Nr. 109, 111, 117, 125, 132, 134, 135, 138; 2012 m.); **prienavio šoninių travėjų, P zakristijos centrinės dalies, P zakristijos prieangio, žemutinės ložės, fundatorių ložės, P emporos tinkuoto plytų mūro kryžminiai su nerviūromis skliautai** (-; būklė gera; BR Nr. 8-10; IKONOGR Nr. 2, 23; FF Nr. 109, 123, 124, 131, 132, 299, 300, 315, 321, 334, 348; 2012 m.); **priebažnyčio, P zakristijos P ir Š dalių, III a. patalpos virš P emporos tinkuoto plytų mūro cilindriniai skliautai** (-; būklė gera; BR Nr. 9; FF Nr. 105, 106, 299, 300, 363; 2012 m.); **Š ir P laiptinių tinkuoto plytų mūro kupolo dalies pavidalo skliautai, varpinės bokšto I tarpinio tinkuoto plytų mūro kupolinis skliautas su apvalia anga varpo virvėms** (-; būklė gera; BR Nr. 9; FF Nr. 360, 370; 2012 m.); **varpinės bokšto II-III tarpinio medinės sijinės perdangos tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 375; 2012 m.); **medinė santvarinė su statramsčiais ant plytų mūro stulpų stogo konstrukcija** (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 3, 4; FF Nr. 364-368; 2012 m.); **funkcinė įranga - Š ir P laiptinių sraigtniai betoninių pakopų laiptai su centriniu mediniu stulpu, laiptų aikštelės** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 2-4; FF Nr. 355-357, 359-360; 2012 m.); **trapecijos plano su įgaubimu bažnyčios R sienoje vargonų choro laiptinė prienavyje su sraigtniais betoninių pakopų laiptais, centriniu mediniu stulpu ir metalo vamzdžių turėklais** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 3, 4, 10; FF Nr. 352, 354; 2012 m.); **medinių laiptų į pastogę, varpinės bokšto laiptų tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 363, 372, 373; 2012 m.); **medinė varpo pakabinimo konstrukcija** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 377; 2012 m.); **technologinė įranga - varpinės bokšto laikrodis: mechanizmas su signalūrine plokšte su įrašu (žr. priedą Nr. 1.2.) medinėje dėžėje** (-; būklė bloga - laikrodis neveikia; FF Nr. 373, 374; 2012 m.); **ciferblatai bokšto V, R ir P fasaduose** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 47; 2012 m.);

pakėlimo mechanizmas bažnyčios pastogėje (-; būklė patenkinama; FF Nr. 369; 2012 m.); **inžinerinė įranga - P zakristijos aliejiniai dažais dažytų neglazūruotų koklių krosnis su karūna** (aukštis - 243 cm, plotis - 93 cm, gylis - 75 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 300, 304; 2012 m.); **fundatorių ložės glazūruotų ornamentuotų koklių krosnis su aklomis ir ažūrinėmis ornamentuotomis durelėmis** (aukštis - 117 cm, plotis - 190 cm, gylis - 83 cm; būklė bloga; FF Nr. 327, 329, 342; 2012 m.); **stalių ir kiti gaminiai - ažuolinės įsprūdinės dvivėrės su ornamentine drožyba ir architektūriniu impostu su horeljefu „Sv. Matas“ ir Tyzenhauzų herbu R portalo durys** (-; būklė patenkinama, apatinės durų dalies bloga; BR Nr. 5; FF Nr. 34-37; 2012 m.); **ażuolinės įsprūdinės dvivėrės su ornamentine drožyba ir Tyzenhauzų herbu centrinio įėjimo durys priebažnytyje** (vidinės medinių grotų įstiklinos durys įstatytos naujai; būklė patenkinama; FF Nr. 105-107; 2012 m.); **ażuolinių lentų su Tyzenhauzų herbais durys: dvivėrės priebažnyčio Š ir P durys, vienvėrės Š ir P laiptinių durys** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 6, 7; FF Nr. 30-33, 39, 40, 64, 70, 71; 2012 m.); **ażuolinių vertikaliai sukaltų lentų dvivėrės su ornamentuotu impostu bažnyčios Š fasado durys** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 7; FF Nr. 79; 2012 m.); **ażuolinės įsprūdinės vienvėrės durys tarp presbiterijos ir P zakristijos prieangio su ornamentine drožyba ir reljefu „Palyginimas apie rauges“ presbiterijos pusėje (Mt 13, 24-30)** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 15; FF Nr. 284, 285, 318-320; 2012 m.); **fundatorių ložės medinės vienvėrės durys su bronziniu ornamentiniu dekoru ir dvylika sužetinių reljefų Tyzenhauzų giminės protėvių karinių žygių tema puošta ložės pusės apkala (u.k. 10013, DR 921, suolai, klaupkos, durys su skulptūromis ir horeljefais)** (aukštis - 237 cm, plotis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 329, 337-341; 2012 m.); **ażuolinių įsprūdinė vienvėrių durų iš presbiterijos į žemutinę ložę su ornamentine drožyba medžiagos, technikos ir dekoro tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 325, 326; 2012 m.); **ażuolinės įsprūdinės vienvėrės su ornamentine drožyba ir Tyzenhauzų herbais durys tarp P zakristijos ir P zakristijos prieangio, tarp P zakristijos prieangio ir P laiptinės, tarp žemutinės ložės ir Š laiptinės** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 301, 302, 311-313, 322, 323; 2012 m.); **ażuolinių vertikaliai sukaltų lentų vienvėrės varpinės V fasado, bažnyčios P fasado pastogės, varpinės Š fasado II tarpsnio, P emporos, P laiptinės III a. durys** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 50, 52-55, 351, 361, 362; 2012 m.); **ażuolinės įsprūdinės vienvėrės su ornamentine drožyba vargonų choro laiptinės durys** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 353; 2012 m.); **metaliniai durų apkaustai, jų tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 30-35, 37, 39, 54, 55, 64, 70, 71, 79, 105-107, 301, 302, 312, 313, 318, 323, 351, 353, 361; 2012 m.); **durų iš presbiterijos į žemutinę ložę grotos** (aukštis - 300 cm, plotis - 106 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 287, 288, 326; 2012 m.); **sakyklos grotų tvorelė** (aukštis - 154 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 220, 221, 225, 241; 2012 m.); **skulptūros „Pieta“ grotų tvorelė** (aukštis - 118 cm; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 15; FF Nr. 121, 192; 2012 m.); **Kristaus kapo altoriaus grotų tvorelė** (aukštis - 225 cm; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 14; FF Nr. 217; 2012 m.); **krikščios grotų tvorelė** (aukštis - 118 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 242; 2012 m.); **metaliniai vienos varčios kriptos vartai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 359; 2012 m.); **metalinės kriptos švieslangių konstrukcijos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 89; 2012 m.); **šešių ažuolinių klausyklių su ornamentine drožyba, Tyzenhauzų herbu ir skulptūromis kompleksas (u.k. 10012, DR 920, klausyklos (4) su skulptūromis ir horeljefais): Š navos klausykla I** (aukštis be skulptūros - apie 380 cm, plotis - 210 cm, gylis - 146 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 258; 2012 m.) **su trimis skulptūromis „Než. šventasis kunigas“ I, „Sv. Kazimieras“ ir „Sv. Jonas Nepomukas“** (aukštis - 60 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 259-261; 2012 m.), **Š navos klausykla II** (aukštis be skulptūros - apie 380 cm; būklė patenkinama; BR Nr. 14; FF Nr. 262; 2012 m.) **su trimis skulptūromis „Než. šventasis kunigas“ II, „Sv. Augustinas“ I ir „Sv. Arkangelas Mykolas“** (aukštis, išskyrus Arkangelo - 60 cm, būklė patenkinama; FF Nr. 263-265; 2012 m.), **Š navos klausykla III** (aukštis be skulptūros - apie 380 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 266; 2012 m.) **su trimis skulptūromis „Než. šventoji vienuolė“ I, „Sv. Marija Egiptietė“ (?) ir „Sv. Hiacintas“** (aukštis - 60 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 267-269; 2012 m.), **P navos klausykla IV** (aukštis be skulptūros - apie 380 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 270; 2012 m.) **su trimis skulptūromis „Než. šventasis kunigas“ III, „Než. šventoji vienuolė“ II ir „Sv. Jeronimas“ I** (aukštis - 60 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 271-273; 2012 m.), **P navos klausykla V** (aukštis be skulptūros - apie 380 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 274; 2012 m.) **su trimis skulptūromis „Sv. Aloyzas“ (?), „Sv. Marija Magdalieta“ ir „Sv. Pranciškus Asyžietis“** (aukštis - 60 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 275-277; 2012 m.), **P navos klausykla VI** (aukštis be skulptūros - apie 380 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 278; 2012 m.) **su trimis skulptūromis „Než. šventasis vyskupas“ I, „Karalius Dovydas“ I ir „Erodiada“** (aukštis - 60 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 279, 280; 2012 m.); **trys ažuolinės klausyklos su ornamentine drožyba ir Tyzenhauzų herbu (BR Nr. 14): Š navos klausykla VII** (aukštis - 245 cm, plotis - 140 cm, gylis - 122 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 281; 2012 m.), **P navos klausykla VIII** (aukštis - 245 cm, plotis - 170 cm, gylis - 122 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 282; 2012 m.), **P navos klausykla IX** (aukštis - 257 cm, plotis - 160 cm, gylis - 122 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 283; 2012 m.); **ażuolinis presbiterijos suolų kompleksas (u.k. 10013, DR 921, suolai, klaupkos, durys su skulptūromis ir horeljefais): suolai I-IV su ornamentine ir animalistine drožyba bei keturiomis skulptūromis „Angelas“ I-IV su bronziniais kandelabrais** (aukštis - 325 cm, plotis - 140 cm, gylis - 39 cm, skulptūrų aukštis - 165 cm; būklė patenkinama BR Nr. 15; FF Nr. 284-288; 2012 m.), **stalės I su ornamentine drožyba, Tyzenhauzų herbais ir penkiomis skulptūromis** (aukštis - 380 cm, plotis - 280 cm, gylis - 130 cm; būklė patenkinama; BR Nr. 15; FF Nr. 289; 2012 m.): **„Než. šventoji abatė“, „Než. šventasis apaštalas“ I, „Sv. Jurgis“, „Sv. Stanislovas“ ir „Sv. Cecilija“ I** (skulptūros „Sv. Jurgio“ aukštis - 90 cm, kitų skulptūrų aukštis - 60-65 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 290-292; 2012 m.), **stalės II su ornamentine drožyba, Tyzenhauzų herbu ir penkiomis skulptūromis** (aukštis - 380 cm, plotis - 280 cm, gylis - 130 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 293; 2012 m.): **„Než. šventasis valdovas“, „Sv. Kristoforas“, „Sv. Teresė Avilietė“ (?), „Než. šventasis abatas“ ir „Sv. Kotryna Aleksandrietė“** (skulptūros „Sv. Kristoforo“ aukštis - 70 cm, kitų skulptūrų aukštis - 60-65 cm; FF Nr. 294-297; 2012 m.); **septyni ažuolinių suolų-klaupų komplektai (tarp Š piliorių komplektai I-IV, tarp P piliorių - V-VII) su drožybiniu dekoru** (komplekto - dvielių suolų poros - aukštis - 98 cm, plotis - 189 cm, gylis - 167 x 2 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 117, 120, 298; 2012 m.); **centrinės navos medinių suolų komplektų medžiagos ir formos tipas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 110; 2012 m.);

1.1.6. vidaus dekoras - **fundatorių kriptos vidaus dekoras - Reinoldo Tyzenhauzo antkapinis paminklas su sarkofagu ir kryžiumi** (-; -; FF Nr. 92, 93; 2012 m.); **marmurinis su skulptūriniu dekoru sarkofagas su Reinoldo Tyzenhauzo palaikais ažuoliniame ir bronziniame karstuose** (aukštis - 115 cm, ilgis - 250 cm, plotis - 115 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 93; 2012 m.), **marmurinis postamentas su įrašu** (žr. priedą Nr. 2.1.) (aukštis - 110 cm, plotis - 250 cm, gylis - 115 cm; būklė gera; FF Nr. 93; 2012 m.), **akmeninis paminklo nišos kryžius su bronzine skulptūra „Nukryžiuotasis“ I ir įrašu „I.N.R.I.“** (aukštis - 130 cm nuo sarkofago viršaus; būklė patenkinama; FF Nr. 94; 2012 m.); **Tyzenhauzų paminklas: marmurinis su bronziniais elementais altoriaus formos paminklas** (aukštis - 380 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 98; 2012 m.), **Elenos Tyzenhauzaitės epitafinė lenta su reljefiniu portretu ir įrašu** (žr. priedą Nr. 2.2.) (u.k. 13513, DV 2365, **Elenos Tyzenhauzaitės memorialinė lenta su bareljefu**) (aukštis - 126 cm, plotis - 54 cm, portreto skersmuo - 45 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 99; 2012 m.), **Konstantino, Vladislavo Tyzenhauzų, Valerijos Tyzenhauzaitės-Vankavičienės ir Elenos Tyzenhauzaitės epitafinė lenta su Tyzenhauzų ir Vankavičių herbais ir įrašu** (žr. priedą Nr. 2.3.) (aukštis - 126 cm, plotis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 100; 2012 m.), **Zbignevo Tyzenhauzo memorialinė lenta su reljefiniu portretu ir įrašu** (žr. priedą Nr. 2.4.) (u.k. 13514, DV 2366, **Zbignevo Tyzenhauzo memorialinė lenta su bareljefu**) (aukštis - 126 cm, plotis - 54 cm, portreto skersmuo - 45 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 101; 2012 m.), **mozaika „Aušros vartų Švč. Mergelė Marija“ bronzos rėmuose** (skersmuo - 57 cm; būklė patenkinama, 2012 m. saugoma zakristijoje; FF Nr. 102; 2012 m.); **marmurinė Krošinskių memorialinė lenta su bronziniais keturių evangelistų medalionais, įrašu** (žr. priedą Nr. 2.5.) ir **Elenos Vainaitės-Jaseneckienės-Krošinskienės-Tyzenhauzienės epitafinė lenta su Krošinskių, Vainų, Tyzenhauzų herbais ir įrašu** (žr. priedą Nr. 2.6.) (memorialinės lentos aukštis - 94 cm, plotis - 248 cm, epitafinės lentos aukštis - 49 cm, plotis - 37 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 83-85; 2012 m.); **marmurinė Jano Pšezdeckio epitafinė lenta su bronziniu medalionu „Prieglauđa pas Jėzų“ ir įrašu** (žr. priedą Nr. 2.7.) (aukštis - 45 cm, plotis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 95; 2012 m.); **fundatorių kriptos įmontuota įranga - marmurinis su bronzos elementais ir granito bei medžio pakyla altorius su įrašais** (žr. priedą Nr. 2.8.) (aukštis - 130 cm, plotis - 177 cm, gylis - 105; būklė patenkinama; FF Nr. 87, 88, 90, 91; 2012 m.); **bronzinis kronšteinas lempai** (aukštis - 125 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 103; 2012 m.); **bažnyčios halinės dalies vidaus dekoras - trys presbiterijos vitražai: PV sienos langų vitražas I „Šv. Adalbertas“ su įrašu „ŠT. ADALBERTUS MARTYR“ (-; būklė bloga; FF Nr. 139, 140; 2012 m.), V sienos langų vitražas II „Šv. Stanislovas“ su įrašu „ST. STANISLAUS EPPUS“ (-; būklė bloga; FF Nr. 141-143; 2012 m.), ŠV sienos langų vitražas III „Šv. Maingardas“ su įrašu „ST. MAINGARDUS MARTYR“ (-; būklė patenkinama; FF Nr. 144, 145; 2012 m.); penki ornamentiniai navų Š sienos langų vitražai, išlikusios ir identiškos atkurtos dalys: vitražas IV su dviem herbais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 146, 147; 2012 m.), vitražas V su Tyzenhauzų ir Pšezdeckių herbais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 148, 149; 2012 m.), vitražas VI su herbu ir herbo šalmu (-; būklė patenkinama; FF Nr. 150; 2012 m.), vitražas VII (-; būklė patenkinama; FF Nr. 151; 2012 m.), vitražas VIII (-; būklė patenkinama; FF Nr. 152; 2012 m.); ornamentinis vargonių choro Š langų vitražas IX (-; būklė patenkinama; FF Nr. 153; 2012 m.); ornamentinis vargonių choro P langų vitražas X (-; būklė patenkinama; FF Nr. 154, 155; 2012 m.); penki ornamentiniai navų P sienos langų vitražai, išlikusios ir identiškos atkurtos dalys: vitražas XI (-; būklė patenkinama; FF Nr. 156; 2012 m.), vitražas XII su dviem herbais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 157; 2012 m.), vitražas XIII su dviem herbais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 158; 2012 m.), vitražas XIV su herbu (-; būklė patenkinama; FF Nr. 159; 2012 m.), vitražas XV su dviem herbais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 160; 2012 m.); keturiolikos ažuolinių Kryžiaus kelio stočių ciklas su polichromuotais stočių reljefais ir rėmais su ornamentine drožyba bei stočių numeriais „I.“-„XIV.“ (ant Š sienos I-VI, ant P sienos VIII-XIV, aukštis - 155 cm, plotis - 75 cm; reljefų būklė patenkinama, rėmų būklė bloga; FF Nr. 161-174; 2012 m.); P emporos - brolijos ložės parapeto nišų septynios medinės dažytos skulptūros: „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“ (?), „Než. šventoji“, „Šv. Reinoldas“ (?), „Šv. Elzbieta Vengrė“, „Šv. Steponas“, „Šv. Antanas abatas“ ir „Šv. Ona“ (?) (aukštis - 70 cm; skulptūros „Šv. Ona“ būklė bloga, kitų skulptūrų būklė patenkinama; FF Nr. 175-177; 2012 m.); Š emporos - fundatorių ložės parapeto nišų septynios medinės dažytos skulptūros: „Šv. Ignacas Lojola“ (?), „Než. šventasis vyskupas“ II, „Šv. Ursulė“, „Šv. Elena“, „Než. šventasis vienuolis“, „Šv. Liudvikas“ ir „Než. šventasis vyskupas“ III (aukštis - 70 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 178-185; 2012 m.); tinkas su XIX a. 9 d-mečio sienų tapybos fragmentais (-; būklė patenkinama, dalies fragmentų būklė bloga; IKONOGR Nr. 13; FF Nr. 137; 2012 m.); **bažnyčios halinės dalies įmontuota įranga - bažnyčios fundacinė lenta su įrašu** (žr. priedą Nr. 3.1.) (aukštis 114 cm, plotis - 68 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 186; 2012 m.); **Engelbrechto Tyzenhauzo paminklas** (u.k. 4995; DR 903, **Engelbrechto Tyzenhauzo skulptūra**) (-; -; FF Nr. 134, 187; 2012 m.) **presbiterijos P pusėje: bronzinė Engelbrechto Tyzenhauzo skulptūra su signatūra** (žr. priedą Nr. 3.2.) (aukštis - 260 cm, plotis - 120 cm, gylis - 70 cm; būklė gera; FF Nr. 188; 2012 m.), **marmurinis pjedestalas su įrašais** (žr. priedą Nr. 3.3.) (aukštis - 112 cm, plotis - 89 cm, gylis - 89 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 187; 2012 m.); **Reinoldo Tyzenhauzo paminklas** (u.k. 4996; DR 904, **Reinoldo Tyzenhauzo skulptūra**) (-; -; FF Nr. 135; 2012 m.) **presbiterijos Š pusėje: bronzinė Reinoldo Tyzenhauzo skulptūra su signatūra** (žr. priedą Nr. 3.4.) (aukštis - 200 cm, plotis - 100 cm, gylis - 65 cm; būklė gera; FF Nr. 189; 2012 m.), **marmurinis pjedestalas su įrašais** (žr. priedą Nr. 3.5.) (aukštis - 112 cm, plotis - 89 cm, gylis - 89 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 190; 2012 m.); **P šoninės navos medinė polichromuota skulptūra „Pieta“ su signatūra** (žr. priedą Nr. 3.6.) ir **mūrinis marmuru apmuštu su bronzos detalėmis pjedestalu su įrašu** (žr. priedą Nr. 3.7.) (skulptūros aukštis - 120 cm, plotis - 136 cm, gylis - 82 cm, pjedestalo aukštis - 130 cm, plotis - 150 cm, gylis - 88 cm; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 27; FF Nr. 121, 191, 192; 2012 m.); **pirmojo nuo presbiterijos Š pilioriaus ažuolinė skulptūrinė grupė „Nukryžiuotasis su Švč. Mergelė Marija Sopulingaja“** (aukštis - 350 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 193; 2012 m.); **didysis altorius su baldakimu** (u.k. 10010; DR 918, **altoriai (3) su skulptūromis ir horeljefais**) (-; -; FF Nr. 110, 111, 113; 2012 m.) **presbiterijos centre: trijų pakopų marmurinė pakyla** (-; būklė gera; FF Nr. 194, 195, 197; 2012 m.), **ąžuolinė auksuotomis bronzos plokštėmis apmušta mensa su antepedijumi, išmušta auksu audeklu ir puoštu ažūrine metaline arkada su juvelyriniais akmenimis ir su įrašais užnugaryje** (žr. priedą Nr. 3.8.) (aukštis - 100 cm, plotis - 305 cm, gylis - 100 cm; būklė gera; BR Nr. 11; FF Nr. 194-197; 2012 m.), **bronzinis****

auksuotas juvelyriniai akmenimis puoštas bokšto formos tabernakulis (aukštis - 350 cm; būklė gera; BR Nr. 11; FF Nr. 194, 196, 198; 2012 m.), **bronzinis auksuotas architektūrinių formų retabulas su ornamentiniu dekoru, keturių evangelistų simbolių reljefais** (plotis - 280 cm; būklė gera; BR Nr. 11; FF Nr. 194, 196, 198, 199; 2012 m.) ir **auksuotomis skulptūromis: dviem skulptūromis „Šv. Pranciškus Salezas“ I ir „Šv. Ignacas Lojola“** (aukštis - 75 cm; būklė gera; BR Nr. 11; FF Nr. 198, 200; 2012 m.), **keturiomis skulptūromis „Šv. Augustinas“ II, „Šv. Jeronimas“ II, „Šv. Grigalius“ I, „Šv. Ambraziejus“** (aukštis - 50 cm; būklė gera; BR Nr. 11; FF Nr. 201-204; 2012 m.), **keturiomis skulptūromis „Angelas“ V-VIII** (aukštis - 30 cm; būklė gera; BR Nr. 11; FF Nr. 194, 198, 205; 2012 m.) ir **skulptūrų pora „Angelas“ IX-X** (aukštis - 50 cm; būklė gera; BR Nr. 11; FF Nr. 194, 198, 206; 2012 m.); **ąžuolinis architektūrinis didžiojo altoriaus baldakimas su ornamentine drožyba, reljefais „Dievas Tėvas“, „Salvator Mundi“, „Švč. Mergelė Marija“, „Šv. Juozapas“, dviejų angelų su Tyzenhauzų herbais, dviejų angelų su Pšezdeckių herbais, aštuonių klūpinčių angelų ir keturių angelų galvų reljefais** (aukštis - 1450 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 110, 111, 113, 207, 209; 2012 m.), **dviem apaštalų skulptūromis „Šv. Petras“ ir „Šv. Paulius“** (aukštis - 175 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 208-209; 2012 m.) ir **šešiolika skulptūrų „Angelas“ XI-XXVI (-; būklė patenkinama; FF Nr. 209; 2012 m.); Švč. Jėzaus Širdies altorius (u.k. 10010; DR 918, altoriai (3) su skulptūromis ir horeljefais) (-; -; BR Nr. 12; FF Nr. 210; 2012 m.) P navos V gale: dviejų pakopų marmurinė pakyla (-; būklė gera; FF Nr. 210; 2012 m.) ąžuolinė marmuru apmušta mensa su bronziniais auksuotais ornamentais ir reljefu „Pelikanas, matinantis savo vaikus“ (aukštis - 100 cm, plotis - 225 cm, gylis - 104 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 210; 2012 m.), ąžuolinis retabulas su drožybiniu dekoru (aukštis - 415 cm, plotis - 245 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 210-212; 2012 m.) ir medinėmis polichromuotomis ir auksuotomis skulptūromis: skulptūra „Švč. Jėzaus Širdis“ (aukštis - 140 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 210, 211; 2012 m.), dviem skulptūromis „Angelas“ XXVII-XXVIII (aukštis - 80 cm; būklė gera; FF Nr. 210-212; 2012 m.) ir dviem skulptūromis „Angelas“ XXIX-XXX (aukštis - 75 cm; būklė gera; FF Nr. 210-212; 2012 m.); **Rožinio Švč. Mergelės Marijos altorius (u.k. 10010; DR 918, altoriai (3) su skulptūromis ir horeljefais) (-; -; BR Nr. 12; FF Nr. 213; 2012 m.) Š navos V gale: dviejų pakopų marmurinė pakyla (-; būklė gera; FF Nr. 213; 2012 m.), ąžuolinė marmuru apmušta mensa su bronziniais auksuotais ornamentais ir reljefu „Dievo Avinėlis“ (aukštis - 100 cm, plotis - 225 cm, gylis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 213, 217; 2012 m.), ąžuolinis retabulas (aukštis - 575 cm, plotis - 205 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 213-215; 2012 m.) su drožybiniu dekoru ir medinėmis polichromuotomis ir auksuotomis skulptūromis: skulptūra „Rožinio Švč. Mergelė Marija“ (aukštis - 145 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 214; 2012 m.), dviem skulptūromis „Angelas“ XXXI-XXXII (aukštis - 100 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 214; 2012 m.) ir penkiolikos medinių auksuotų Rožinio slėpinių siužetinių reljefų I-XV ciklu (reljefo skersmuo - 25 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 214-216; 2012 m.); **Kristaus kapo altorius (-; -; FF Nr. 218; 2012 m.) Š šoninės bažnyčios sienos nišoje: marmurinė mensa (aukštis - 97 cm, plotis - 215 cm, gylis - 85 cm; būklė gera; FF Nr. 218; 2012 m.) su polichromuota skulptūra „Jėzus kape“ nišoje (aukštis - 51 cm, plotis - 165 cm, gylis - 63 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 219; 2012 m.), medinis su auksuotais elementais retabulas su dviem polichromuotomis skulptūromis „Angeliukas“ I-II (nišos aukštis - 225 cm; retabulo aukštis - 150 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 218; 2012 m.); ąžuolinė sakykla (u.k. 10011, DR 919, sakykla su skulptūromis ir horeljefais) (aukštis - 1000 cm, plotis - 368 cm, gylis - 220 cm; BR Nr. 13; IKONOGR Nr. 24, 26; FF Nr. 220; 2012 m.): **laiptai su parapetu, dekoruotu ornamentine drožyba, reljefiniais Tyzenhauzų, Pšezdeckių, Vainų, Krošinskių herbais** (aukštis - 330 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 221-224; 2012 m.) ir keturiomis skulptūromis „Šv. evangelistas Matas“, „Šv. evangelistas Lukas“, „Šv. evangelistas Morkus“ ir „Šv. evangelistas Jonas“ (aukštis - 70 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 222-224; 2012 m.), **tribūna su architektūrine atrama, ornamentine drožyba** (aukštis - 315 cm; plotis - 200; būklė patenkinama; FF Nr. 225-230; 2012 m.), **keturiomis reljefinėmis kompozicijomis „Kalno pamokslas“, „Šv. Jono Krikštytojo pamokslas“, „Šv. Pauliaus pamokslas“ (?) ir „Jėzus su apaštalais“** (aukštis - 70 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 226-229; 2012 m.), **šešiomis skulptūromis „Šv. Vincentas Paulietis“, „Išmintis“, „Nuosaikumas“, „Teisingumas“, „Tvirtumas“ ir „Než. šventasis kunigas“ IV** (aukštis - 62 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 222, 223, 227, 229, 230; 2012 m.) ir įrašų (žr. priedą Nr. 3.9.) (-; -; FF Nr. 229; 2012 m.), **architektūrinis sakyklos baldakimas su ornamentine drožyba, pastogės tapyba (-; būklė patenkinama; FF Nr. 220, 231, 240; 2012 m.) ir skulptūromis: šešiomis skulptūromis „Než. šventasis vyskupas“ IV, „Než. šventasis apaštalas“ II, „Šv. Jonas Krikštytojas“ I, „Šv. Pranciškus Salezas“ II, „Šv. Tomas Akvinietis“ ir „Šv. Pilypas Neris“ (?) (aukštis - 70 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 232-237; 2012 m.), skulptūra „Šv. Juozapas su Kūdikėliu“ (-; FF Nr. 238; 2012 m.) ir šešiomis skulptūromis „Trimituojantis angelas“ I-VI (-; -; FF Nr. 231, 239; 2012 m.); krikštyklos ansamblis (-; -; FF Nr. 242; 2012 m.) prienavio P gale: marmurinė krikštykla su bronziniu Tyzenhauzų herbu dekoruotu dangčiu su įrašu (žr. priedą Nr. 3.10.) ir pakėlimo įrenginiu (korpuso aukštis - 96, skersmuo - 66 cm, dangčio aukštis - 65 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 243; 2012 m.), **dviejų spintelių su lentyna komplektas** (aukštis - 106, plotis - 250 cm, gylis - 52 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 242, 243; 2012 m.), **medinė polichromuota skulptūra „Šv. Jonas Krikštytojas“ II su konsole su įrašu (žr. priedą Nr. 3.11.)** (aukštis - 100 cm, konsolės aukštis - 40 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 242, 244; 2012 m.), **latakas su granitiniu dangčiu (-; būklė patenkinama; FF Nr. 242; 2012 m.); vandeninės ir kryžiaus komplektas I (-; -; FF Nr. 245; 2012 m.): vandeninė - bronzine apdailinta jūros kriauklė su bronzine paspara-kolona su marmuro cokoliu** (aukštis - 102 cm, kriauklės aukštis - 30 cm, plotis - 74 cm, gylis - 37 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 245; 2012 m.), **medinis kryžius su bronzine skulptūra „Nukryžiuotasis“ II marmuru apdailintoje nišoje** (kryžiaus aukštis - 65 cm, plotis - 40 cm, Nukryžiuotojo aukštis - 41 cm, plotis - 33 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 246; 2012 m.); **vandeninės ir kryžiaus komplektas II (-; -; FF Nr. 247; 2012 m.): marmuro vandeninė su bronzine paspara-kolona** (aukštis - 106 cm, kriauklės aukštis - 30 cm, plotis - 59 cm, gylis - 36 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 247; 2012 m.), **medinis kryžius su bronzine skulptūra „Nukryžiuotasis“ III marmuru apdailintoje nišoje** (kryžiaus aukštis - 66 cm, plotis - 40 cm, Nukryžiuotojo aukštis - 41 cm, plotis - 33 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 247; 2012 m.); **ąžuolinis vargonų choro parapetas su kolonada, arkada ir įrašu (žr. priedą Nr. 3.12.)** (aukštis - 150 cm; būklė patenkinama; BR Nr. 16; IKONOGR Nr. 23; FF Nr. 112, 248, 254, 255; 2012 m.); **vargonai (P297K) (IKONOGR Nr. 23; FF Nr. 112, 248-253; 2012 m.): vargonų prospektas (P297K1)**********

(-; būklė patenkinama; FF Nr. 248; 2012 m.), **trys skulptūros „Karalius Dovydas“ II, „Šv. Grigalius“ II ir „Šv. Cecilija“ II (P297K2-P297K4)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 250-252; 2012 m.), **skulptūrų pora „Trimituojantis angelas“ VII-VIII (P297K5-P297K6)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 252; 2012 m.), **vargonų instrumentas (P297K7)** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 248-253; 2012 m.); **ąžuolinė presbiterijos tvorelė su dvivėriais varteliais, kiaurinio reljefo keturių evangelistų simboliais ir dviem medalionais „Gyvybės taurė“ ir „Dievo Avinėlis“ tarp Eucharistiją simbolizuojančio dekoru ir įrašų (žr. priedą Nr. 3.13.)** (medinės dalies aukštis - 75 cm, ilgis - 750 cm; būklė patenkinama; BR Nr. 16; FF Nr. 133-135, 256, 257; 2012 m.); **P zakristijos įmontuota įranga - ąžuolinė komoda-spinta** (aukštis - 225 cm, plotis - 183 cm, gylis - 91 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 305; 2012 m.); **ąžuolinė komoda I** (aukštis - 81 cm, plotis - 181 cm, gylis - 106 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 306; 2012 m.); **ąžuolinė komoda II** (aukštis - 96 cm, plotis - 281 cm, gylis - 99 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 307; 2012 m.); **metalinė spinta-seifas** (aukštis - 222 cm, plotis - 121 cm, gylis - 76 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 308; 2012 m.) **su įrašų (žr. priedą Nr. 4.); ąžuolinė praustuvo spinta** (aukštis - 310 cm, plotis - 56 cm, gylis - 51 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 309; 2012 m.); **P zakristijos prieangio įmontuota įranga - ąžuolinė spinta I** (aukštis - 228 cm, plotis - 145 cm, gylis - 72 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 315, 316; 2012 m.); **ąžuolinė spinta II** (aukštis - 240 cm, plotis - 154 cm, gylis - 79 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 315, 316; 2012 m.); **medinė komoda III** (aukštis - 122 cm, plotis - 167 cm, gylis - 64 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 313, 314; 2012 m.); **klauskla X** (aukštis - 245 cm, plotis - 107 cm, gylis - 95 cm; iš VII-X klausyklų komplekto, tik be pakopų, būklė patenkinama; FF Nr. 310, 317; 2012 m.); **žemutinės ložės įmontuota įranga - ąžuolinė spinta III** (aukštis - 149 cm, plotis - 126 cm, gylis - 66 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 324; 2012 m.); **fundatorių ložės vidaus dekoras - Š sienos lango vitražo XVI su dviem herbais fragmentai ir tipas** (-; neautentiškas, sukurtas pagal kitus bažnyčios langus, būklė patenkinama; FF Nr. 335, 336; 2012 m.); **medinė skulptūrinė Nukryžiuotojo kompozicija su rėmais ir fono reljefu (u.k. 4997; DR 905, Skulptūra „Nukryžiuotasis“)** (Krokuvos Vavelio „Nukryžiuotojo“ 1380 m.. kopija; aukštis - 150 cm, plotis - 90 cm, gylis - 25 cm; figūros aukštis - 88 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 329, 344; 2012 m.); **Tyzenhauzų ložės ir kriptos privilegijos lenta su įrašų (žr. priedą Nr. 5.)** (aukštis - 95 cm, plotis - 65 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 343; 2012 m.); **fundatorių ložės įmontuota įranga - minkštasuolis** (aukštis - 160 cm, ilgis - 190 cm, plotis - 82 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 345; 2012 m.); **apšvietimo įranga - dvylikos konsekracinių kryžių su žvakidėmis komplektas iš bronzos bei ąžuolo ant presbiterijos ir navos sandūros, šoninių sienų ir choro piliorijų** (-; būklė gera; FF Nr. 126; 2012 m.); **grindų, pandusų, laiptų pakopų danga - kriptos ornamentuotų keraminių plytelių grindų danga** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 104; 2012 m.); **bažnyčios halinės dalies, priebažnyčio granito plokščių danga, jos tipas** (-; dalis bažnyčios grindų uždengta medinėmis lentomis, būklė patenkinama; žr. schema Nr. 1; FF Nr. 108, 298; 2012 m., 2018 m.); **presbiterijos šlifuito balto marmuro plokščių su įterptomis raudonojo akmens plytelėmis grindų danga** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 134-136; 2012 m.); **fundatorių ložės grindų plytelės** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 332; 2012 m.); **P zakristijos ąžuolinis „eglutės“ rašto parketas su profiliuotomis grindjuostėmis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 303; 2012 m.); **žemutinės ložės ąžuolinis dvispalvis parketas su profiliuotomis grindjuostėmis** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 322, 323; 2012 m.); **fundatorių ložės ir P emporos pakylų, vargonų choro medinių lentų grindų danga** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 329, 331, 350; 2012 m.); **III a. patalpos virš P emporos raudonų molio plytų grindų danga** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 362; 2012 m.);

1.1.7. interjeras - **kriptos, bažnyčios halinės dalies su presbiterija, prienaviu ir vargonų choru, fundatorių ložės ir P emporos interjero visumos sprendinys** (-; būklė gera; BR Nr. 2-4, 8-16; IKONOGR Nr. 2-4, 10-15, 23, 24, 26, 27; FF Nr. 81-104, 109-138, 327-354; 2012 m.);

Dokumentai

1. KVAD įsakymas; 1996-12-23; Nr: 161 ;
2. Dėl paskelbimo kultūros paminklų; 2000-09-12; Nr: 1088 ;
3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; Nr: IV-190;
4. Dėl duomenų patikslinimo; 2012-10-09; Nr: KPD-RM-1822;
5. "Šventasis sostas (Baigus darbus)", 2014 m.; 2014-03-10; Nr: 3-6; Vitražų konservavimo, restauravimo darbai Vitražų konservavimo, restauravimo darbai Vitražų konservavimo, restauravimo darbai Vitražų konservavimo, restauravimo darbai Vitražų konservavimo, restauravimo darbai
6. "Šventasis sostas (Darbų metu)", 2015 m.; 2015-02-24; Nr: 3-2; (2) Vitražų konservavimo, restauravimo darbai (1).
7. Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos sutartis; 2016-10-06; Nr: AS-15;
8. Dėl duomenų patikslinimo; 2019-03-12; Nr: KPD-RM-1822/1;

Tyrimai

Krauna tyrimus...

Nuotraukos



[21](#)



[23](#)



[25](#)



[27](#)

--



[22](#)



[24](#)



[26](#)



[28](#)

[Daugiau...](#)

Lankytojų komentarai/nuotraukos

Naujas komentaras / nuotrauka

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas centras@heritage.lt | Sukurta: Labbis

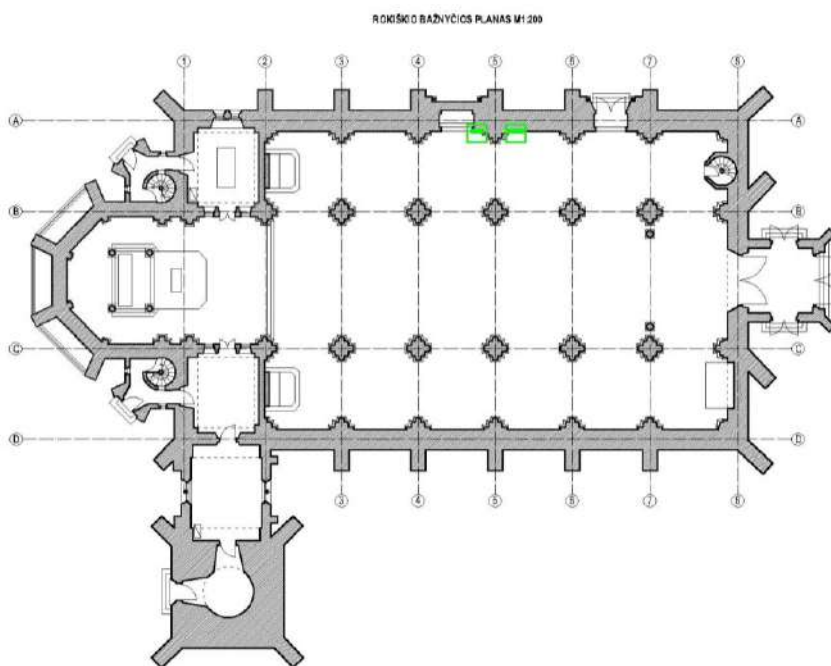
**ROKIŠKIO ŠV. APAŠT. EVANG. MATO PARAPINĖS BAŽNYČIOS (u.o.k. 22373),
NEPRIKLAUSOMYBĖS A. , ROKIŠKYJE, BAŽNYČIOS VIDAUS FASADO TINKO
UŽTERŠTUMO IR SUDĖTIES TYRIMŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Bendroji dalis





Tyrimai atlikti Rokiškio Šv. Apaštalo ir Evangelisto Mato Parapijos užsakymu. Tyrimų tikslas nustatyti vidaus cokolinės dalies tinko sudėtį, užpildo granulimetrinės sudėtį ir užterštumą tirpiomis druskomis ir paruošti siūlymus bažnyčios cokolinės dalies tinkavimui ir dažymui.

Tinko sudėčiai nustatyti paimti 2 mėginiai, paėmimo vieta pavaizduota fotofiksacijoje. Nustatyta vandenyje tirpių druskų pusiau kiekybinė analizė, bei tinko užpildo granulimetrinė sudėtis.

2. Tyriminė dalis



Paveikslas Nr. Mėginių ėmimo vieta pažymėta žaliai

KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
					ROKIŠKIO ŠV. APAŠT. EVANG. MATO PARAPINĖS BAŽNYČIOS (u.o.k. 22373), NEPRIKLAUSOMYBĖS A. , ROKIŠKYJE, BAŽNYČIOS VIDAUS FASADO TINKO UŽTERŠTUMO IR SUDĖTIES TYRIMAI		
3884	Konstr.	Jakovas Mendelevičius		2020 04	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
	Konstr.	Sigita Černiavskė		2020 04	AIŠKINAMASIS RAŠTAS		0
Kalba	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)				DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	ROKIŠKIO ŠV. APAŠTALO IR EVANGELISTO MATO PARAPIJA				SP-304-670-20-PD-KT-AR		1
							Lapų 10 

2.1. Vandenyje tirpių druskų pusiau kiekybinė analizė

Pav	Tirpių druskų anijonai			S _{bendras} kiekis %	pH
	SO ²⁻ ₄	Cl ⁻	NO ⁻ ₃		
Plyta	0,80	0,08	-	0,88	6
Tinkas	0,80	0,15	-	0,95	7

Lentelė Nr. 1.

Išvada:

Mūro užterštumas tirpiomis druskomis yra nedidelis. Bendras užterštumas sudaro iki S=0,9%, t.y. apie 1,8 kartų viršija normą. Kokybinė užterštumo sudėtis: sulfatai 0,8% - apie 2 kartus viršija normą. Chloridais 0,08%b – apie 1,5 karto viršija normą.

Tinko užterštumas tirpiomis druskomis yra nežymus. Bendras užterštumas tirpiomis druskomis sudaro S≈1,0% t.y. 2 kartus viršija normą 0,5%.

2.2. Tinko užpildo granulimetrinė sudėtis

Sietų akelių matmenys mm	Dalinės liekanos %	Suminės liekanos %	Užpildo stambumo modulis M _S	
2,5 %	-	-	M _S =1,86	Tinkas minkštas su baltais intarpais. Užpildas – smulkus kvarcinis smėlis
1,25 %	13,96	13,96		
0,63 %	19,81	33,77		
0,315 %	24,02	57,79		
0,16 %	22,63	80,42		
Praėjo pro sietus	20,44			

Lentelė Nr. 2

Išvada:

Tinkas yra kalkinis 1kt:2,5sm su nedidelių hidrauliniu rišamuoju priedu (iki 10%). Užpildas smulkus (lentelė Nr. 2). Dominuoja smulkus smėlis:

- Ø<0,16 mm – 20%;
- Ø0,16 – 0,315 – 25%;

- Ø0,315-0,63 mm – 20%;
- Ø0,63-1,25-16%.

Užpildo stambumo modulis $M=1,86$ – užpildas smulkus.

2.3. Sienų mūro ir tinko drėgmė matuota „ekspres“ metodu. Ji yra nežymiai padidėjusi cokolio zonoje. Čia mūro ir tinko drėgnis sudaro iki 8%.

3. Sienų cokolinės dalies tvarkymo rekomendacijos

Sienų drėgnis ir užterštumas tirpiomis druskomis nėra didelis cokolinėje interjero dalyje. Tačiau turint omenyje autentišką sieninę tapybą ir trafaterinį dažymą siūloma apatinę cokolio dalį dalinti sanuoti:

- 1.) Pašalinti cokelines dalies (~30 cm) tinką;
- 2.) Mūrą apdoroti druskų surišėju ir sanuoti (2 priedas);
- 3.) Atlikti sanuojantį cokolio tinkavimą (3 priedas);
- 4.) Sanuojančio tinko dažymą rekomenduojama atlikti silikono dervų pagrindu, dažais su

$S_{dH_2O} \leq 0,02$ m.

Priedai:

1. Fotofiksacija.
2. Rekomenduojamas cheminis druskų naikinimas „Baumit Antisulfat“ ar analogiška pagal techninius rodiklius medžiaga;
3. Rekomenduojama sanavimo sistema „Caporol Histolith_Trass-Sanierputz“ ar analogiška pagal techninius rodiklius medžiaga.

Tyrimų vadovas (At.Nr. 3884)

JakovasMendelevičius

SP-304-670-20-PD-KT-AR	Lapa	Lapy
	3	9

FOTOFIKSACIJA



Nuotrauka Nr. 1



Nuotrauka Nr. 2



- Cheminis druskų naikinimas
- Mūro restauracijai
- Tinko apsaugai

Produktas Vandens tirpalas kenksmingoms druskoms (sulfatams ir chloridams) chemiškai apdoroti, sanuojant mūro sieną.

Sudėtis Vanduo, bario fosfatas.

Paskirtis Cheminiam druskų apdorojimui mūre atliekant sanavimo darbus. Naujo tinko apsaugai nuo druskų skverbimosi.

Techniniai duomenys	Tankis:	1,04 kg/dm ³
	Medžiagų sąnaudos:	0,5–0,8 kg/m ² atsižvelgiant į paviršiaus užterštumą druskomis

Pakuotė 5 kg plastikinė talpa.

Laikymo sąlygos Sausoje, vėsioje, neužšalancioje patalpoje ant padėklų produktas gali būti laikomas 24 mėnesius.

Kokybės užtikrinimas Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal cheminių medžiagų įstatymą Būtina perskaityti saugos duomenų lapą (remiantis 1907/2006/EB 31 straipsniu), kuris gali būti pateiktas pagal pareikalavimą, taip pat jį galima rasti internete adresu www.baumit.lt.

Pagrindas Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Pagrindo patikra turi būti atliekama pagal galiojančius reikalavimus.

Pagrindo paruošimas

- Seną tinką numušti maždaug 1 m plačiau nei vizualiai matomos druskų dėmės iki mūro, ir išvalyti pažeisto skiedinio siūles iki 2 cm gylio.

Naudojimas „Baumit AntiSulfat“ užpurkšti purkštuvu arba užtepti teptuku per kelis etapus. Jeigu druskos pakartotinai kristalizuojasi paviršiuje, būtina jas mechaniškai nuvalyti (užtikrinant, kad jos nepapultų į naują tinką, nuvalytus kristalus pašalinti iš statybvietės) ir pakartoti procesą tol kol baigsis druskų kristalizacija. Minimalus džiūvimo laikas tarp etapų ir prieš užtepant „Baumit Sanova Spirtz“ – 24 val. Vėliau naudojami atitinkami sanavimo tinkai.



TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Baumit AntiSulfat

Bendroji informacija ir patarimai Dirbant su produktu ir jam džiūstant, oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C.

Saugos priemonės Uždengti šalia esančius paviršius. Suteptas vietas valyti dideliu kiekiu vandens, nelaukiant, kol išdžiūs. Naudojant vidaus patalpose, užtikrinti tinkamą vėdinimą.

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatskleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.

Techninė informacija Histolith Trass-Sanierputzsystem

Histolith® Trass-Sanierputzsystem

Remonto tinkų su suevitinių trasų sistema pagal WTA



Produkto aprašymas

Paskirtis

„Histolith® Trass – Sanierputzsystem“ tinka drėgnam ir išsikristalizavusių druskų pažeistam išorės bei vidaus mūriui. Druskos kaupiasi tinko sluoksnyje dėl didelio jo porų tūrio. Tokiu būdu drėgno mūro paviršius, jei aplinkos klimatas leidžia mūriui išdžiūti, gaunamas be išsikristalizavusių druskų ir sausas.

Naudojimas:

„Histolith® Trass-Sanierputzsystem“ netinka su žeme besiliečiančioms konstrukcinėms dalims izoliuoti nuo slėginio bei užtvenkto vandens ir žemės drėgmės. Tais atvejais, taip pat dengiant stipriai dėl kylančios drėgmės perdrėkusį mūrą, naudojamos specialios izoliuojamosios priemonės. „Histolith® Trass-Sanierputzsystem“ neužkerta kelio rasos vandens (kondensato) keliamai žalai.

Sudėtinės sistemos dalys:

- „Histolith® Trass-Vorspritzputz“:
paruošiamasis purškiamasis tinkas kaip mūro sukiblj gerinantis sluoksnis.
- „Histolith® Trass-Porengrundputz“:
gruntavimo, druskų kaupimo tinkas, išlyginamasis tinkas, kai mūras labai nelygus.
- „Histolith® Trass-Sanierputz“:
remonto tinkas sausiems paviršiams gauti.
- „Histolith® Feinputz“:
mente dengiamas glaistas veltinio trintuve užtrinamam paviršiui gauti.

Sistemos sandara:

„Histolith® Trass-Sanierputzsystem“ sistemos sandara ir sluoksnio storis priklauso nuo to, kiek mūras yra pažeistas išsikristalizavusių druskų.

	Sistemos sandara	Sluoksnių storis, mm
Mažai, vidutiniškai	1. Histolith® Trass-Vorspritzputz 2. Histolith® Trass-Sanierputz 3. Histolith® Trass-Sanierputz	2–4 > 10 > 10
Labai	1. Histolith® Trass-Vorspritzputz 2. Histolith® Trass-Porengrundputz 3. Histolith® Trass-Sanierputz	2–4 > 10 > 15



Techninė informacija Histolith Trass-Sanierputzsystem

Abiejų sandarų sistemas papildomai galima dengti „Histolith® Feinputz“. Kai bendrasis tinko sluoksnis daugiau kaip 30 mm, kaip gruntavimo tinkas mūriui išlyginti visada naudojamas „Histolith®Trass-Porengrundputz“.

Išėkristalizavusių druskų pažeidimo laipsnis:

Pažeidimo laipsnis nustatytas WTA atmenoje 2-9-04/D.

	mažas	vidutiniškas	didelis
Sulfatų druskos	< 0,5 %	0,5–1,5 %	> 1,5 %
Chloridų druskos	< 0,2 %	0,2–0,5 %	> 0,5 %
Nitratų druskos	< 0,1 %	0,1–0,3 %	> 0,3 %

Savybės „Histolith®Trass-Sanierputzsystem“ sudėtyje pagal DIN EN 197-1 yra mineralinių rišiklių: cemento, suevitinio traso ir pagal DIN EN 459-1 – kalkių, taip pat mineralinių priedų pagal DIN EN 13139. Laikytis WTA atmenos 2-9-04/D reikalavimų.

Pakuotė/ indų talpa

- **Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz, Histolith® Trass-Sanierputz:**
30 kg maišai
- **Histolith® Feinputz:**
25 kg maišai

Laikymas Histolith Trass-Sanierputz: sausiai mažiausiai 6 mėn. po pagaminomo datos, 6 mėn. chromatų būna mažai.

Histolith Trass-Vorspritzputz, Histolith Trass-Porengrundputz, Histolith Feinputz: sausiai mažiausiai 9 mėn. po pagaminomo datos, 9 mėn. chromatų būna mažai.

Techniniai duomenys

	Histolith® Trass-Vorspritzputz	Histolith® Trass-Porengrundputz	Histolith® Trass-Sanierputz	Histolith® Feinputz
Gniuždomasis stiprumas/ N/mm ²	apie 10,0	apie 5,0	apie 2,5	apie 1,5
Vandens garų difuzijos pasipriešinimo koeficientas/ μ	*	7,8	8,9	8,5
Vandens įsiskverbimas/ mm	> 5	> 5	< 5	–
Didž. grūdelių dydis/ mm	2,0	1,3	1,3	0,5
Spalva	pilka	pilka	pilka	sendinta balta

*duomenys nepateikiami dėl dalinio dengiamumo.

Dengimas

Tinkami pagrindai „Histolith® Trass-Sanierputzsystem“ tinka mūriui pagal DIN 1053.

Pagrindo paruošimas Pažeistas tinkas turi būti pašalintas ne mažiau kaip per 80 cm nuo pažeisto krašto. Pažeistos mūro siūlės turi būti pagilintos per 20 mm. Mūras kruopščiai nuvalomas. Stipriai sugeriantis mūras sudrekinamas (kad būtų matiška drėgnas).

Medžiagos paruošimas

	Histolith® Trass-Vorspritzputz	Histolith® Trass-Porengrundputz	Histolith® Trass-Sanierputz	Histolith® Feinputz
Vandens sąnaudos maišui	7,0	6,5	6,5	6,5
Dengimo trukmė, kai 20°C, 65% drėgn.	120	120	120	120

„Histolith® Trass-Vorspritzputz“:

Maišoma rankiniu būdu.

„Histolith® Trass-Porengrundputz“ ir „Histolith® Trass-Sanierputz“:

Dengiama rankiniu būdu arba tinkavimo mašina. Maišant rankiniu būdu, medžiaga maišikliu maišoma tol, kol neliks gumulų. Išmaišyta medžiaga paliekama 5 min. brinkti, po to dar kartą trumpai pamaišoma. Konsistencija nustatoma įpilant vandens.

„Histolith® Feinputz“:

Techninė informacija Histolith Trass-Sanierputzsystem

Dengimo būdas	<p>Maišoma rankiniu būdu arba maišikliu iki vientisos masės. Medžiaga maišoma tol, kol neliks gumulų.</p> <p>Dengimas:</p> <p>„Histolith® Trass-Vorspritzputz“: Tinkas krečiamas tinkavimo mente maždaug 1-2 grūdelių storiu padengiant tik apie 50%. Siūlių užpildyti teškimuoju tinku nereikia.</p> <p>„Histolith® Trass-Porengrundputz“: Dengiama rankiniu būdu arba tinkavimo mašina. Visos mūro siūlės turi būti užtaisytos. Galiausiai išlyginama tinkuotojo tiesykle arba aliuminine lyginamąja lenta. Šviežias paviršius apdorojamas dantytąja mente arba tinkavimo šukomis, sukietėjusį paviršių galima alternatyviai pašaušyti tinkuotojo grotelėmis, netankinti ir nešlifuoti.</p> <p>„Histolith® Trass-Sanierputz“: Dengiama rankiniu būdu arba tinkavimo mašina, išlyginama tinkuotojo tiesykle arba aliuminine lyginamąja lenta. Sukietėjęs paviršius pašaušiamas tinkuotojo grotelėmis, netankinti ir nešlifuoti.</p> <p>„Histolith® Feinputz“: Tinkas dengiamas trintuve tolygiai ir be sandūrų, sukietėjęs paviršius užtrinamas veltine trintuve.</p>															
Sluoksnių sandara	<p>Dengti galima tik vandens garams pralaidžias dengimo medžiagas. Rekomenduojama „Histolith®“, „Sylitol“ dispersiniai dažai, „AmphiSilan“, „ThermoSan Siliconharzfarbe“ arba patalpoms – „Histolith® Kalkfarbe“. Prieš dengiant spalvotas dangas, būtina padengti „Histolith® Fluat“ fluoro silikatu.</p>															
Sąnaudos	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Histolith® Trass-Vorspritzputz</th> <th>Histolith® Trass-Porengrundputz</th> <th>Histolith® Trass-Sanierputz</th> <th>Histolith® Feinputz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sanaudos kg/m²</td> <td>5,0*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sąnaudos sluoksnio storiui kg m²/mm</td> <td></td> <td>1,1</td> <td>1,1</td> <td>1,5</td> </tr> </tbody> </table>		Histolith® Trass-Vorspritzputz	Histolith® Trass-Porengrundputz	Histolith® Trass-Sanierputz	Histolith® Feinputz	Sanaudos kg/m ²	5,0*				Sąnaudos sluoksnio storiui kg m ² /mm		1,1	1,1	1,5
	Histolith® Trass-Vorspritzputz	Histolith® Trass-Porengrundputz	Histolith® Trass-Sanierputz	Histolith® Feinputz												
Sanaudos kg/m ²	5,0*															
Sąnaudos sluoksnio storiui kg m ² /mm		1,1	1,1	1,5												
Dengimo sąlygos	<p>*dengiant tinkliškuoju būdu 50% pagrindo. Sąnaudos nurodytos apytikrės. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą objekte.</p> <p>Aplinkos ir pagrindo temperatūrai būti aukštesnė kaip +5°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, lyjant, pučiant stipriam vėjui. Priešingu atveju paviršius būtina atitinkamai apsaugoti.</p>															
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	<p>Saugoti, kad padengti paviršiai neišdžiūtų per greitai. Uždaros patalpos vėdinamos arba drėkinamos.</p> <p>Džiūvimo trukmė, prieš dengiant kitą tinko sluoksnį:</p> <p>„Histolith® Trass-Vorspritzputz“: ne trumpiau kaip 1 diena, paviršius turi būti šviesus.</p> <p>„Histolith® Trass-Porengrundputz“: 1 diena 1 mm sluoksnio storiui.</p> <p>„Histolith® Trass-Sanierputz“: - dengiant du kartus: pirmas sluoksnis po 1-4 dienų, antras sluoksnis po 3-7 dienų.</p> <p>-dengiant vieną kartą: trumpiausiai 3 dienas, ilgiausiai 7 dienas.</p> <p>„Histolith® Feinputz“: dengiamas po 7 dienų.</p>															
[rankių plovimas	<p>Panaudojus iškart nuplauti vandeniu.</p>															
Nuorodos	<p>Nuorodos, kaip „Histolith® Trass-Porengrundputz“ ir „Histolith® Trass-Sanierputz“ dengti mašinomis: Dengiama tinkavimo mašinomis (pvz., m-tec, PFT G4). Kad tinkas pasidarytų porėtas, reikia prijungti maišytuvą. Žarnos ilgis: iki 25 m. Žarnos skersmuo: ne mažesnis kaip 25 mm. Prie siurblio prijungiama skiedinio žarna NW 35.</p>															

Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz und Histolith® Trass-Sanierputz:

Reaguoja šarmiškai. Dirgina odą. Gali stipriai pakenkti akis. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dirbant mūvėti specialias apsaugines pirštines ir užsidėti apsauginius akinius. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę. Išsamesnė informacija žr. apsaugos duomenų lapus.

Histolith® Feinputz:

Reaguoja šarmiškai. Dirgina odą. Gali stipriai pakenkti akis. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dirbant mūvėti specialias apsaugines pirštines ir užsidėti apsauginius akinius. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę. Išsamesnė informacija žr. apsaugos duomenų lapus.

Techninė informacija Histolith Trass-Sanierputzsystem

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Laikytis DIN 18 550, VOB C dalies DIN 18 350 ir WTA atmenos 2-9-04/D nuorodų. Ant „Histolith® Sanierputzsystem“ negalima dengti tankių klojinių, pvz., keraminių plytelių, izoliuojamųjų tapetų. „Histolith® Feinputz“ išorėje dengiamas spalvotu sluoksniu. „Histolith® Feinputz“ netinka cokoliui dengti. Jei norima smulkių grūdelių cokolio paviršiaus, tada pašiuškštintas „Histolith® Renovierspachtel“ tinka per grūdėlio storį padengiamas tokia pat medžiaga ir užtrinamas veltinio trintuve.
Atliekų tvarkymas	Nur restentleerten Sack (rieselfrei) zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.
Giscode	ZP 1
Techninė konsultacija	Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie nepaminti šioje techninėje informacijoje, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsizvelgdami į jūsų objektą.
Klientų aptarnavimo centras	Tel. 8 5 2602015 Fax: 8 5 2639283 El. paštas: info@caparol.it

Ši techninė informacija parengta pagal naujausių technikos lygį ir firmos patirtį. Atsivėlgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vertėtojas nesileidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esančioms objekto sąlygoms, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išskaitus naują informaciją leidimą, šis spaudinys rustoja galiojės. Ar ši informacija akuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.it.

UAB „Caparol Lietuva“ Kirilimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.it, svetainės: www.caparol.it; www.sltirimas.lt