

Pirkimo sąlygų 4 priedas
„Techninė specifikacija“


Baldų techniniai parametrai

I Pirkimo dalis. Gaminami kabinetiniai baldai ir stalai

1.1. Lektoriaus stalas. Matmenys 1500x600 ±5 mm, aukštis 750 ±5 mm. (Kiekis – 1 vnt.);

Stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos laminatu, spalva - Saoma R20128LN derinama prie turimų baldų spalvos (prieš baldų gamybą spalvos papildomai suderinamos su Užsakovu), stalviršio briaunos laminuojamos 2 mm storio PVC juosta, sutampančia su plokštės spalva. Stalo pagrindas metalinis rėmas 25x25x2 (gali būti surenkamas arba vientisos konstrukcijos), stalo kojos metalinės (kojos montuojamos stalo rėme). Priekinėje dalyje tarp dviejų stalo kojų, specialiais laikikliais tvirtinamas stalviršio spalvos, 18 mm storio medžių drožlių plokštės dengtos laminatu uždengimas, kurio briaunos laminuojamos juosta, sutampančia su plokščių spalva. Uždengiama 2/3 priekinės stalo dalies, paliekant viršutinėje dalyje apie 50 mm tarpą laidams praveisti. Metalinio rėmo ir stalo kojų spalva šviesi, matinė, derinama su užsakovu. Stalo kojos cilindro formos, diametras ne mažiau kaip 50 mm. Turi būti galimybė reguliuoti stalo aukštį ±5 mm. Tiekėjas parinkdamas stalo kojų sienelių storį, turi įvertinti, kad stalas būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį, konstrukciškai stabilus ir nereikalaujant papildomo tvirtinimo.


Preliminarus gaminio brėžinys:

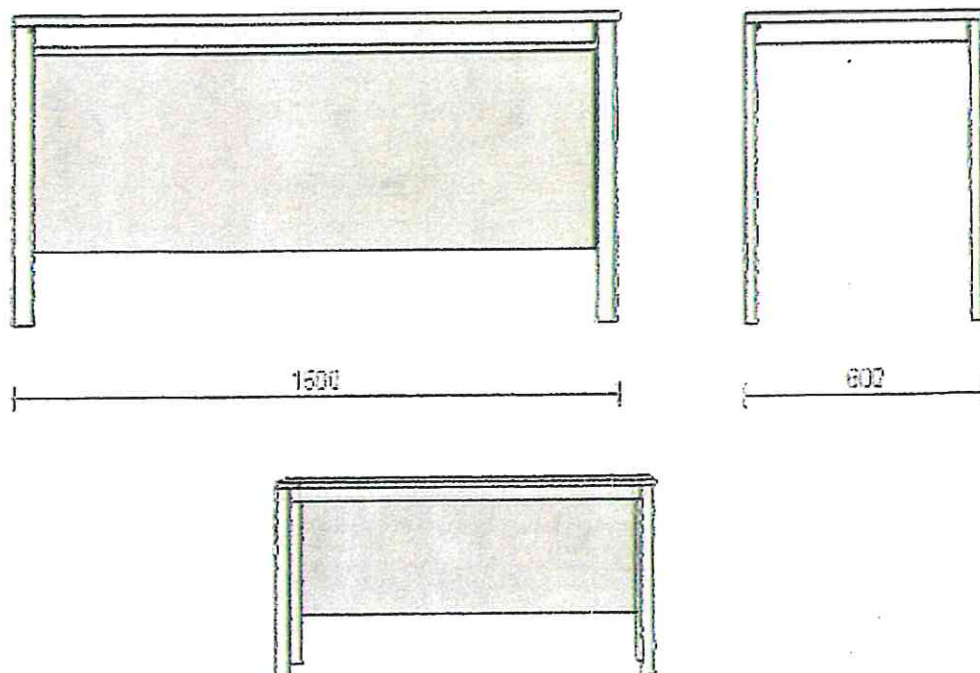

1.2. Klausytojo stalas. Matmenys 800x600 ±5 mm, aukštis 750±5 mm. (Kiekis 24 vnt.);

Stalviršis gaminamas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos laminatu, spalva - Sanoma R20128LN derinama prie turimų baldų spalvos (prieš baldų gamybą spalvos papildomai suderinamos su Užsakovu), stalviršio briaunos laminuojamos 2 mm storio PVC juosta, sutampančia su plokštės spalva. Stalo pagrindas metalinis rėmas 25x25x2 (gali būti surenkamas arba vientisos konstrukcijos), stalo kojos metalinės (kojos montuojamos stalo rėme). Priekinėje dalyje tarp dviejų stalo kojų, specialiais laikikliais tvirtinamas stalviršio spalvos, 18 mm storio medžių drožlių plokštės dengtos laminatu uždengimas, kurio briaunos laminuojamos juosta, sutampančia su plokščių spalva. Uždengiama 2/3 priekinės stalo dalies, paliekant viršutinėje dalyje apie 50 mm tarpą laidams praveisti. Metalinio rėmo ir stalo kojų spalva šviesi, matinė, derinama su užsakovu. Stalo kojos cilindro formos, diametras ne mažiau kaip 50 mm. Turi būti galimybė reguliuoti stalo aukštį ±5 mm. Tiekėjas parinkdamas stalo kojų sienelių storį, turi įvertinti, kad stalas būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį, konstrukciškai stabilus ir nereikalaujant papildomo tvirtinimo.


Preliminarus gaminio brėžinys:

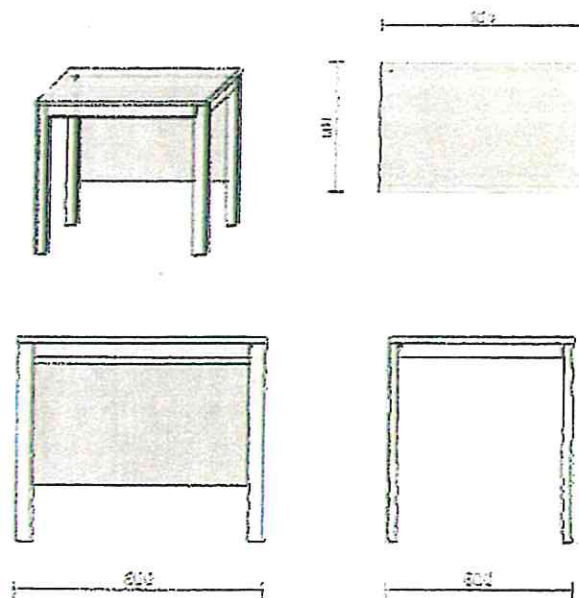

1.3. Spintelė posėdžių salei. Matmenys 1400x500 ±5 mm, aukštis 820 ±5 mm. (Kiekis 2 vnt).

Spintelės – komodos viršus gaminamas iš ne plonesnės kaip 36 mm storio, kiti paviršiai iš ne plonesnės kaip 8 mm medžio drožlių plokštės dengtos laminatu. Spintelės – komodos viršus turi dengti viršutinę durelių dalį. Spintelės – komodos spalva turi būti Sanoma R20128LN derinama prie turimų baldų spalvos (prieš baldų gamybą spalvos papildomai suderinamos su Užsakovu) Spintelę sudaro trys vienodos dalys (skyriai), su trimis durelėmis. Skyrių viduje montuojama po vieną lentyną (turi būti galimybė reguliuoti lentynos aukštį). Visos briaunos laminuojamos juosta, sutampančia su plokščių spalva. Viršutinio spintelės dangčio ir durelių briaunos laminuojamos 2 mm storio PVC. Spintelės posėdžių salei rankenėlės – matiniai metaliniai lankeliai apie 128 mm. Nugarinė dalis – presuoto kartono plokštė (plokštės spalva turi sutapti su spintelės spalva).

Preliminarus gaminio brėžinys:

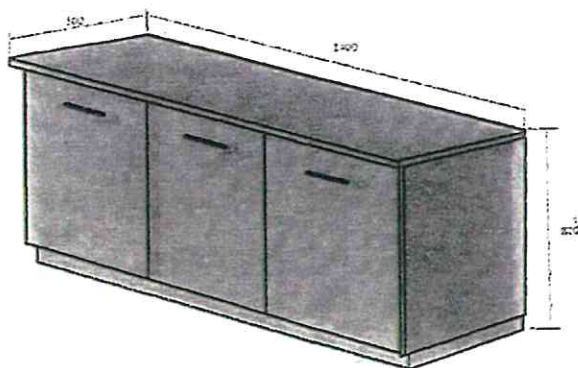

1.4. Valgyklos zonos kvadratiniai stalai, kiekis 4 vnt.

Matmenys: 1000x1000 mm, aukštis 750±5 mm. Galimybė reguliuoti stalo aukštį (±5 mm).


Stalų stalviršiai gaminami iš medžio drožlių plokštės dengtos laminatu. Stalviršio storis 36 mm, medžių drožlių plokštės spalva tamsaus „šokoladinio“ riešuto, derinama su užsakovu. Kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio PVC juosta, sutampančia su plokštės spalva. Stalviršių kampai statūs.

Stalų pagrindas - metalinis rėmas, gaminamas iš 40x40 mm metalinio vamzdžio.

Rėmas su kojomis vientisos konstrukcijos, tvirtinamas prie stalviršio. Metalinio rėmo su kojomis spalva tamsi/juoda, matinė (derinama su VSD). Parenkant stalo rėmo ir kojų vamzdžio sienelės storį, įvertinta, kad stalas būtų tinkamas naudoti pagal jo paskirtį, konstrukciškai stabilus ir nereikalaujant papildomo tvirtinimo.


II Pirkimo dalis. Gaminami baldai:

2.1. Lova (pritaikyta čiužiniui 800x2000mm, kiekis - 14 vnt.). Spalva (plokštės spalva gali būti – „Vankuverio klevo“ arba lygiavertė šviesi) derinama su užsakovu. Preliminarūs išmatavimai pateikiami eskize.

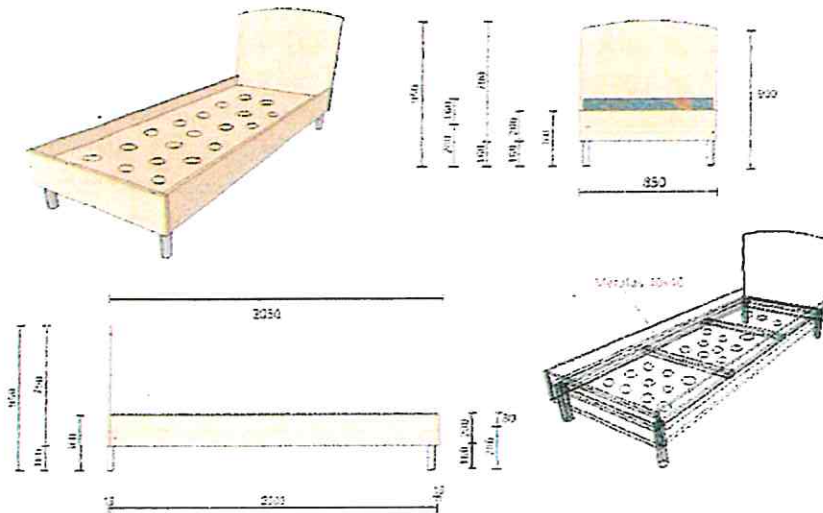


Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalavimai
Lova,		
1.	Dydis	Lovos aukštis be čiužinio 360 mm, galinės (galvos) dalies aukštis 950 ±5 mm. Lovos rėmas pritaikytas 800x2000 mm dydžio čiužiniui įdėti. Spalva derinama su užsakovu.
2.	Rėmas	Lovos rėmas metalinis (su 3 vnt. papildomais skersiniais sutvirtinimais) gaminamas iš 40x40 mm kvadratinio vamzdžio. Čiužinys į lovos rėmą įleidžiamas 80 ±5 mm. Lovos šonai pagaminti iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės, kurių kraštai laminuoti 2 mm storio PVC briauna, kurios spalva sutampa su lovos spalva.
3.	Dugnas	Lovos dugnas iš 18 mm medžių drožlių plokštės su ventiliacinėmis skylėmis čiužiniui.
4.	Kojos	Lovos kojos iš 50 mm apvalaus vamzdžio, kurių apatiniai galai su nebraižančiu grindis paviršiumi, viršutiniai estetiškai užbaigti (derinama sutarties vykdymo metu).
5.	Garantija suteikiama baldams	3 (trijų) metų garantija.

2.2. Spintelė prie lovos, kiekis - 12 vnt. Spalva (plokštės spalva gali būti – „Vankuverio klevo“ arba lygiavertė šviesi) derinama su užsakovu. Preliminarūs išmatavimai pateikiami eskize (480X440X400):

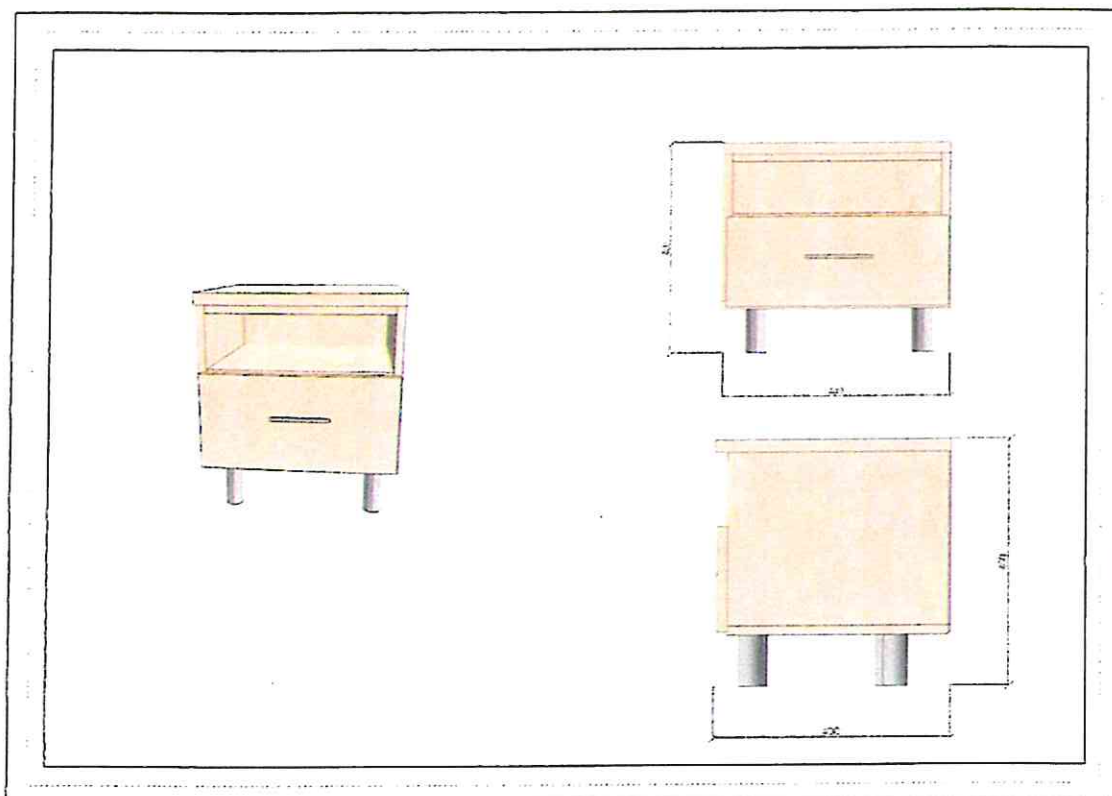

2.3. Komoda, kiekis 2 vnt. Spalva (plokštės spalva gali būti – „Vankuverio klevo“ arba lygiavertė šviesi) derinama su užsakovu. Preliminarūs išmatavimai pateikiami eskize (800X807X300)

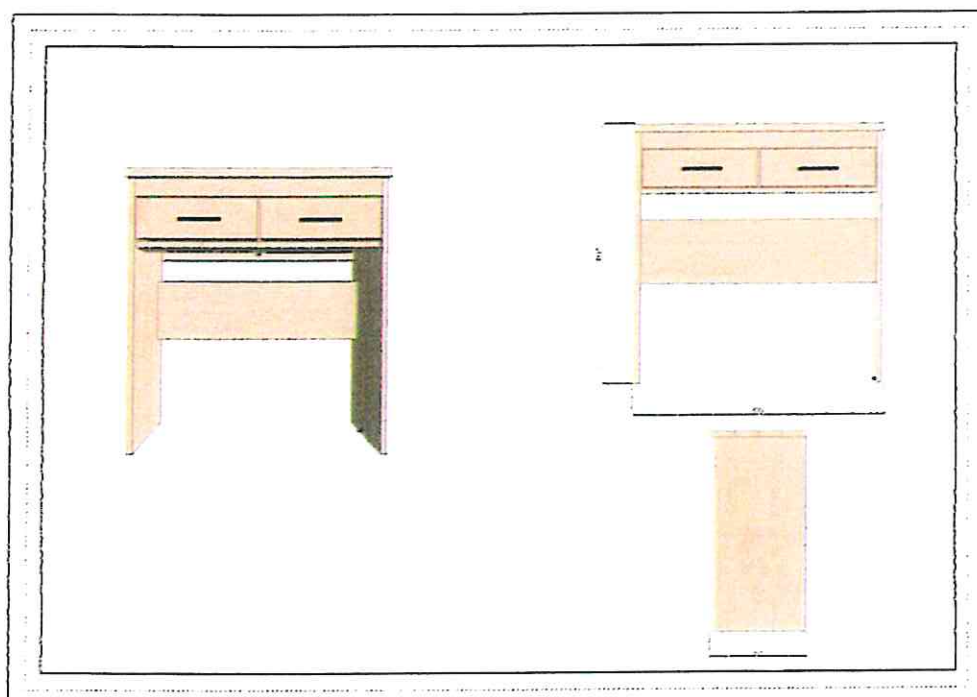

Aplinkos apsaugos reikalavimai baldams (pateikiami reikalavimus įrodantys dokumentai kartu su pasiūlymu, atsižvelgiant į perkamo baldo savybes):

Reikalavimas	Įrodantys pagrindimai
7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC22 ar PEFC23 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;	a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė \geq 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 ;	a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė \geq 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.
7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;	a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: ; 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai.
Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: .	Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Aprašo II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktų įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.

