

TVIRTINU  
Įgulų aptarnavimo tarnybos  
vadas

## VĒDINIMO ĮRANGOS MONTAVIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. Nr. TS-  
Vilnius

### 1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Pirkimo objektas – vėdinimo įrangos montavimo paslauga, reikalinga valgyklos patalpų vėdinimui (toliau – paslaugos) objekte adresu Kapsų g. 44, Vilnius. Oro tiekimo įrenginio (esama valgyklos vėdinimo sistema OT-3) keitimas nauju reikalingas dėl seno įrenginio neveikimo, nusidėvėjimo. Pridedamas priedas (1 lapas).

1.2. Paslauga turi būti atliekama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis – valanda trumpiau. Laiką galima keisti suderinus su Užsakovu.

1.3. Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuotos reikalingos medžiagos, įrankių, transporto, kėlimo mechanizmų, fasoninių, tvirtinimo dalių išlaidos, montavimas ir bandymai.

1.4. Paslaugai teikti turi būti naudojamos naujos (nenaudotos) medžiagos ir detalės. Paslaugų Tiekėjo naudojamoms medžiagoms, įrangai ir detalėms turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos;

1.5. Paslaugos turi būti atliktos vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22, Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-338, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 galiojančių suvestinių redakcijų, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimais.

1.6. Visus bandymų ir paleidimų derinimus įforminti aktais ir priduoti Užsakovo atsakingiems atstovams;

1.7. Paslaugos Tiekėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi Užsakovo teritorijoje;

1.8. Tiekėjas turi skirti asmenį, atsakingą už montavimo organizavimą ir kontrolę per visą sutarties įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

1.9. Tiekėjo darbuotojai privalo vilkėti švarią, tvarkingą aprangą su įmonės skiriamaisiais ženklais;

1.10. Prieš pateikiant pasiūlymą, suteikiama galimybė apžiūrėti objektą;

1.11. Pasirašius sutartį iki paslaugos vykdymo pradžios pateikti Užsakovui sąrašą ir dokumentus apie atsakingų asmenų paskyrimą, technikos sąrašą;

1.12. Po paslaugos atlikimo per 5 darbo dienas Tiekėjas ir Užsakovo atstovai pasirašo priėmimo perdavimo aktą. Kartu su aktu paslaugos Tiekėjas perduoda eksploatacinių savybių deklaracijas, pasus, matavimų protokolus ir PVM sąskaitą – faktūrą.

## 2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

### 2.1. Paslaugos apimtys ir techniniai parametrai:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Oro tiekimo įrenginio, kurio tiekiamo oro kiekis +8000 m <sup>3</sup> /h; 250 Pa; el. kaloriferis 90,0 kW; sumontavimas. Izoliacijos storis 50 mm; Išmatavimai LxHxB=2224x1500x945 mm; svoris 323 kg; (Esama oro tiekimo sistema, aptarnauja valgyklos patalpas) Vėdinimo įrenginys montuojamas palėpėje (h=14 metrų)	Kompl.	1
2.	Seno oro tiekimo įrenginio, kurio išmatavimai LxHxB=2300x1500x945 mm; svoris 340 kg; demontavimas ir iškėlimas iš palėpės ((h=14 metrų)	Kompl.	1
3.	Seno oro tiekimo įrenginio atjungimas nuo elektros tinklo, automatikos, ortakių sistemos	Sist.	1
4.	Elektros instaliacijos ir automatikos pajungimas, įvertinant elektros apsaugą nuo perkrovų ir trumpųjų jungimų	Sist.	1
5.	Oro tiekimo ortakių sandarus pajungimas (ortakiai d800) naudojant elastinius intarpus	m	4
6.	Ortakių sužymėjimas, el. kabelių sužymėjimas, varžų matavimai	Sist.	1
7.	Antivibracinių padų sumontavimas	Kompl.	2
8.	Oro srautų matavimų protokolai	Sist.	1

## 3. KITI REIKALAVIMAI

- 3.1. Vėdinimo įrenginį montuoti vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.
- 3.2. Turi būti užtikrintas priėjimas techninei įrangos priežiūrai, filtrų keitimui;
- 3.3. Priduoti Užsakovui veikiančius įrenginius;
- 3.4. Garantinis laikotarpis – ne mažiau 12 mėn. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus defektams dėl gamyklinio broko, ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės, tiekėjas privalo suremontuoti savo lėšomis;
- 3.5. Išsivežti teikiant paslaugą susidariusias atliekas (medžiagas, detales ir t.t.). Paslaugos atlikimo vietą palikti tvarkingą ir švarią.


Parengė:

LK LV ĮAT VĮAC

Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierė

Lina Sakalauskienė

PRIEDAS

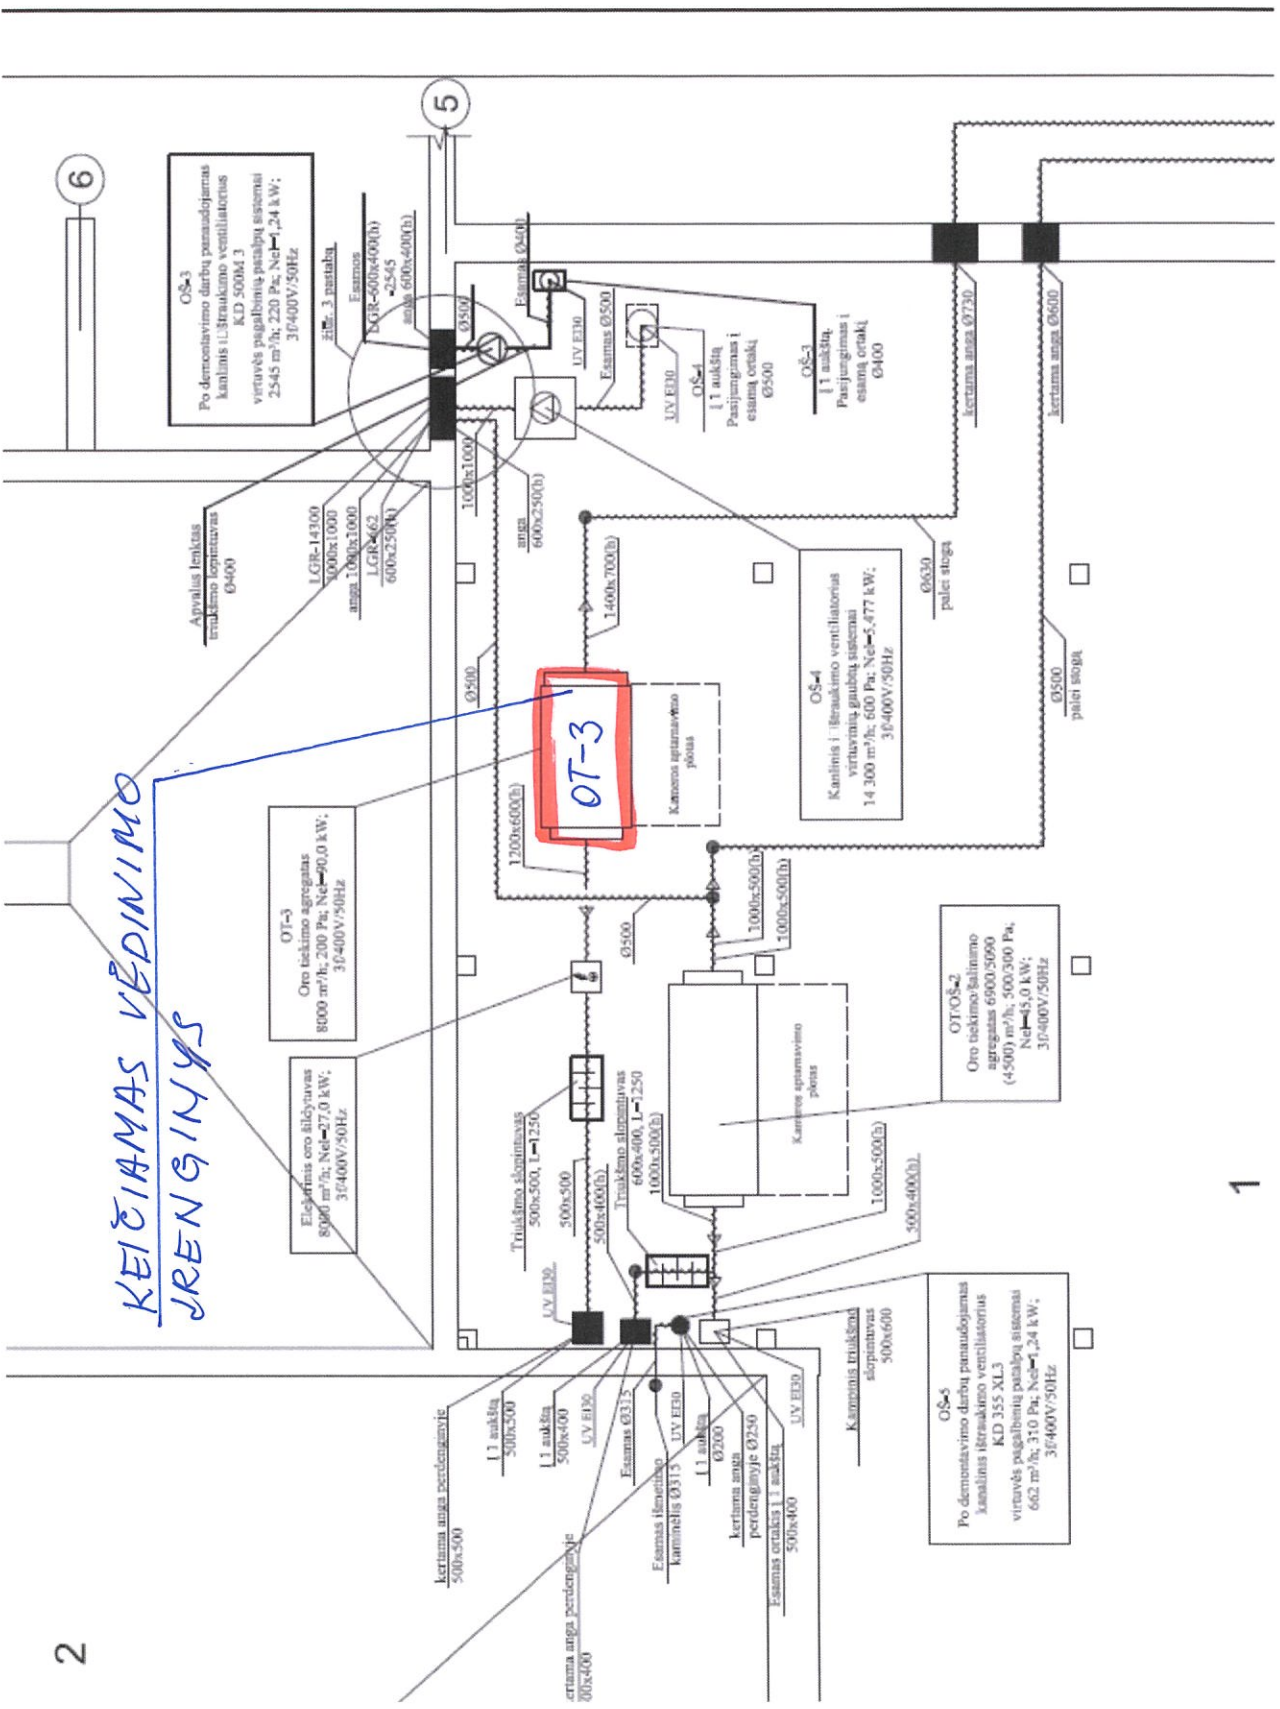

2

1