

**Techninė specifikacija**  
(Administracinis pastatas su garažais 1B2/p)


Žymuo	Medžiagų gaminių pavadinimas	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai
TS-01		Tinkas nuimamas rankiniu būdu, saugant autentišką mūrą. Draudžiama kapoti, skaldyti ar kitaip žaloti mūrą ir saugomo tinko paviršių.
TS-02		Skylės yra išgręžiamos naudojant ne mažesnio kaip 12 mm diametro grąžtą. Jos gręžiamos apie 10 cm aukštyje nuo žemės lygio. Atstumas tarp skylių turi būti išlaikomas kas 12 cm. Svarbu nepergręžti sienos per visą storį, būtina palikti 3-5 cm atstumą iki sienos galo. Skylės (gręžinio) gylis šioje cokolinės sienos dalyje yra apie 770-790 mm. Skylės rekomenduojama gręžti taikant jas į mūro siūlę. Skylė turi būti statmena sienai, nenukrypusi į šonus. Gręžinio ertmėje neturi likti gręžimo dulkių. Prieš injektavimą, būtina ertmes papildomai išsiurbti.
TS-03	Užpildas	Injektavimui naudoti Remmers Kiesiol C pastą ar kitą, bet ne prastesnių savybių hidroizoliacinę medžiagą. Pasta įpurškiama specialiu purkštuvu (siurbliu) ir paliekama 2-3 paroms, kad įsigertų į mūrą. Vykdant injektavimo darbus, vadovautis konkrečios gamintojo instrukcija ir rekomendacijomis. Visos naudojamos medžiagos į objektą pateikiamos su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu, specifikacija, pagaminimo data. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar gaminį, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei jie neatitinka specifikacijos reikalavimų.
TS-04	Tinkas	Po injektavimo, išgręžtos skylės užsandarinamos sanavimui skirtu tinku, sulaikantį savyje druskas SP PREF (senasis tinko pavadinimas Remmers Sanierputz) arba analogiškų savybių kitų gamintojų tinku.
TS-05		Statybos metu susidariusios atliekos išvežamos į statybinio laužo surinkimo aikštelę.

Parengė:



A. Strazdauskas

garage

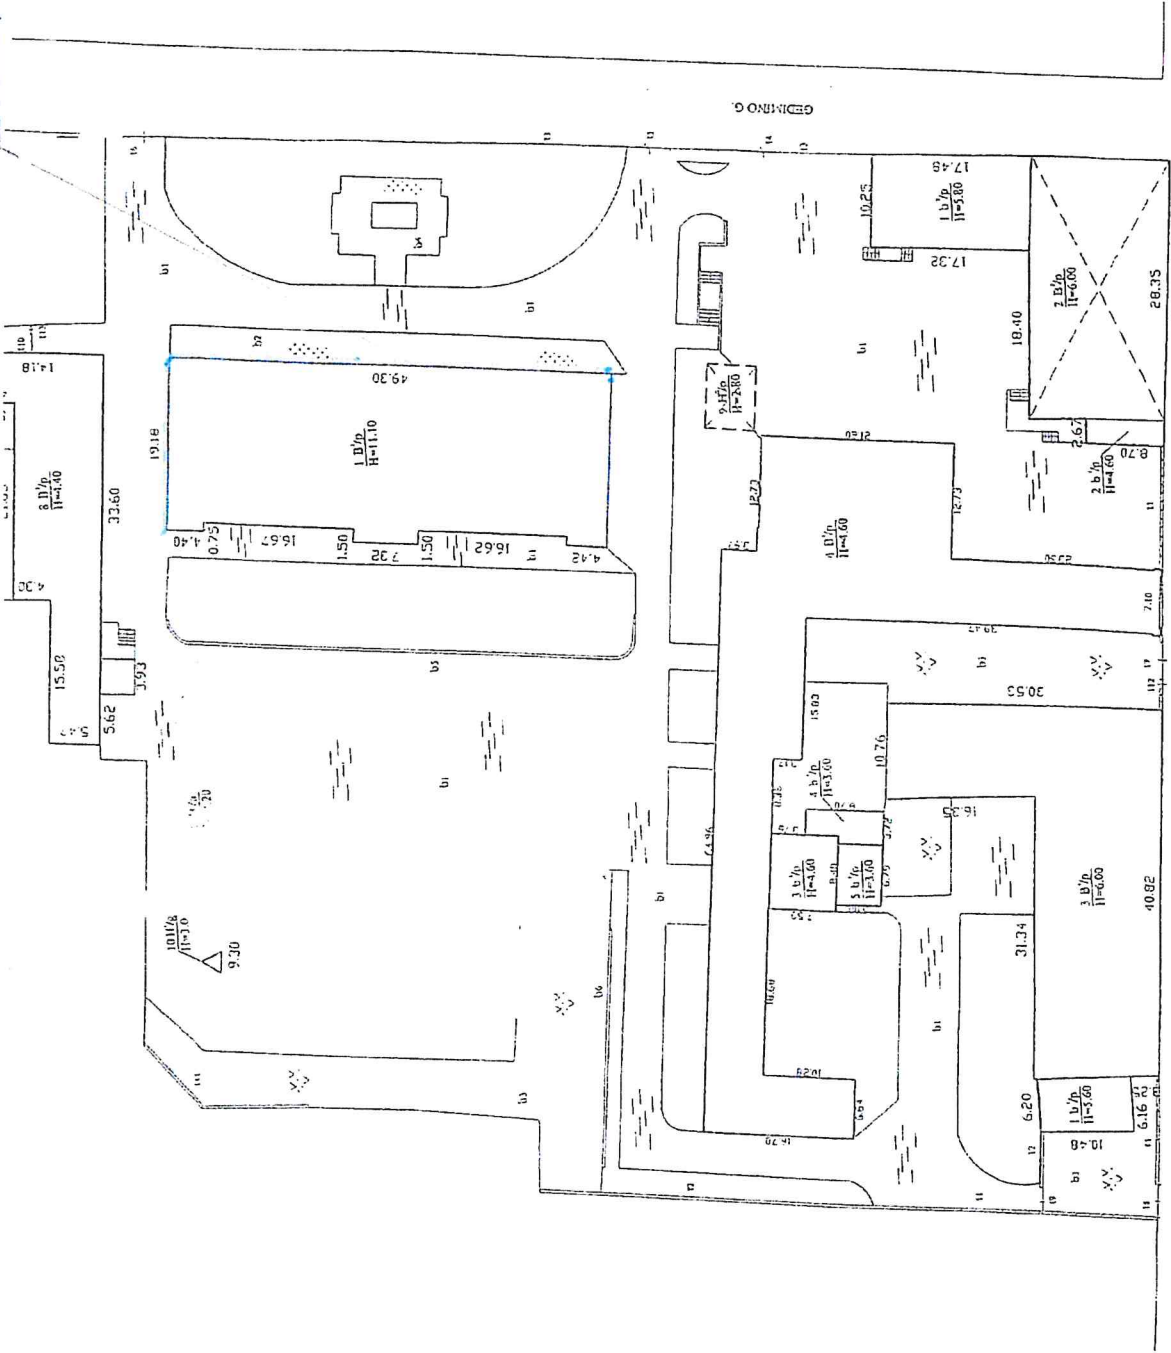

EDIFICIO

MISRO G