
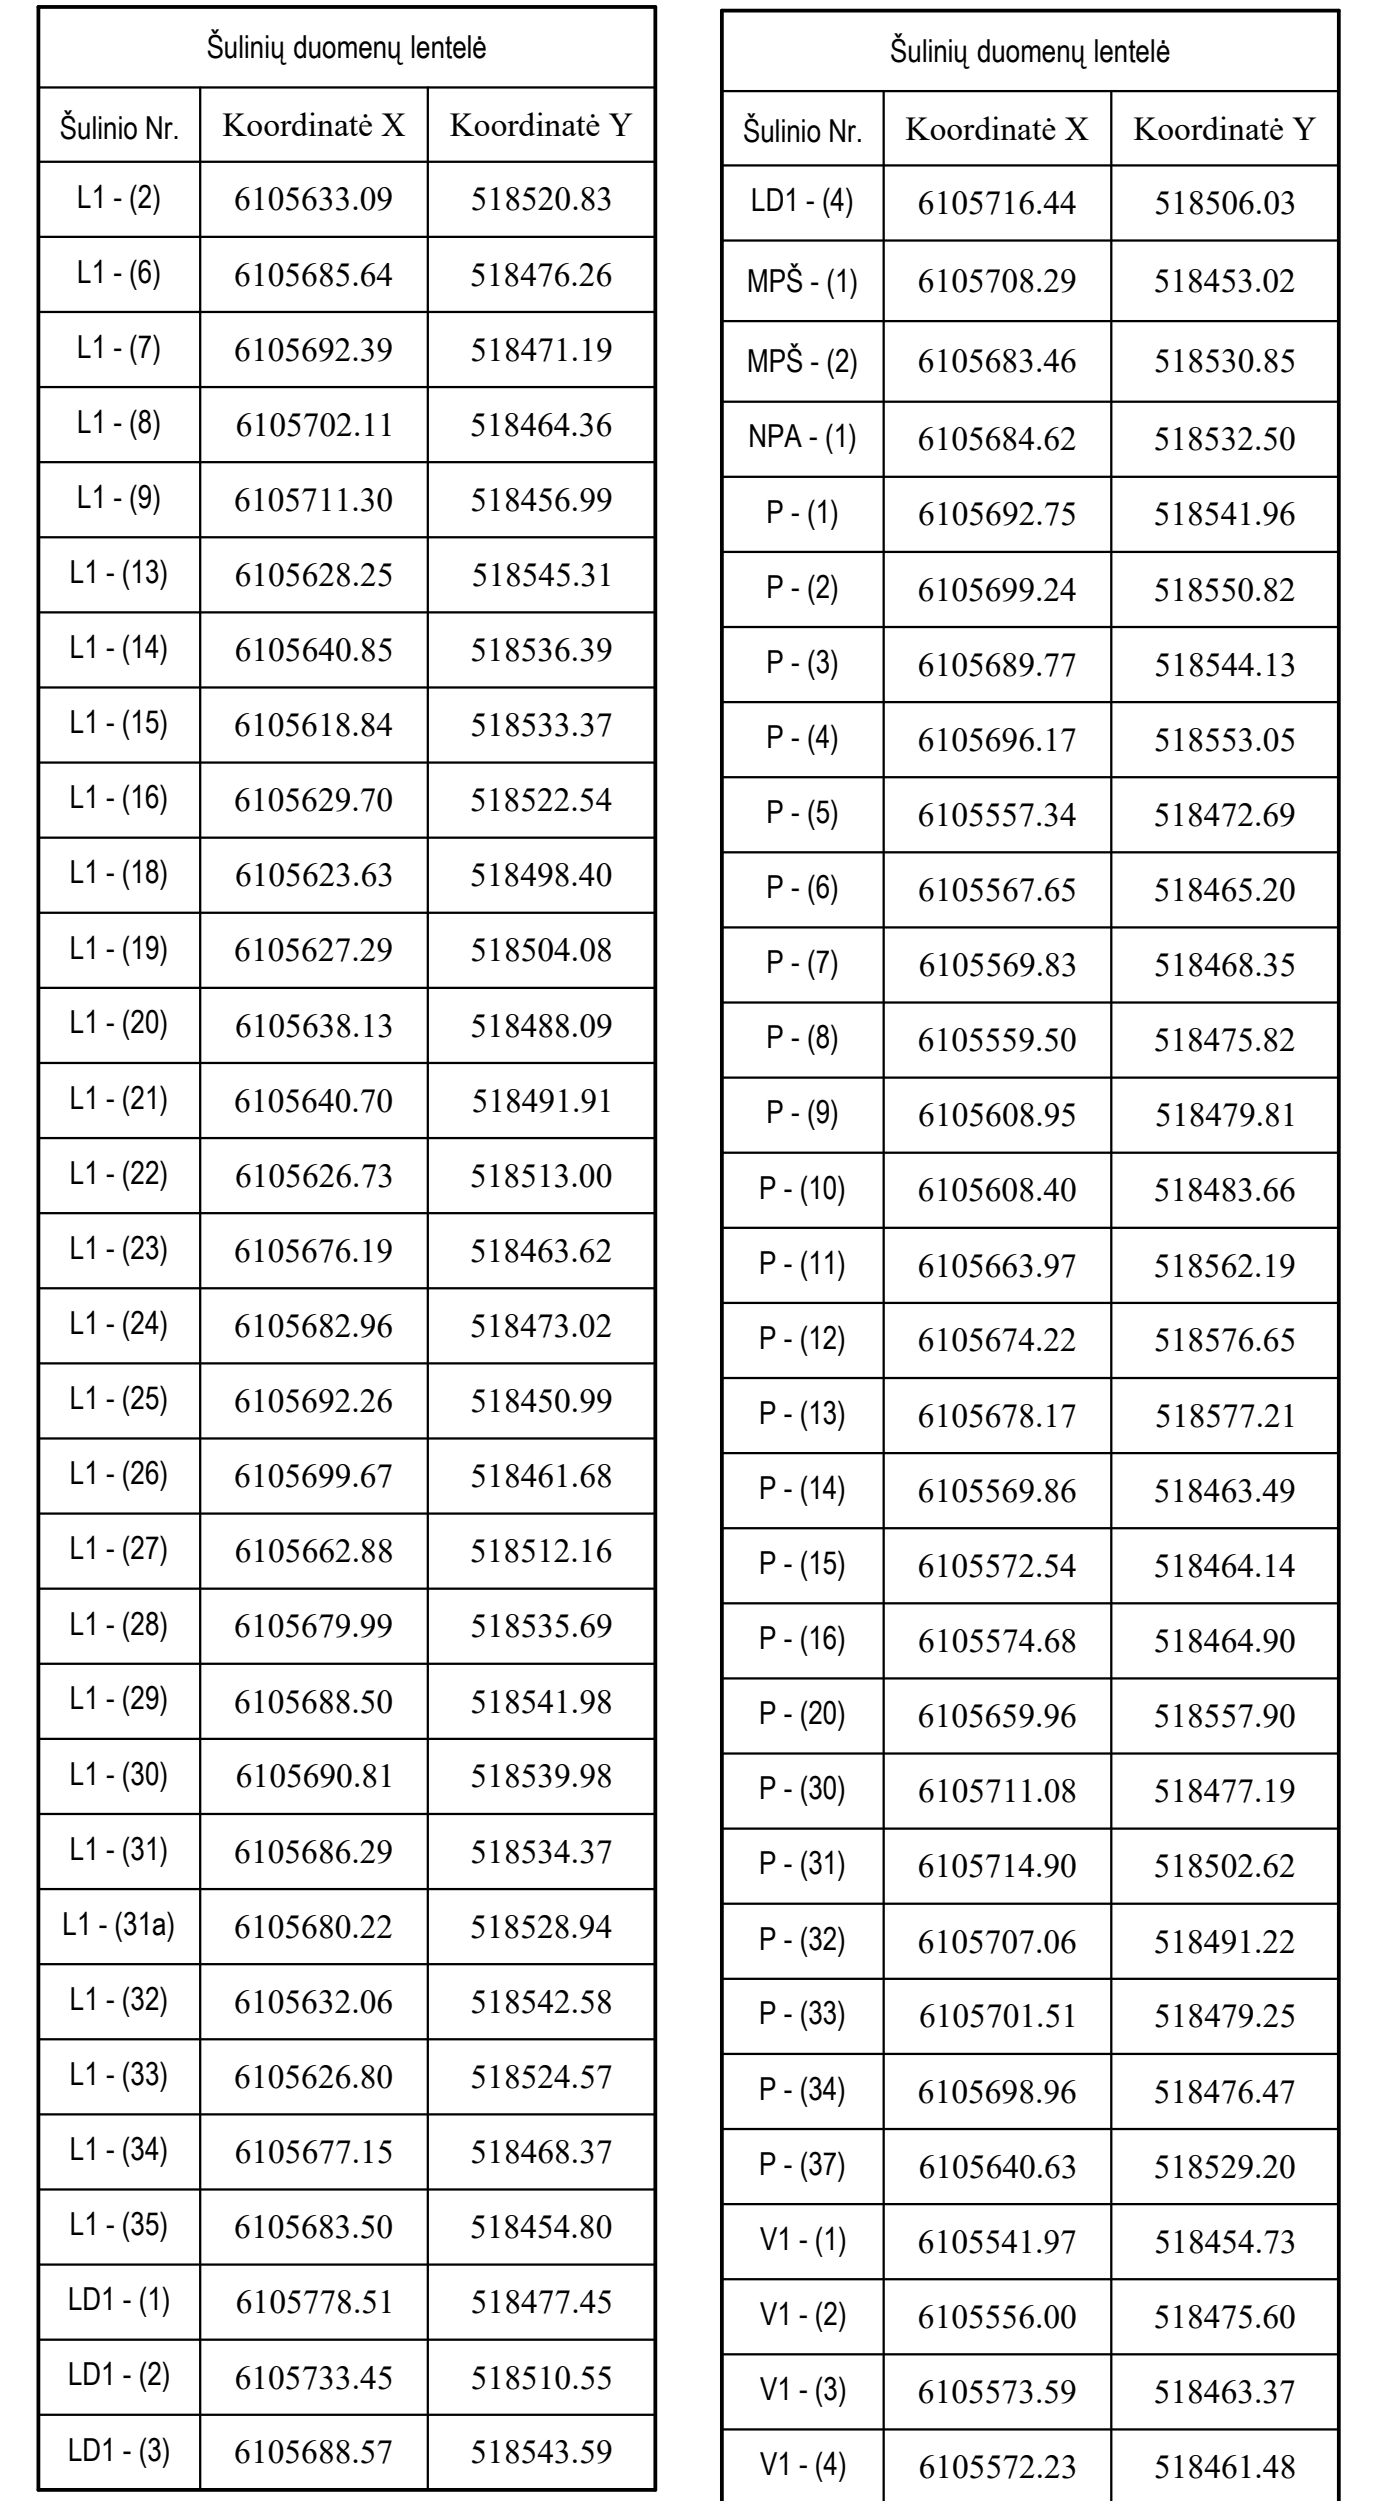



2. I statybos etapo metu naujai įrengtus buitinių nuotekų tinklus sujungti su esamo pastotės valdymo pulto pastato buitinių nuotekų tinklais.

Statybos baigiamajame etape (prieš senos patotės valdymo pulto grovimą) laikini sujungimai užaklinami. Seni nuotekų tinklai demontuojami.

EKSPLIKACIJA				
OBJEKTO NR. PLANE	PAVAIDINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS	
00	ESAMOS SILPAS (UNIK. NR. 4400-2181-4326 PROJ. 3300K ŠOKSINČIA SU PRIKABINOMIS PORTALAI SU PAMATAIS, 12000 PAMATAI SU MET. ATRAMAIS)	M ²	52094	
1	PROJ. 3300K ŠOKSINČIA SU PRIKABINOMIS (PORTALAI SU PAMATAIS, RENGINIU PAMATAI SU MET. ATRAMAIS)	KOMPL.	1	
2	PROJ. 3300K ŠOKSINČIA SU PRIKABINOMIS (PORTALAI SU PAMATAIS, RENGINIU PAMATAI SU MET. ATRAMAIS)	KOMPL.	1	
3	PROJ. 3300K ŠOKSINČIA SU PRIKABINOMIS (PORTALAI SU PAMATAIS, RENGINIU PAMATAI SU MET. ATRAMAIS)	M ²	214,6	
4	PROJ. 110KV AS VALDIMO PULTAS	M ²	177,8	
5	PROJ. 10KV UŽDAROJO SKYRIKLIO	M ²	81,8	
6	PROJ. AUTOTRANSFORMATORIJAUS PAMATAI SU ALYVOS SURNIMO KIŠTELE	KOMPL.	2	
7	PROJ. ATŠIRKAI STOVINTIS ŽABOJALDS H=32m	KOMPL.	5	
8	PROJ. ATŠIRKAI STOVINTIS ŽABOJALDS H=19,3m	KOMPL.	6	
9	PROJ. PRIEŠKINDO VANDENS TAPALYKUS	KOMPL.	1	
10	PROJ. ALYVOS SILRINIMO REZERVAIRIAS	KOMPL.	1	
11	PROJ. TRUKŠMA SLOPINANTI UŽTARA	KOMPL.	1	



A	2026-02	Patikslinta pagal išpildomąją nutrauką		
O	2023-01	Statybai		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ENERGETIKOS PROJEKTAIVIMO INSTITUTAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inžinerinių tinklų Jonavos TP 330kV, 110 kV ir 10 kV „skirstykų Jonava, Girelis g. 9 naujos statybos projektas nūgrūniant esamus pastatus 4696-5000-9027, 4696-5000-9049, 4696-5000-9060, 4696-5000-9070, 4400-1470-1947“ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS XX. Jonavos 330/110/10kV transformatorių pastotė	
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	
21188	PV			
27461	PDV			
KALBA	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
LT	LITGRID AB		2022/01-XX-DP-VN-B-01	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1