




Statytojas / Užsakovas	AB „Kauno energija“
Statinio adresas	Baltijos g.32, Kaunas
Statinio naudojimo paskirtis	Daugiabučių
Statinio pavadinimas (tipas)	Pastatas – gyvenamasis namas
Statybos rūšis	Statinio paprastasis remontas
Statinio kategorija	Ypatingas
Statinio projekto etapas	Paprastojo remonto aprašas
Projekto Nr.	25113KIT-PRA
Bylos žymuo	ŠT
Bylos laida	0
Bylos išleidimo data	2026-04


**Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Baltijos g. 32,
Kaunas, šilumos punkto statinio paprastojo remonto
projektas**

ŠILUMOS TIEKIMO (ŠILUMOS PUNKTO) DALIS

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
Direktorius	Andrius Bagdanovas		
Projekto dalies vadovas			

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIS

Eil.Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	25113KIT-PRA -ŠT-BDŽ	BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	
2.		PROJEKTAVIMO SĄLYGOS	
3.	25113KIT-PRA -ŠT-AR	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	
4.	25113KIT-PRA -TDP-ŠT-TS	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	
5.	25113KIT-PRA -TDP-ŠT-BR1	ŠILUMOS APSKAITOS MAZGO SCHEMA	
6.	25113KIT-PRA -TDP-ŠT-BR2	ŠILUMOS PUNKTO PLANAS	
7.	25113KIT-PRA -TDP-ŠT-BR3	ŠILUMOS PUNKTO SCHEMA	
8.	25113KIT-PRA -TDP-ŠT-Ž	ĮRENGIMŲ, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ, DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS.	
9.		ŠILUMOKAIČIO SKAIČIAVIMO LAPAS	
10.	PRIEDAS NR.1	ŠILUMOS PUNKTO GAMYKLINĖ AUTOMATIKA	
11.	PRIEDAS NR.2	RŪSIO PLANAS IR ŠILUMOS PUNKTO VIETA	

O	2026 04	Konkursui. Darbų organizavimui, statybai.		
Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis		
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas:		Statinio projekto pavadinimas:	
	 www.meyssso.com – email: info@meyssso.com – mobile: +37062300883		DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	
			Dokumento pavadinimas:	Laida
			BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	O
LT	Statytojas:		Dokumento žymuo:	Lapas
	AB "KAUNO ENERGIJA"		25113KIT-PRA -ŠT-BDŽ	Lapų
			1	1

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“

ŠILUMOS PUNKTO PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

2025 m. gruodžio d. Nr. Mr22-

Projektavimo sąlygos galioja 60 mėnesių nuo išdavimo datos.

Projektavimo sąlygos išduodamos daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Baltijos g. 32, Kaunas, šilumos punkto projektavimui ir galioja tik pridėtoje paraiškoje nurodytam objektui.

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	
			Esamas	Naujas
1.	Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galią	kW	196,743	196,743
2.	Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galią	kW	-	-
3.	Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių galią	kW	284,354	284,354
4.	Leidžiama įrengti rankšluosčių džiovintuvų įrenginių galia		23,625	23,625
5.	Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra	°C	105	
	Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra	°C	< 45	
6.	Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra nešildymo sezono metu	°C	65	
7.	Didžiausias slėgis tiekimo linijoje	MPa	0,56	
8.	Mažiausias slėgis tiekimo linijoje	MPa	0,45	
9.	Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje	MPa	0,41	
10.	Mažiausias slėgis grąžinimo linijoje	MPa	0,30	
11.	Skaičiuotas slėgių perkrytis	MPa	0,15	
12.	Prisijungimo taškas	kamera/ mazgas	esamas įvadas	
13.	Šilumos šaltinis	-	Kauno m. CŠT tinklas	
14.	Šilumos tiekimo reguliavimo būdas	-	kiekybinis – kokybinis	
15.	Projektinė temperatūra ir slėgis	°C, MPa	120 ir 1,6	

Eil. Nr.	Pagrindiniai reikalavimai projektuojamoms sistemoms	Jungimo būdas	Automatika	Šilumos apskaita
1.	Šildymo įrenginių	nepriklausomas	procesorinė	įvadinis skaitiklis bei papildomas šildymo šilumos apskaitos prietaisai arba atskiri šildymo ir karšto vandens ruošimo šilumos apskaitos prietaisai
2.	Vėdinimo įrenginių	-	-	
3.	Karšto vandens įrenginių	uždara sistema	procesorinė	
4.	Rankšluosčių džiovintuvų įrenginių	nepriklausomas	procesorinė	

Kiti reikalavimai:

- Projektavimo sąlygas Nr.: Mr22-204, išduotas 2025 m. gegužės mėn. 16 d., laikyti negaliojančiomis.
- Šilumos punkto projektavimui vadovautis AB „Kauno energija“ patvirtintomis principinėmis – technologinėmis schemomis, patalpintomis tinklalapyje www.kaunoenergija.lt.
- Šilumos punkte karšto vandens ruošimui projektuoti surenkamus šilumokaičius.
- Projekte paskaičiuoti šildymo ir karšto vandens ruošimo įrenginių galias.
- Šilumos įrenginiai turi būti suprojektuoti, įrengti ir priduoti eksploatacijai vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

Projektavimo sąlygas išdavė: [redacted]

SUDERINTA

Projektų valdymo skyriaus [redacted]



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB Kauno energija, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, Lietuva (2025.12.18 09:13:13)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Šilumos punkto projektavimo sąlygos adresu Baltijos g. 32, Kaunas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-18 Nr. Mr22-432
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	██████████, Vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-18 09:10:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-18 09:11:12 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022.05.30 12:04:08–2027.05.29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025.12.18 09:13:13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025.12.18 09:13:13 atspausdino ██████████
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projekte pateikti sprendiniai atitinka projektavimo užduotį ir esminius statinio reikalavimus.

Projektuojant ir montuojant vadovautis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis:

Projektas atliekamas vadovaujantis statybiniais architektūriniais brėžiniais ir sekančiais pagrindiniais normatyviniais dokumentais galiojančiais 2026-04-01 dienai::

Statybos įstatymas

STR 2.01.12_2024 "Statybų klimatologija"; LR aplinkos ministro 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. įsakymas Nr. D1-320;

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

STR 2.09.02. 2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas";

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. "Mechaninis atsparumas ir pastovumas"

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga..

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio mėn. 24 d. įsakymas Nr. 705.

„Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės“ LR ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr.424

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. LR energetikos ministro 2011 m. birželio mėn. 17 d. įsakymu nr. 1-160

„Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės“. LR energetikos ministro 2010m. balandžio 7d. įsakymas Nr.1-111

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. LR energetikos ministro 2017 rugsėjo 18d. įsakymu Nr.1-245

„Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“. LR energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1-297.

„Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai“, LR energetikos ministro 2018 12 18 įsakymas Nr.1-348


„Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės“, LR energetikos ministro 2017 liepos 19d. įsakymu Nr.1-196.

„Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ LR energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-22.

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338.

„HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, LR sveikatos apsaugos ministro 2023m. vasario 2d. įsakymas Nr. V-455.

HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Aktuali redakcija 2018-02-14)

O	2026 04	Konkursui. Darbų organizavimui, statybai.		
Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis		
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas:		Projektas:	
	 MEYSSO www.meyssso.com – email: info@meyssso.com – mobile: +37062300883		DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	
			Dokumento pavadinimas:	Laida
			AIŠKINAMASIS RAŠTAS	O
LT	Statytojas:		Dokumento žymuo:	Lapas
	AB "KAUNO ENERGIJA"		25113KIT-PRA -ŠT-AR	Lapų
			1	5

HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1081.
 HN136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“. LR sveikatos apsaugos ministro 2023m. birželio mėn. 20d. įsakymas Nr.V-710.
 HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: Didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. Nr.2024/3110;
 „Darbo su asbestu nuostatai“ 2004 m. liepos 16 d. SAD ir SA ministrų įsakymas Nr. A1-184/V-546;
 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, LR aplinkos ministro 2006m gruodžio 29d. įsakymas Nr.D1-637;
 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.
 LST EN 13480-1:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai“.
 LST EN 13480-2:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. Medžiagos“.
 LST EN 13480-3:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skaičiavimas“.
 LST EN 13480-5:2017 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“.
 „Slėginės įrangos techninis reglamentas“ LR ūkio ministro 2016 sausio mėn. 25d. įsakymas Nr.4-51
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2014/68/ES
 Panaudotos Excel, Word, Gstarcad kompiuterinės programos.

Pagrindiniai rodikliai

Lauko oro parametrai pagal STR2.01.12:2024:

Lauko oro parametrai pagal STR2.01.12:2024:

Projektiniai lauko oro parametrai priimti skaičiavimuose: parametras B: žiemą $t=-15,8^{\circ}\text{C}$, $h=-12,8\text{kJ/kg}$; vasarą $t=26,7^{\circ}\text{C}$, $h=55,3\text{kJ/kg}$.

Projektiniai lauko oro parametrai įrangos parinkimui: šalčiausio penkiadienio temperatūra prie 98% pasikartojimo šaltuoju metų laiku $-21,4^{\circ}\text{C}$

Vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra $-5,5^{\circ}\text{C}$.

Vidutinė šildymo sezono temperatūra $+3,1^{\circ}\text{C}$.

Šildymo sezono trukmė – 249,4paros.

Pagrindiniai šildymo ir karšto vandens sistemos parametrai:

Slėgio nuostoliai šildymo sistemoje su šilumos punktu - $dp=95\text{ kPa}$

Slėgio nuostoliai gyvatukų sistemoje su šilumos punktu - $dp=70\text{ kPa}$

Slėgio nuostoliai karšto vandens sistemoje su šilumos punktu - $dp=50\text{ kPa}$

Šildymo sistemos darbinis slėgis $-2,5\text{bar}$

Šildymo sistemos cirkuliuojantis šilumnešio debitas $-8,1\text{m}^3/\text{h}$

Gyvatukų sistemos cirkuliuojantis šilumnešio debitas $-2,0\text{m}^3/\text{h}$

Karšto vandens sistemos cirkuliuojantis šilumnešio debitas $-1,5\text{m}^3/\text{h}$

Šildymo sistemos tūris – $3,9\text{m}^3$

Gyvatukų sistemos tūris – $0,4\text{m}^3$

Metinis šilumos šildymui poreikis $435,37\text{MWh}/\text{metus}$

Metinis elektros energijos suvartojimas $\sim 4775\text{kWh}/\text{metus}$

Šilumos punkto tarnavimo resursas 10 metų

Pastato butų skaičius 75vnt.

Pagrindiniai šilumos tiekimo tinklų parametrai:

Projektinis slėgis $1,6\text{MPa}$

Projektinė temperatūra 120°C

Įvadas į pastatą DN65

Didžiausias slėgis $0,56\text{MPa}$

Didžiausia tiekama temperatūra 105°C

Minimalus slėgio skirtumas įvade yra $0,15\text{MPa}$

Pagrindiniai šilumos punkto parametrai:

Pirminiame kontūre:

Maksimalus leidžiamas slėgis – 10bar

Maksimali leidžiama temperatūra – 120°C

Antriniame šildymo kontūre:

Maksimalus leidžiamas slėgis – 6bar

Maksimali leidžiama temperatūra – 95°C

Antriniame gyvatukų kontūre:

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-AR	2	5	0

Maksimalus leidžiamas slėgis – 6bar
Maksimali leidžiama temperatūra – 95°C
Antriniame karšto vandens kontūre:
Maksimalus leidžiamas slėgis – 6bar
Maksimali leidžiama temperatūra – 90°C

Triukšmo lygis pagal HN 33:2011:

Objekto pavadinimas	Paros laikas, val.	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA
Gyvenamosios paskirties patalpos, visuomeninių pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos	diena	45
	vakaras	40
	naktis	35

Kiti šilumos punkto parametrai

Šilumos galia, Kw				Šilumotiekio debitas m ³ /h				G _{sk} , m ³ /h
Q _{šild.}	Q _{gyv.}	Q _{kv.}	Q _{bendr.}	G _{šild.}	G _{gyv.}	G _{kv.}	G _{bendr.}	
196,74	23,63	284,35	504,72	2,82	0,81	6,11	9,74	9,74 / 3,08
Temperatūros, °C			Slėgiai įvade, MPa			Šilumos skaitiklis		
t _{šild.}	t _{gyv.}	t _{kv.}	p ₁	p ₂	Δp	ŠAP-1, ŠAP-2 pateikia šilumos tiekėjas		
105-45 / 44-65	65-40 / 35-45	65-25 / 5-55	0,45-0,56	0,30-0,41	0,15			

Pagrindiniai sprendiniai:

Gyvenamas namas yra 5 aukštų 75 butų 5 laiptinių esamas daugiabutis pastatas, kuris yra pajungtas prie miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos. Pastatas nešiltintas, senos statybos. Pastato esamas šilumos punktas yra senas, resursas jo pasibaigęs, todėl projektuojama pakeisti šilumos punkto įrenginį naujai tiek šildymui, gyvatukų kontūrai ir karšto vandens ruošimui.

Pastato šiluminės galios techninėse sąlygose pateiktos teisingos ir paliekamos esamos.

Pastate šildymo sistemai projektuojama nepriklausoma šildymo sistema, nepriklausoma gyvatukų sistema, bei uždaras karšto vandens ruošimas. Šilumos punkte sumontuojamas šilumos punkto įrenginys šildymo, karšto vandens ruošimui, gyvatukų kontūrai. Vandens cirkuliacijai numatyti cirkuliaciniai siurbliai, temperatūros reguliavimui reguliuojantys vožtuvai. Reguluojantį vožtuvą šildymo, gyvatukams ir karšto vandens sistemoms valdys elektroninis reguliatorius, kuris pagal lauko oro temperatūrą ir vartotojo užduotą programą reguliuos pastato šildymo intensyvumą, gyvatukų šilimo intensyvumą ir šilumos kiekį priklausomai nuo karšto vandens vartojimo.

Šilumos punktą sudaro uždaroji armatūra, filtrai, cirkuliaciniai siurbliai, šilumokaičiai, reguliuojantys ventiliai šildymo ir karšto vandens sistemai, šildymo sistemos papildymo linija, tūrio plėtimosi kompensavimui išsiplėtimo indas.

Sistemos papildymui suprojektuota papildymo linija, su vandens kiekio skaitikliu. Papildymas vykdomas rankiniu būdu, užpildyta šildymo sistema iki reikiamo slėgio uždaroji papildymo linijos uždaroji armatūra. Papildymo skaitiklį pateikia šilumos tiekėjas, t.y. AB „Kauno energija“.

Šilumos kiekio apskaitai projektuojamas įvadinis ir papildomas šildymo sistemai šilumos apskaitos prietaisai, kuriuos pateikia šilumos tiekėjas, t.y. AB „Kauno energija“.

Šilumos punkto valdymui projektuojama automatika su tripoziciniu valdymu. Temperatūros reguliavimui naudojami reguliuojantys vožtuvai. Reguluojantį vožtuvą šildymo, karšto vandens ruošimui, gyvatukams valdys elektroninis reguliatorius, kuris pagal lauko oro temperatūrą ir vartotojo užduotą programą reguliuos pastato šildymo intensyvumą. Pageidaujamą patalpų temperatūrą galima užprogramuoti kiekvienai dienai ir nakties valandai. Elektroniniu reguliatoriumi galima nustatyti pageidaujamą temperatūros pažeminimą naktį. Šiluma bus naudojama taupiai ir tuo pat metu bus užtikrintos komfortinės sąlygos pastate.

Elektra ir automatika pajungiama nuo bendros elektros skydinės pasijungiant už apskaitos. Šilumos punkte įrengiamas naujas įvadinis servisinis skydelis, nuo kurio pajungiama projektuojamas šilumos punkto valdymo skydas. Įžeminami įrenginiai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-AR	3	5	0

Šaltas vanduo pajungiamas nuo šalto vandens įvado karšto vandens ruošimui šilumos punkto patalpoje, prisijungiant už šalto vandens apskaitos prietaiso.

Šilumos punkto patalpa privalo atitikti pagal jai keliamus reikalavimus (žiūr TS.p.7).

Esama šilumos punkto įranga iki pasijungimo vietų išmontuojama ir utilizuojama LR nustatyta tvarka. Išmontuojant šilumos punkto įrenginį šilumos apskaitos prietaisą gražinti šilumos tiekėjui. Šilumos apskaitos prietaiso nuėmimą derinti su šilumos tiekėju.

Buities Vandentiekio Legioneliozių prevencija ir vandens kokybė

Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos HN 24:2017 reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens. Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama iki jo vartojimo vietų. Apsaugai nuo Legionela bakterijos remiamės higienos normose rekomenduojamais dydžiais – karšto vandens buitinėms reikmėms temperatūra palaikoma 50-60 °C.

Terminės dezinfekcijos procesas vykdomas pagal galiojančius norminius aktus. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.

Terminės dezinfekcijos trukmė - nuo 30 minučių iki 1 val. Atsiradus legionelėms, reikia patikrinti sistemas, ar nėra instaliacijos defektų ir nukenksminti terminiu būdu. Todėl rekomenduojame pastoviai laikyti 55°C temperatūros vandenį, nes kylant temperatūrai atsiranda nuovirų problema.

Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos:

- 1) 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37°C temperatūroje.
- 2) Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50°C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65°C.
- 3) Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.
- 4) Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legionelozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legionelozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.
- 5) Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 °C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l.
- 6) Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.

Darbų saugos pagrindiniai reikalavimai:

Prieš montuojant šilumos punkto įrenginį, pirmiausia paruošti šilumos punkto patalpą taip, kaip reikalauja „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:

- Pašaliniai asmenys nepatektų į statybos vietą bei darbų vykdymo zoną.
- Transportavimo, montavimo, paleidimo derinimo, eksploatavimo darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeista darbuotojų sauga ir sveikata.
- Prieš šilumos punkto montavimo darbus turi būti patikrinta šilumos punkto patalpa. Patalpa turi būti tvarkinga, neužkrauta pašaliniais daiktais. Patalpoje turi veikti vėdinimas. Griežtai draudžiama atlikti suvirinimo darbus, jei patalpoje neužtikrintas vėdinimas.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-AR	4	5	0

- Uždujintose patalpose negalima naudoti elektrinius grąžtus ir kitus elektrinius kibirkščiavimą sukeliančius įrankius. Vykdamas darbus kameroje ir patalpose, kur gali būti dujų, negalima rūkyti ir naudotis atvira ugnimi.

- Visi elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti. Elektros įrenginių montażas ir įžeminimas atliekamas pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles“.

- Pavojingos zonos būtų pažymėtos aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais, darbo vietos būtų gerai apšviestos.

- Darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga. Nuimant nuo vamzdyno senąją izoliaciją, turinčią asbesto, būtina dėvėti respiratorius ar dujokaukes. Neleidžiama šilumos punkto įrenginių ir vamzdyno izoliacijai naudoti turinčių asbesto medžiagų. Šilumos punktuose draudžiama naudoti gyvsidabrinčius kontrolės matavimo prietaisus.

Higienos reikalavimai:

Kiekvienas rangovas, atlikdamas darbus, turi aprūpinti savo darbuotojus geriamu vandeniu, rankų nusiplovimo ir pavalgymo vietomis, bio tualetais.

Aplinkos apsauga:

Šilumos punkto statinys ir įrengimai neturi įtakos aplinkos užteršimui ar žmonių sveikatai. Statinio elementams panaudotos medžiagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingų dujų, kenksmingų žmonėms ar gyvūnams išsiskiriančių dalelių neturi būti. Vamzdynais transportuojamas termofikacinis vanduo triukšmo, neleidžiama pagal higienos normas, neskleidžia. Todėl jokių statinio apsaugos nuo triukšmo priemonių numatyti nereikia. Izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagas ir gaminius, turinčius Lietuvoje patvirtintus sertifikatus. Asbestinių medžiagų nevertoti.

Turi būti numatytos medžiagų sandėliavimo vietos. Sandėliuojamos dulkančios medžiagos turi būti laikomos uždaroje talpose, kad nedulkėtų. Darbdavys privalo užtikrinti: įvairių medžiagų atskyrimą ir jų sandėliavimo vietų įrengimą, jei tai ypač pavojingos žaliavos arba medžiagos, tokių vietų ženklavimą; panaudotų medžiagų tinkamą rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams. Dėl išmontuotų medžiagų sutvarkymo darbų rangovas individualiai sprendžia su statytoju.

Darbų organizavimas:

darbo trukmė:

Statybos trukmė nustatoma užsakovo ir rangovo darbų sutartimi.

darbo etapai:

Statyboje išskiriami du periodai: paruošiamasis ir pagrindinis. Paruošiamuoju laikotarpiu atliekami šie darbai: darbų vykdymo zonos sutvarkymas nuo pašalinių daiktų, nužymėjimas įspėjamąja, konteinerio statybiniam laužui pastatymas. Užbaigus paruošiamuosius darbus pradedami pagrindinio periodo darbai:

- montavimo darbai;

- patalpos sutvarkymas (gerbūvio sutvarkymas atskirai derinamas rangovo su statytoju sutartimi).

Statybos darbų eiliškumą nusistato pats rangovas. Statybos rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepažeistų esamų privažiavimų, vidaus kelių, iškrovimo vietų, o pažeidus – atstatyti.

Surenkami gaminiai montuojami, o taip pat medžiagos iškraunamos ir paduodamos į darbo vietas. Gaminiai gali būti sandėliuojami šalia darbo zonos šilumos punkto patalpoje ar automobilyje.

Montavimo ir išmontavimo darbams bus naudojami šie pagrindiniai mechanizmai:

- suvirinimo aparatas;

- diskinis elektrinis pjūklas;

- kompresorius;

- daiktų, medžiagų nešimą lengvinančios priemonės.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAGRASOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-AR	5	5	0

3. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Bendri reikalavimai

Šios techninės specifikacijos taikomos šilumos punkto agregatui.

Visos agregato dalys turi atitikti šiems kriterijams:

- saugios darbo sąlygos;
- paprastas įrenginių aptarnavimas;
- patikimas įrenginių darbas;
- aukštas naudingumo koeficientas;
- priežiūros ir remonto paprastumas;
- geros sanitarinės sąlygos;
- sertifikuoti

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne.

2. Paviršiaus apsauga

Metalinų paviršių valymas, gruntavimas ir galutinis antikorozinis padengimas turi būti atliktas pagal tarptautinių techninių standartų apsaugai nuo korozijos reikalavimus.

Dažymas turi būti atliekamas panaudojant pažangią darbo patirtį bei pagal dažų gamintojo instrukcijas. Aštrūs galai turi būti suapvalinti.


Vamzdynai turi būti dažomi pagal LST EN ISO 12944-5:2020 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis“, LST EN ISO 12944-4:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis.

4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas“ reikalavimus:

- Dangos patvarumas turi būti pakankamas nuo 10 iki 15 metų;
- Aplinkos, kurioje montuojami vamzdynai, klasifikacija pagal atmosferos koroziškumo kategorijas, priimama C3 (vidutinė);
- Nudažyto ar padengto dviem sluoksniais vamzdžio dažų sauso sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 160 µm (dengiant su epoksidu, poliuretanu);
- Nudažyto ar apdengto vamzdžio, kurio paviršius vėliau izoliuojamas, dažų sauso sluoksnio storis turi būti ne mažesnis 120 µm (dengiant su epoksidu); Prieš dažant vamzdžių metalinis paviršius turi būti paruoštas dažymui:
- Visos aštrios ar dantytos vamzdžio atvamzdžio briaunos turi būti nušlifuoti, suteikiant jiems 3 mm spindulį; nuo visų dažymui ruošiamų paviršių turi būti nuvalyti riebalai, tepalas ar kiti nešvarumai;
- Nuvalytus tirpikliu vamzdžių paviršius būtina nušveisti su abrazyvinės struktūros priemonėmis. Prieš atliekant vamzdžių paviršių gruntavimą, paviršius turi būti nusausinamas, išdžiovinamas. - Dažomo metalo paviršiaus temperatūra turi būti 3 °C didesnė už rasos taško susidarymo temperatūrą patalpoje; (patalpos oro drėgnumas turi būti mažesnis nei 80 %). Metalinių paviršių valymas, gruntavimas ir galutinis dažymas turi būti atliekamas gamykloje pagal tarptautinių techninių standartų apsaugai nuo korozijos reikalavimus. Dažymas turi būti atliekamas panaudojant pažangią darbo patirtį ir griežtai pagal dažų gamybos ir panaudojimo instrukcijas. Visų dažymo fazių metu turi būti tikrinama, kaip paruošiamas paviršius ir kaip atliekamas dažymas.

3. Vamzdžiai, sujungimai, sujungimų sandarinimas

Naudojami plieniniai vamzdžiai turi būti pagaminti pagal LST EN10217-2:2019 „Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir

O	2026 04	Konkursui. Darbų organizavimui, statybai.		
Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis		
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas:  MEYSSO www.meyssso.com – email: info@meyssso.com – mobile: +37062300883		Projektas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	
			Dokumento pavadinimas:	Laida
			TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	O
LT	Statytojas: AB "KAUNO ENERGIJA"		Dokumento žymuo: 25113KIT-PRA -ŠT-TS	Lapas Lapų 1 12

legiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje“ standartą. Plieno markė P235GH.

Mechaninės svybės:

- takumo riba 225N/mm²;
- tempimo įtempimas 340-470N/mm²;
- pailgėjimo koeficientas 24%;
- suvirinimo faktorius V-1,0;

Jų galai turi būti nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplaišų ir uždengti aklėmis. Vamzdynai tiekiami su kokybę liudijančiais dokumentais, be to, turi būti pateikti medžiagos sertifikatai. Vamzdynų siuntas priima rangovas ir atsako už kokybę. Plieninių vamzdžių alkūnės ir praėjimai turi būti pagaminti iš tos pačios plieno markės kaip pagrindiniai vamzdynai.

Flanšai turi turėti karščiui atsparias tarpines:

maksimalus leidžiamas slėgis 10 bar;

maksimali leidžiama temperatūra 120 °C;

Išardomoms srieginėms jungtims naudojamos karščiui atsparios tarpinės:

maksimalus leidžiamas slėgis 10 bar;

maksimali leidžiama temperatūra 120 °C;

Srieginių sujungimų sandarumui turi būti naudojama speciali aukštai temperatūrai atspari mastika:

maksimalus leidžiamas slėgis 10 bar;

maksimali leidžiama temperatūra 120 °C;

Sandariklis turi sudaryti darbiniam slėgiui atsparų sluoksnį, turi būti galimybė reguliuoti jungtį. Sandariklis turi būti nelaidus dujoms ir skysčiams, atsparus vibracijai ir smūginėms apkrovoms, netepus.

Draudžiama naudoti gumines tarpines flanšiniuose sujungimuose.

4. Šilumos izoliacija

Reikalavimai izoliacijai turi būti neblogesni kaip nurodyta „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“, LR energetikos ministro 2017 rugsėjo 18d. įsakymu Nr.1-245. Izoliacija pagaminta remiantis LST EN 14303:2016 „Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Specifikacija.“ LST EN 13467:2018 „Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Suformuotos vamzdynų izoliacijos matmenų, statmenumo ir tiesiškumo nustatymas“. LST EN 14707:2013 „Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamyklinės vamzdžių izoliacijos didžiausiosios eksploataavimo temperatūros nustatymas“.

Visos išorinės šilumos vartojimo įrenginių dalys ir šilumos vamzdynai turi būti taip izoliuoti, kad kai terpės temperatūra aukštesnė kaip 100 °C, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 45 °C, ir kai ši temperatūra 100 °C ir mažesnė, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 35 °C esant projektinei aplinkos temperatūrai 20 °C .

Vamzdynai iki Dn65 izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Vamzdynai diametro Dn65 ir didesnio izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija arba akmens vatos dembliais su stiklo audiniu. Išilginės siūlės sandarinimui naudojama lipni juostelė.

Vandens garų difuzijos varža MV2

Trumpalaikis vandens įmirkis ≤1kg/m²

Šilumos laidumas prie 10°C - 0,033W/mK

Nominalus tankis - 100kg/m³

Degumo klasė A2L-s1,d0

Armatūra izoliuojama akmens vatos dembliais su stiklo audiniu arba akmens vatos kevalais.

Antikondensacinei izoliacijai šalto vandens vamzdynams vadovautis LST EN 14313:2016 „Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai. Specifikacija“ LST EN 13172:2012 „Termoizoliaciniai gaminiai. Atitikties įvertinimas“, LST EN 13499:2004/P:2005 „Pastatų termoizoliaciniai gaminiai. Sudėtinės išorės termoizoliacinės sistemos (ETICS) polistireninio putplasčio pagrindu. Techniniai reikalavimai“.

Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų, turinčių asbesto. Šilumos izoliacija turi būti pakankamai atspari, mechaniškai nelaidi ir nesugerianti vandens. Flanšinių sujungimų ir armatūros izoliacija turi būti išardoma. Izoliacijos atsparumas ugniai – nedegi medžiaga.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-TS	2	12	0

5. Kontrolė ir bandymai

Hidraulinis bandymas atliekamas remiantis standartu LST EN 13480-5:2017/A1:2021 „Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai“.

Atlikus montavimo darbus, prieš izoliavimą, vamzdynus reikia pripildyti vandeniu (nepamiršti apsaugos nuo šalčio). Slėgio matavimo prietaisai naudojami tik tokie slėgio matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slėgio pasikeitimą.

Hidraulinis slėgiu bandoma slėgiu, kuris lygus 1,43 maksimalaus leistino slėgio trukmė 30min. Hidraulinis bandymas atliekamas pirminiame kontūre 14,3bar, antriniame šildymo kontūre 8,58 slėgiu, antriniame karšto vandens kontūre 8,58bar.

Iki įvadinių sklendžių hidraulinis bandymas atliekamas remiantis „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklėmis“.p.151. Hidraulinis bandymas atliekamas bandomuoju slėgiu, lygiu 1,25 eksploatacinio slėgio. Hidraulinis bandymas atliekamas $p \cdot 1,25 = 16 \cdot 1,25 = 20$ bar slėgiu.

6. Įranga

6.1. Šilumokaitis:

Šilumokaičiai pagaminti, remiantis LST EN 13445-3:2014/A4:2018 ir Slėginės įrangos direktyva 2014/68/ES. LST EN 305:2001 „Šilumokaičiai. Šilumokaičių eksploatacinių charakteristikų apibrėžimai ir bendroji bandymo procedūra visų šilumokaičių eksploatacinėms charakteristikoms nustatyti“; LST EN 1148:2001 „Šilumokaičiai. Centralizuoto šildymo sistemos šilumokaičiai “vanduo–vanduo”“. Bandymo procedūros eksploatacinėms charakteristikoms nustatyti“.

6.1.1. šildymui:

plokštelinis lituotas šilumokaitis, izoliuotas	gamykliniais nuimamais izoliaciniais kevalais;
maksimalus leidžiamas slėgis	10/6 bar;
maksimali leidžiama temperatūra	120/95 °C;
medžiaga	nerūdijantis plienas AISI 316;
jungtis	srieginė
leidžiami slėgio nuostoliai:	pirminis žiedas 30 kPa;
	antrinis žiedas 20 kPa;
Litavimo medžiaga	varis.
Galia	196,74W
Temperatūros	105-45/44-65°C
Atsarga	30proc.

6.1.2. karštam vandeniui:

plokštelinis surenkamas šilumokaitis, izoliuotas	gamykliniais nuimamais izoliaciniais kevalais;
maksimalus leidžiamas slėgis	10/6 bar;
maksimali leidžiama temperatūra	120/90 °C;
medžiaga	nerūdijantis plienas AISI 316;
jungtis	srieginė
leidžiami slėgio nuostoliai:	pirminis žiedas 30 kPa;
	antrinis žiedas 50 kPa;
Litavimo medžiaga	varis.
Galia	284,35kW
Temperatūros	65-25/5-55°C
Pakopų skaičius	2

6.1.3. Gyvatukams:

plokštelinis lituotas šilumokaitis, izoliuotas	gamykliniais nuimamais izoliaciniais kevalais;
maksimalus leidžiamas slėgis	10/6 bar;
maksimali leidžiama temperatūra	120/95 °C;
medžiaga	nerūdijantis plienas AISI 316;
jungtis	srieginė
leidžiami slėgio nuostoliai:	pirminis žiedas 30 kPa;
	antrinis žiedas 20 kPa;
Litavimo medžiaga	varis.
Galia	23,63kW
Temperatūros	65-40/35-45°C

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-TS	3	12	0

6.2. Cirkuliacinis siurblys:

SiurbLIAI turi bŪti renkami su vienfaziais varikliais. Jeigu prie reikiamo debito nėra siurblių su vienfaziais varikliais, reikia rinkti siurblius su trifaziais varikliais. Pagaminti remiantis LST EN 16297-1:2013 „SiurbLIAI. Dinaminiai siurbLIAI. BeriebokšLIAI cirkulatoriai. 1 dalis. Bandymų ir energinio našumo rodiklio (EEI) skaičiavimo bendrieji reikalavimai bei procedūros“, LST EN ISO 15783:2003 „Dinaminiai siurbLIAI be sandariklių. II klasė. Techniniai reikalavimai“.

6.2.1. Cirkuliacinis siurblys šildymui kontūru:

maksimalus leidžiamas slėgis	6 bar;
maksimali leidžiama temperatūra	95 °C;
medžiaga	ketus;
pastatymas	ant vamzdžio;
elektros tiekimas	230-380V, 50 Hz;
variklio apsauga	siurblių el.varikliai turi būti atsparūs perkrovimui arba turėti gamintojo įrengtą universalią termoapsaugą nuo perkrovimo; hermetiškumo klasė \geq IP43;
Elektros variklis	elektroninio greičio reguliavimo.
Energijos efektyvumo rodiklis	EEI<0,23
Siurblio debitas	G=8,1m ³ /h
Kėlimo aukštis	H=9,5m
Maksimalus triukšmo lygis	43dB(A)

6.2.2. Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui:

SiurbLIAI turi tikti karšto vandens naudojimui.

maksimalus leidžiamas slėgis	6 bar;
maksimali leidžiama temperatūra	90 °C;
medžiaga	nerūdijantis plienas arba bronzA;
pastatymas	ant vamzdžio;
elektros tiekimas	230V, 50 Hz;
variklio apsauga	siurblių el.varikliai turi būti atsparūs perkrovimui arba turėti gamintojo įrengtą universalią termoapsaugą nuo perkrovimo; hermetiškumo klasė \geq IP43;
Elektros variklis	elektroninio greičio reguliavimo.
Energijos efektyvumo rodiklis	EEI<0,23
Siurblio debitas	G=1,5m ³ /h
Kėlimo aukštis	H=5,0m
Maksimalus triukšmo lygis	43dB(A)

6.2.3. Cirkuliacinis siurblys gyvatukams:

SiurbLIAI turi tikti karšto vandens naudojimui.

maksimalus leidžiamas slėgis	6 bar;
maksimali leidžiama temperatūra	90 °C;
medžiaga	ketus;
pastatymas	ant vamzdžio;
elektros tiekimas	230V, 50 Hz;
variklio apsauga	siurblių el.varikliai turi būti atsparūs perkrovimui arba turėti gamintojo įrengtą universalią termoapsaugą nuo perkrovimo; hermetiškumo klasė \geq IP43;
Elektros variklis	elektroninio greičio reguliavimo.
Energijos efektyvumo rodiklis	EEI<0,23
aplinkos temperatūra	-20°C - +40°C
Izoliacijos klasė	F
Siurblio debitas	G=2,0m ³ /h
Kėlimo aukštis	H=7,0m

6.2.5. Slėgio relė:

Karšto vandens siurblio variklio apsaugai nuo sauso režimo numatyti slėgio reles.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-TS	4	12	0

Slėgio relė turi turėti normaliai atvirą kontaktą, užsidarantį pakilus slėgiui.
maksimalus leidžiamas slėgis 6 bar;
maksimali leidžiama temperatūra 90 °C;
Slėgio relės suveikimo slėgis 0,5bar

6.3. Šilumos skaitiklis:

Pateikia šilumos tiekėjas.

Šilumos skaitiklius pateikia šilumos tiekėjas.. Įvadinis šilumos skaitiklis privalo būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir turi atitikti LST EN 1434-1:2015+A1:2019 „Šiluminės energijos skaitikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“.

Srauto jutiklis arba vientisinis šilumos skaitiklis turi atitikti 2 klasei pagal LST EN 1434-2:2015+A1:2019 „Šiluminės energijos skaitikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“. Srauto jutiklis įrengiamas tiekiamo šilumnešio vamzdyne, išlaikant gamyklinės instrukcijos reikalavimus dėl tiesių vamzdžių ruožų prieš skaitiklį ir po jo.

- Matuojamas temperatūrų skirtumas $3K < \Delta T < 70K$ ribose;

- Maitinimo įtampa 230V+10-15% 50Hz;

- klimatinė klasė C pagal LST EN 1434-1:2015+A1:2019;

- skaičiuotuvo maitinimas –baterijinis arba 230V įtampos;

- srauto jutiklis įrengiamas, išlaikant gamyklinės instrukcijos reikalavimus dėl tiesių vamzdžių ruožų prieš skaitiklį ir po jo.

maksimalus leidžiamas slėgis 10 bar;

maksimali leidžiama temperatūra 110 °C;

Šilumos skaitiklio maksimalus pralaidumas: ŠAP-1 - 9,74m³/h;

Slėgio kritimas max 20kPa

Šilumos skaitiklio maksimalus pralaidumas: ŠAP-2 - 2,82m³/h;

Slėgio kritimas max 20kPa

6.4. Elektrovaldymo sistema:

Įrenginio elektro valdymo sistema turi būti gamintojo sukonstruota, pagaminta ir pristatoma komplekte su įrenginiu. Sistema turi užtikrinti įrenginio elektros ėmėjų, el. maitinimą ir automatinį valdymą tenkinant reikalavimus.

6.4.1. Elektrinė dalis:

Visa elektros įranga turi atitikti veikiančių EIT reikalavimus ir susidėti iš nustatyta tvarka Lietuvoje įteisintų komponentų.

Kiekvienam siurblio varikliui numatyti atskirą automatinį išjungiklį su minimalia apsauga pagal maksimalią variklio nominalinę srovę. Atskiri automatiniai išjungikliai turi būti numatomi įrenginio reguliatoriui ir jo valdomiems aparatams.

Kabelius apsaugoti degimo nepalaikančiais gofruotais PVC vamzdžiais ar loveliais.

6.4.2. Automatika

Įrenginio automatinio reguliavimo sistemos pagrindu turi būti įrenginio valdiklis – reguliatorius, valdantis temperatūros reguliavimo ventilius bei cirkuliacinius siurblius. Reguliatorius turi būti vieno gamintojo išleidžiamas iš vieno, ar kelių blokų susidedantis mikroprocesorinis prietaisas, vykdamas visas žemiau išvardintas funkcijas:

- valdyti šildymo, gyvatukų ir karšto vandens kontūrus

- sumažintą karšto vandens temperatūrą galima programuoti reikiamu laikotarpiu

- valdomo proceso ekonomiško optimizavimo priemonių paketą;

- apsaugas nuo pavojingų darbo režimų;

- turėti kaupiamų, bei perduodamų duomenų (diskretinių signalų ir analoginių matavimų) išplėtimo už reguliatoriaus ribų, bei perspektyvai galimybę.

Jutikliai

- Tipas Pt 1000. 1000 Omų, esant 0°C. Varžos ir temperatūros priklausomybė - 3,9 omo/K.

Jutiklio matavimo charakteristika 2B.

- Temperatūros ribos -30 iki 140 °C, priklausomai nuo tipo ir paskirties.

- Karšto vandens temperatūros valdymui bei iš karšto vandens ruošimo šilumokaičio gražinamo termofikacinio vandens temperatūrai riboti naudojami panardinami jutikliai.

- Lauko oro temperatūros jutiklis montuojamas šiaurinėje pastato pusėje.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-TS	5	12	O

- Jutikliai jungiami dvigysliu kabeliu 2 x 0,4 – 1,5 mm².

6.5. Reguliavimo vožtuvas su elektros pavara :

turi turėti rankinio valdymo galimybę;

maksimalus leidžiamas slėgis	10 bar;
maksimali leidžiama temperatūra	120 °C;
maksimalus slėgio skirtumas	0,4MPa;
maksimalus nesandarumas	iki 0,05% x Kvs;
reguliavimo ribos	>50:1;
reguliavimo terpė	PH 7-10;
pavara	tripozicinė ~230V 50Hz;
- pavaros eigos laikas:	šildymui – lėtaeigė;
	karštam vandeniui - greitaigė;
- variklio apsauga	IP54;
- elektriniai sujungimai	kabelis;
- aplinkos temperatūra	nuo 0 iki 55°C.
Šildymui, kvs	4,0m ³ /h
Karštam vandeniui ruošti kvs	6,3m ³ /h
Gyvatukams, kvs	1,6m ³ /h

6.6. Purvarinkis, filtras:

6.6.1. Purvarinkis - plieninis, privirinamas:

maksimalus leidžiamas slėgis	10 bar;
maksimali leidžiama temperatūra	120 °C;
maksimalūs slėgio nuostoliai	0,005 MPa;
akutės diametras	0,8-1 mm;
filtravimo elementas	nerūdijančio plieno.

6.6.2.Filtrus - bronzinis, srieginis:

maksimalus leidžiamas slėgis	6 bar;
maksimali leidžiama temperatūra	95 °C;
maksimalūs slėgio nuostoliai	0,005 MPa;
akutės diametras	0,8÷1 mm;
filtravimo elementas	nerūdijančio plieno;

6.7. Uždaromoji armatūra:

6.7.1. Rutulinis ventilis:

6.7.1.1. Rutulinis ventilis - plieninis, privirinamas:

Įvadinėms sklendėms:

projektinis slėgis	25 bar;
projektinė temperatūra	150 °C;

Pirminės pusės:

maksimalus leidžiamas slėgis	10 bar;
maksimali leidžiama temperatūra	120 °C;

6.7.1.2. Rutulinis ventilis - bronzinis, srieginis:

maksimalus leidžiamas slėgis	6 bar;
maksimali leidžiama temperatūra	120 °C;

6.7.2. Atbulinis vožtuvas:

6.7.2.1. Atbulinis vožtuvas - bronzinis, srieginis:

maksimalus leidžiamas slėgis	6 bar;
maksimali leidžiama temperatūra	95 °C;

6.7.4. Manometrinis ventilis:

Įvadiniai prieš įvadinės sklendes:

- plieniniai, srieginiai, su nuorinimo galimybe;

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-TS	6	12	0

projektinis slėgis 25 bar;
 projektinė temperatūra 150 °C;
 Pirminės pusės manometrams:
 - rutulinis ventilis, bronzinis, srieginis, su nuorinimo galimybe;
 maksimalus leidžiamas slėgis 10 bar;
 maksimali leidžiama temperatūra 120 °C;
 Antrinės pusės manometrams:
 - rutulinis ventilis, bronzinis, srieginis, su nuorinimo galimybe;
 maksimalus leidžiamas slėgis 6 bar;
 maksimali leidžiama temperatūra 95 °C;

6.7.5. Išsiplėtimo indui skirtas ventilis (speciali jungtis):

Jungtis skirta atjungti išsiplėtimo indą, nenudrenavus sistemos.

Srieginė, žalvariniu korpusu.

maksimalus leidžiamas slėgis 6 bar;
 maksimali leidžiama temperatūra 95 °C;

6.7.6. Purvo separatorius - bronzinis, srieginis:

Purvo (nuosėdų) separatoriaus efektyvumas didėja priklausomai nuo srauto greičio jo viduje.

Purvo separatorius neužsikemša ir srautas sistemoje nesumažėja, kadangi purvas nusėda į surinkimo kamerą.

Su magnetu, kuris pagerina dumblo ir magnetito (juodas geležies oksidas) nuosėdų atskyrimo efektyvumą.

maksimalus leidžiamas slėgis 6 bar;
 maksimali leidžiama temperatūra 95 °C;
 filtravimo tipas cikloninis
 Montavimas į vertikalius ir horizontalius vamzdžius.

6.8. Parodantis termometras:

Termometrai pagaminti remiantis LST EN 13190:2002 „Skaliniai termometrai“; LST EN 50446:2007 „Tiesieji termoporiniai termometrai su metaliniu arba keraminiu apsauginiu vamzdeliu ir pagalbinais reikmenys“;

Termometrai bimetaliniai:

- skalės viena padala $\leq 1^{\circ}\text{C}$;
- temperatūros diapazonas (0÷120) °C;

Termometrų gilzės bronzinės arba plieninės.

6.9. Parodantis manometras:

LST EN 837-1+AC:2001 „Slėgmačiai. 1 dalis. Slėgmačiai su Burdono vamzdeliu. Matmenys, metrologija, reikalavimai ir bandymas“; LST EN 837-2:2001 „Slėgmačiai. 2 dalis.

Korpusas: 100 mm korpuso skersmens iš plieno su epoksidine danga, juodas.

Stiklas: Akrilas

Prijungimas: radialinis

Matuojantis kūnas: Vamzdelio formos spyruoklė, varinė

Matuojantis prietasas: Žalvaris, labai tikslus

Ciferblatas: Aliuminis, baltas, juodos padalos ir skaičiai.

Tikslumas: Klasė 1,6.

maksimali leidžiama temperatūra: +110°C

Matavimų ribos: 0-25; 0-16,0-10,0-6 bar

slėgio skalės graduotė: MPa arba bar;

pajungimo tipas: 1/2“.

6.10. Apsaugos vožtuvas:

Apsauginiai membraniniai vožtuvai. Vožtuvas yra apsaugotas nuo išleidimo slėgio nustatymo keitimo užpresuojant dangtį.

Korpusas : žalvaris, presuotas ir apdirbtas smėliasroviumi.

Sukamasis dangtis: sustiprintas nailonas

Membrana ir lizdas: etileno propilenas

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-TS	7	12	0

Spyruoklė: specialus galvanizuotas plienas
 Diskas, kotas ir kt. dalys: žalvaris
 maksimalus leidžiamas slėgis 6 bar;
 maksimali leidžiama temperatūra 95 °C;
 Diametras pajungimo / išmetimo DN20/25
 Prijungimas - movinis

Apsauginio vožtuvo atsidarymo , užsidarymo slėgio lentelė

Slėgis, bar		
Nustatymas / suveikimas	atsidarymas	uždarymas
6,0	6,6	4,8

6.11. Automatinis nuorinimo vožtuvas:

Bronziniai
 maksimalus leidžiamas slėgis 6 bar;
 maksimali leidžiama temperatūra 95 °C;

6.14 Išsiplėtimo indas:

Gaminami pagal LST EN 13831:2007 „Uždari plėtimosi bakai su membrana įrengiami vandens sistemose“; ES slėginys įrangos direktyva 2014/68/ES“

Šildymui:

maksimalus leidžiamas slėgis 6 bar;
 maksimali leidžiama temperatūra 90 °C;
 Tipas membraninis
 Terpė vanduo
 Medžiaga plieninis
 Prijungimas movinis

Išsiplėtimo indo skaičiavimas:

Šildymo sistemos tūris – 3900 l

Išsiplėtimo indo reikiamas priešslėgis $p_0 = H / 10 + 0,3 = 15 / 10 + 0,3 = 1,8 \text{ bar}$

Išsiplėtimo tūris $V_e = e \cdot V_{\text{sist}} / 100 = 1,96 \cdot 3900 / 100 = 76,35 \text{ l}$

e – išsiplėtimo procentas ($e = 0,31 + 3,9 \cdot 10^{-4} \cdot t_{\text{max}}^2 = 0,31 + 3,9 \cdot 10^{-4} \cdot 65^2 = 1,96$)

Išsiplėtimo indo tūris $V_{\text{min}} = (V_e + V_{\text{WR}}) \cdot (p_e + 1) / (p_e - p_0) = (76,35 + 19,5) \cdot (6 + 1) / (6 - 1,8) = 159,75 \text{ l}$

V_{WR} – rezervinis tūris ($V_{\text{WR}} = 0,5 \text{ proc } V_{\text{sist}}$)

Parenkamas išsiplėtimo indas 200l

Išsiplėtimo indo skaičiavimas:

Šildymo sistemos tūris – 400 l

Išsiplėtimo indo reikiamas priešslėgis $p_0 = H / 10 + 0,3 = 15 / 10 + 0,3 = 1,8 \text{ bar}$

Išsiplėtimo tūris $V_e = e \cdot V_{\text{sist}} / 100 = 1,099 \cdot 400 / 100 = 4,399 \text{ l}$

e – išsiplėtimo procentas ($e = 0,31 + 3,9 \cdot 10^{-4} \cdot t_{\text{max}}^2 = 0,31 + 3,9 \cdot 10^{-4} \cdot 45^2 = 1,099$)

Išsiplėtimo indo tūris $V_{\text{min}} = (V_e + V_{\text{WR}}) \cdot (p_e + 1) / (p_e - p_0) = (4,399 + 2,0) \cdot (6 + 1) / (6 - 1,8) = 10,67 \text{ l}$

V_{WR} – rezervinis tūris ($V_{\text{WR}} = 0,5 \text{ proc } V_{\text{sist}}$)

Parenkamas išsiplėtimo indas 18l

6.16 Karšto vandens skaitiklis (papildymo linijos):

Pateikia šilumos tiekėjas.

Skaitikliai turi atitikti LST EN ISO 4064-1:2017 „Šalto geriamojo vandens ir karšto vandens skaitikliai. 1 dalis. Metrologiniai ir techniniai reikalavimai“, bei LST EN ISO 4064-5:2017 „Šalto geriamojo vandens ir karšto vandens skaitikliai. 5 dalis. Įrengimo reikalavimai“.

maksimalus leidžiamas slėgis 10 bar;
 maksimali leidžiama temperatūra 90 °C;

6.17 Šilumos punkto servisinis skydelis ISS

Šilumos punkto servisinis skydelis ISS skirtas šilumos punkto aptarnavimo – remonto darbų elektros maitinimo reikmėms. Jame privalo būti sumontuota:

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-TS	8	12	0

- vienfazė ~230V 16A, trilaidė rozetė, maitinama per vienpolį C kategorijos 16A automatinį išjungiklį (Pernešamiems remontiniams instrumentams);
- vienfazė ~12V rozetė remontiniam apšvietimui, maitinama per vienpolį ~230V 2A C kategorijos automata ir ~230/12V >= 50 VA transformatorių.
- automatinis išjungiklis rezervui.
- automatinis išjungiklis šilumos tiekėjo nuotolinės nuskaitymo įrangos prijungimui.

7. Reikalavimai šilumos punkto patalpai

Šilumos punkte turi būti įrengtas trapas, sujungtas su lietaus kanalizacija, o jungtyje įrengtas atbulinis vožtuvas. Jeigu tokių galimybių nėra, vandeniui surinkti turi būti įrengta ne mažesnė kaip 0,5x0,5x0,8 m matmenų duobė. Vandeniui pašalinti iš duobės į lietaus ar fekalinę kanalizaciją turi būti įrengtas drenažinis siurblys arba numatyta vieta jam įrengti.

Šilumos punktuose turi būti įrengta tokia vėdinimo sistema, kad oro apykaita būtų ne mažesnė kaip 0,5 h-1, o santykinė drėgmė neviršytų 75%

Santykinė oro drėgmė šiluminio mazgo patalpose 75%, vidaus temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10°C.

Oro greitis patalpose:

-šaltajame ir pereinamajame periode iki 0,2m/s

-šiltajame periode iki 0,5m/s

Vibracijos lygis už šiluminio punkto ribų turi atitikti HN 50-2003 reikalavimus ir neturi būti didesnis 75Hz.

Šilumos punkto patalpoje turi būti iki 50 V ir 220 V arba 380 V įtampos kištukiniai lizdai, įrengti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles.

Šilumos punkto patalpoje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du šviestuvai. Apšvietimas turi būti ne mažiau 150liuksų.

Šilumos punktų įrengimas ir eksploatavimas turi atitikti „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles“ reikalavimus.

Norint pasiekti gerą šildymo sistemos efektyvumą, iki mazgo montavimo darbų pradžios atlikti šildymo sistemos praplovimą.

Kabelis, jungiantis pastato skydą ir elektros maitinimo skydą šiluminiame punkte turi būti apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų.

Durys iš šilumos punkto turi atsidaryti į išorę. Ant šilumos punkto durų išorinėje pusėje turi būti užrašas „Šilumos punktas“.

Esant nepriklausomai šildymo sistemai turi būti numatyta galimybė ją papildyti termofikaciniu vandeniu iš šilumos tiekimo tinklų. Jeigu slėgis papildymo vamzdyne yra nepakankamas, turi būti įrengtas siurblys. Papildomo vandens apskaitai turi būti įrengtas karšto vandens skaitiklis. Jeigu papildymas vyksta automatiškai, turi būti įrengta šviesinė ir garsinė signalizacija, kuri pradeda veikti, kai papildymas užtrunka ilgiai kaip vieną valandą arba vyksta dažniau kaip kartą per savaitę. Signalizacijos šviesos ir garso išvadai montuojami išorėje prie šilumos punkto arba informacija apie gedimus perduodama nuotoliniu būdu šilumos punkto prižiūrėtojui.

8. Techniniai reikalavimai montavimo darbams

Šilumos punkto įrenginio montavimo darbai turi būti atlikti griežtai prisilaikant galiojančių taisyklių ir normų, kad užtikrintų saugų ir patogų aptarnavimą bei eksploataciją. Įrenginio montavimą gali vykdyti tik atestuoti montuotojai, turintys licenziją šiems darbams atlikti.

Plieniniai vamzdžiai tarpusavyje jungiami suvirinimo būdu, cinkuoti vamzdžiai – srieginiu būdu arba virinami spec. elektrodų pagalba, armatūra prie vamzdžių jungiama flanšiniu arba srieginiu būdu.

Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimą tos kategorijos darbui. Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentuoti vamzdžiai, tarpų dydžius ir briaunų sutapimą. Suvirinimo kontrolė turi būti atliekama sistemingai, detalių surinkimo ir suvirinimo proceso metu. Vamzdynų ir alkūnių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų, nešvarumų, nuodegų ir kitų teršalų, trukdančių suvirinimui. Vamzdynų galuose negali būti pjaustymo defektų, suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos. Siūlėje negali būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų, išlydyto metalo nutekėjimo. Suvirinimo apnašos turi būti pašalintos nuo užbaigtų paviršių. Tikrinimo, bandymo ir apžiūros rezultatai turi būti patvirtinami. Užbaigtos siūlės turi būti patikrinamos neardomu metodu, vizualiai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-TS	9	12	0

Suvirintojų kvalifikacija turi atitikti LST EN ISO 9606-1:2017 „Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai“ arba lygiavėrcio normatyvo Suvirinimo darbus gali atlikti tik suvirintojai, išlaikę suvirinimo veiklos kvalifikacinį testą (LST EN ISO 9606-1: 2017 standartas arba lygiavertis pažymėjimas).

Pagrindiniai vamzdynų klojimo reikalavimai:

Vamzdžio DN (mm)	Mažiausias leidžiamas atstumas nuo izoliacijos paviršiaus iki konstrukcijos (mm)				
	iki kanalo sienutės	iki gretimo vamzdžio izoliacijos		iki kanalo viršaus	iki kanalo apačios
		vertikaliai	horizontaliai		
25–80	150	100	100	100	150
100-250	170	140	140	100	200

Minimalūs atstumai tarp vamzdynų, vamzdynų ir konstrukcijų turi atitikti „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. LR energetikos ministro 2011 m. birželio mėn. 17 d. įsakymu nr. 1-160“ 4 priedo reikalavimus.

Darbo vieta turi būti aprūpinta priešgaisrinės apsaugos priemonėmis.

Žemiausiose vamzdynų vietose įrengiami drenažiniai atvamzdžiai su uždromąja armatūra ir aklėmis, aukščiausiose - nuorinimas. Akles paruošti plombavimui pragręžiant skylutes prie ventilių. Filtrus montuoti prieinamoje ir patogioje aptarnavimui vietoje, numatant, kad valymo metu vanduo nepakliūtų ant šilumos punkto įrengimų.

Termometrus ir manometrus montuoti prieinamoje vietoje ir akių lygyje, jei taip leidžia konstrukcija.

Visus įrenginius montuoti pagal jų pase nurodytus reikalavimus.

Vamzdyno paviršių paruošimas antikoroziniam padengimui: vamzdynai, kurie neturi gamyklinės gruntuotės, turi būti nuvalyti iki metalinio blizgesio ir padengti gruntuote. Atlikus suvirinimo darbus, sandūros turi būti nuvalytos nuo suvirinimo šlakų, nuriebalinamos ir padengiamos gruntuote. Taip paruošti vamzdynų paviršiai dengiami dviem antikorozinės dangos sluoksniais. Antikorozinė danga turi būti atspari karščiui >130°C.

Pagal „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“ nišos priešgaisrinėse užtvarese neturi sumažinti priešgaisrinės užtvaros atsparumo ugniai. Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas EI 60, durys turi būti EI2 30–C3.

Montuojant vadovautis pagal LST EN 1366-3:2009 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“.

Mažiausias leidžiamas atstumas nuo izoliacijos paviršiaus iki konstrukcijos (mm): iki gretimo vamzdžio vertikaliai 100mm, horizontaliai 100mm.

Mažiausias atstumas nuo grindų iki izoliuotų paviršiaus 300mm.

Perėjimų plotis šilumos punktuose, išskyrus individualius šilumos punktus, kuriuose siurbliai ir jų varikliai sumontuoti bendrame korpuse, turi būti ne mažesnis kaip 1,0 m.

Pagal „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“ nišos priešgaisrinėse užtvarese neturi sumažinti priešgaisrinės užtvaros atsparumo ugniai. Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas EI 60, durys turi būti EI2 30–C3.

Montuojant vadovautis pagal LST EN 1366-3:2009 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“.

Ant izoliuotų vamzdynų paviršiaus yra uždažomi spalviniai žiedai, rodyklės rodančios agento tekėjimo kryptį ir raidiniai pažymėjimai. Dažų spalvos parenkamos pagal agento rūšį vadovaujantis „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksplotavimo) taisyklių“ 2 priedu „Vamzdynų žymėjimas spalvomis“. Vamzdynų ženklai:

termofikacinis vanduo, šildymas: paduodamas-žiedais žalias-geltonas-žalias, rodyklė geltona; grįžtamas-žiedais žalias-rudas-žalias, rodyklė ruda

- šaltas vanduo: 3 - mis mėlynais žiedais.
- karštas vanduo: žiedais mėlynas-oranžinis-mėlynas, oranžinė rodyklė.
- karšto vandens recirkuliacinė linija: žiedais mėlynas-baltas-mėlynas, balta rodyklė.
- žiedo plotis 50mm

Ant šilumos punkto durų išorinėje pusėje turi būti užrašas „Šilumos punktas“.

Sumontavus įrenginį, prieš įstatant skaitiklį, atlikti hidraulinį bandymą ir modulio vamzdynų praplovimą.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-TS	10	12	O

Bandymo metu vamzdynai turi būti atjungti nuo šiluminių sistemų vamzdynų. Sistemų atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama, tam turi būti sumontuotos aklės.

Vamzdynai užpildomi vandeniu ir nuorinami per nuorinimo įtaisus, esančius aukščiausiuose taškuose.

Jeigu patikrinimo metu nepastebėta trūkumų, vandens nutekėjimo, rasojimo, manometrai nerodo spaudimo mažėjimo, hidraulinis bandymas laikomas atliktu.

Paleidimo - derinimo darbus gali atlikti atestuoti montuotojai, turintys leidimus šios rūšies darbams vykdyti, įrenginio, o ypač reguliavimo prietaisų montavimas turi būti atliktas pagal gamintojų instrukcijas.

Įvedant įrenginį į eksploataciją, užsakovui turi būti pateikta eksploatacinė schema, atliktų darbų aktai, bei kita reikalinga dokumentacija, pagal Lietuvoje galiojančias taisykles.

9. Priėmimas eksploatuoti:

Šilumos punktas pridodamas ir perduodamas eksploatacijai remiantis STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklėmis“.

Priimant šilumos punktą turi būti pateikti tokie dokumentai:

- komplektas darbo brėžinių su parašais atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus atitinkančius brėžinius,

- paslėptų darbų patikrinimo aktai;

- sistemos hidraulinio išbandymo aktas;

- sistemos šiluminio išbandymo aktas;

- sistemos paleidimo derinimo darbai; turi būti patikrinta, ar įrenginiai gali veikti pagal sudarytas technologines schemas, ar suderinti visi kontrolės prietaisai ir valdymo sistemos, ar įrenginiai paruošti kompleksiniam bandymui, ar saugu juos eksploatuoti.

Priimant eksploatuoti turi būti nustatoma ar:

- darbai atlikti pagal projektą ir montavimo taisykles,

- teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, nuolydžiai, vamzdžių sulenkimas,

- teisingai pritvirtinti vamzdžiai, prietaisai,

- teisingai sumontuota armatūra, vandens ir oro išleidimo kranai,

Šilumos punkte turi būti paties punkto, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo instrukcijos, atliktų darbų registracijos žurnalai, techninis pasas, punkto principinė schema, kurioje numeracija turi sutapti su schema. Uždaromosios armatūros tiekiamojo vamzdžio armatūra ženklinama neporiniu numeriu, atitinkamai ant gražinamojo kitu didesniu poriniu. Vamzdynai turi būti paženklinami atitinkamais ženklais.

10. Esamos įrangos išmontavimas

Esami įrenginiai iki pasijungimo išmontuojami. Po išmontavimo visos medžiagos gražinamos savininkams ir surašomi išmontuotų medžiagų perdavimo aktai.

Nuimant senąją izoliaciją nuo vamzdyno turi būti numatytos medžiagų sandėliavimo vietos. Sandėliuojamos dulkančios medžiagos turi būti laikomos uždarose talpose, kad nedulkėtų. Privalu užtikrinti įvairių medžiagų atskyrimą ir jų sandėliavimo vietų įrengimą, jei tai ypač pavojingos žaliavos arba medžiagos, tokių vietų ženklinimą; panaudotų medžiagų tinkamą rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams.

Asbesto turinčios atliekos priimamos į asbesto laikymo aikštelę laikantis šių pagrindinių reikalavimų:

-asbesto turinčios atliekos turi būti surinktos atskirai ir nesumaišytos su kitomis atliekomis;

-asbesto turinčios atliekos privalo būti supakuotos – apsuktos plėvele (ne mažiau nei 2 sluoksniai) arba sudėtos į sandarią tarą ir sukrautos ant padėklų (palečių). Padėklas su sukrautu asbestu turi būti apsuktas plastikine pakavimo plėvele, kad sąvartyne esanti technika galėtų saugiai iškrauti krovinį;

supakuotos asbesto turinčios atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (Pavojingų atliekų ženklinimo etikete).

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-TS	11	12	0

11. Baigiamosios nuostatos

Kokybė: Rangovas privalo naudoti tik įrenginius, medžiagas, turinčias kokybę patvirtinančius dokumentus.

Saugos reikalavimai: Įrangos ir vamzdynų montavimo darbai turi atitikti LR norminių aktų, reglamentuojančių (įrenginių) projektavimą, jų priėmimo eksploatacijon reikalavimus.

Dirbant šilumos punkte būtina laikytis saugos taisyklių, ypač eksploatuojant elektros įrenginius. Transportavimo, montavimo, paleidimo derinimo, eksploatavimo darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeista darbuotojų sauga ir sveikata. Šilumos punkto elektrą naudojantys įrenginiai turi būti įžeminti. Elektros įrenginių montažas ir įžeminimas atliekamas pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles“.

Nuimant nuo vamzdyno senąją izoliaciją, turinčią asbesto, būtina dėvėti respiratorius ar dujokaukes. Neleidžiama šilumos punkto įrenginių ir vamzdynų izoliacijai naudoti turinčių asbesto medžiagų.

Patalpoje turi veikti vėdinimas. Griežtai draudžiama atlikti suvirinimo darbus, jei patalpoje neužtikrintas vėdinimas.

Hidraulinės dalies elementus galima keisti tik įsitikinus, kad vamzdyne nėra vandens. Montuoti ir prižiūrėti šilumos punktą gali turintys reikiamą kvalifikaciją žmonės.


Rangovas privalo po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietyje ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Aplinkos apsauga: Šildymo sistemos įrenginiai neturi įtakos aplinkos užterštumui ar žmonių sveikatai. Statinio elementams panaudotos medžiagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingų dujų, kenksmingų žmonėms ar gyvūnams išsiskiriančių dalelių neturi būti. Vamzdynais transportuojamas vanduo triukšmo, neleidžiama pagal higienos normas, turi neskleisti. Todėl jokių statinio apsaugos nuo triukšmo priemonių numatyti nereikia. Izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagas ir gaminius, turinčius Lietuvoje patvirtintus sertifikatus. Asbestinės medžiagos griežtai nevartojamos.


Remonto metu susidariusios atliekos turi būti sutvarkytos įstatymo numatyta tvarka.

Išmontuojant senąjį vamzdyną, turintį asbesto reikia vadovautis „Darbo su asbestu nuostatai“ 2004m. liepos 16d. įsakymas Nr.A1-184/V-546. Šias medžiagas išvesti į atliekų tvarkymo įmones, kurios turi licenziją asbesto utilizavimui.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-TS	12	12	O

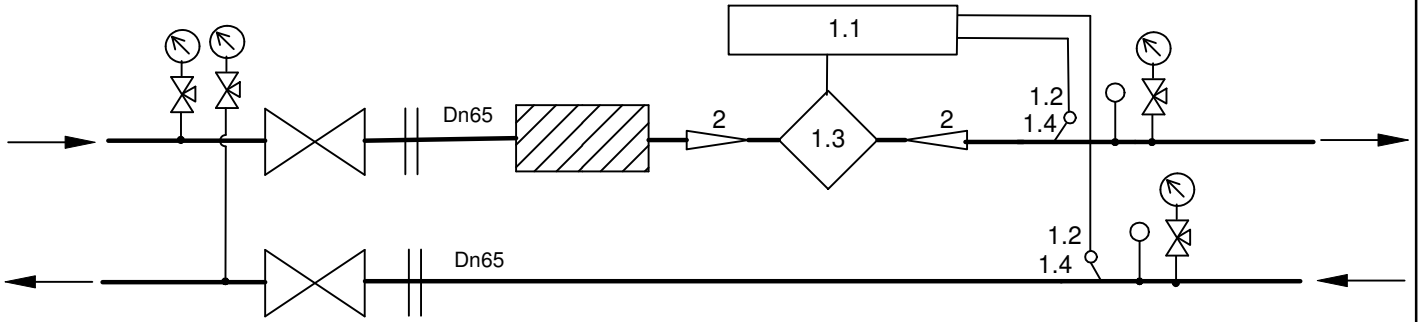

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pastabos
1	Šilumos skaitiklis	1 kompl.	
1.1	Skaičiuotuvas	1 vnt.	
1.2	Temperatūros jutiklis	2 vnt.	
1.3	Srauto jutiklis	1 vnt.	
1.4	Lizdas temperatūros jutikliui su įvore įstrižas L=90mm, 45°kampu	2 vnt.	
2	Perėjimas Dn65/40	2 vnt.	

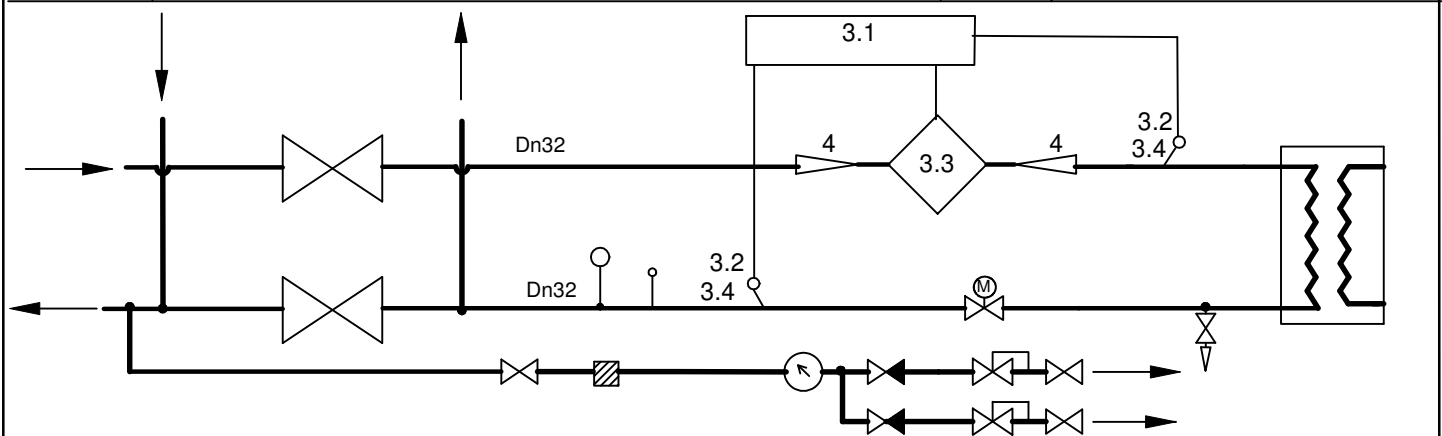


Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pastabos
3	Šilumos skaitiklis	1 kompl.	
3.1	Skaičiuotuvas	1 vnt.	
3.2	Temperatūros jutiklis	2 vnt.	
3.3	Srauto jutiklis	1 vnt.	
3.4	Lizdas temperatūros jutikliui su įvore įstrižas L=90mm, 45°kampu	2 vnt.	
4	Perėjimas Dn40/20	2 vnt.	

1. Šilumos skaitiklį montuoti laikantis jo pase nurodytų reikalavimų.
2. Montuojant temperatūros jutiklius užtikrinti, kad jutiklio jautrus elementas būtų panardintas iki vamzdžio vidurio.
3. Montuojant skaitiklį užtikrinti patogų skaitiklio aptarnavimą ir tvarkingą laidų montажą.
4. Montuojant skaičiuotuva prie išorinės pastato sienos numatyti atstumą tarp sienos ir skaičiuotuvo 50mm.
5. Numatyti atramą prieš ir po srauto jutiklio.
6. Filtrą montuoti taip, kad nebūtų virš temperatūros ir srauto jutiklių.

Šilumos galia, kW				Šilumotiekio debitas, m ³ /h				G _{SAP1} , m ³ /h	G _{SAP2} , m ³ /h
Q _{šild.}	Q _{Gyv.}	Q _{k.v.}	Q _{bendr.}	G _{šild.}	G _{Gyv.}	G _{k.v.}	G _{bendr.}		
196,74	23,63	284,35	504,72	2,82	0,81	6,11	9,74	9,74	2,82
Temperatūros T1, T2 °C			Slėgiai įvade, MPa			Šilumos skaitiklis ŠAP-1; ŠAP-2			
šild.	Gyv.	k.v.	p ₁	p ₂	Δp	pateikia AB "Kauno energija"			
105-45	65-40	65-25	0,45-0,56	0,30-0,41	0,15				


O 2025 10 Konkursoi. Darbų organizavimui, statybai.

Laida Data Laidos statusas, keitimo priežastis

Kval. patv. dok. Nr	Projektuojantis:	 www.meyssso.com - http://www.meyssso.com - email: info@meyssso.com - email: info@meyssso.com - mobile: +37062000881	Projektas:	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS	
			Dokumento pavadinimas:	ŠILUMOS APSKAITOS MAZGO SCHEMA	
LT	Statytojas:	AB "KAUNO ENERGIJA"	Dokumento žymuo:	25113KIT- PRA - ŠT-BR1	Lapas Lapų
					1 1

Suderinta 2026-05-07 Nr. 26-93

AB „Kauno energija“
Kontrolės skyriaus vadovas
Mantas Užolinskas

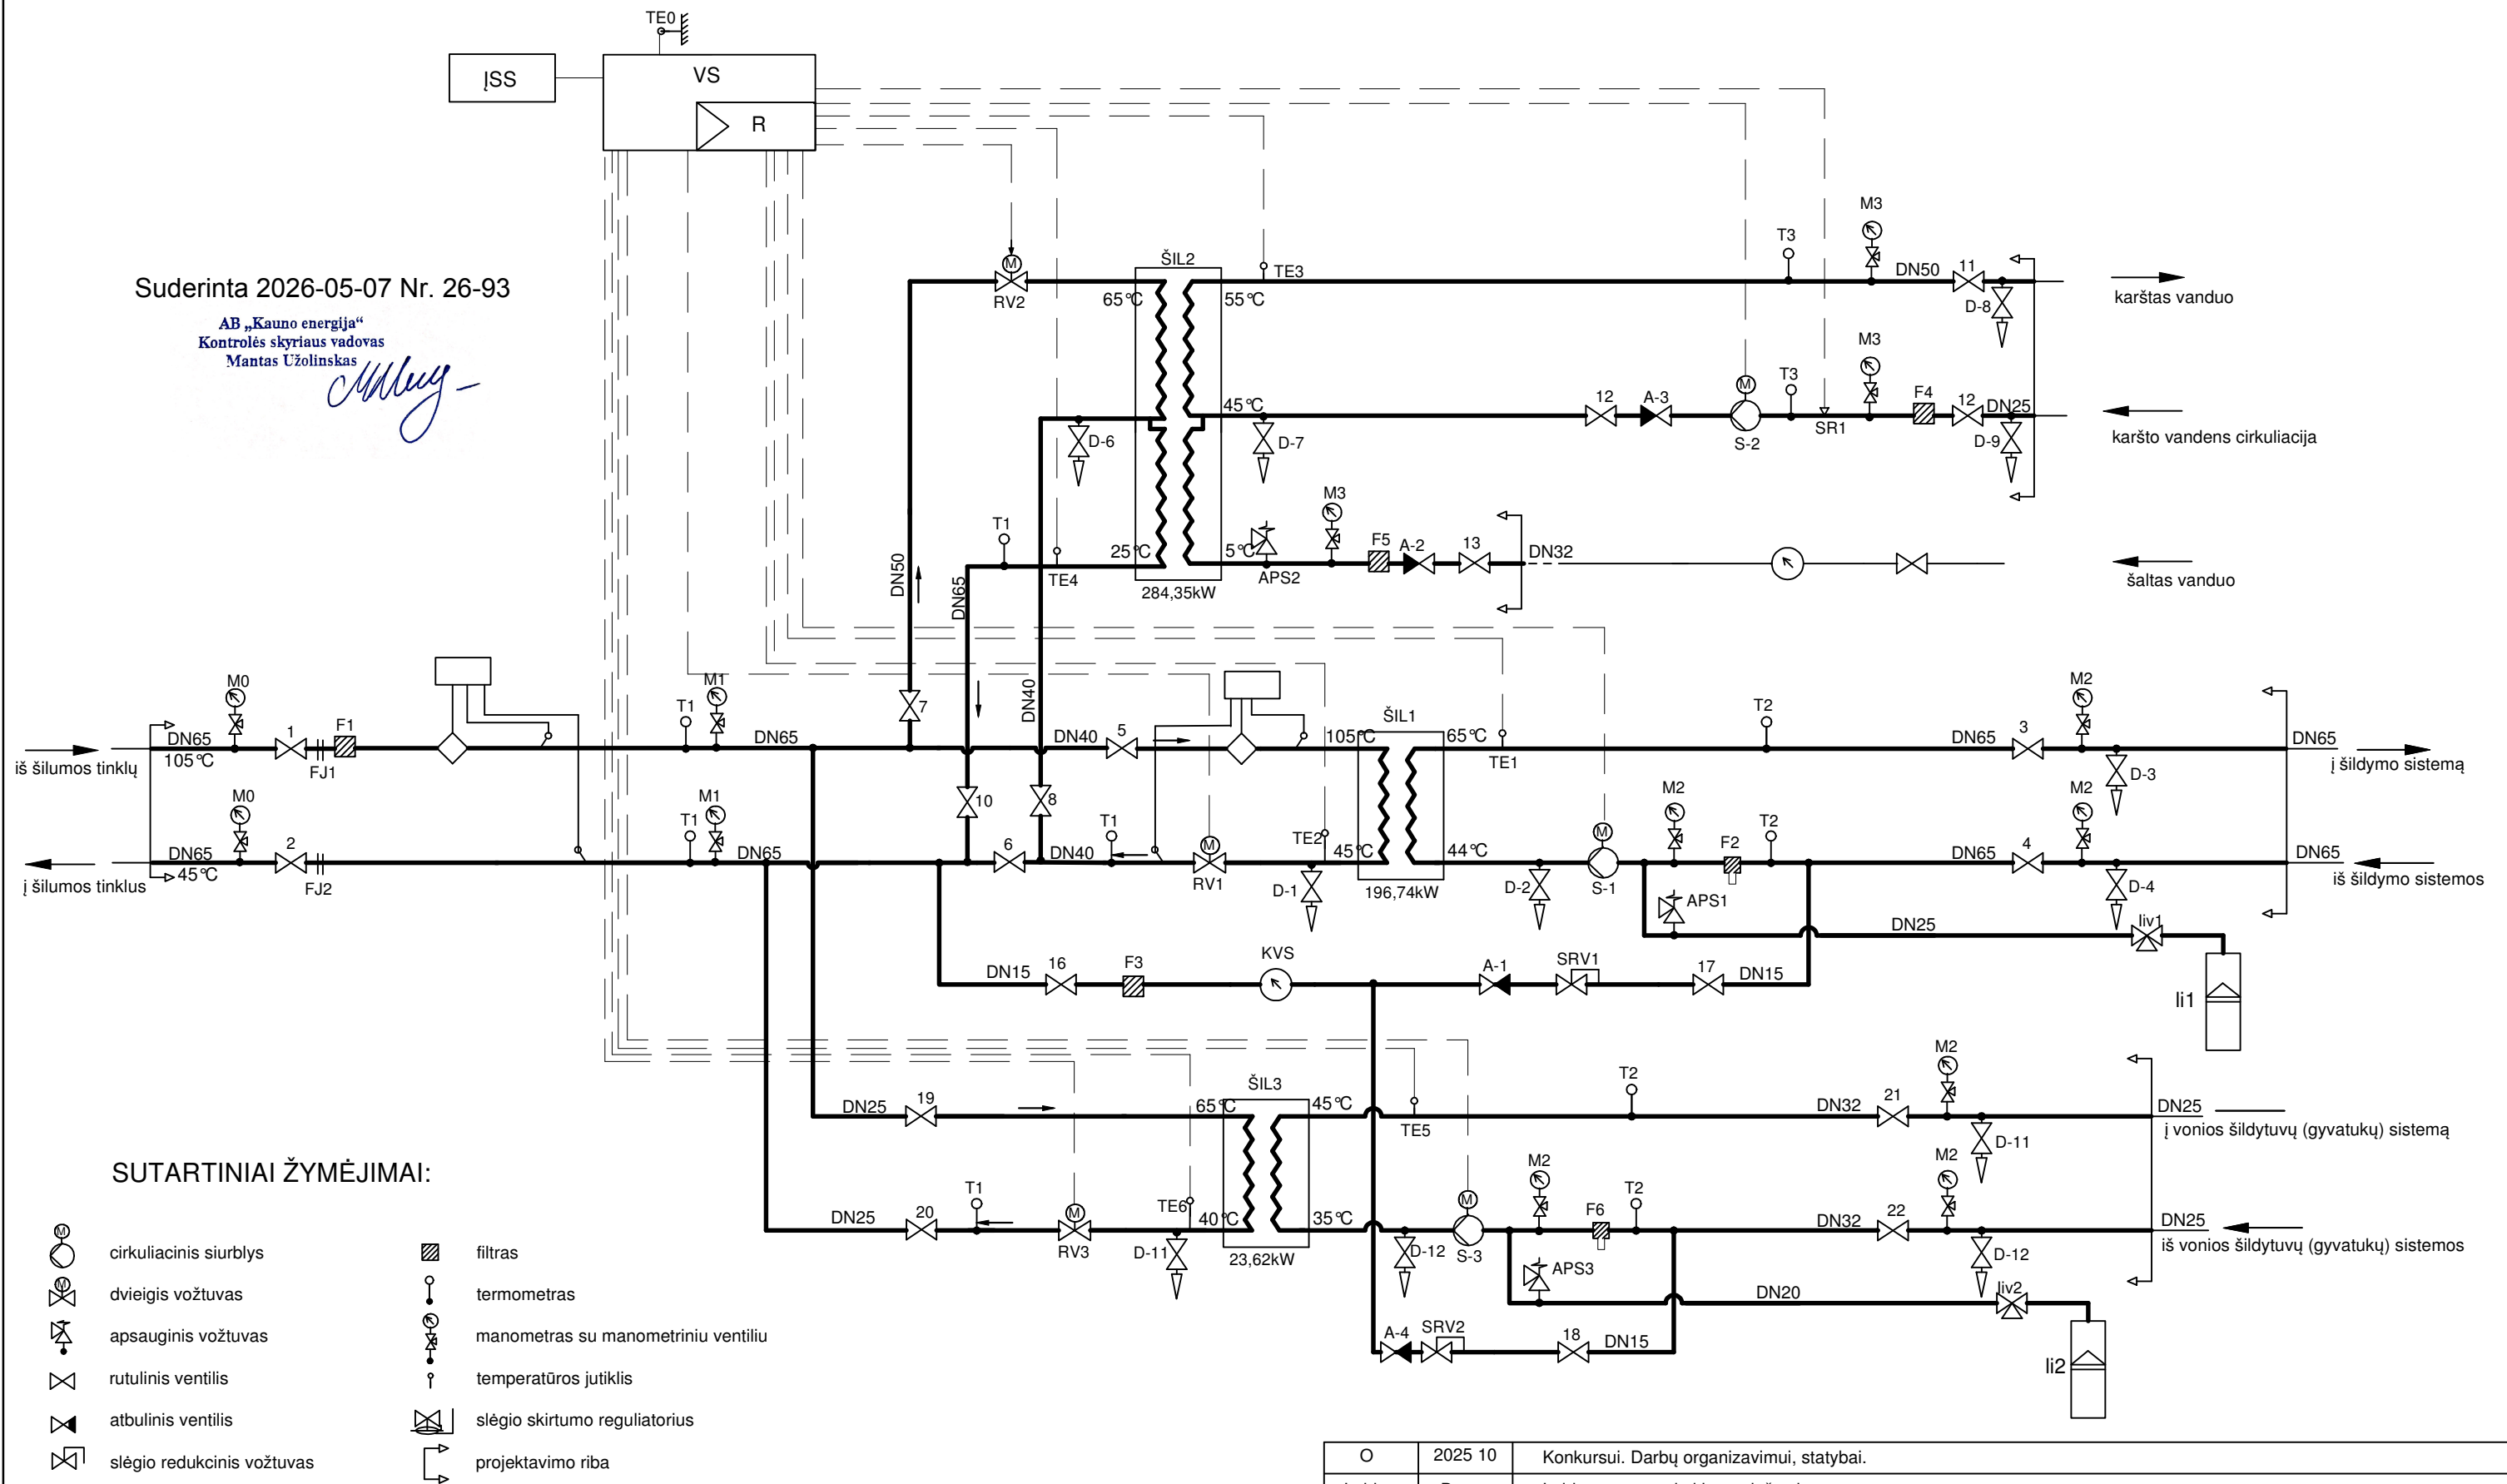


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- cirkuliacinis siurblys
- dveigis vožtuvas
- apsauginis vožtuvas
- rutulinis ventilis
- atbulinis ventilis
- slėgio redukcinis vožtuvas
- filtras
- termometras
- manometras su manometriniu ventiliu
- temperatūros jutiklis
- slėgio skirtumo reguliatorius
- projektavimo riba

Šilumos galia, kW				Šilumotiekio debitas, m³/h				G _{SAP1} , m³/h	G _{SAP2} , m³/h
Q _{šild}	Q _{gyv.}	Q _{k.v.}	Q _{bendr}	G _{šild.}	G _{gyv.}	G _{k.v.}	G _{bendr.}		
196,74	23,63	284,35	504,72	2,82	0,81	6,11	9,74	9,74	2,82
Temperatūros T1, T2 °C			Slėgiai įvade, MPa			Šilumos skaitiklis ŠAP-1; ŠAP-2			
šild.	gyv.	k.v.	p ₁	p ₂	Δp	pateikia AB "Kauno energija"			
105-45	65-40	65-25	0,45-0,56	0,30-0,41	0,15				

O	2025 10	Konkursui. Darbų organizavimui, statybai.	
Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas:		Projektas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
			Dokumento pavadinimas: ŠILUMOS PUNKTO SCHEMA
			Laida O
LT	Statytojas:	AB "KAUNO ENERGIJA"	Dokumento žymuo: 25113KIT- PRA - ŠT-BR3
			Lapas 1
			Lapų 1

Poz.	Pavadinimas ir techninė charakteristika	TS	Žymėjimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
MVS	Maitinimo valdymo skydelis	TS.6.4.		kompl.	1	
R	Valdiklis elektroninis	TS.6.4.	ECL Comfort 310	vnt.	1	skaitmeninis ~230 V
	Montažinė dėžutė ant DIN bėgio		ECL210/310	vnt.	1	
	Programavimo raktas ECL		A376	vnt.	1	
TE1,TE2	Temperatūros jutiklis šildymui	TS.6.4.	ESM-11	vnt.	2	Paviršinis, 0...100 °C, IP32, Pt 1000 Ohm/0°C
TE3	Temperatūros jutiklis KV	TS.6.4.	ESMU 100	vnt.	1	Panardinamas plieninis, 100mm, 0...140 °C, IP54, Pt 1000 Ohm/0°C
TE4	Temperatūros jutiklis KV	TS.6.4.	ESM-11	vnt.	1	Paviršinis, 0...100 °C, IP32, Pt 1000 Ohm/0°C
TE5	Temperatūros jutiklis gyvatukams	TS.6.4.	ESM-11	vnt.	1	Paviršinis, 0...100 °C, IP32, Pt 1000 Ohm/0°C
SIL1	Šilumokaitis šildymui, 1,25ats 196,743kW, 105-45/44-65, 30/20kPa	TS.6.1.	XB 12M-1-110	vnt.	1	lituotas
	Izoliacija šilumokaičiui	TS.6.1.	Ins EPP XB12 H:90-120 M:80-112 L:70-92	vnt.	1	
	Šilumokaičio laikiklis		XB12 G5/4	vnt.	1	
SIL2	Šilumokaitis KV 2 laipsnių, 284,354kW, 65-25/55-5, 30/50kPa	TS.6.1.	S14A-IG16-38-TKTL65	vnt.	1	surenkamas
	Izoliacija šilumokaičiui	TS.6.1.		vnt.	1	
	Šilumokaičio laikiklis			vnt.	1	
SIL3	Šilumokaitis gyvatukams, 23,625kW, 65-40/35-45, 30/20kPa	TS.6.1.	XB 12L-1-20	vnt.	1	lituotas
	Izoliacija šilumokaičiui	TS.6.1.	Ins EPP XB12 H:10-40 M:10-40 L:10-30	vnt.	1	
	Šilumokaičio laikiklis		XB12 G5/4	vnt.	1	
RV-1	Vožtuvas dveigis šildymui, G=3,08m³/h, Dp=59kPa, kvs=4	TS.6.5.	VS2 25-4,0	vnt.	1	Su išoriniu sriegiu, PN16, t130°C, dp10 bar, 5mm
RV-1a	Servo pavara sildymui	TS.6.5.	AMV 10	vnt.	1	230 V, 14 s/mm, 300 N, 5 mm eiga, tripozicinė
RV-2	Vožtuvas dveigis KV, G=6,11m³/h, Dp=94kPa, kvs=6,3	TS.6.5.	VM2 25-6,3	vnt.	1	Su išoriniu sriegiu, PN 25, t 150 °C, dp16 bar, 5mm
RV-2a	Servo pavara KV	TS.6.5.	AMV 30	vnt.	1	230 V, 3 s/mm, 450 N,
O	2026 04	Konkursui. Darbų organizavimui, statybai.				
Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis				
Kval. patv. dok. Nr.	Projektuotojas:		Projektas:			
	 www.meyssso.com – email: info@meyssso.com – mobile: +37062300883		DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO ĮRENGIMO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS			
			Dokumento pavadinimas:			Laida
			ĮRENGIMŲ, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			O
LT	Statytojas:		Dokumento žymuo:			Lapas
	AB "KAUNO ENERGIJA"		25113KIT-PRA -ŠT-Ž			Lapų
					1	6

Poz.	Pavadinimas ir techninė charakteristika	TS	Žymėjimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos		
						10 mm eiga, tripozicinė		
RV-3	Vožtuvas dvieigis gyvatukams, G=0,81m³/h, Dp=26kPa, kvs=1,6	TS.6.5.	VS2 15-1,6	vnt.	1	Su išoriniu sriegiu, PN16, t130°C, dp10 bar, 4mm		
RV-3a	Servo pavara gyvatukams	TS.6.5.	AMV 150	vnt.	1	230 V, 24 s/mm, 250 N, 5 mm eiga, tripozicinė		
S-1	Cirkuliacinis siurblys šildymui, G=8,1m³/h, H=8,0m	TS.6.2.	MAGNA1 40-120 F 250	vnt.	1	1x230-240V; 463W; 2,05A; PN6/10		
S-2	Cirkuliacinis siurblys KV, G=1,5m³/h H=5,0m	TS.6.2.	UPM3 AUTO 25-70 N	vnt.	1	1x230V; 52W; 0,52A; PN10		
SR1	Relė slėgio KV siurbliui	TS.6.2.	KPI35	vnt.	1	Srieginis G1/4"A; 230V; -0,2÷7,5bar, diferencialas 0,7÷4,0 bar		
	KP35 gaubtelis iki IP44	TS.6.2.		vnt.	1			
S-3	Cirkuliacinis siurblys gyvatukams, G=2m³/h, H=7,0m	TS.6.2.	UPM-XL25/125 AUTO	vnt.	1	1x230-240V; 180W; 1,41A; PN10; G1 1/2; l=180		
M2	Manometras	TS.6.9.	M100r 0÷10bar	vnt.	1	Plastikinis 1,6 tiksl.klasė; 1/2s		
M2	Manometrai	TS.6.9.	M100r 0÷10bar	vnt.	1	Plastikinis 1,6 tiksl.klasė; 1/2s		
MCm	Ventilis su nuorinimo galimybe manometru	TS.6.7.4.	DN15	vnt.	1	Pilno pralaidumo v/v		
M3	Manometras	TS.6.9.	M100r 0÷10bar	vnt.	3	Plastikinis 1,6 tiksl.klasė; 1/2s		
MCm	Ventilis su nuorinimo galimybe manometru	TS.6.7.4.	DN15	vnt.	4	Pilno pralaidumo v/v		
T1	Termometras bimetalinis su gilze	TS.6.8.	0÷120°C	vnt.	2	T63/50		
T2	Termometras bimetalinis su gilze	TS.6.8.	0÷120°C	vnt.	2	T63/50		
T2	Termometras bimetalinis su gilze	TS.6.8.	0÷120°C	vnt.	2	T63/50		
T3	Termometras bimetalinis su gilze	TS.6.8.	0÷120°C	vnt.	2	T63/50		
APS1	Vožtuvas apsauginis, Pnust=3bar	TS.6.10.	3/4x3bar	vnt.	1	Spyruoklinis		
APS2	Vožtuvas apsauginis KV, Pnust=6bar	TS.6.10.	3/4x6bar	vnt.	1	Spyruoklinis		
APS3	Vožtuvas apsauginis, Pnust=3bar	TS.6.10.	3/4x3bar	vnt.	1	Spyruoklinis		
A-1	Vožtuvas atbulinis srieginis žalvarinis	TS.6.7.2.	DN15	vnt.	1	Spyruoklinis		
A-2	Vožtuvas atbulinis srieginis žalvarinis	TS.6.7.2.	DN50	vnt.	1	Spyruoklinis		
A-3	Vožtuvas atbulinis srieginis žalvarinis	TS.6.7.2.	DN25	vnt.	1	Spyruoklinis		
A-4	Vožtuvas atbulinis srieginis žalvarinis	TS.6.7.2.	DN15	vnt.	1	Spyruoklinis		
F2	Filtru privirinamas plieninis	TS.6.6.	DN65	vnt.	1	Su nerūdijančio pl. tinkleliu		
F3	Filtru srieginis žalvarinis	TS.6.6.	DN15	vnt.	1	Su nerūdijančio pl. tinkleliu		
F4	Filtru srieginis žalvarinis	TS.6.6.	DN25	vnt.	1	Su nerūdijančio pl. tinkleliu		
F5	Filtru srieginis žalvarinis	TS.6.6.	DN50	vnt.	1	Su nerūdijančio pl. tinkleliu		
F6	Filtru srieginis žalvarinis	TS.6.6.	DN32	vnt.	1	Su nerūdijančio pl.		
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO ĮRENGIMO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 25113KIT-PRA -ŠT-Ž						Lapas 2	Lapų 6	Laida 0

Poz.	Pavadinimas ir techninė charakteristika	TS	Žymėjimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos						
						tinkleliu						
F7	Filtru srieginis žalvarinis	TS.6.6.	DN15	vnt.	1	Su nerūdijančio pl. tinkleliu						
3, 4	Rutulinis ventilis privirinamas plieninis	TS.6.7.1.	DN65	vnt.	2	Plieninis vandeniui						
5, 6, 8	Rutulinis ventilis privirinamas plieninis	TS.6.7.1.	DN40	vnt.	3	Plieninis vandeniui						
7	Rutulinis ventilis privirinamas plieninis	TS.6.7.1.	DN50	vnt.	1	Plieninis vandeniui						
10	Rutulinis ventilis privirinamas plieninis	TS.6.7.1.	DN65	vnt.	1	Plieninis vandeniui						
11	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis	TS.6.7.1.	DN50	vnt.	1	Pilno pralaidumo v/v						
12	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis	TS.6.7.1.	DN25	vnt.	2	Pilno pralaidumo v/v						
13	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis	TS.6.7.1.	DN50	vnt.	1	Pilno pralaidumo v/v						
16, 17	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis	TS.6.7.1.	DN15	vnt.	2	Pilno pralaidumo v/v						
19, 20	Rutulinis ventilis privirinamas plieninis	TS.6.7.1.	DN25	vnt.	2	Plieninis vandeniui						
21, 22	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis	TS.6.7.1.	DN32	vnt.	2	Pilno pralaidumo v/v						
23,24	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis	TS.6.7.1.	DN15	vnt.	2	Pilno pralaidumo v/v						
D-1	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis su akle	TS.6.7.1.	DN20	vnt.	1	Pilno pralaidumo v/v						
D-2	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis su akle	TS.6.7.1.	DN20	vnt.	1	Pilno pralaidumo v/v						
D-6	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis su akle	TS.6.7.1.	DN20	vnt.	1	Pilno pralaidumo v/v						
D-7	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis su akle	TS.6.7.1.	DN20	vnt.	1	Pilno pralaidumo v/v						
D-11	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis su akle	TS.6.7.1.	DN20	vnt.	1	Pilno pralaidumo v/v						
D-12	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis su akle	TS.6.7.1.	DN20	vnt.	1	Pilno pralaidumo v/v						
SRV1	Vožtuvas slėgio redukcinis	TS.6.12.	DN15	vnt.	1	reguliavimo ribos 1-5,5bar						
SRV2	Vožtuvas slėgio redukcinis	TS.6.12.	DN 15	vnt.	1	reguliavimo ribos 1-5,5bar						
KVS	Skaitiklis karšto vandens	TS.6.7.16.	DN15, MID, I110	vnt.	1	Pateikia šilumos tiekėjas						
	Antgalis karšto vandens skaitikliui, srieginis	TS.3.	1/2" (15)	vnt.	2							
	Vamzdžiai plieniniai juodi, termofikatui šildymui	TS.3.	DN40; (48,3x3,2)	m	2,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 40mm						
	Vamzdžiai plieniniai juodi, termofikatui karšto vandens	TS.3.	DN50; (60,3x3,6)	m	2,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 50mm						
	Vamzdžiai plieniniai juodi, termofikatui karšto vandens	TS.3.	DN65; (76,1x3,6)	m	2,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 50mm						
	Vamzdžiai plieniniai juodi, termofikatui vėdinimo	TS.3.	DN25; (33,7x3,2)	m	2,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su						
<p style="text-align: center;">DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO ĮRENGIMO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS</p> <p style="text-align: center;">25113KIT-PRA -ŠT-Ž</p>						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Lapas</td> <td style="width: 33%;">Lapų</td> <td style="width: 33%;">Laida</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	Lapas	Lapų	Laida	3	6	0
Lapas	Lapų	Laida										
3	6	0										

Poz.	Pavadinimas ir techninė charakteristika	TS	Žymėjimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
						aliuminio folija storis 40mm
	Vamzdžiai plieniniai juodi, šildymui	TS.3.	DN65; (76,1x3,6)	m	3,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 50mm
	Vamzdžiai plieniniai juodi, gyvatukams	TS.3.	DN32; (42,4x3,2)	m	3,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 40mm
	Vamzdžiai plieniniai cinkuoti, karštam vandeniui	TS.3.	DN50; (60,3x3,65)	m	1,5	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 50mm
	Vamzdžiai plieniniai cinkuoti, šaltam vandeniui	TS.3.	DN50; (60,3x3,65)	m	1,0	Su izoliacija pūsto politileno nuo rasoavimo storis 9mm
	Vamzdžiai plieniniai cinkuoti, karšto vandens cirkuliacijai	TS.3.	DN25; (33,7x3,25)	m	2,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 40mm
	Vamzdžiai plieniniai juodi manometrams, papildymui	TS.3.	DN15; (21,3x2,6)	m	4,0	
	Metalas agregato rėmui		20x20	m	3	
	Metalas agregato rėmui		40x20	m	10	
	Metalas agregato rėmui		40x40	m	6	
	Vamzdžių, įrangos tvirtinimo detalės ir fittingai			kg	60,57	
	Šilumos punkto įrenginio sumontavimas			kompl.	1	(rutuliniai ventiliai, filtrai, siurbliai ir t.t...)
	Vamzdžių paviršių paruošimas, gruntavimas, dažymas 2 kart.			m ²	6,1	Atsparūs aukštai temperatūrai dažai

Medžiagos ŠP montavimui vietoje

Poz.	Pavadinimas ir techninė charakteristika	TS	Žymėjimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
ISS	Servisinis skydelis	TS.6.17.	1-230V	vnt.	1	
TE0	Lauko oro temperatūros jutiklis	TS.6.4.	ESMT	vnt.	1	Lauko -30...50 °C, IP54, Pt 1000 Ohm/0°C
li1	Išsiplėtimo indas	TS.6.7.14.	200 l	vnt.	1	Membraninis
li2	Išsiplėtimo indas	TS.6.7.14.	18 l	vnt.	1	Membraninis
liv1	Speciali išsiplėtimo indui jungtis	TS.6.7.5.	DN25	vnt.	1	
liv2	Speciali išsiplėtimo indui jungtis	TS.6.7.5.	DN20	vnt.	1	
M0	Manometrai	TS.6.9.	M100r 0÷25bar	vnt.	2	Plastikinis 1,6 tiksl.klasė; 1/2s
MCm	Ventilis manometrui	TS.6.7.4.	DN15	vnt.	2	Plieninis, G1/2
M1	Manometras	TS.6.9.	M100r 0÷10bar	vnt.	2	Plastikinis 1,6 tiksl.klasė; 1/2s
M2	Manometras	TS.6.9.	M100r 0÷10bar	vnt.	2	Plastikinis 1,6 tiksl.klasė; 1/2s
M2	Manometrai	TS.6.9.	M100r 0÷10bar	vnt.	2	Plastikinis 1,6 tiksl.klasė; 1/2s

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS,
ŠILUMOS PUNKTO ĮRENGIMO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO
PROJEKTAS

25113KIT-PRA -ŠT-Ž

Lapas	Lapų	Laida
4	6	0

Poz.	Pavadinimas ir techninė charakteristika	TS	Žymėjimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos	
MCm	Ventilis su nuorinimo galimybe manometru	TS.6.7.4.	DN15	vnt.	6	Pilno pralaidumo v/v	
T0	Termometras bimetalinis su gilze	TS.6.8.	0÷120°C	vnt.	2	T63/50	
F1	Filtru privirinamas plieninis	TS.6.6.	DN65	vnt.	1	Su nerūdijančio pl. tinkleliu	
1,2	Rutulinis ventilis privirinamas plieninis	TS.6.7.1.	DN65	vnt.	2	Plieninis vandeniui	
D-3, D-4	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis su akle	TS.6.7.1.	DN25	vnt.	2	Pilno pralaidumo v/v	
D-8, D-9	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis su akle	TS.6.7.1.	DN20	vnt.	2	Pilno pralaidumo v/v	
D-13, D-14	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis su akle	TS.6.7.1.	DN20	vnt.	2	Pilno pralaidumo v/v	
	Vožtuvas nuorinimo automatinis	TS.6.7.11.	DN15	vnt.	2	Išorinio srieginio	
	Rutulinis ventilis srieginis žalvarinis nuorinimui	TS.6.7.1.	DN15	vnt.	2	Pilno pralaidumo v/v	
FJ1; FJ2	Flanšas	TS.3.	DN65	vnt.	4	Flanšas-plieno 65(76,1)	
ŠAP-1	Skaitiklis šilumos kiekio, G=9,74m³/h	TS.6.3.		vnt.	1	Pateikia šilumos tiekėjas	
ŠAP-2	Skaitiklis šilumos kiekio, G=2,82m³/h	TS.6.3.		vnt.	1	Pateikia šilumos tiekėjas	
	Vamzdžiai plieniniai juodi, įvadui	TS.3.	DN65; (76,1x3,6)	m	6,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 50mm	
	Vamzdžiai plieniniai juodi, termofikatui gyvatukams	TS.3.	DN25; (33,7x3,2)	m	5,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 40mm	
	Vamzdžiai plieniniai juodi, šildymui	TS.3.	DN65; (76,1x3,6)	m	10,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 50mm	
	Vamzdžiai plieniniai juodi, gyvatukams	TS.3.	DN32; (42,4x3,2)	m	6,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 40mm	
	Vamzdžiai plieniniai juodi išsiplėtimo indui	TS.3.	DN25; (33,7x3,2)	m	5,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 30mm	
	Vamzdžiai plieniniai juodi išsiplėtimo indui	TS.3.	DN20; (26,9x2,6)	m	3,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 30mm	
	Vamzdžiai plieniniai cinkuoti, karštam vandeniui	TS.3.	DN50; (60,3x3,65)	m	4,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 50mm	
	Vamzdžiai plieniniai cinkuoti, šaltam vandeniui	TS.3.	DN50; (60,3x3,65)	m	5,0	Su izoliacija pūsto polietileno nuo rasoavimo storis 9mm	
	Vamzdžiai plieniniai cinkuoti, karšto vandens cirkuliacijai	TS.3.	DN25; (33,7x3,25)	m	4,0	Su izoliacija akmens vatos kevalai su aliuminio folija storis 40mm	
	Vamzdžių, įrangos tvirtinimo detalės ir fittingai			kg	50,47		
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS, ŠILUMOS PUNKTO ĮRENGIMO STATINIO PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS					Lapas	Lapų	Laida
25113KIT-PRA -ŠT-Ž					5	6	0

Poz.	Pavadinimas ir techninė charakteristika	TS	Žymėjimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	Lipni juosta izoliacijos tvirtinimui			m ²	2,808	
	Esamo šilumos punkto įrenginio išmontavimas			kompl.	1	
	Pagaminto šilumos punkto įrenginio sumontavimas			kompl.	1	
	Šilumos punkto įvado su apskaita sumontavimas			kompl.	1	(rutuliniai ventiliai, filtrai, šilumos skaitiklis ir t.t...)
	Vamzdžių paviršių paruošimas, gruntavimas, dažymas 2 kart			m ²	18,0	Atsparūs aukštai temperatūrai dažai
	Vamzdžių, fittingų izoliavimas			m	70,2	
	Armatūros izoliavimas dembliais arba kevalais			m ²	4,5	
	Izoliuotų vamzdžių žymėjimas skiriamaisiais ženklais			kompl.	1	
	Prisijungimas prie esamų tinklų			tšk	9	
	Hidraulinis išbandymas ir paleidimo derinimo darbai			kompl.	1	
	Dokumentacijos paruošimas			kompl.	1	

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU BALTIJOS G.32, KAUNAS,
ŠILUMOS PUNKTO ĮRENGIMO STATINIO PAPRASTOJO REMONTO
PROJEKTAS

25113KIT-PRA -ŠT-Ž

Lapas

Lapų

Laida

6

6

0

Skaiciavimas #1825-260421121731	Nuoroda	1825-260421121731	Danfoss HEXSelector 1.6.1
Inžinierius			Data 2026-04-21
Klientas			Kontaktinis asmuo
Projektas			Pašto adresas
Šilumokačio XB12M-1-110	Gaminio kodas	004H7553	Sujungti vienetai 1 (Parallel)

Apskaičiuoti parametrai	Vienetas	Pusė 1	Pusė 2
Skystis		Water	Water
Srauto tipas			CounterCurrent
Šilumos apkrova	kW		197,00
Iėjimo temperatūra	°C	105,0	44,0
Išėjimo temperatūra	°C	45,0	65,0
Masės srautas	kg/s	0,78	2,24
Tūrinis srautas	L/min	48,17	136,42
Bendras slėgio kritimas	kPa	0,97	14,98
Slėgio kritimas jungtyje	kPa	0,18	3,06
Užsiteršimo koeficientas	m²K/kW	0,0000	0,0000
Paviršiaus atsarga	%		33,33
Vidutinis logaritminis temperatūrų skirtumas	K		10,6
Šilumos perdavimo koeficientas (Galimas/Reikalingas)	W/m²·K		8216 / 6162
Greitis jungtyje	m/s	1,00	2,83
Slėgis įtempimui	Pa	1,95	13,91

Skystio savybės	Vienetas	Pusė 1	Pusė 2
Skystis		Water	Water
Skystio klampumas	mPa·s	0,3798	0,5100
Skystio tankis	kg/m³	975,7282	986,7713
Skystio šilumos talpa	kJ/kg·K	4,1917	4,1811
Skystio šilumos laidumas	W/m·K	0,6629	0,6443

Specifikacijos	Vienetas	Pusė 1	Pusė 2
Šilumokačio tipas			XB12M-1-110
Plokštelių skaičius			110
Grupavimas			1*54M/1*55M
Plokštės storis	mm		0,25
Plokštės medžiaga			AlSi316L
Veiksminga zona	m²		3,02
Litavimo medžiaga			Cu
Tūris	l	1,9	1,9
Svoris, tuščio / dirbančio	kg		10,33 / 14,07
Jungtis	Iėjimas	G 5/4 Thread	G 5/4 Thread
	Išėjimas	G 5/4 Thread	G 5/4 Thread
Sertifikavimo/Patvirtinimo Tipas			PED 2014/68/EU, Art. 4.3
Minimali projektinė temperatūra	°C		-196,0
Maksimali projektinė temperatūra	°C		180,0
Maksimalus projektinis slėgis	bar(g)	25,0	25,0

H370.2-1.6.1



Skaiciavimas #1825-260421121731	Nuoroda	1825-260421121731	Danfoss HEXSelector 1.6.1	
Inžinierius			Data	2026-04-21
Klientas			Kontaktinis asmuo	
Projektas			Pašto adresas	
Šilumokaičio : XB12M-1-110	Gaminio kodas	004H7553	Sujungti vienetai	1 (Parallel)

Daiktai			
Gaminio kodas	Vnt.	Komponentas	
004H7553	1	XB12M-1-110	

Komentari
<p>Variu lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis suprojektuotas ir sukonfigūruotas centralizuoto šildymo sistemoms, centralizuoto vėdinimo ir kitiems šildymo įrenginiams. Lituoti šilumokaičiai turi naujas MIKRO PLOKŠTES™, kurios leidžia perduoti šilumą daug efektyviau nei ankstesniuose modeliuose. Energijos ir sąnaudų taupymas, ilgesnis tarnavimas, atsparus korozijai dizainas, kompaktiškas dizainas.</p> <p>Visi šiame dokumente pateikti mechaniniai, terminiai, hidrauliniai ir kiti duomenys yra „Danfoss A/S“ intelektinė nuosavybė ir gali būti naudojami tik skaičiavimams ar kainos pasiūlymams įvertinti ir negali būti platinami trečiosioms šalims be raštiško „Danfoss“ sutikimo.</p> <p>Šiame duomenų lape pateikti duomenys ir skaičiavimo rezultatai yra sukurti remiantis naudotojo įvesta informacija ir (arba) duomenimis, ir „Danfoss“ nepisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos ir (arba) duomenų bei gautų duomenų ir skaičiavimo, pateikto duomenų lape, tikslumą, išsamumą ir (arba) teisingumą. Tik naudotojas yra atsakingas už tai, kad duomenys ir skaičiavimas atitiktų reikalavimus ir lūkesčius.</p> <p>Šiame duomenų lape pateiktas skaičiavimo rezultatas neatsižvelgia į jokių matavimo įrangos nuokrypius jokiaje instaliacijoje ir laikui bėgant skirsis nuo programinės įrangos skaičiavimų dėl mechaninių pokyčių (įskaitant, bet neapsiribojant) užterštumo, nusidėvėjimo ir plyšimo.</p>

Šis pasiūlymas pateikiamas su aiškia sąlyga, kad taikomos „Danfoss“ pardavimo sąlygos ir nuostatos („Sąlygos“), nebent šiame pasiūlyme būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jei Sąlygos nėra pridėtos prie šio dokumento, jos pateikiamos kaip nuorodos ir yra prieinamos adresu:

<http://salesconditions.danfoss.us/>

„Danfoss“ gali atskirai imti papildomus mokesčius ir rinkliavas, pvz., už nedidelius užsakymus, krovinių gabenimą ir tvarkymą, skubų pristatymą, grąžinimą ir užsakymo atšaukimą, jei „Danfoss“ jus informavo apie tokius papildomus mokesčius ir rinkliavas, pvz., „Danfoss“ užsakymo patvirtinime, kainoraščiuose arba kitaip jums pateiktoje informacijoje.

Prieš patvirtindami pasiūlymą, patikrinkite nurodytų medžiagų, duomenų ir temperatūros tinkamumą. Pasiūlyme nenurodytos prekės, įskaitant, bet neapsiribojant, kitas medžiagas, duomenis, pagalbinės paslaugas, montavimą, surinkimą ar paleidimą, į pasiūlymą neįtrauktos.

SVARBUS PRANEŠIMAS: „Danfoss“ pasilieka teisę koreguoti nepristatytų Produktų kainas pasikeitus valiutų kursams, medžiagų sąnaudoms, subtiekiųjų kainų padidėjimui, muitų mokesčiams, darbo užmokesčiui, krovinių gabenimo tarifams, valstybės rekvizicijoms ar panašioms sąlygoms, kurių „Danfoss“ nekontroliuoja arba turi ribotą kontrolę. „Danfoss“ gali atskirai imti iš Kliento papildomus mokesčius ir rinkliavas, pvz., bet neapsiribojant: nedideliais užsakymais, krovinių gabenimu ir tvarkymu, greituoju pristatymu, grąžinimu ir užsakymo atšaukimu, su sąlyga, kad „Danfoss“ informavo Klientą apie tokius papildomus mokesčius ir rinkliavas, pvz., „Danfoss“ užsakymo patvirtinime, kainoraščiuose arba kitaip Klientui pateiktais būdais.





Skaičiavimas #1825-260421122557	Nuoroda	1825-260421122557	Danfoss HEXSelector 1.6.1
Inžinierius		Data	2026-04-21
Klientas		Kontaktinis asmuo	
Projektas		Pašto adresas	
Šilumokaičio S14A-IG16-38-TKTL65			

Apskaičiuoti parametrai	Vienetas	Pusė 1	Pusė 2
Skystis		Water	Water
Srauto tipas		CounterCurrent	
Šilumos apkrova	kW	285,00	
Iėjimo temperatūra	°C	65,0	5,0
Išėjimo temperatūra	°C	25,0	55,0
Masės srautas	kg/s	1,71	1,36
Tūrinis srautas	L/min	103,29	82,19
Bendras slėgio kritimas	kPa	25,12	18,37
Slėgio kritimas jungtyje	kPa	0,19	0,12
Užsiteršimo koeficientas	m²K/kW	0,0000	0,0000
Paviršiaus atsarga	%	0,0	
Vidutinis logaritminis temperatūrų skirtumas	K	14,4	
Šilumos perdavimo koeficientas (Galimas/Reikalingas)	W/m²·K	3563 / 3563	
Greitis jungtyje	m/s	0,59	0,47
Slitės įtempimai	Pa	26,98	18,16

Skysčio savybės	Vienetas	Pusė 1	Pusė 2
Skystis		Water	Water
Skysčio klampumas	mPa·s	0,5840	0,8327
Skysčio tankis	kg/m³	990,4067	996,7937
Skysčio šilumos talpa	kJ/kg·K	4,1773	4,1770
Skysčio šilumos laidumas	W/m·K	0,6351	0,6098

Specifikacijos	Vienetas	Pusė 1	Pusė 2
Šilumokaičio tipas		S14A-IG16-38-TKTL65	
Plokštelių skaičius		38	
Grupavimas		1x 9 + 1x10 / 2x 9 + 0x0	
Plokštės storis	mm	0,50	
Plokštės medžiaga		AISI316L	
Veiksminga zona	m²	5,54	
Tarpiklio medžiaga		NBRH (HangOn) -15/150 °C	
Rėmas	Tipas	IG, dažytas rėmas	
	Ilgis	447	
	Maksimalus plokštelių skaičius	49	
Tūris	l	6,6	6,2
Svoris, tuščio / dirbančio	kg	186,41 / 199,12	
Dažymo kategorija		Category C2I	
Dažų spalva		BLUE RAL 5010	
Jungtis	Iėjimas	F1: 2 INCH Threaded pipe BSP, AISI 316 F4: 2 INCH Threaded pipe BSP, AISI 316	B2: 2 INCH Threaded pipe BSP, AISI 316 F3: 2 INCH Threaded pipe BSP, AISI 316
	Išėjimas	B1: 2 INCH Threaded pipe BSP, AISI 316	F2: 2 INCH Threaded pipe BSP, AISI 316
Sertifikavimo/Patvirtinimo Tipas		PED 2014/68/EU, Cat. II (Group2)/(Group1)	
Minimali projektinė temperatūra	°C	5,0	
Maksimali projektinė temperatūra	°C	120,0	
Maksimalus diferencinis slėgis	bar(g)	16,0	
Maksimalus bandymo slėgis	bar(g)	22,9	
Maksimalus projektinis slėgis	bar(g)	16,0	16,0

H370.2-1.6.1





Skaičiavimas #1825-260421122557	Nuoroda	1825-260421122557	Danfoss HEXSelector 1.6.1	
Inžinierius			Data	2026-04-21
Klientas			Kontaktinis asmuo	
Projektas			Pašto adresas	
Šilumokaičio S14A-IG16-38-TKTL65				

Kategorija	Gaminio kodas	Vnt.	Pristatymo koncepcija	Komponentas	Kaina EUR/vnt be PVU
HEX		1	C	S14A-IG16-38-TKTL65	
Sertifikavimo tipas		1		PED 2014/68/EU, Cat. II	
HEX Price					
Accessory	188Z1390	1	C10	S14/S14a IG FEA PN16 DP MW with F1:F4 and B1:B4 d	
Accessory	189X4088	1		EU Pallet (1200x800)	
Total Net Price					

Komentariai

Visi šiame dokumente pateikti mechaniniai, terminiai, hidrauliniai ir kiti duomenys yra „Danfoss A/S“ intelektinė nuosavybė ir gali būti naudojami tik skaičiavimams ar kainos pasiūlymams įvertinti ir negali būti platinami trečiosioms šalims be raštiško „Danfoss“ sutikimo.

Šiame duomenų lape pateikti duomenys ir skaičiavimo rezultatai yra sukurti remiantis naudotojo įvesta informacija ir (arba) duomenimis, ir „Danfoss“ neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos ir (arba) duomenų bei gautų duomenų ir skaičiavimo, pateikto duomenų lape, tikslumą, išsamumą ir (arba) teisingumą. Tik naudotojas yra atsakingas už tai, kad duomenys ir skaičiavimas atitiktų reikalavimus ir lūkesčius.

Šiame duomenų lape pateiktas skaičiavimo rezultatas neatsižvelgia į jokių matavimo įrangos nuokrypius jokioje instaliacijoje ir laikui bėgant skirsis nuo programinės įrangos skaičiavimų dėl mechaninių pokyčių (įskaitant, bet neapsiribojant) užterštumo, nusidėvėjimo ir plyšimo.

Šis pasiūlymas pateikiamas su aiškia sąlyga, kad taikomos „Danfoss“ pardavimo sąlygos ir nuostatos („Sąlygos“), nebent šiame pasiūlyme būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jei Sąlygos nėra pridėtos prie šio dokumento, jos pateikiamos kaip nuorodos ir yra prieinamos adresu:

<http://salesconditions.danfoss.us/>

„Danfoss“ gali atskirai imti papildomus mokesčius ir rinkliavas, pvz., už nedidelius užsakymus, krovinių gabenimą ir tvarkymą, skubų pristatymą, grąžinimą ir užsakymo atšaukimą, jei „Danfoss“ jus informavo apie tokius papildomus mokesčius ir rinkliavas, pvz., „Danfoss“ užsakymo patvirtinime, kainoraščiuose arba kitaip jums pateiktoje informacijoje.

Prieš patvirtindami pasiūlymą, patikrinkite nurodytų medžiagų, duomenų ir temperatūros tinkamumą. Pasiūlyme nenurodytos prekės, įskaitant, bet neapsiribojant, kitas medžiagas, duomenis, pagalbinės paslaugas, montavimą, surinkimą ar paleidimą, į pasiūlymą neįtrauktos.

SVARBUS PRANEŠIMAS: „Danfoss“ pasilieka teisę koreguoti nepristatytų Produktų kainas pasikeitus valiutų kursams, medžiagų sąnaudoms, subiektyvių kainų padidėjimui, muitų mokesčiams, darbo užmokesčiui, krovinių gabenimo tarifams, valstybės rekvizicijoms ar panašioms sąlygoms, kurių „Danfoss“ nekontroliuoja arba turi ribotą kontrolę. „Danfoss“ gali atskirai imti iš Kliento papildomus mokesčius ir rinkliavas, pvz., bet neapsiribojant: nedideliais užsakymais, krovinių gabenimu ir tvarkymu, greituoju pristatymu, grąžinimu ir užsakymo atšaukimu, su sąlyga, kad „Danfoss“ informavo Klientą apie tokius papildomus mokesčius ir rinkliavas, pvz., „Danfoss“ užsakymo patvirtinime, kainoraščiuose arba kitaip Klientui pateiktais būdais.





Skaiciavimas #1825-260421123628	Nuoroda	1825-260421123628	Danfoss HEXSelector 1.6.1
Inžinierius			Data 2026-04-21
Klientas			Kontaktinis asmuo
Projektas			Pašto adresas
Šilumokačio XB12L-1-16	Gaminio kodas	004H7526	Sujungti vienetai 1 (Parallel)

Apskaičiuoti parametrai	Vienetas	Pusė 1	Pusė 2
Skystis		Water	Water
Srauto tipas			CounterCurrent
Šilumos apkrova	kW		24,00
Iėjimo temperatūra	°C	65,0	35,0
Išėjimo temperatūra	°C	40,0	45,0
Masės srautas	kg/s	0,23	0,57
Tūrinis srautas	L/min	13,95	34,73
Bendras slėgio kritimas	kPa	2,52	18,05
Slėgio kritimas jungtyje	kPa	0,02	0,21
Užsiteršimo koeficientas	m²K/kW	0,0000	0,0000
Paviršiaus atsarga	%		30,02
Vidutinis logaritminis temperatūrų skirtumas	K		10,8
Šilumos perdavimo koeficientas (Galimas/Reikalingas)	W/m²·K		7357 / 5658
Greitis jungtyje	m/s	0,29	0,72
Slėgis įtempimui	Pa	8,02	35,28

Skystio savybės	Vienetas	Pusė 1	Pusė 2
Skystis		Water	Water
Skystio klampumas	mPa·s	0,5268	0,6562
Skystio tankis	kg/m³	987,7105	992,9542
Skystio šilumos talpa	kJ/kg·K	4,1805	4,1753
Skystio šilumos laidumas	W/m·K	0,6421	0,6270

Specifikacijos	Vienetas	Pusė 1	Pusė 2
Šilumokačio tipas			XB12L-1-16
Plokštelių skaičius			16
Grupavimas			1*7L/1*8L
Plokštės storis	mm		0,25
Plokštės medžiaga			AlSi316L
Veiksminga zona	m²		0,39
Litavimo medžiaga			Cu
Tūris	l	0,3	0,4
Svoris, tuščio / dirbančio	kg		2,81 / 3,48
Jungtis	Iėjimas	G 5/4 Thread	G 5/4 Thread
	Išėjimas	G 5/4 Thread	G 5/4 Thread
Sertifikavimo/Patvirtinimo Tipas			PED 2014/68/EU, Art. 4.3
Minimali projektinė temperatūra	°C		-196,0
Maksimali projektinė temperatūra	°C		180,0
Maksimalus projektinis slėgis	bar(g)	25,0	25,0

H370.2-1.6.1





Skaiciavimas #1825-260421123628	Nuoroda	1825-260421123628	Danfoss HEXSelector 1.6.1	
Inžinierius			Data	2026-04-21
Klientas			Kontaktinis asmuo	
Projektas			Pašto adresas	
Šilumokaičio XB12L-1-16	Gaminio kodas	004H7526	Sujungti vienetai	1 (Parallel)

Daiktai			
Gaminio kodas	Vnt.	Komponentas	
004H7526	1	XB12L-1-16	

Komentari

Variu lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis suprojektuotas ir sukonfigūruotas centralizuoto šildymo sistemoms, centralizuoto vėdinimo ir kitiems šildymo įrenginiams. Lituoti šilumokaičiai turi naujas MIKRO PLOKŠTES™, kurios leidžia perduoti šilumą daug efektyviau nei ankstesniuose modeliuose. Energijos ir sąnaudų taupymas, ilgesnis tarnavimas, atsparus korozijai dizainas, kompaktiškas dizainas.

Visi šiame dokumente pateikti mechaniniai, terminiai, hidrauliniai ir kiti duomenys yra „Danfoss A/S“ intelektinė nuosavybė ir gali būti naudojami tik skaičiavimams ar kainos pasiūlymams įvertinti ir negali būti platinami trečiosioms šalims be raštiško „Danfoss“ sutikimo.

Šiame duomenų lape pateikti duomenys ir skaičiavimo rezultatai yra sukurti remiantis naudotojo įvesta informacija ir (arba) duomenimis, ir „Danfoss“ nepisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos ir (arba) duomenų bei gautų duomenų ir skaičiavimo, pateikto duomenų lape, tikslumą, išsamumą ir (arba) teisingumą. Tik naudotojas yra atsakingas už tai, kad duomenys ir skaičiavimas atitiktų reikalavimus ir lūkesčius.

Šiame duomenų lape pateiktas skaičiavimo rezultatas neatsižvelgia į jokių matavimo įrangos nuokrypius jokioje instaliacijoje ir laikui bėgant skirsis nuo programinės įrangos skaičiavimų dėl mechaninių pokyčių (įskaitant, bet neapsiribojant) užterštumo, nusidėvėjimo ir plyšimo.

Šis pasiūlymas pateikiamas su aiškia sąlyga, kad taikomos „Danfoss“ pardavimo sąlygos ir nuostatos („Sąlygos“), nebent šiame pasiūlyme būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jei Sąlygos nėra pridėtos prie šio dokumento, jos pateikiamos kaip nuorodos ir yra prieinamos adresu:

<http://salesconditions.danfoss.us/>

„Danfoss“ gali atskirai imti papildomus mokesčius ir rinkliavas, pvz., už nedidelius užsakymus, krovinių gabenimą ir tvarkymą, skubų pristatymą, grąžinimą ir užsakymo atšaukimą, jei „Danfoss“ jus informavo apie tokius papildomus mokesčius ir rinkliavas, pvz., „Danfoss“ užsakymo patvirtinime, kainoraščiuose arba kitaip jums pateiktoje informacijoje.

Prieš patvirtindami pasiūlymą, patikrinkite nurodytų medžiagų, duomenų ir temperatūros tinkamumą. Pasiūlyme nenurodytos prekės, įskaitant, bet neapsiribojant, kitas medžiagas, duomenis, pagalbinės paslaugas, montavimą, surinkimą ar paleidimą, į pasiūlymą neįtrauktos.

SVARBUS PRANEŠIMAS: „Danfoss“ pasilieka teisę koreguoti nepristatytų Produktų kainas pasikeitus valiutų kursams, medžiagų sąnaudoms, subtiekiejų kainų padidėjimui, muitų mokesčiams, darbo užmokesčiui, krovinių gabenimo tarifams, valstybės rekvizicijoms ar panašioms sąlygoms, kurių „Danfoss“ nekontroliuoja arba turi ribotą kontrolę. „Danfoss“ gali atskirai imti iš Kliento papildomus mokesčius ir rinkliavas, pvz., bet neapsiribojant: nedideliais užsakymais, krovinių gabenimu ir tvarkymu, greituju pristatymu, grąžinimu ir užsakymo atšaukimu, su sąlyga, kad „Danfoss“ informavo Klientą apie tokius papildomus mokesčius ir rinkliavas, pvz., „Danfoss“ užsakymo patvirtinime, kainoraščiuose arba kitaip Klientui pateiktais būdais.



ŠILUMOS PUNKTO GAMYKLINĖ AUTOMATIKA

Šilumos punkto aprašymas

Šilumos punkte sumontuojamas šilumos punkto įrenginys šildymo sistemai, gyvatukams ir karšto vandens ruošimui. Šildymo, gyvatukų ir karšto vandens sistemų cirkuliacijai numatyti cirkuliaciniai siurbliai. Temperatūros reguliavimui - reguliuojami vožtuvai.

Pageidaujamą patalpų temperatūrą galima užprogramuoti kiekvienai dienai ir nakties valandai. Elektroniniu reguliatoriumi galima nustatyti pageidaujamą temperatūros pažeminimą nakčiai. Galima užsiduoti šildymo kreivę valdiklyje, tuo pasiekiant didžiausią šildymo sistemos efektyvumą kiekvienu konkrečiu atveju. Automatiškai reguliuoti šilumos kiekį karšto vandens ruošimui, priklausomai nuo tuo metu esančio karšto vandens sunaudojimo. Karštas vanduo ruošiamas pastovios temperatūros.

Šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys gali dirbti rankiniu arba automatinu režimu. Režimai išrenkami raktu. Gyvatukų sistemos cirkuliacinis siurblys gali dirbti rankiniu arba automatinu režimu. Režimai išrenkami raktu. Karšto vandens sistemos cirkuliacinis siurblys gali dirbti rankiniu arba automatinu režimu. Režimai išrenkami raktu. Karšto vandens siurblys apsaugotas nuo darbo be vandens. Jeigu nėra pakankamo vandens slėgio, siurblio įjungimas blokuojamas per slėgio relę.

Automatinu režimu dirbantys siurbliai valdomi iš valdiklio.

Elektros kabelis reikalingas šilumos punktui atvedamas nuo bendros elektros apskaitos skydinės, pasijungiant už apskaitos. Šilumos punkto patalpoje įrengiamas naujai įvadinis servisinis skydelis, nuo kurio pajungiamas naujai projektuojamas šilumos punkto valdymo skydas. Įžeminami įrenginiai.

TECHNINIAI RODIKLIAI

Instaliuotas galingumas: 4,395 kW

Naudojamas galingumas: 0,765 kW

Skydelių skaičius: 2 vnt.

Valdiklis – 1vnt.; 1-230V

Reguliuojamos pavaros -3 vnt.; 1-230V

Valdomi siurbliai – 3vnt.; 1-230V

Prietaisus ir automatizavimo įrangą montuoti pagal SN, T3.05.07-85 ir gamintojų reikalavimus. Visi sistemos kabeliai ir įranga turi būti markiruojami.

Įrangą įžeminti pagal EIT reikalavimus. Įžeminama Cu 10mm² skerspjūvio laidininku nuo įrengto 10omų įžemintuvo.

ĮRANGA

2.1. Elektrovaldymo sistema:

Įrenginio elektro valdymo sistema turi būti gamintojo sukonstruota, pagaminta ir pristatoma komplekte su įrenginiu. Sistema turi užtikrinti įrenginio elektros ėmėjų, el. maitinimą ir automatinį valdymą tenkinant reikalavimus.

2.2. Automatika.

Įrenginio automatinio reguliavimo sistemos pagrindu turi būti įrenginio valdiklis – reguliatorius, valdantis temperatūros reguliavimo ventilius bei cirkuliacinius siurblius. Reguliatorius turi būti vieno gamintojo išleidžiamas iš vieno, ar kelių blokų susidedantis mikroprocesorinis prietaisas, vykdamas visas žemiau išvardintas funkcijas:

- valdyti šildymo ir karšto vandens kontūrus
- sumažintą karšto vandens temperatūrą galima programuoti reikiamu laikotarpiu
- valdomo proceso ekonomiškumo optimizavimo priemonių paketą;
- apsaugas nuo pavojingų darbo režimų;
- turėti kaupiamų, bei perduodamų duomenų (diskretinių signalų ir analoginių matavimų)

išplėtimo už reguliatoriaus ribų, bei perspektyvai galimybę.

Jutikliai

- Tipas Pt 1000. 1000 Omų, esant 0°C. Varžos ir temperatūros priklausomybė - 3,9 omo/K.

Jutiklio matavimo charakteristika 2B.

- Temperatūros ribos -30 iki 140 °C, priklausomai nuo tipo ir paskirties.
- Karšto vandens temperatūros valdymui bei iš karšto vandens ruošimo šilumokaičio gražinamo termofikacinio vandens temperatūrai riboti naudojami panardinami jutikliai.

- Lauko oro temperatūros jutiklis montuojamas šiaurinėje pastato pusėje.
- Jutikliai jungiami dvigyslių kabeliu 2 x 0,4 – 1,5 mm².

2.3. Šilumos punkto įvadinis servisinis skydelis ISS

Šilumos punkto įvadinis servisinis skydelis ISS skirtas šilumos punkto aptarnavimo – remonto darbų elektros maitinimo reikmėms. Jame privalo būti sumontuota:

- vienfazė ~230V 16A, trilaidė rozetė, maitinama per vienpolį C kategorijos 13A automatinį išjungiklį (Pernešamiems remontiniams instrumentams);
 - vienfazė ~12V rozetė remontiniam apšvietimui, maitinama per vienpolį ~230V 2A C kategorijos automata ir ~230/12V >=50 VA transformatorių.
 - automatinis išjungiklis rezervinis.
 - automatinis išjungiklis šilumos tiekėjo nuotolinės nuskaitymo įrangos prijungimui.
- Korpusas plastikas, durelės skaidrios spalvos plastikas
Apsaugos laipsnis IP54 pagal IEC144 normas,

2.4. Elektrinė dalis:

Visa elektros įranga turi atitikti veikiančių EJT reikalavimus ir susidėti iš nustatyta tvarka Lietuvoje įteisintų komponentų.

Kiekvienam siurblio varikliui 1-230V numatyti atskirą automatinį išjungiklį su minimalia apsauga pagal maksimalią variklio nominalinę srovę. Siurblių elektros varikliai turi būti atsparūs perkrovimui arba turėti gamyklinę apsaugą nuo perkrovimo. Jei apsauga išpildyta tik “sausu” termo kontaktu, būtina jį išnaudoti variklio avariniam išjungimui.

Atskiri automatiniai išjungikliai turi būti numatomi įrenginio reguliatoriui ir jo valdomiems aparatams.

Kabelius apsaugoti degimo nepalaikančiais gofruotais PVC vamzdžiais ar loveliais.

2.4.1. Automatiniai išjungikliai:

Paskirtis – prietaisų apsaugai.

- grandinių įtampa 230V AC, 50Hz,
- grandinių polių skaičius 1...3,
- montavimas ant 35mm DIN bėgelio,
- laidų prijungimas – užsukant,
- darbo aplinkos temperatūra –25...+50°C.

2.4.2. Kontaktoriai:

Paskirtis – variklių paleidimas.

- grandinių įtampa – 230V AC, 50Hz
- montavimas ant 35mm DIN bėgelio,
- apsaugos laipsnis IP20 pagal IEC144 normas,
- laidų prijungimas – užsukant,
- darbo aplinkos temperatūra –25...+50°C,

2.4.3. Kabeliai:

Kabeliai naudojami stacionariam automatikos spintos, jutiklių ir elektrotechninių prietaisų sujungimui į atitinkamas valdymo, matavimo bei signalizacijos grandines uždaroje patalpose. Projekte

naudojamų kabelių skerspjūviai ir gyslų skaičiai: 4x1.5, 3x0.75, 3x1, 2x0.75, 3x1.5, 2x1.5.

Kabelių varinės gyslos padengtos tiek bendra tiek atskira PVC izoliacija. Laidų darbinė temperatūra,

max +70°C (normaliomis sąlygomis) +160°C (trumpo jungimo atveju)

Kabeliai tarp įrenginių turi būti ištininiai, be tarpinių sujungimų.

Daugiagyslių laidų galams užspausti naudojami tam tikslui skirti antgaliai.

Skirtingos įtampos kabeliai turi būti sugrupuoti atskirai.

Elektros tinklo kabeliai, kurių vardinė įtampa $U_0 / U \leq 0,6 / 1$ kV, turi atitikti Lietuvos standarto LST1702 „Skirstomieji 0,6 / 1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994 + HD 603 S1:1994 /A1:1997)“ arba Lietuvos standarto LST 1703 /A 3 „Elektrinėse naudojami 0,6 / 1 kV ir 1,9 /

Lapas	Lapų
2	10

3,3 kV įtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994 / A3:2005)“ nustatytus reikalavimus. Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami paviršiumi atskirai mažesniame nei 1,2 m aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės paviršiaus.

Kabelių ekranas turi būti įžemintas viename gale. Įžeminimas turi būti atliktas taip, kad kabelio šarvu netekėtų srovė.

2.4.4. Perjungiklis:

- grandinių įtampa – 230V AC, 50Hz
- montavimas ant 35mm DIN bėgelio,
- apsaugos laipsnis IP20,
- laidų prijungimas – užsukant,
- darbo aplinkos temperatūra – 25...+50°C,

2.4.5. Sujungimo gnybtai:

- grandinių įtampa – 230V AC, 50Hz
- montavimas ant 35mm DIN bėgelio,
- laidų prijungimas – užsukant,
- laidų prijungimas – 2,5 mm²,
- darbo aplinkos temperatūra – 25...+50°C,

2.4.6. Transformatorius:

- priminės grandinės įtampa – 230V AC, 50Hz
- antrinės grandinės įtampa – 12V AC, 50Hz
- antrinės apvijos srovė - 1.67A
- galia 20W
- montavimas ant 35mm DIN bėgelio,
- laidų prijungimas – užsukant,
- darbo aplinkos temperatūra – 25...+50°C,
- IP54

2.4.7. Skydelis:

Plastikinis skydelis modulinei įrangai.

- apsaugos klasė – IP54 min.
- įranga montuojama ant 35mm DIN bėgelio,
- IP54

2.1.8. Instaliacinis vamzdis, lovelis:

Instaliacinis vamzdis, lovelis skirtas laidų apsaugai nuo mechaninių pažeidimų. Vamzdžio, lovelio skersmuo laisvai parenkamas pagal kabelio storį. Medžiaga plastikas.

3. Techniniai reikalavimai montavimo darbams

3.1. Bendri reikalavimai:

Prietaisai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Jie turi būti sumontuoti tokiu būdu, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti.

Montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis "Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis" ir galiojančių statybinių normų reikalavimais.

Visi elektros įrangos montavimo darbai turi būti atlikti laikantis elektros saugos reikalavimų.

Įrenginius ir instaliaciją reikia montuoti taip, kad mechaninių veiksnių įtaka nekeltų pavojaus nei žmogaus sveikatai, nei jo turtui.

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų montavimui, o tik juos papildo.

Lapas	Lapų
3	10

3.2. Lovių kabelinėms trasoms ir apsauginių vamzdelių montavimas:

Kabelinės trasos patalpose klojamos sienomis, plastikiniuose vamzdžiuose ir latakuose.

Kabelių lovelių ir apsauginių vamzdelių atšakų nuo pagrindinių kabelių lovelių vietos tikslinamos montavimo eigoje.

Priklausomai nuo kabelio ir vamzdelio matmenų, į vieną apsauginį vamzdelį gali būti patalpinti 1-6 kabeliai.

Apsauginiai vamzdeliai turi būti tvirtai pritvirtinti prie sienos ar atraminės konstrukcijos. Tvirtinimo elementai neturi atsilaisvinti dėl galimos vibracijos.

Apsauginių vamzdelių galai turi būti apsaugoti sandarikliais.

Išorėje klojamos kabelinės trasos turi būti apsaugoti nuo UV spinduliavimo, sniego ir ledo.

3.3. Kabelių klojimas:

Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad jie nesusisuktų ir nebūtų glaudžiai prispausti vienas prie kito. Kabelis turi būti apsaugotas nuo įrėžimų arba trinties. Atliekant bet kokius sujungimus, reikia stengtis, kad darbo metu laidai būtų kuo rečiau lankstomi. Laidai sujungimo vietose neturi būti mechaniškai tempiami. Visais atvejais sujungiant arba prijungiant PEN arba PE laidus, būtina juos palikti bent 8 mm ilgesnius už fazinius laidus, kad atsitiktinai veikiant jėgai, pirmiau atsijungtų pastarieji.

Kabeliai klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, vienodu atstumu, ir jei būtina, keliais sluoksniais.

Vedant kabelį per sieną naudojamas užtaisytas (užlietas) kabelio kanalas su lengvai išmušamomis medžiagomis.

Tiesti laidų ventiliacijos šachtose ir kanaluose negalima.

Išorėje kabeliai klojami apsauginiuose vamzdžiuose arba naudojami šarvuoti kabeliai. Esant aplinkos temperatūrai žemiau -5°C, kabelių klojimo darbai šioje aplinkoje negali būti atliekami.

Kabelių jungtims ir galūnėms reikia naudoti movas, kurių konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos sąlygas. Kabelinių linijų jungtys ir galūnės turi būti tokios, kad iš aplinkos į kabelį neprasiskverbtų drėgmė ir kitos kenksmingos medžiagos, be to, jungtys ir galūnės išlaikytų kabelinių linijų bandymo įtampą ir tarnautų tiek pat laiko, kaip ir kabelis.

3.4. Kabelių tvirtinimas:

Ant horizontalių lovelių pakloti kabeliai nepririšami ar kitokiu būdu netvirtinami prie lovelio.

Kampuose, atsišakojimo taškuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikinėmis apkabomis 40-60 cm tarpais 1.0-1.5 m atstumu nuo netolydumo taško.

Vertikalios pakilimo vietose kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankine apkaba. Po viena apkaba galima sumontuoti kelis kabelius.

3.5. Skydų montavimas:

Projektuojami prietaisai ir valdymo bei signalizacijos aparatūra montuojami skyduose. Kabeliai į skydą jungiami iš viršaus arba iš apačios. Skyduose turi būti visa reikalinga įranga.

Skydai turi atitikti Europos standartus.

Minimalus apsaugos laipsnis IP54.

Visos plieninės skydo dalys turi būti padengtos antikoroziiniu sluoksniu.

3.6. Prietaisų montavimas:

Vietiniai prietaisai – termometrai, temperatūros keitikliai montuojami ant vamzdžių.

Prietaisai skyde – automatiniai išjungikliai, signalinės lempuotės, perjungikliai, kontaktoriai, nuotėkio relės, pažeminantys transformatoriai montuojami ant DIN bėgelio. Kištukiniai lizdai montuojami skydo panelėje arba ant DIN bėgelio.

Šviestuvai – montuojami prie lubų. Montavimo vieta parenkama montavimo metu, taip kad apšvietimas ties matavimo ir valdymo prietaisais būtų ne silpnesnis kaip 150 liuksų.

Prietaisų ir įrenginių elektriniai sujungimai turi būti atliekami išjungus maitinimą.

Prietaisų montavimo darbai turi būti atliekami tik atitinkamos kvalifikacijos specialistų, laikantis darbo saugos ir kokybės reikalavimų galiojančių Lietuvos Respublikoje. Montuojami

Lapas	Lapų
4	10

prietaisų sričiai turi būti sutepami specialiu skysčiu arba apvyniojami teflonine juosta, kad būtų galima lengvai juos atsukti.

3.7. Įžeminimas ir įnulinimas:

Visos metalinės įrengimų ir įrenginių dalys, neprijungtos prie el. įtampos, tačiau galinčios būti prijungtos prie įtampos atsiradus defektams, privalo būti įžemintos.

Įžeminimui naudojami natūralūs ir dirbtiniai įžemintuvai. Įžemintuvai su įžeminimo magistralėmis skirtingose vietose turi būti sujungti ne mažiau, kaip dviem laidininkais.

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo cheminio poveikio.

Įvadų į pastatus ir patalpos vietose įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.

6. Saugos reikalavimai

Visi darbai turi būti atlikti remiantis „Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu“.

Dirbant šilumos punkte būtina laikytis saugos taisyklių, ypač eksploatuojant elektros įrenginius. Transportavimo, montavimo, paleidimo derinimo, eksploatavimo darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeista darbuotojų sauga ir sveikata.

Šilumos punkto elektrą naudojančius įrenginius turi būti įžeminti. Elektros įrenginių montażas ir įžeminimas atliekamas pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles“.

Montavimo metu reikia pasirūpinti laikina priešgaisrine apsauga. Laikina priešgaisrinė sauga realizuojama pagal įprastinę priešgaisrinės apsaugos tvarką.

7. Medžiagų žiniaraštis

Eil. Nr.	Žymėjimas	Pavadinimas	Tipas	Mat. Vnt.	Kiekis	Pastabos
VS komplektas						
1.	R	Valdiklis elektroninis		vnt.	1	įtraukta šiluminėj daly
2.		Montažinė dėžutė		vnt.	1	įtraukta šiluminėj daly
3.		Programavimo raktas		vnt.	1	įtraukta šiluminėj daly
4.	TE1,2,3,4,5,6	Temperatūros jutiklis		vnt.	6	įtraukta šiluminėj daly
5.	ŠPRS	Regulatoriaus skydelis		vnt.	1	įtraukta šiluminėj daly
6.	RV-1	Servo pavara šildymui		vnt.	1	įtraukta šiluminėj daly
7.	RV-2	Servo pavara kv		vnt.	1	įtraukta šiluminėj daly
8.	RV-3	Servo pavara gyvatukui		vnt.	1	įtraukta šiluminėj daly
9.	SF1	Automatinis išjungiklis vienpolis In. - 10A		vnt.	1	
10.	SF2	Automatinis išjungiklis vienpolis In. - 2A		vnt.	1	
11.	QF-1	Automatinis išjungiklis vienpolis In. – 1,6A		vnt.	1	
12.	QF-2	Automatinis išjungiklis vienpolis In. – 1,0A		vnt.	1	
13.	QF-3	Automatinis išjungiklis		vnt.	1	
						Lapas
						Lapų
						5
						10

Eil. Nr.	Žymėjimas	Pavadinimas	Tipas	Mat. Vnt.	Kiekis	Pastabos
		vienpolis In. – 1,6A				
14.	KM1,2,3	Instaliacinis kontaktorius 2 na. kont. ~230V		vnt.	3	
15.	1,2,3-SA	Perjungiklis vienpolis 3-jų padėčių		vnt.	3	
16.	X	Sujungimo gnybtai		kompl.	1	
17.		Valdymo skydelio surinkimas, testavimas		kompl.	1	
18.		Kabelis 2x1 mm ²		m	16	
19.		Kabelis 3x1,5 mm ²		m	8	
20.		Kabelis 4x1,5 mm ²		m	3	
21.		Kabelis 5x1,5 mm ²		m	8	
22.		Laidas 4mm ² geltonas - žalias monolitas		m	1	
23.		Plastmasinis instaliacinis vamzdis d-36		m	2	
24.		Plastmasinis instaliacinis vamzdis gofruotas d-16 mm		m	20	
25.		Plastmasinis instaliacinis lovelis 40x40		m	3	

Montavimo vietoje komplektas

1.		Automatinis išjungiklis vienpolis In. - 25A		vnt.	1	Elektros skydinėje
2.		Kabelis 3x2,5 mm ²		m	20	Tikslintis montuojant
3.		Kabelis 2x1,0 mm ²		m	12	
4.		Laidas varinis 1x2,5 mm ²		vnt.	10	
5.		Plastmasinis instaliacinis vamzdis gofruotas d-20 mm		m	20	Tikslintis montuojant
6.		Plastmasinis instaliacinis vamzdis gofruotas d-16 mm		m	12	
7.		Elektros kabelio nuo bendros elektros skydinės iki įsš atvedimas		vnt.	1	
8.		Įvadinio servisinio skydelio pastatymas ir pajungimas		vnt.	1	
9.		Elektros kabelio nuo įsš iki valdymo skydo atvedimas		vnt.	1	
10.		Valdymo skydo pastatymas ir pajungimas		vnt.	1	
11.		Įžeminimo darbai		kompl.	1	
12.		Varžų matavimai		kompl.	1	

Eil. Nr.	Žymėjimas	Pavadinimas	Tipas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
----------	-----------	-------------	-------	-----------	--------	----------


Įvadinio servisinio skydelio ĮSS komplektas

1.	ISS	Skydelis 20 modulių su panele 3-ms kištukiniams lizdams IP54 min.		vnt.	1	
----	-----	---	--	------	---	--

Eil. Nr.	Žymėjimas	Pavadinimas	Tipas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
2.	QF1	Automatinis išjungiklis vienpolis In.-20A		vnt.	1	
3.	QF2,4	Automatinis išjungiklis vienpolis In.-16A		vnt.	2	
4.	QF3	Automatinis išjungiklis vienpolis In.-2A		vnt.	1	
5.	QF5, 6	Automatinis išjungiklis vienpolis In.-2A		vnt.	2	
6.	1TV	Transformatorius ~230/12V 50VA		vnt.	1	
7.	NR1	Vienfazės srovės nuotėkio automatinis išjungiklis In-25A dIn-30mA		vnt.	1	
8.	2XS	Kištukinis lizdas vienfazis ~230V trilaidis		vnt.	1	
9.	3XS	Kištukinis lizdas pažemintai įtampai T forma išdėstytais kontaktais dvilaidis su dangteliu IP43.		vnt.	1	
10.		Sujungimo gnybtai		vnt.	1	
11.		Laidas 1x1,5mm ²		m	3	


GAMYKLINĖS ŠILUMOS PUNKTO AUTOMATIKOS
VIENLINIJINĖ SCHEMA

PRIEDAS Nr.1

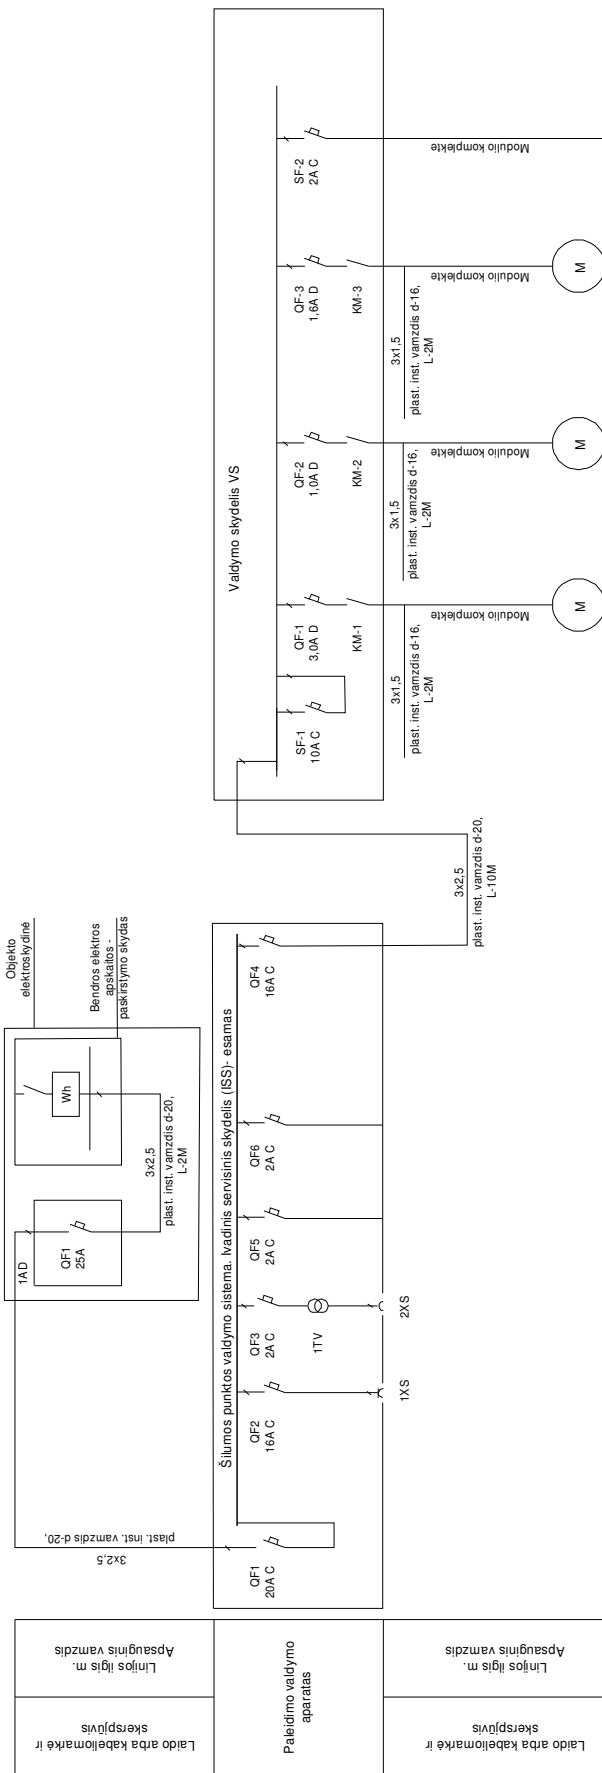

Žymėjimas	1XS	2XS	S-1	S-2	S-3	
Tipas						
Nominalus galiumumas, kW	3.0	0.63	0.463	0.052	0.180	0.07
Nominali srovė, A	16	0.48	2.05	0.52	1.41	0.6
Energijos šaltinis	Vienfazis ~230V jėgos šaltinis	~12V avarinio apšvietimo šaltinis	Slidymo cirkuliacinis slurblys	Karšto vandens cirkuliacinis slurblys	Gyvatuku cirkuliacinis slurblys	Vadymo reguliavimo schema

GAMYKLINĖS ŠILUMOS PUNKTO AUTOMATIKOS VALDYMO SCHEMA

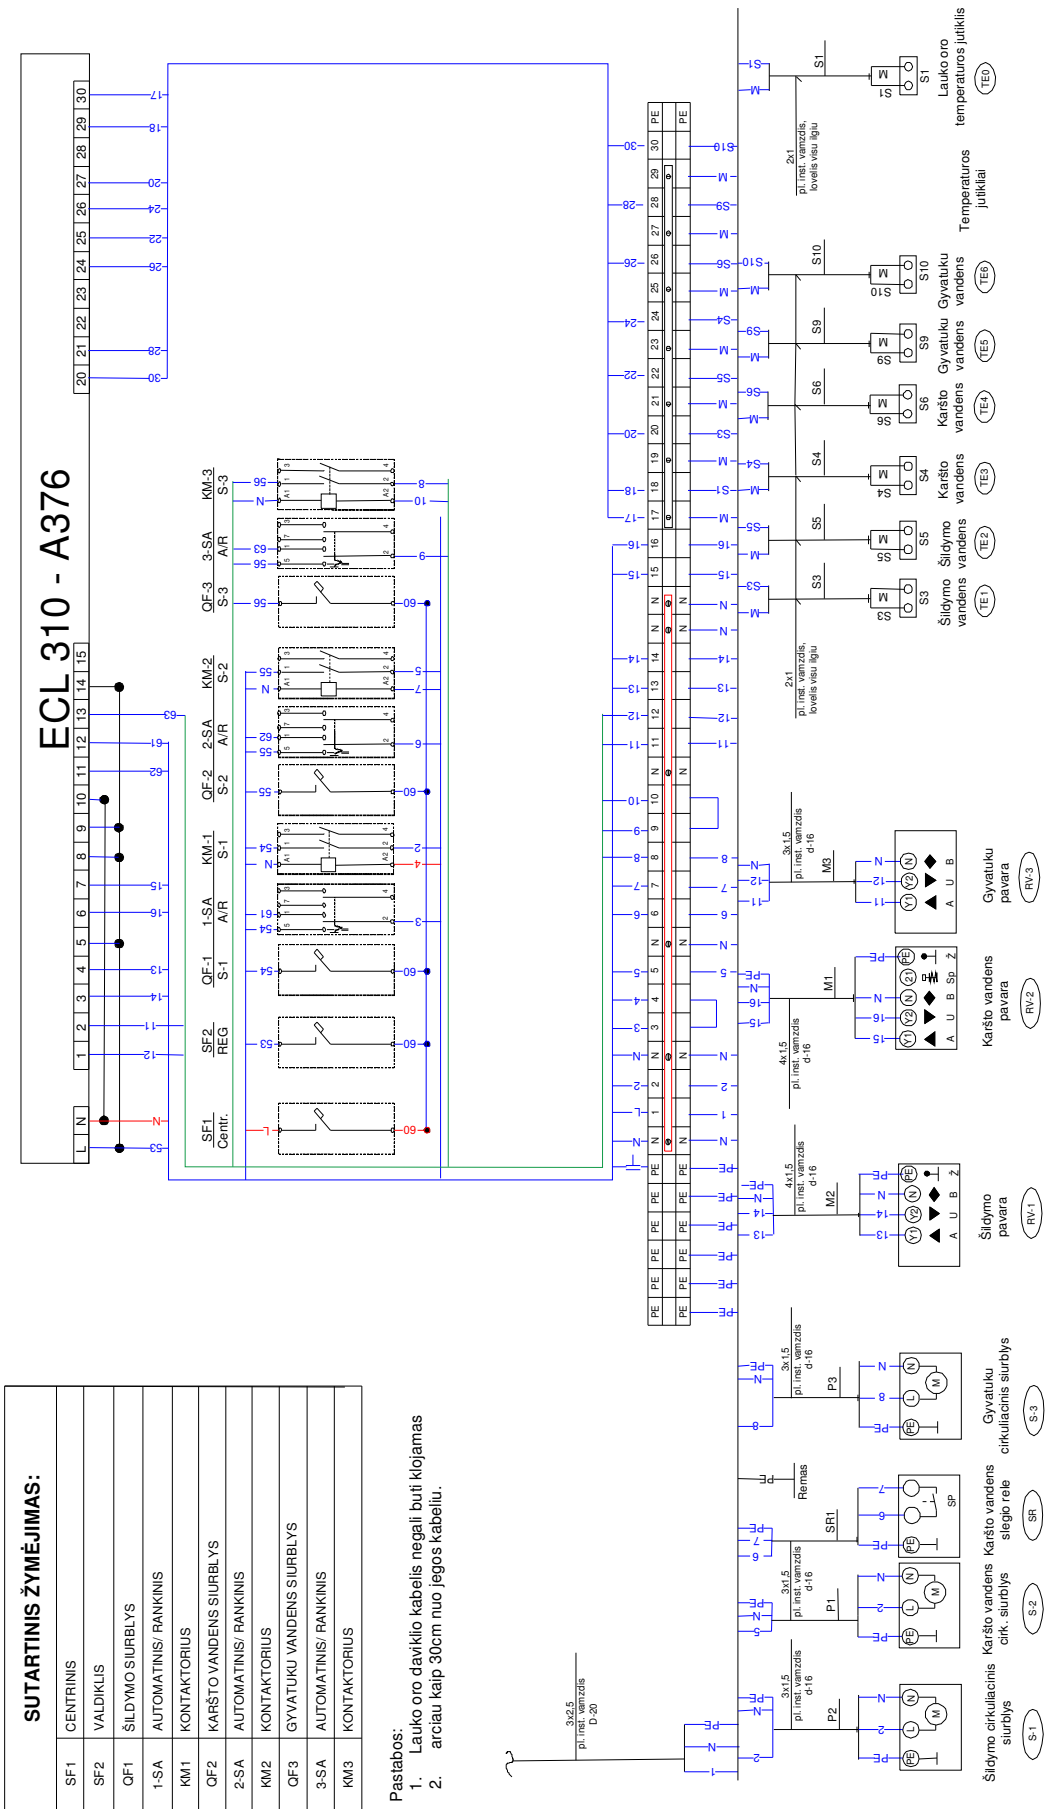


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

SF1	CENTRINIS
SF2	VALDIKLIS
OF1	ŠILDYMO SIURBLYS
1-SA	AUTOMATINIS/RANKINIS
KM1	KONTAKTORIUS
OF2	KARŠTO VANDENS SIURBLYS
2-SA	AUTOMATINIS/RANKINIS
KM2	KONTAKTORIUS
OF3	GYVATUKU VANDENS SIURBLYS
3-SA	AUTOMATINIS/RANKINIS
KM3	KONTAKTORIUS


Pastabos:
 1. Lauko oro daviklio kabelis negali būti klojamas
 2. arčiau kaip 30cm nuo įegos kabelių.

GAMYKLINĖS ŠILUMOS PUNKTO AUTOMATIKOS ĮVADINIO
SERVISINIO SKYDELIO SCHEMA

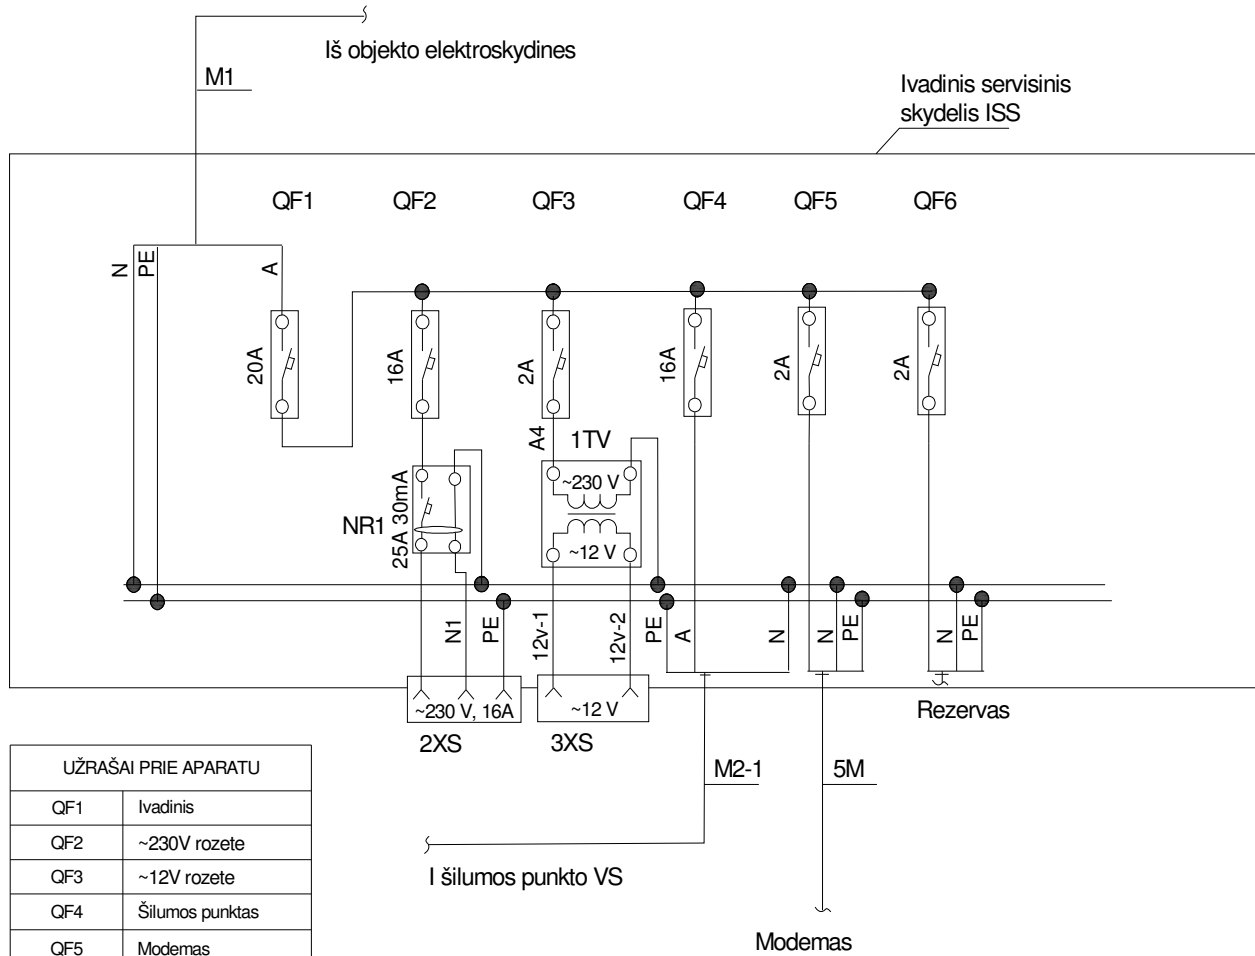

UŽRAŠAI PRIE APARATU	
QF1	Ivadinis
QF2	~230V rozete
QF3	~12V rozete
QF4	Šilumos punktas
QF5	Modemas
QF6	Rezervas
2XS	~230
3XS	~12V, 50V A

RŪSIO PLANAS IR ŠILUMOS PUNKTO VIETA

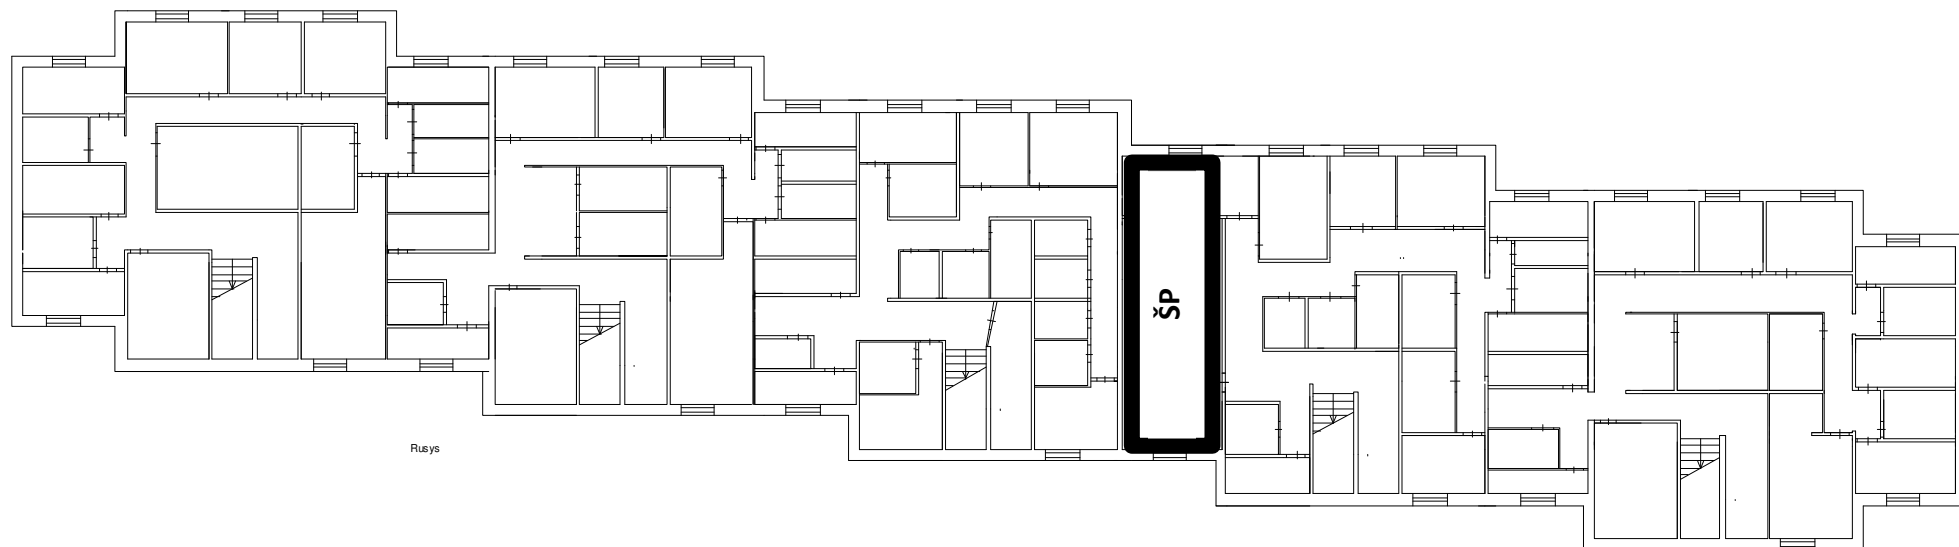

Rūsys

ŠP – šilumos punkto patalpa