



# LIETUVOS ORO UOSTAI

## VNO KUN PLQ

### PAGRINDIMAS

#### DĖL PREKIŲ NEPIRKIMO IŠ CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS (TOLIAU - CPO)

Perkantysis subjektas planuoja įsigyti higienines prekes. Prekes planuojama įsigyti ne per CPO dėl žemiau išvardintų priežasčių:

1. **CPO LT elektroniniame kataloge nėra galimybės vienu metu įsigyti visų Lietuvos oro uostų poreikius atitinkančių higienos priemonių, kurios atitiktų Techninėje specifikacijoje nustatytus techninius ir eksploatacinius reikalavimus.**

Vertinimas atliktas palyginant CPO LT elektroniniame kataloge esančių higienos prekių grupių techninius reikalavimus su Techninėje specifikacijoje nustatytais Lietuvos oro uostų poreikiais.

AB Lietuvos oro uostuose higienos priemonės naudojamos intensyvaus naudojimo aplinkoje Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose, todėl Techninėje specifikacijoje nustatyti konkretūs eksploataciniai reikalavimai dėl minimalaus lapelių kiekio pakuotėje, rulonų ilgio, popieriaus gramatūros, lankstymo tipų bei kitų parametrų, kurie tiesiogiai susiję su sunaudojimu, papildymo dažnumu ir eksploataavimo sąnaudomis.

Įvertinus CPO LT kataloge esančias higienos prekių grupes nustatyta, kad dalies reikalingų prekių grupių kataloge apskritai nėra, o dalis siūlomų produktų neatitinka Techninėje specifikacijoje nustatytų techninių parametrų arba nėra suderinami su Lietuvos oro uostuose naudojama infrastruktūra ir dozatoriais.

Detalus CPO LT katalogo ir Techninės specifikacijos reikalavimų palyginimas pateikiamas pirkimo bylos dokumente „CPO katalogo palyginimas ir pagrindimas“.

2. **Būtina užtikrinti suderinamumą su Lietuvos oro uostuose naudojama infrastruktūra.**

AB Lietuvos oro uostuose naudojami įvairių tipų tualetinio popieriaus, rankų šluostymo popieriaus, muilo ir rankų dezinfekavimo priemonių dozatoriai.

Atlikus CPO LT katalogo analizę nustatyta, kad dalis siūlomų produktų yra kitokio formato nei naudojami Lietuvos oro uostuose, todėl negali būti naudojami esamoje infrastruktūroje be papildomų investicijų ar infrastruktūros keitimo.


Techninėje specifikacijoje nustatyti konkretūs reikalavimai dėl rulonų matmenų, tūtos skersmens, lapelių lankstymo tipų, užpildų talpos, užpildų tipo bei kitų techninių parametrų, kurie būtini tinkamam naudojamų dozatorių veikimui.

Netinkamų matmenų ar kitų techninių parametrų gaminiai gali būti nesuderinami su naudojamais dozatoriais ir dėl to negalėtų būti naudojami pagal paskirtį. Netinkami gaminiai taip pat gali lemti dozatorių strigimus, neefektyvų naudojimą, dažnesnį papildymą, papildomas priežiūros sąnaudas ir veiklos sutrikimus.

Atsižvelgiant į tai, būtina užtikrinti galimybę įsigyti konkrečius techninius reikalavimus atitinkančias prekes.

3. **Įvertinus CPO LT elektroninio katalogo galimybes nustatyta, kad nėra galimybės vienu metu užtikrinti visų Techninėje specifikacijoje nustatytų techninių, eksploatacinių ir suderinamumo reikalavimų.**

Dėl šios priežasties, siekiant užtikrinti nepertraukiamą Lietuvos oro uostų veiklą, efektyvų higienos priemonių naudojimą ir racionalų viešųjų lėšų panaudojimą, pirkimą tikslinga vykdyti atskiru viešuoju pirkimu.

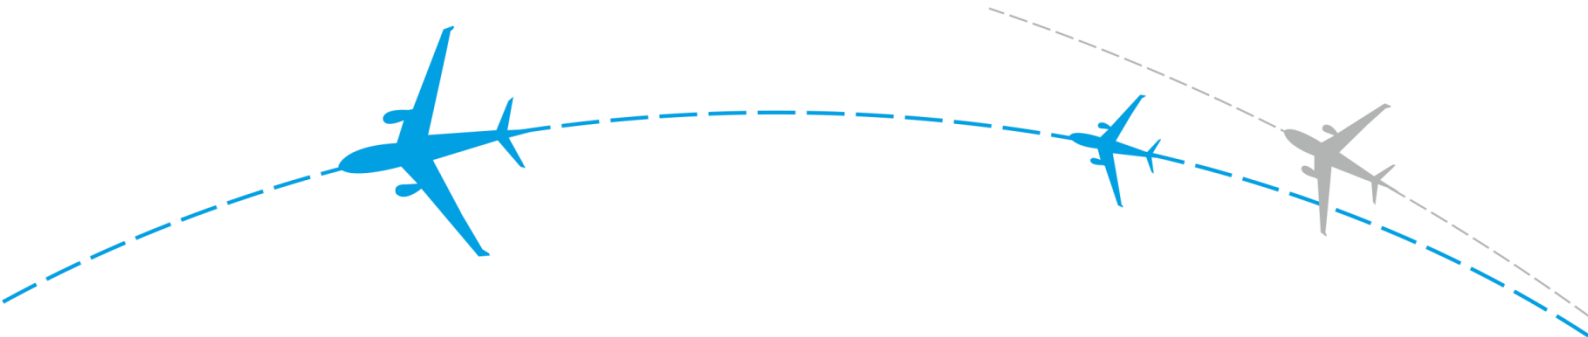

Vadovaujantis Pl 94 str. 2 d. 1 p. („Perkantysis subjektas **privalo motyvuoti** savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu ir argumentus nurodyti pirkimo dokumentuose“) išdėstomi nepirkimo iš CPO argumentai.

**Pastaba.**

Pagrindimas bus pridedamas kartu su pirkimo dokumentais skelbiant pirkimą (jei vykdomas skelbiamas pirkimas).