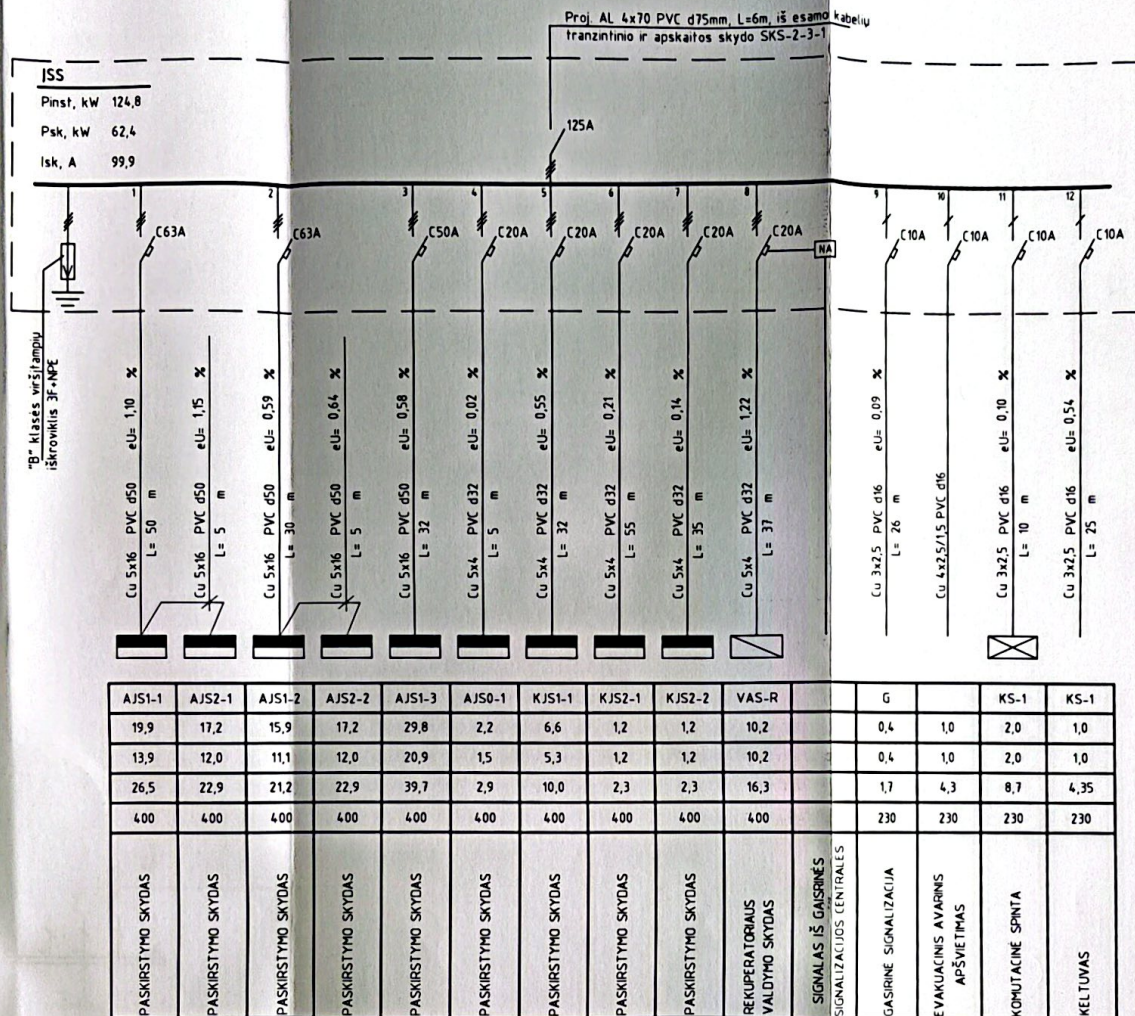


Šaltinis, įvado aparatas,
skaiciavimo duomenysSkirstymo
skydas Vardinė
automatinio
jungiklio
srovė, AKabelio tipas ir skerspjūvis, klijomo
būdas
Elektros tinko atkarpos ilgis, mSutartinis žymėjimas
planeĮrengta galia, kW
Pareikalaujama galia, kW
Vardinė srovė, A
Vardinė įtampa, V

Įrenginio pavadinimas



PASTABOS:

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS NUMATYTAS IŠ ESAMOS KABELIŲ TRANZITINIO IR
APSKAITOS SKYDO SKS2-3-1.VADOVAUJANTIS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIMI ŠIAME PROJEKTE ELEKTROS LEISTINIOSIOS
GALIOS DININIMAS IR LAUKO TINKLAI NEPROJEKTUOJAMI.PATIKIMAM VIDAUS ELEKTROS TINKLŲ DARBUI BŪTINA PADIDINTI LEISTINĄJĄ GALIĄ
(ESAMA LEISTINOJI GALIA 40KW) IKI 60KW.PADIDINUS GALIĄ IR ĮVYKOŽIUS ELEKTROS ENERGIJĄ TIEKIANČIOS BENDROVĖS
PRISIJUNGIMO REIKALAVIMUS, BŪTINA PATIKSLINTI SUPROJEKTUOTO ĮVADO SPRENDINIUS.

TAT PASTATYTA

A. J. Sapocis

@puit

Techninė priežiūra
Virginija Skudutienė

Atest Nr. 5637	PRC UAB "Projektų rengimo centras". Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./faks.: 85 276 0037			Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namuose. Globos namų pastato Salantų g. 7, Barstyčių mstl., Skuodo r., rekonstravimo projektas		
Atest Nr. 30330	Pareigos PV	V. Pavardė I. Baranovska	Data 2013 07	Parašas	ĮVADINIO SKIRSTOMOJO SKYDO JSS SKAICIAVIMO SCHEMA	
18023	PDV	T. Indriškevičius	2013 07			
Etapas: TP					PRC 13-274-TP-E-01	
Užsakovas: Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namai, Salantų g. 7, LT-98226 Barstyčiai Statytojas: Skuodo rajono savivaldybė, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas					Lapas 1	Lapų 1

Skirstomojo skydo Nr., tipas, skaičiuojamieji duomenys, sujungimų schema	Komutacinė aparatūra		Grupinis tinklas Laidininko markė ir skerspjūvis, mm2 paklojimo būdas	Paleidimo aparatūra, tipas	Skirstomasis tinklas Laidininko markė ir skerspjūvis, mm2 paklojimo būdas	Elektros energijos imtuvas			
	Žymėjimas	Atkabik. tipas, srovė, A				cosφ	Galia, kW	Srovė, A	Imtuvas
	10	C 16	Cu 3x2.5 PVC 16			2,00	8,70	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-52	Imtuvas
	11	C 16	Cu 3x2.5 PVC 16			1,50	6,52	El. vandens šildytuvas pat. nr. 1-47	
	12	C 16	Cu 3x2.5 PVC 16			1,50	6,52	El. vandens šildytuvas pat. nr. 1-51	
	13	C 16	Cu 3x2.5 PVC 16			1,50	6,52	El. vandens šildytuvas pat. nr. 1-52	
	14	C 16						Rezervas	
	15	C 16	Cu 5x2.5 PVC 20		0,90	5,00	8,45	El. viryklė, pat. Nr. 1-47	
TALP PASTATYTA 									
Techninė priežiūra Virginija Skudailienė									
PRC 274-TP-E-02									
Lapas 2 Lapų 2									

Skirstomojo skydo Nr., tipas, skaičiuojamieji duomenys, sujungimų schema						Komutacinė aparatūra		Grupinis tinklas		Paleidimo aparatūra, tipas	Skirstomasis tinklas	Elektros energijos imtuvas		
						Žymėjimas	Atkabik. tipas, srovė, A	Laidininko markė ir skerspjūvis, mm ² paklojimo būdas	Laidininko markė ir skerspjūvis, mm ² paklojimo būdas	Cos φ	Galia, kW	Srovė, A	Imtuvas	
AJS1-2							B 10	Cu 3x15 PVC 16	Cu 3x15 PVC 16		0,40	1,74	Apšvietimas, pat. nr. 1-31	
Pinst, kW 15,9							B 10	Cu 3x15 PVC 16	Cu 3x15 PVC 16		0,60	2,61	Apšvietimas, pat. nr. 1-21,1-22,1-30	
Psk, kW 11,1							B 10	Cu 3x15 PVC 16	Cu 3x15 PVC 16		0,70	3,04	Apšvietimas, pat. nr. 1-23,1-24,1-25,1-26,1-27,1-28,1-29	
Isk, A 212							B 10						Rezervas	
							C 16	Cu 3x2,5 PVC 16			1,00	4,35	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-21,1-22	
							C 16	Cu 3x2,5 PVC 16			2,00	8,70	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-23,1-24,1-25	
							C 16	Cu 3x2,5 PVC 16			0,70	3,04	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-30	
							C 16	Cu 3x2,5 PVC 16			2,00	8,70	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-30	
							C 16						Rezervas	
							C 16	Cu 3x2,5 PVC 16			2,00	8,70	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-28	
							C 16	Cu 3x2,5 PVC 16			1,50	6,52	El. vandens šildytuvas pat. nr. 1-28	
							C 16						Rezervas	
							C 16	Cu 5x2,5 PVC 20		0,90	5,00	8,45	El. viryklė, pat. Nr. 1-30	

TATP PASTATYTA

Techninė priežiūra

Virginija Skuduliūtė

Atest.Nr. 5637		PRC UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 278 0037		V.Pavardė	Data	Parašas	Stacionariųjų paslaugų infrastruktūros plėtra Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namuose. Globos namų pastato Salantų g. 7, Barstyčių mstl., Skuodo r, rekonstravimo projektas	
Atest.Nr.	Pareigos	V.Pavardė	Data	Parašas	Laida			0
30330	PV	I. Baranovska	2013 07		PASKIRSTYMO SKYDO AJS1-2 SKAIČIAVIMO SCHEMA			
18023	PDV	T. Indriškevičius	2013 07		Lapa			1
Etapas: TP	Užsakovas: Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namai, Salantų g. 7, LT-98226 Barstyčiai Statytojas: Skuodo rajono savivaldybė, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas						Lapų	1

TATP PASTATYTA

TAP PASTATTA
Prof. A. J. Bagachis


Link

Techninė priežiūra
Virginija Skiudulienė

Skirstomojo skydo Nr., tipas, skaičiuojamieji duomenys, sujungimų schema	Komutacinė aparatūra		Grupinis tinklas		Paleidimo aparatūra, tipas	Skirstomasis tinklas	Elektros energijos imtuvas		
	Žymėjimas	Atkabinio tipas, srovė, A	Laidininko markė ir skerspjūvis, mm ² paklojimo būdas				cos φ	Galia, kW	Imtuvas
AJS2-1									
Pinst, kW 17,2	1	B 10	Cu 3x15 PVC 16				0,60	2,61	Apšvietimas, pat. nr. 2-01,2-02,2-03
Psk, kW 12,0	2	B 10	Cu 3x15 PVC 16				0,60	2,61	Apšvietimas, pat. nr. 2-04,2-05,2-06,2-07,2-08,2-09,2-10,2-11
Isk, A 22,9	3	B 10					0,60		Rezervas
	4	C 16	Cu 3x2,5 PVC 16				0,90	3,91	Kišukiniai lizdai, pat. nr. 2-02,2-03
	5	C 16	Cu 3x2,5 PVC 16				2,00	8,70	Kišukiniai lizdai, pat. nr. 2-02
	6	C 16	Cu 3x2,5 PVC 16				2,00	8,70	Kišukiniai lizdai, pat. nr. 2-05,2-06
	7	C 16	Cu 3x2,5 PVC 16				2,00	8,70	Kišukiniai lizdai, pat. nr. 2-07,2-10
	8	C 16							Rezervas
	9	C 16	Cu 3x2,5 PVC 16				2,00	8,70	Kišukiniai lizdai, pat. nr. 2-09
	10	C 16	Cu 3x2,5 PVC 16				1,50	6,52	El. vandens šildytuvai pat. nr. 2-09
	11	C 16							Rezervas
	12	C 16	Cu 5x2,5 PVC 20				0,90	5,00	El. vėrinys, pat. Nr. 2-09

Atest. Nr. 5637	PRC UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fak.: 85 276 0037	Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namuose. Globos namų pastato Salantų g. 7, Barstyčių mstl., Skuodo r., rekonstravimo projektas					
		Atest. Nr. 30330	Pareigos PV	V. Pavardė I. Baranovska	Data 2013 07	Parašas 	
							Atest. Nr. 18023
Etapas: TP	Užsakovas: Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namai, Salantų g. 7, LT-98226 Barstyčiai Statytojas: Skuodo rajono savivaldybė, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas						
	PASKIRSTYMO SKYDO AJS2-1 SKAIČIAVIMO SCHEMA					Laidų Lapų	0
					PRC 13-274-TP-E-04	1	1


Techninė priežiūra
Virginija Skudulicaitė

Skirstomojo skydo Nr., tipas, skaičiuojamieji duomenys, sujungimų schema	Komutacinė aparatūra		Grupinis tinklas		Paleidimo aparatūra, tipas	Skirstomasis tinklas		Elektros energijos imtuvas			
	Žymėjimas	Atkabik. tipas, srovė, A	Laidininko markė ir skerspjūvis, mm ² paklojimo būdas			Laidininko markė ir skerspjūvis, mm ² paklojimo būdas	cos φ	Galia, kW	Srovė, A	Imtuvas	
AJS1-3 Pinst, kW 29,8 Psk, kW 20,9 Isk, A 39,7 Cu 5x16 63A  "C" klasė 3F+NPE		☒ B 10	Cu 3x2,5 PVC 16			Cu 3x15 PVC 16	1,00	4,35	3,04	Apšvietimas, pat. nr 1-01,1-02,1-03,1-33,1-18,1-19	
		☒ B 10	Cu 3x2,5 PVC 16			Cu 3x15 PVC 16	1,40	6,09	3,04	Apšvietimas, pat. nr 1-04,1-05	
		☒ B 10	Cu 3x15 PVC 16			Cu 3x15 PVC 16	0,70	3,04	3,04	Apšvietimas, pat. nr 1-06,1-07,1-08,1-09	
		☒ B 10	Cu 3x15 PVC 16			Cu 3x15 PVC 16	0,70	3,04	3,04	Apšvietimas, pat. nr 1-34,1-35,1-36,1-37,1-38,1-39	
		☒ B 10	Cu 3x15 PVC 16			Cu 3x15 PVC 16	0,70	3,04	3,04	Apšvietimas, pat. nr 1-40,1-41,1-42,1-43,1-44	
		☒ B 10	Cu 3x2,5 PVC 16			Cu 3x15 PVC 16	0,90	3,91	3,91	Apšvietimas, pat. nr 1-10,1-11,1-12,1-13,1-14,1-15,1-16,1-17	
		☒ B 10	Cu 3x15 PVC 16			Cu 3x15 PVC 16	0,40	1,74	1,74	Apšvietimas, pat. nr laiptinė	
		☒ B 10	Cu 3x15 PVC 16		FR	Cu 3x15 PVC 16	0,40	1,74	1,74	Iėjimų apšvietimas	
		☒ B 10				Cu 2x15 PVC 16				Fotodaviklis	
		☒ B 10								Rezervas	
		☒ C 16	Cu 3x2,5 PVC 16				0,60	2,61	2,61	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-03	
		☒ C 16	Cu 3x2,5 PVC 16				0,80	3,48	3,48	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-05	
		☒ C 16	Cu 3x2,5 PVC 16				0,60	2,61	2,61	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-44	

TARP PASTATYTA


A. J. Sapachis

Virginija Skiudulienė
Techninė priežiūra

PRC UAB "Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Tel./Fax.: 85 276 0037	Atest.Nr. 5637	Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namuose. Globos namų pastato Salantų g. 7, Barstyčių mstl., Skuodo r, rekonstravimo projektas				PASKIRSTYMO SKYDO AJS1-3 SKAIČIAVIMO SCHEMA		Laida 0
	Atest.Nr. 30330	Pareigos PV	V. Pavardė I. Baranovska	Data 2013 07	Parašas			
	Atest.Nr. 18023	Pareigos PDV	V. Pavardė T. Indriškevičius	Data 2013 07	Parašas			
	Etapas: TP	Užsakovas: Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namai, Salantų g. 7, LT-98226 Barstyčiai Statytojas: Skuodo rajono savivaldybė, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas					Lapas 1	Lapų 2

Skirstomojo skydo Nr., tipas, skaičiuojamieji duomenys, sujungimų schema	Komutacinė aparatūra		Grupinis tinklas	Paleidimo aparatūra, tipas	Skirstomasis tinklas	Elektros energijos imtuvas					
	Žymėjimas	Atkabinio tipas, srovė, A				Laidininko markė ir skerspjūvis, mm2	cos φ	Galia, kW	Srovė, A	Imtuvas	
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25A; 30mA 25A; 30mA 25A; 30mA 25A; 30mA		C 16	Cu 3x2.5	PVC 16			1,20	5,22	5,22	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-34,1-35,1-39	
		C 16	Cu 3x2.5	PVC 16				1,50	6,52	6,52	El. vandens šildytuvas pat. nr. 1-06
		C 16	Cu 3x2.5	PVC 16				1,50	6,52	6,52	El. vandens šildytuvas pat. nr. 1-40
		C 16									Rezervas
		C 16	Cu 3x2.5	PVC 16				2,00	8,70	8,70	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-06
		C 16	Cu 3x2.5	PVC 16				2,00	8,70	8,70	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-06
		C 16	Cu 3x2.5	PVC 16				2,00	8,70	8,70	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-06
		C 16									Rezervas
		C 16	Cu 5x2.5	PVC 20			0,90	5,00	8,45	8,45	El. viryklė, pat. Nr. 1-06
		C 16	Cu 3x2.5	PVC 16				0,40	1,74	1,74	Kanalinis ventiliatorius, pastogėje
		C 16	Cu 3x2.5	PVC 16				2,00	8,70	8,70	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-10
		C 16	Cu 3x2.5	PVC 16				2,00	8,70	8,70	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-10
		C 16	Cu 3x2.5	PVC 16				2,00	8,70	8,70	Kištukiniai lizdai, pat. nr. 1-11
		C 16									Rezervas
		C 16									

TAP PASTATYTA

A. J. Bapochis

Tachinė priežiūra

Inija Skudutienė

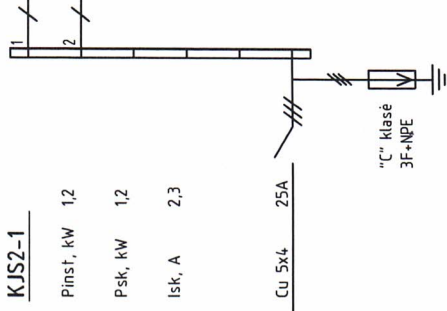
PRC 13-274-TP-E-06

Lapas

Lapų

2

2

Skirstomojo skydo Nr., tipas, skaičiuojamieji duomenys, sujungimų schema		Komutacinė aparatūra		Grupinis tinklas	Paleidimo aparatūra, tipas	Skirstomasis tinklas	Elektros energijos imtuvas			
Žymėjimas		Atkabin. tipas, srovė, A	Laidininko markė ir skerspjūvis, mm ² paklojimo būdas	Laidininko markė ir skerspjūvis, mm ² paklojimo būdas	tipas	Laidininko markė ir skerspjūvis, mm ² paklojimo būdas	cos φ	Galia, kW	Srovė, A	Imtuvas
KJS2-1		 C 16	Cu 3x2,5 PVC 16					1,20	5,22	Kištukiniai lizdai kompiuteriams, pat. nr 2-02,2-03
		 C 16								Rezervas
Pinst, kW 1,2										
Psk, kW 1,2										
Isk, A 2,3										
Cu 5x4 25A										

