



NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
M. K. ČIURLIONIS NATIONAL MUSEUM OF ART

Valstybinė biudžetinė įstaiga, K. Donelaičio g. 64 LT-44248 Kaunas Lietuva –Lithuania, Tel: +370 37 22 94 75, El. p.: mkc.info@ciurlionis.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT32 7300 0100 0223 3681, AB bankas „Swedbank“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190755932

CVPIS dalyviams

2026-07-09 /1

DĖL ATSAKymo PATEIKIMO

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą tarptautinį konkursą CVPIS sistemoje Nr. 7901270 “M. Žilinsko dailės galerijos Nepriklausomybės a.12, Kaune, rangos darbai”.

CVPIS sistemoje 2026-07-02 buvo gauti tiekėjo klausimai (Tiekėjo klausimų tekstas neredaguotas):

1. Projekto SA dalyje nurodyti gaisrinės saugos darbų kiekiai, tačiau jie taip pat nurodyti GS dalyje. Prašome patikslinti ar kiekiai nesidubliuoja. Jei taip, kuriais kiekiais vadovautis?

GAISRINĖ SAUGA

POZ. EIL.NR.	PAVADINIMAS	ŽYMUO, TECH. SPECIFIKACIJA	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	GAISRINIO ČIAUPO DĖŽUTĖS SU MONTAVIMU	24030-01-TDP-A-T-018-01-01	VNT.	94	
2.	GESINTUVO DĖŽUTĖS SU MONTAVIMU		VNT.	70	
3.	MILTELINIAI 6 KG GESINTUVAI		VNT.	117	
4.	PRIEŠGAISRINĖS UŽUOLAIIDOS		M²	17.0	2 VNT.
5.	KALCIO SILIKATO PLOKŠTĖS		M²	7.0	
6.	EVAKUACINIAI PLANAI		VNT.	90	

NR.	PAVADINIMAS / NAME	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	PASTABOS
1.	Miltelinis gesintuvas, 6 kg	Vnt. / unit	118	LST EN 3 ir LST EN 1866
2.	Miltelinis gesintuvas, 4 kg		6	
3.	Nedegus audeklas		5	LST EN 1869:2019
4.	Evakuacijos planas		50	

Atsakymas: Miltelinius gesintuvus ir evakuacijos planus vertinti pagal GS dalį.

2. Siekiant užtikrinti, kad visi tiekėjai vienodai įsivertintų darbų apimtį, prašome pateikti preliminarų susidariusių statybinių atliekų kiekį po ardymo darbų.


Atsakymas: Ardymo darbų kiekiai pateikti Architektūrinės dalies ARDYMO DARBŲ ŽINIARAŠČIUOSE P330-01-TDP-A-Z-001-01-02-0 ir P330-01-TDP-A-Z-001-02-02-0.

3. Prašome pateikti grindų armavimo kiekius.

Atsakymas: Grindų armavimui naudojamas plieninis armatūros tinklas B500B (pagal LST EN 10080) Ø 4 mm, žingsniu 150×150 mm. Pridedamas patikslintas Architektūrinės dalies PATALPŲ GRINDŲ APDAILO ŽINIARAŠTIS P330-01-TDP-A-Z-002-01-02-A, brėžiniai GRINDŲ DETALĖS P330-01-TDP-A-B-014-01-02-A ir LAUKO DANGŲ DETALĖS P330-01-TDP-A-B-014-02-02-A.

4. Prašome pateikti grūdinto stiklo turėklų matmenis, brėžinius ir vizualizacijas.

Atsakymas: Grūdinto stiklo turėklo T10 matmenys pateikti brėžinyje TURĖKLAI P330-01-TDP-A-B-028-04-05-0, turėklo detalės brėžinyje TURĖKLŲ DETALĖS P330-01-TDP-A-B-029-01-15-0.

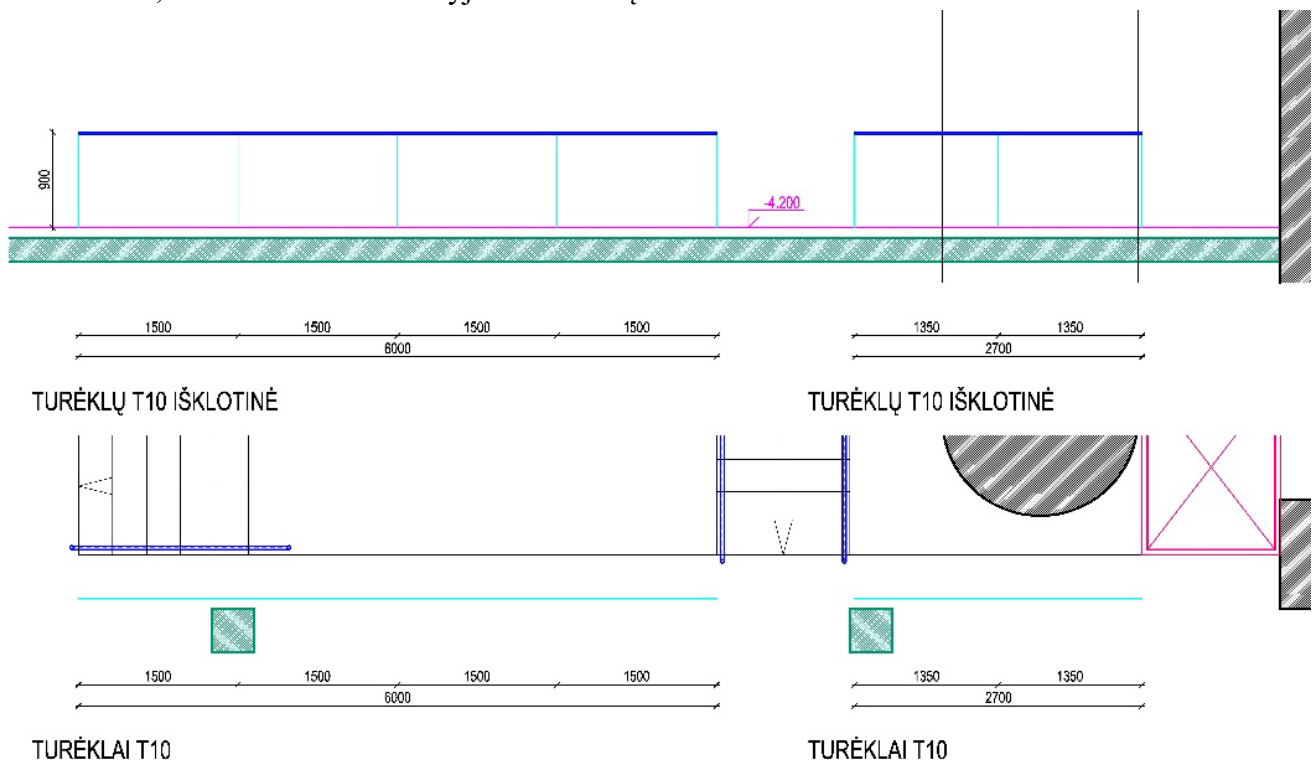

PRIDEDAMA:

1. PATALPŲ GRINDŲ APDAILO ŽINIARAŠTIS P330-01-TDP-A-Z-002-01-02-A, 1 lapas;
2. GRINDŲ DETALĖS P330-01-TDP-A-B-014-01-02-A, 1 lapas;
3. LAUKO DANGŲ DETALĖS P330-01-TDP-A-B-014-02-02-A, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas

Žydrūnas Vyčius