

Danės TP 10 kV uždaroji skirstykla

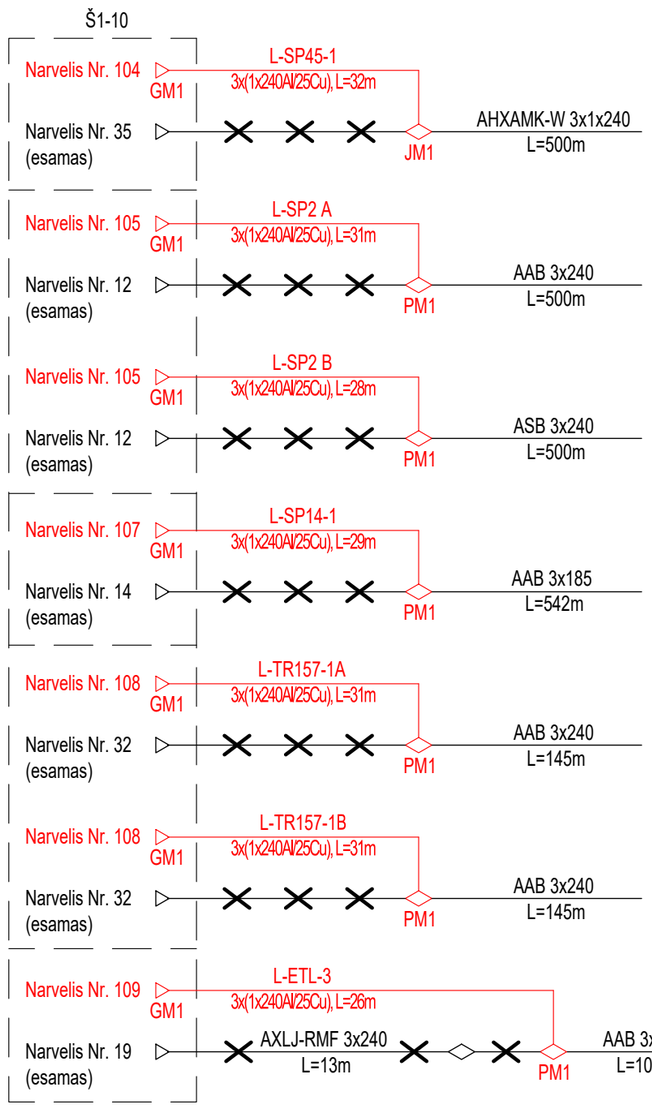

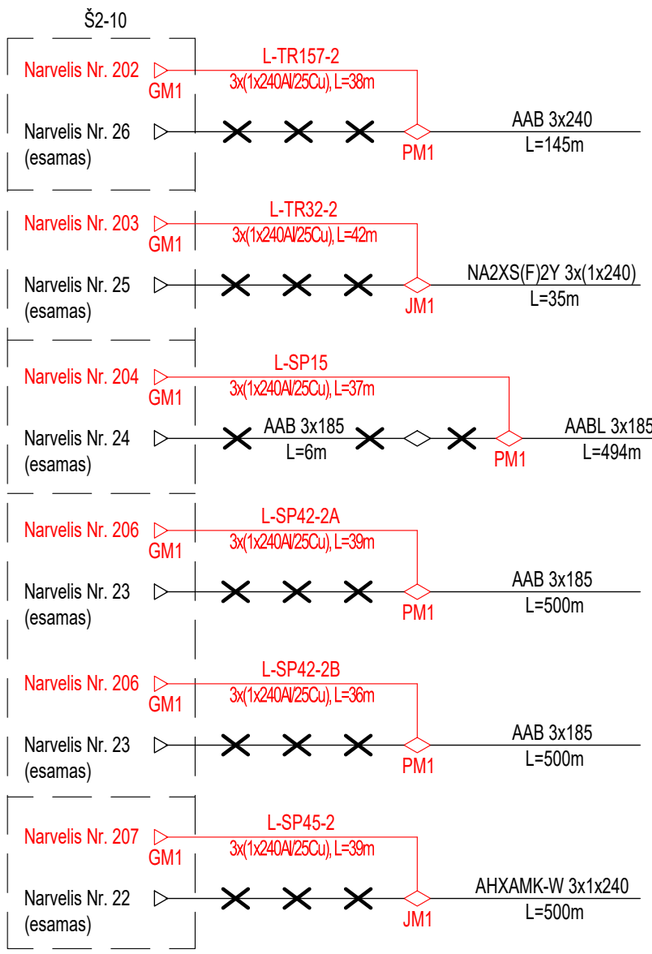

PASTABOS:

1. Projektuojami elektros tinklo elementai pažymėti raudonai;
2. Kabelius lenkti ne mažesniu spinduliu negu nurodo gamintojas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

✕ - Išmontuojama KL;
GM - Galinė kabelių mova;
PM - Pereinamoji kabelių mova
JM - Jungiamoji kabelių mova


Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečioms šalims draudžiamas


0	2026 02	KONKURSUI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR VALDYMO PULTO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO, GARAŽŲ G. 7, KLAIPĖDOS M., PROJEKTAS	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) 10 KV KABELIŲ LINIJŲ PERJUNGIMO SCHEMA	LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	DOKUMENTO ŽYMUO 2025/181-XX-TDP-EL.B-01	LAPAS 1 / LAPŲ 2

DATA | PARAŠAS | VARDAS, PAVARDĖ | PROJ. DALIS

Danės TP 10 kV uždaroji skirstykla

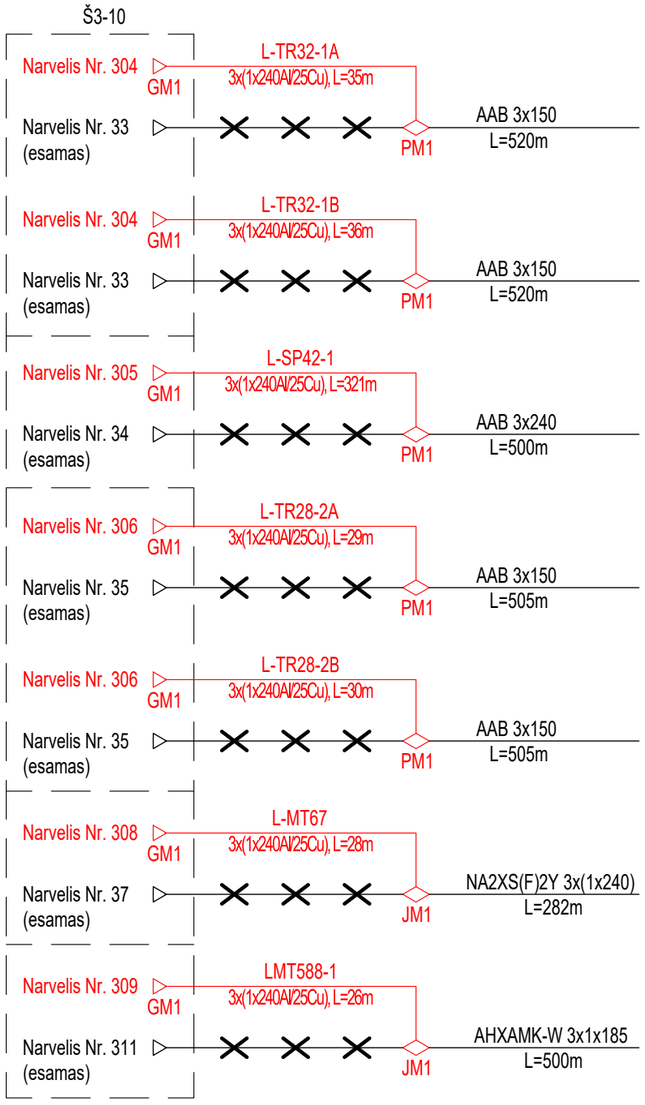

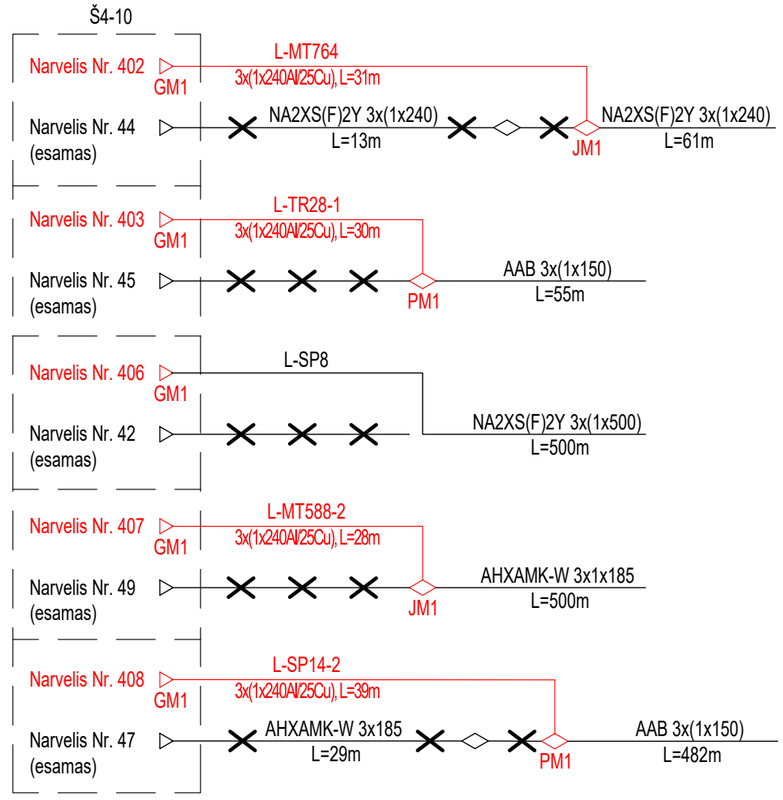

DATA	
PARAŠAS	
VARDAS, PAVARDĖ	
PROJ. DALIS	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
2025/181-XX-TDP-EL.B-01	2	2