
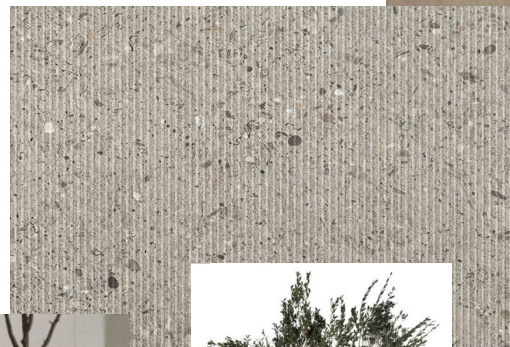


Centro poliklinikos bendras interjero stilistinis konceptas

Užsakovas:
VŠĮ „Centro poliklinika“
Pylimo g. 3, Vilnius

S6
design


Koncepto rengėjas:
S6 design interjero dizaino studija
J. Jasinskio g. 16, Vilnius

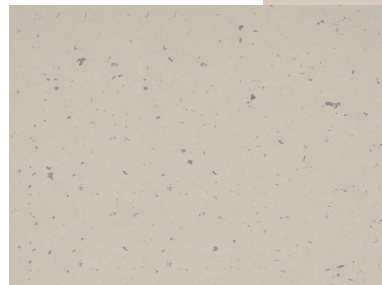

SIENOS

Visos **vidinės sienos** (koridorių bei kabinetų) numatomos dažyti balta spalva, neblizgiais, valomais sienų dažais.

NCS S 0500




S6
design



LUBOS

Lubos numatomos montuoti kelių tipų:

Pakabinamos - plokštė mineralinė, akustinė, A garso sugerties klasė, 120x60cm, lygi, balta, konstrukcija/profiliai: T24.

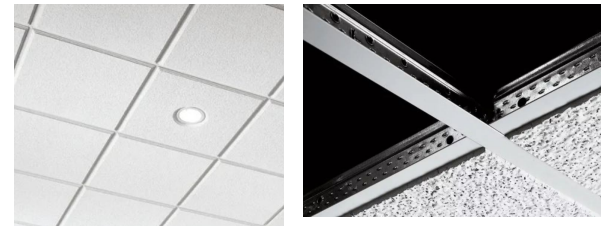

pavyzdys

T24 modulinių lubų konstrukcija susideda iš T formos metalinių profilių, kurie susijungia tarpusavyje, sudarydami 1200 x 600 mm dydžio segmentus, į kuriuos montuojamos pakabinamų lubų plokštės. Profilio apatinės dalies plotis būna 24 mm.

Pakabinamos - patalpose, kuriose reikia papildomos akustikos, T24 konstrukcijoje naudojama veltinio plokštė. Tikslus gaminys tikslinamas darbų eigoje su Užsakovu ir dizaineriais.



pavyzdys

Gipso kartono (GK) - patalpose, kuriose galima išsaugoti arba pakoreguoti jau esamas gipso kartono lubas.



pavyzdys


ŠVIESTUVAI

Registratūrų patalpose, koridoriuose ir gydytojų/slaugytojų kabinetuose - lubiniai pailgi šviestuvai. 4000K šviesos spalva. Tikslus gaminys tikslinamas projekto eigoje. Tikslī spalva parenkama pagal projektą ir bendrą stilistiką, galimos naudoti spalvos: pilka, juoda, balta.



pavyzdys

Pakabinami (registratorių darbo vietoms arba kt. darbo vietoms, kurioms reikalingas koncentruotas apšvietimas) - pakabinamas šviestuvas, 100-120 cm ilgio, su juodais laikikliais ir kitomis juodomis detalėmis. 4000 K šviesos spalva. Tikslus gaminys tikslinamas projekto eigoje.

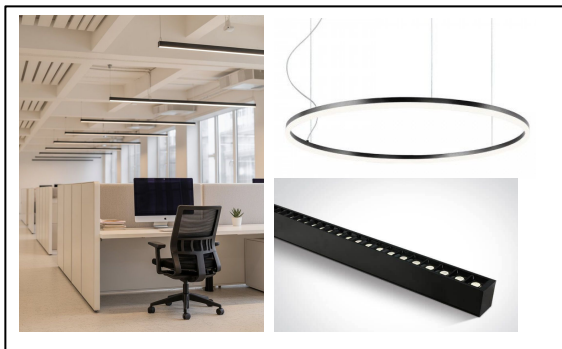

pavyzdys

LED taškiniai šviestuvai (su keičiama LED modulio lempute) - uždaroje patalpose. 4000K šviesos spalva. Tikslūs gaminiai tikslinami projekto eigoje.



pavyzdys

S6
design

GRINDYS


Atnaujinamose registratūrų erdvėse, kuriose numatoma keisti grindų dangą - planuojama dėti plyteles. Plytelių tikslus modelis tikslinamas su Užsakovu.



Formatas: 120x60 mm;
Storis: 9 mm;
EN-ISO 10545 / 3 (Vandens įgeriamumas) – $E \leq 0,2 \%$;
EN-ISO 10545 / 4 (Dūžimo stiprumas) – $\geq 2500 \text{ N}$;
EN-ISO 10545 / 4 (Lenkimo stiprumas) – $\geq 52 \text{ N/mm}^2$;
EN-ISO 10545 / 11 (Atsparumas įtrūkimams) – Atitinka;
EN-ISO 10545 / 13 (Atsparumas chemikalams) – Atitinka;
EN-ISO 10545 / 13 (Atsparumas chemikalams: buitinės valymo priemonės ir baseino druskos) – A;
EN-ISO 10545 / 14 (Dėmių atsparumas) – 4 klasė;
EN-ISO 10545 / 2 (Paviršiaus kokybė) – Atitinka;
EN16165 - ANEXO C (Atsparumas slydimui, švytuoklės testas) – 2 Klasė;
EN16165 - ANEXO B DIN 51130 (Kritinis slydimo kampas, pasvirusi platforma) - R10;
EN16165 - ANEXO A DIN 51097 (Kritinis slydimo kampas, drėgnos vaikščiojimo basomis vietos) – B klasė.
UNE EN 13501-1:2002 (Ugnies poveikio testas) – 1 / A1FL.

R11HRNU HERITAGE NUDE REC,
ak. m. plytelė

Naujai įrengiamoms patalpoms (Kauno g.) koridoriams bei kabinetams naudojama homogeninė vinilinė grindų danga.



Gerflor 5441 CLAY SOIL

Bendras storis: EN ISO 24346 2,0 mm
Komercinis naudojimas EN ISO 10874 34 klasė
Atsparumas slydimui (rampinis bandymas) DIN 51130 R9
Spalvos atsparumas šviesai EN ISO 105-B02 3 metodas ≥ 7
Atsparumas cheminėms medžiagoms EN ISO 26987 Labai geras
Atsparumas bakterijoms EN 846 Nepalaiko augimo
Atsparumas slydimui EN 13893 $\mu \geq 0,30$
Šilumos laidumas EN 12524 0,25 W/mK

Skambučių centro, posėdžių salės patalpose naudojama kiliminė grindų danga.



GO TO 21804 Beige, 50x50cm rusvos kiliminės plytelės

GRINDJUOSTĖS


Vykdamt rekonstrukciją grindjuostės numatomos trijų pasirinkimų, pagal poreikį patalpoms. Tikslintis techniniuose planuose.

Registratūrose, kur yra keičiama grindų danga į plyteles - grindjuostės formuojamos iš plytelės, 10 cm aukščio, su užbaigimo profiliu (nerūdijančio plieno).

Kitose patalpose - grindjuostė nerūdijančio plieno 916 U F8G (nepragręžta), šlifuotas nerūdijantis plienas, 250cm.

ARBA

Vietose, kur numatoma homogeninė vinilinė danga, grindjuostė formuojama iš tos pačios dangos, užlenkiant kraštus grindjuostės formavimui. 10 cm aukščio.



pavyzdys

WC PATALPOS

Priklausomai nuo atitinkamo projekto, wc patalpos įrengiamos pagal bendrą stilistinį konceptą.

Dalis patalpos dengiama plytelėmis, likusios sienos bei lubos dažomas tokia pat spalva.

Praustuvai numatomi modernūs lieto akmens. Šalia praustuvo skylė šiukšlėms. Praustuvų maišytuvai - potinkiniai (nebent yra techninių kliūčių juos įrengti).

Virš praustuvų montuojamos veidrodžiais dengtos spintelės, kuriose paslėpti higienos reikmenys.


Pakabinami WC puodai.



pavyzdys



*MEET ME GRYS MATT
RECT G1, 59,8 x 59,8 cm*



PARADYZ BIANCO MAT

SIENŲ SKYDAI

Sienų skydai gaminami iš LMDP plokštės:

1. Ažuolas latte PD3004 LN (R20064)
2. Cleaf FC70 Traccia


Kur numatoma montuoti LED apšvietimą už skydų, naudojamas 3000K šviesos šilumos LED, galingumas ne daugiau kaip 10W.




plokščių pavyzdžiai

SIENŲ APSAUGA

Sienų apsaugai naudojamas perforuotas metalas. Metalo perforavimo tipas - kvadratiniai. Metalas dažomas sienų spalva. Metalo aukštis nuo grindų 1100mm. Tikslus gaminytis derinamas eigoje su Užsakovu ir dizaineriais.

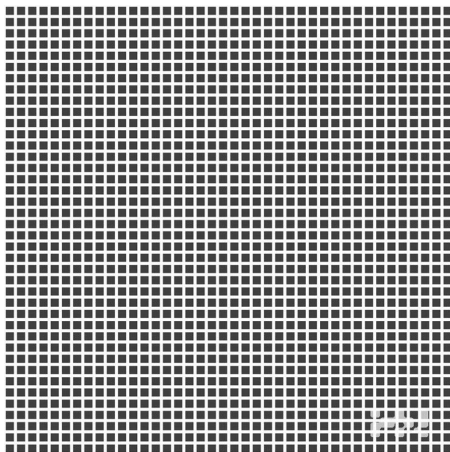

pavyzdžiai

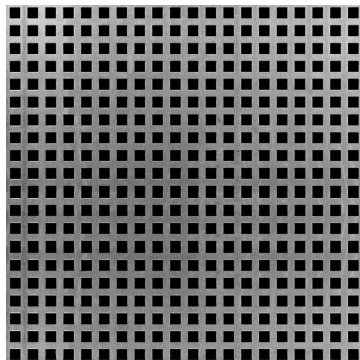

Sienų apsaugai naudojama sienų apdailos plokštė. Plokštės spalva derinama su sienų spalva arba su durų spalva arba naudojamas medžio dekoras. Tikslus gaminytis derinamas eigoje su Užsakovu ir dizaineriais.



pavyzdžiai



DURYS IR JŲ APDAILA

Durys su papildomu vizualiu praauskštinimu virš staktos. Šviesiai pilkos spalvos.

Šalia durų numatoma juodai dažyta juosta ištiesai per visą sieną, ant kurios montuojamas kabineto numeris (baltas).

Kabineto numeris gaminamas tūrinis iš balto neblizgaus organinio stiklo.

Žemiau po kabineto numeriu numatoma montuoti planšetė (kurioje bus automatizuota informacija).

Po planšete, šalia durų rankenos - įeigos kontrolė.


Visi tikslūs sprendiniai derinami eigoje su Užsakovu bei dizaineriais.




pavyzdys




DURYS IR JŲ APDAILA

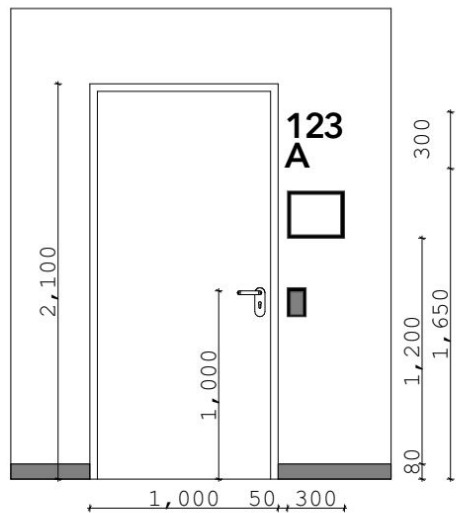

Pavyzdys Nr.1. Baltos durys, be vizualaus praaukštinimo. Kabineto numeris juodo organinio stiklo.

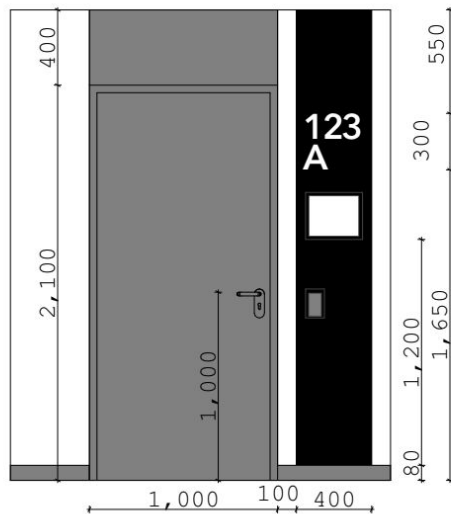

Pavyzdys Nr. 2. Pilkos durys su vizualiu praaukštinimu. Juoda juosta su tarpu tarp durų.

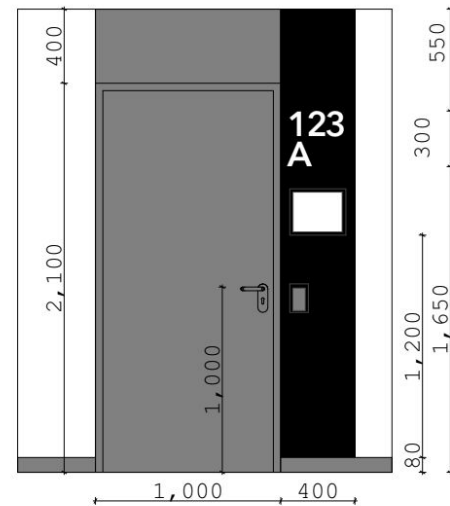

Pavyzdys Nr. 3. Pilkos durs su vizualiu praaukštinimu. Juoda juosta be tarpo tarp durų.

SĖDIMIEJI BALDAI

Minkštasuoliai lankytojiui prisėsti laukiamojo zonoje.

Krėslų konstrukcija metalinė. Miltelinio būdu dažytas juodai (RAL 9005) rėmas.

Minkštoji dalis aptraukta dirbtine oda.

Gaminami dviejų skirtingų dydžių.

Spalva - Ivory (šviesi, smėlinė) arba lygiavertė

Dalis krėslų (tikslina užsakovas) turi būti su porankiais pritaikyti sunkiai vaikstantiems žmonėms. Tikslūs matmenys bus tikslinami pasirinkus tikslų gaminį.



SKY AP, SKY 2A minkštieji krėslai



Minkštasuolis OFFSTAGE.

Krėslai su porankiais turi atitikti žemiau nurodytas rekomendacijas:

- sėdynės aukštis: (400–450) mm;
- atlošo aukštis: (750–790) mm;
- sėdynės gylis: (400–450) mm;
- kampas tarp sėdynės ir atlošo: (100–105)°;
- ranktūrio aukštis: (220–300) mm virš sėdynės;
- ranktūris: ≤ 75 mm atitrauktas atgal nuo sėdynės priekio;
- po sėdyne turi būti bent 150 mm laisvos erdvės pėdoms stojantis

S6
design

SĖDIMIEJI BALDAI

Kėdės pacientui prisėsti konsultacijai pas šeimos gydytoją.



*Kėdė COM KH12.
Pilka bazė, su chromo metalinėmis kojelėmis ir ranktūriais..*

Darbo kėdė gydytojui.



Kėdė LIGHT UP 250. Pilka sėdimoji dalis su juodu kėdės rėmu.



Paaukštinta kėdė LIGHT UP 350S. Pilka sėdimoji dalis su juodu kėdės rėmu.

Kėdė pacientui prisėsti konsultacijai pas registratorę (tikslinama eigoje).



Kėdė JOLA P2.



Kėdė FLORA R16.



Kėdė DORA R10.

Krėslai su porankiais turi atitikti žemiau nurodytas rekomendacijas:

- sėdynės aukštis: (400–450) mm;
- atlošo aukštis: (750–790) mm;
- sėdynės gylis: (400–450) mm;
- kampas tarp sėdynės ir atlošo: (100–105)°;
- ranktūrio aukštis: (220–300) mm virš sėdynės;
- ranktūris: ≤ 75 mm atitrauktas atgal nuo sėdynės priekio;
- po sėdyne turi būti bent 150 mm laisvos erdvės pėdoms stojantis


S6
design

TAKTILINIAI ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI (TVPI)

Taktiliniai įspėjamieji paviršiai (TVPI) naudojami pavojams žymėti ir turi būti prieš ir po visų laiptų, pandusų, prieš įėjimą į liftą ir kitus kliūtis, mažiausioji šviesos atspindžio vertė turėtų būti 50 balų, o šviesesnio paviršiaus mažiausioji atspindžio vertė – mažiausiai 60 balų. Kai neįmanoma pasiekti reikiamo skaisčio kontrasto tarp dviejų paviršių, pavyzdžiui, TVPI ir aplinkinio paviršiaus, šalia TVPI turi būti papildomai naudojama bent 100 mm pločio ištisinė tinkamo kontrasto juosta. Kadangi silpnaregiai dažnai turi spalvinio matymo sutrikimą, spalvų skirtumas naudojamas tik regimajam kontrastui papildyti. TVPI nuo aplinkinio šaligatvio dangos arba grindų paviršiaus turi būti pakilę daugiausia 5 mm. Jų briaunos turi būti nusklembtos arba suapvalintos, kad sumažėtų tikimybė užkliūti ir šie elementai būtų saugesni bei lengviau apeinami sutrikusio judumo žmonėms.

DĖMESIO!!!

Didelio intensyvumo/medicinos paslaugų/prekybos centrai/oro uostai ir panašaus tipo pastatuose rekomenduojama montuoti plieninius indikatorius. Nusivalo su šlapia šluoste, nebijo važinėjimų su neįgaliojo ar kūdikių vežimėliais per juos ir kadangi jie pagaminti iš nerūdijančio plieno - ilgaamžiški. Dėl kontrasto trūkumo su grindų danga, gali būti naudojamas papildomai - taktilinis žemėlapis. Konsultuotis su specialistais.

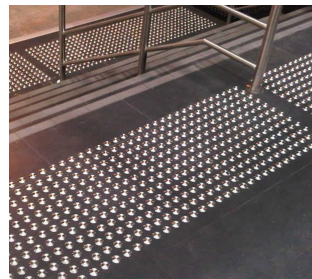

Nerūdijančio plieno taktiliniai neregijų įspėjimo indikatoriai.



Plastikiniai taktiliniai neregijų įspėjimo indikatoriai




Taktilinis žemėlapis.

ĮTAISAI IR VALDYMO ĮRENGINIAI

Įtaisai, valdymo įtaisai ir kt. turi būti įrengti 800 – 1 100 mm nuo grindų lygio ir bent 600 mm, pageidautina 700 mm, atstumu nuo bet kurio vidinio kampo.

Valdymo įtaisai (radiatorių ventiliai, saugiklių dėžutės, jungikliai, mygtukai, vidinio ryšio prietaisai ir kt.) turi būti įrengti 800–1 100 mm nuo grindų lygio ir bent 600 mm atstumu nuo bet kurio vidinio kampo. Kai su valdymo įtaisais pateikiamas tekstas arba skaičiai, pavyzdžiui, lifto skydelyje, tekstas ar skaičiai arba visas valdymo įtaisas turėtų būti įrengtas maždaug 45° kampu į sieną, kad būtų lengviau skaityti ir valdyti. Ant horizontalaus paviršiaus įrengiami valdymo įtaisai turėtų būti išdėstyti 800–900 mm aukštyje ir ne didesniu kaip 300 mm atstumu nuo paviršiaus krašto. Lizdai, įskaitant telefonų ir televizorių lizdus, turėtų būti išdėstyti ne mažesniame kaip 400 mm, bet ne didesniame kaip 1 000 mm aukštyje nuo grindų. Rodmenų įtaisai turėtų būti įrengiami 1 200 – 1 400 mm aukštyje nuo grindų. Mygtukai ir įtaisai turi būti identifikuojami regimojo kontrasto būdu. Skirtingų funkcijų valdymo įtaisai turėtų būti skirtingi. Panašių funkcijų valdymo įtaisai turėtų būti panašios konstrukcijos, turėti panašų veikimo mechanizmą ir visoje įstaigoje vienodoms funkcijoms valdyti turėtų būti įrengiami vienodi valdymo įtaisai.

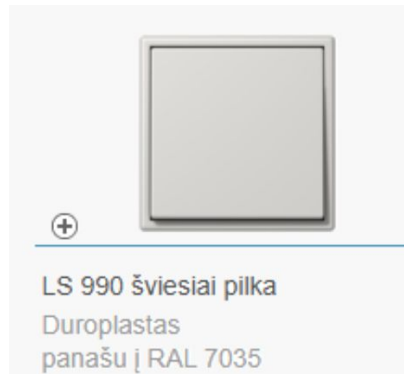

JUNG LS990 jungikliai, šviesiai pilka spalva.

ORIENTACINIAI IR KRYPTINIAI ŽENKLAI



Orientaciniai ženklai turi būti išdėstyti prieinamose vietose, šalia pagrindinių priėjimo kelių, bet ne tiesiai ant jų, kad būtų galima nekliudomai perskaityti. Pagrindiniame įėjime turėtų būti orientacinis planas.

Kryptinės nuorodos turi aiškiai nukreipti asmenis link reikiamų patalpų. Jie turi būti išdėstyti vietose, kuriose priimami sprendimai dėl krypties, ir nuo pradžios vietos iki įvairių tikslo vietų sudaryti logišką orientavimosi seką. Jie turėtų būti kartojami ne pernelyg dažnai, tačiau kaskart esant eismo krypties pasikeitimui galimybei. Kelią į tualetus nurodantys kryptiniai ženklai turėtų būti įrengti visose teritorijos aplink pastatą arba pastato dalyse. Laiptinėse turėtų būti informaciniai ženklai, identifikuojantys visas įėjimo ir išėjimo vietas. Aukštų numeriai kiekviename aukšte turi būti užrašyti laiptų apačioje ir viršuje, ant turėklų, abipus kiekvienos lifto kabinos įėjimo išorinės staktos ir matomai įrengti kitur, kad būtų kiekviename lygmenyje matomi iš lifto kabinos.



pavyzdžiai

S6
design

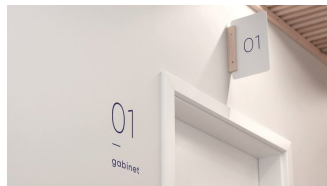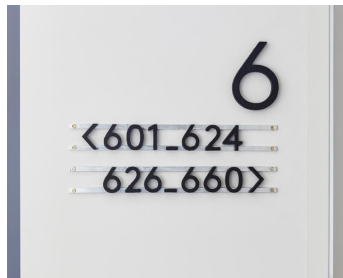

DEKORO ELEMENTAI

Pagrindinis dekoras interjere - augalai.

Gali būti naudojami trijų rūšių augalai:

1. Gyvi augalai
2. Stabilizuoti augalai
3. Dirbtiniai augalai

Dar vienas dekoras - minimalistinis piešinys ant sienos susijęs su medicinos tematika.

Papildomi dekoras - paveikslai.
Derinami su Užsakovu darbų eigoje.



*Dirbtinis
alyvmedis*



Stabilizuotas alyvmedis



pavyzdžiai

