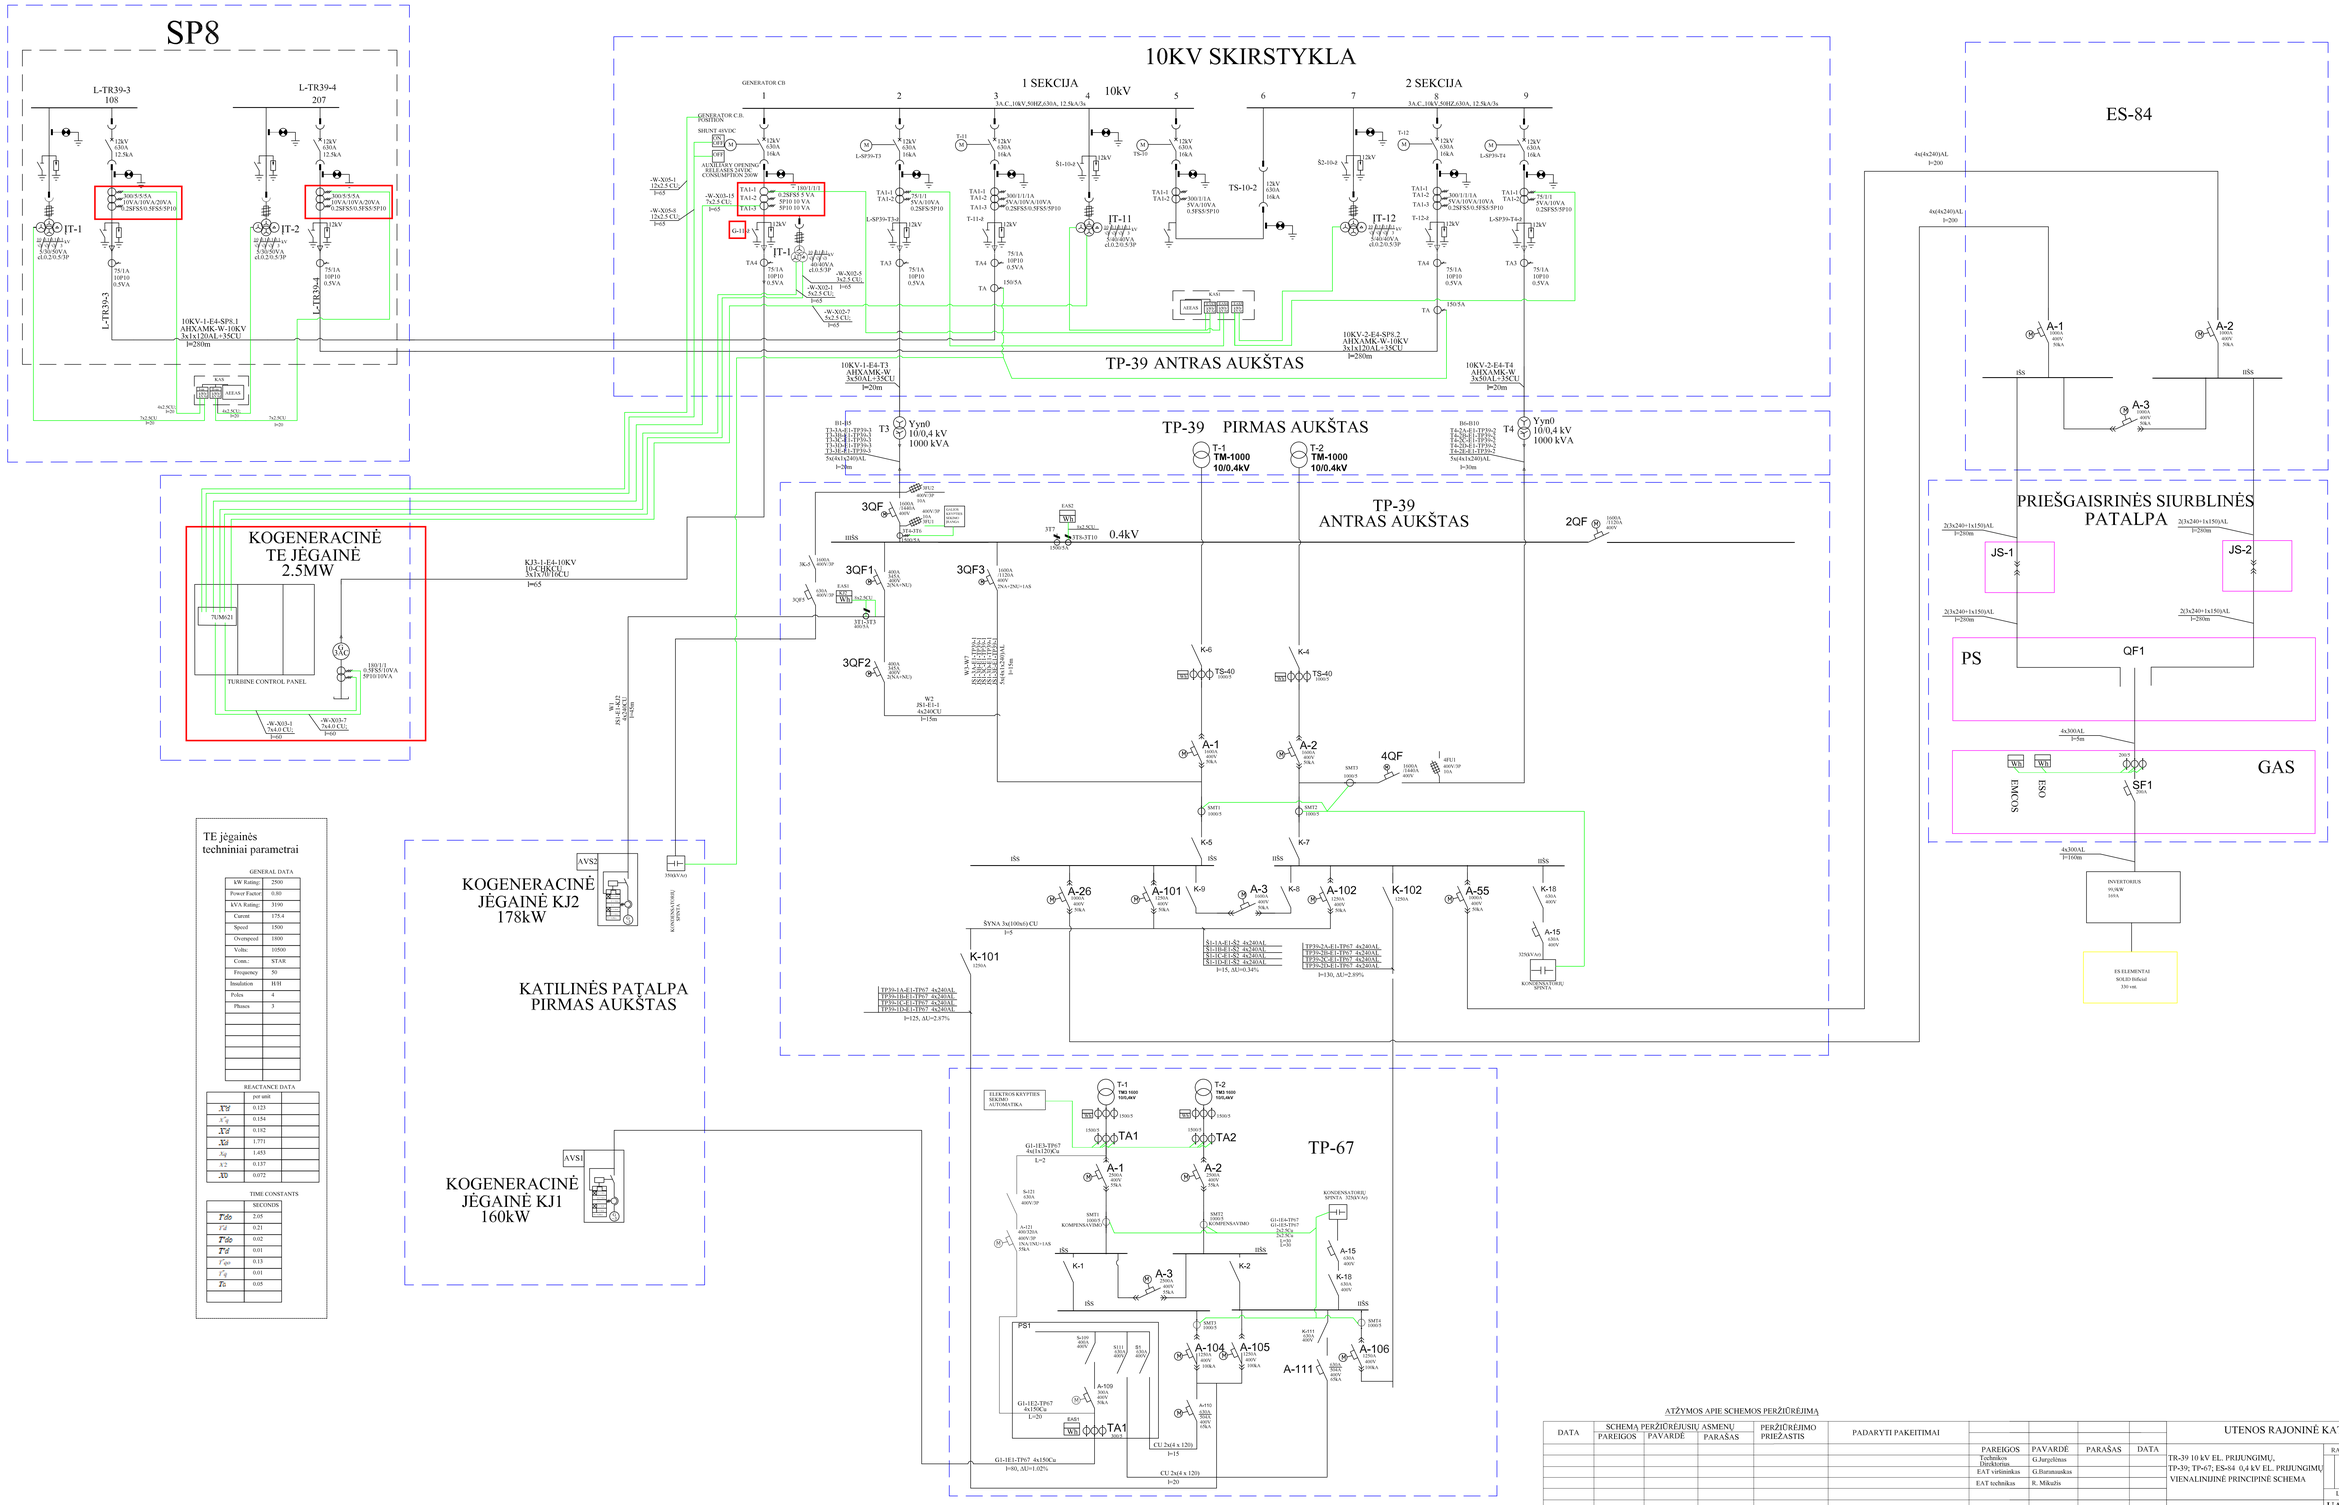

TE jėgainės techniniai parametrai

GENERAL DATA

kW Rating:	2500
Power Factor:	0.80
kVA Rating:	3190
Current	175.4
Speed	1500
Overspeed	1800
Volts:	10500
Conn.:	STAR
Frequency	50
Insulation	H/H
Poles	4
Phases	3

REACTANCE DATA

	per unit	
$X'd$	0.123	
$X'q$	0.154	
$X''d$	0.182	
Xd	1.771	
Xq	1.453	
$X2$	0.137	
$X0$	0.072	

TIME CONSTANTS

	SECONDS
$T'do$	2.05
$T'd$	0.21
$T''do$	0.02
$T''d$	0.01
$T'qo$	0.13
$T''q$	0.01
Ta	0.05

ATŽYMOS APIE SCHEMOS PERŽIŪRĖJIMĄ

DATA	SCHEMA PERŽIŪRĖJUSIŲ ASMENŲ PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	PERŽIŪRĖJIMO PRIEŽASTIS	PADARYTI PAKEITIMAI

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
Technikos Direktorius	G.Jurgelėnas		
EAT viršininkas	G.Baranauskas		
EAT technikas	R. Mikužis		

UTENOS RAJONINĖ KATILINĖ

TR-39 10 kV EL. PRIJUNGIMŲ,
TP-39; TP-67; ES-84 0,4 kV EL. PRIJUNGIMŲ
VIENALINIJINĖ PRINCIPINĖ SCHEMA

RAIDĖ	SVORIS	M

LAPAS 1 LAPŲ 1

UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI"