

Techninė specifikacija
(Administracinis pastatas 1B2/p)

Žymuo	Medžiagų gaminių pavadinimas	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai
TS-01		Tinkas nuimamas rankiniu būdu, saugant autentišką mūrą. Draudžiama kapoti, skaldyti ar kitaip žaloti mūrą ir saugomo tinko paviršių.
TS-02		Skylės yra išgręžiamos naudojant ne mažesnio kaip 12 mm diametro grąžtą. Jos gręžiamos apie 10 cm aukštyje nuo žemės lygio. Atstumas tarp skylių turi būti išlaikomas kas 12 cm. Svarbu nepergręžti sienos per visą storį, būtina palikti 3-5 cm atstumą iki sienos galo. Skylės (gręžinio) gylis šioje cokolinės sienos dalyje yra apie 770-790 mm. Skyles rekomenduojama gręžti taikant jas į mūro siūlę. Skylė turi būti statmena sienai, nenukrypusi į šonus. Gręžinio ertmėje neturi likti gręžimo dulkių. Prieš injektavimą, būtina ertmės papildomai išsiurbti.
TS-03	Užpildas	Injektavimui naudoti Remmers Kiesiol C pastą ar kitą, bet ne prastesnių savybių hidroizoliacinę medžiagą. Vykdamas injektavimo darbus, vadovautis konkretaus gamintojo instrukcija ir rekomendacijomis. Po injektavimo, išgręžtos skylės užsandarinamos sanavimui skirtu tinku, sulaikantį savyje druskas SP PREF (senasis tinko pavadinimas Remmers Sanierputz) arba analogiškų savybių kitų gamintojų tinku. Visos naudojamos medžiagos į objektą pateikiamos su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu, specifikacija, pagaminimo data. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar gaminį, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei jie neatitinka specifikacijos reikalavimų.
TS-04	Plytos, skiedinys	Remontuojama fasado sieną. Iškritusios plytos pakeičiamos naujomis, o atsilaisvinusios - permūrijamos. Mūrai naudoti pilnavidures keramines plytas ne žemesnės kaip 150 markės, o skiedinys M 100 markės.
TS-05		Statybos metu susidariusios atliekos išvežamos į statybinio laužo surinkimo aikštelę.


Parengė:



A. Strazdas

KARINIŲ ORO PAJĖGŲ ŠTABO TERITORIJOS PLANAS

Pamatų įrenginiai

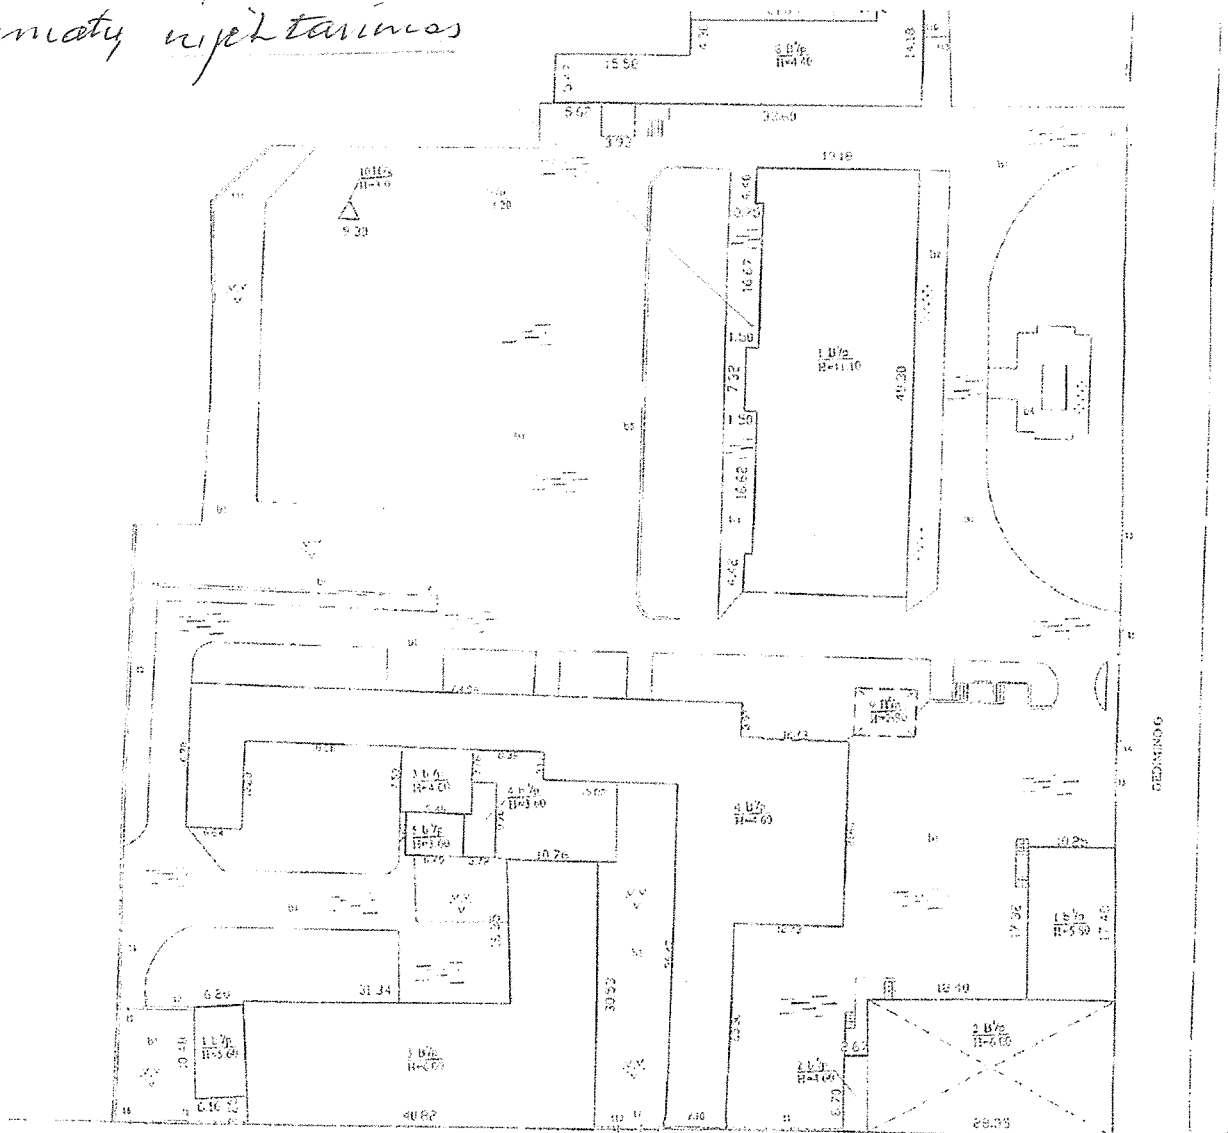

MIŠKOG