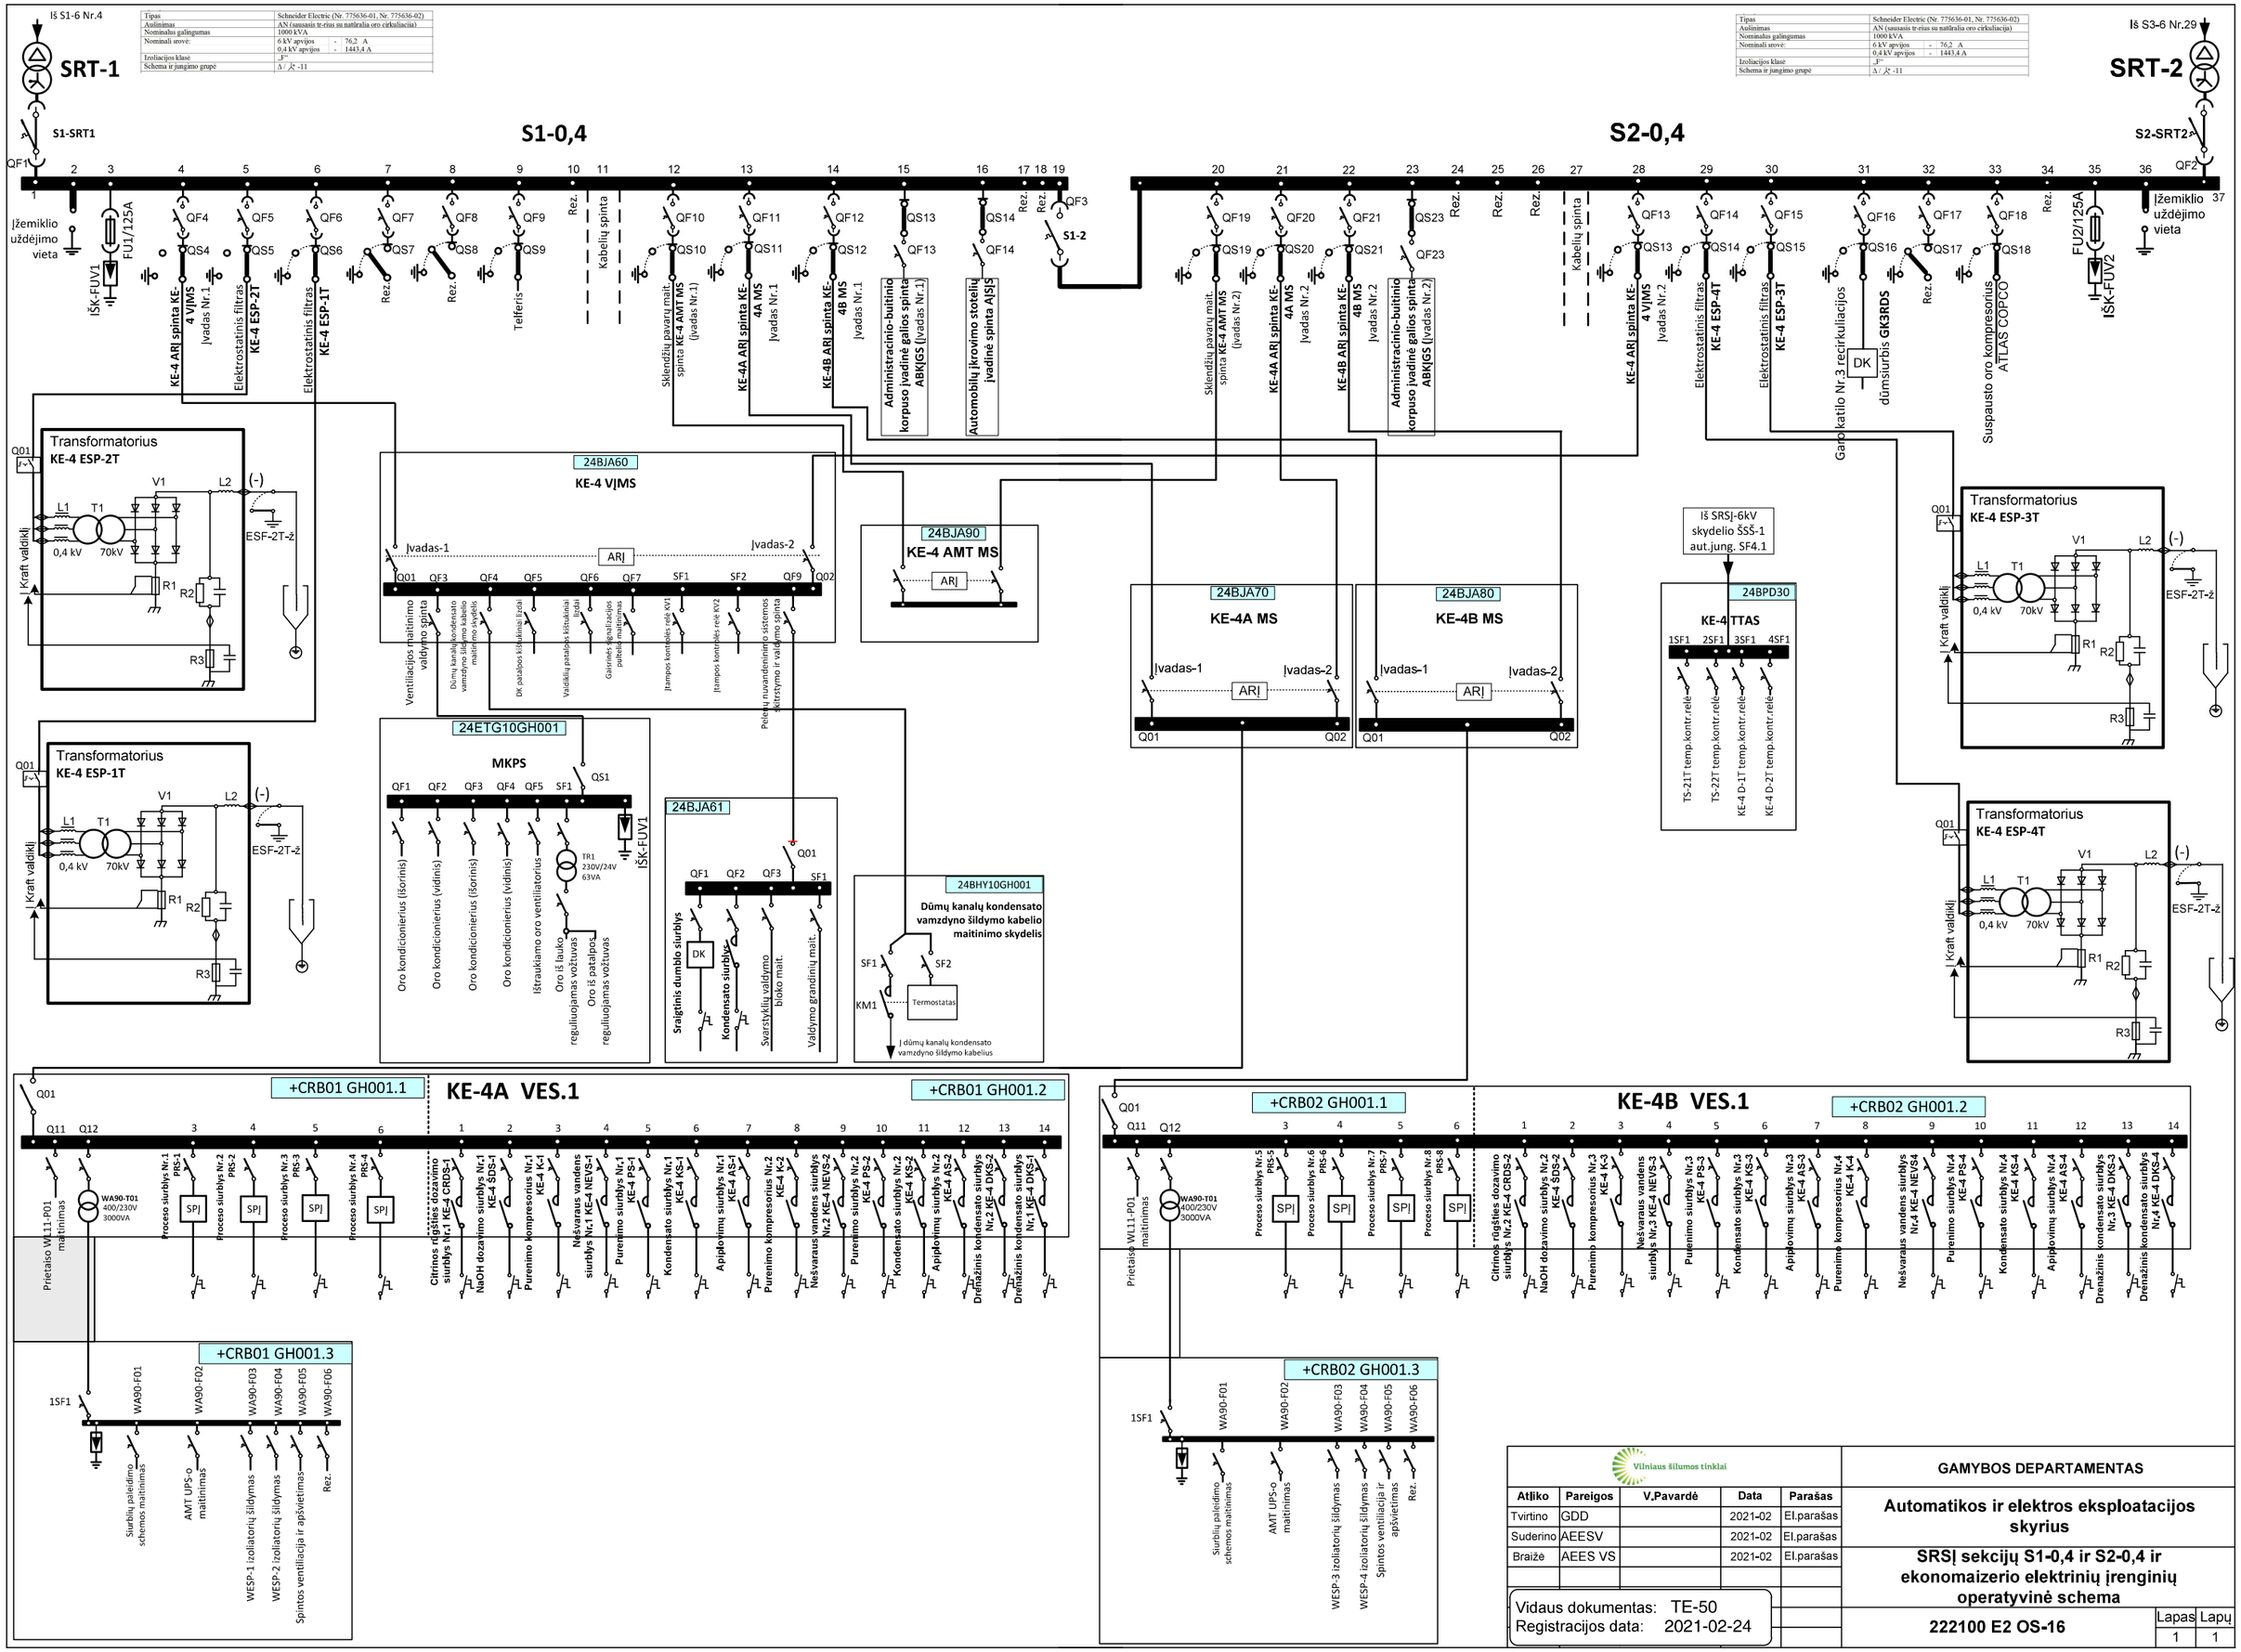
Iš S1-6 Nr.4
SRT-1
S1-SRT1
QF1
Tipas | Schneider Electric (Nr. 775636-01, Nr. 775636-02)
Auslinimas | AN (sausasis tr-rius su natūralia oro cirkuliacija)
Nominalus galingumas | 1000 kVA
Nominali srovė: 6 kV apvijos - 76,2 A; 0,4 kV apvijos - 1443,4 A
Izoliacijos klasė „F"
Schema ir jungimo grupė Δ / Y -11
S1-0,4
S2-0,4
Iš S3-6 Nr.29
SRT-2
S2-SRT2
QF2
Įžemiklio uždėjimo vieta
IŠK-FUV1
FU1/125A
IŠK-FUV2
FU2/125A
QF3
S1-2
Kabelių spinta
KE-4 ARĮ spinta KE-4 VĮMS
Įvadas Nr.1
Elektrostatinis filtras KE-4 ESP-2T
Elektrostatinis filtras KE-4 ESP-1T
Telferis
Sklendžių pavarų mait. spinta KE-4 AMT MS (Įvadas Nr.1)
KE-4A ARĮ spinta KE-4A MS
KE-4B ARĮ spinta KE-4B MS
Administracinio-buitinio korpuso Įvadinė galios spinta ABKĮGS (Įvadas Nr.1)
Automobilių įkrovimo stotelių įvadinė spinta AĮSĮS
Sklendžių pavarų mait. spinta KE-4 AMT MS (Įvadas Nr.2)
Įvadas Nr.2
Administracinio-buitinio korpuso Įvadinė galios spinta ABKĮGS (Įvadas Nr.2)
Elektrostatinis filtras KE-4 ESP-4T
Elektrostatinis filtras KE-4 ESP-3T
Garo katilo Nr.3 recirkuliacijos dūmsiurbis GK3RDS
DK
Suspausto oro kompresorius ATLAS COPCO
Transformatorius KE-4 ESP-2T
Transformatorius KE-4 ESP-1T
Transformatorius KE-4 ESP-3T
Transformatorius KE-4 ESP-4T
Kraft valdikli
ESF-2T-ž
24BJA60
KE-4 VĮMS
Ventiliacijos maitinimo valdymo spinta
Dūmų kanalų kondensato vamzdyno šildymo kabelio maitinimo skydelis
DK paslėpos kūrenimai įjedai
Vaizdikių paslėpos kūrenimai įjedai
Gaisrinės signalizacijos puitelės maitinimas
Įtampos kontrolės relė KV1
Įtampos kontrolės relė KV2
Pelenų nuvandeninimo sistemos šiltrstymo ir valdymo spinta
24BJA90
KE-4 AMT MS
24BJA70
KE-4A MS
24BJA80
KE-4B MS
Iš SRSĮ-6kV skydelio ŠSŠ-1 aut.jung. SF4.1
24BPD30
KE-4 TTAS
TS-21T temp.kontr.relė
TS-22T temp.kontr.relė
KE-4 D-1T temp.kontr.relė
KE-4 D-2T temp.kontr.relė
24ETG10GH001
MKPS
QS1
TR1 230V/24V 63VA
Oro kondicionierius (išorinis)
Oro kondicionierius (vidinis)
Ištraukiamo oro ventiliatorius
Oro iš lauko reguliuojamas vožtuvas
Oro iš patalpos reguliuojamas vožtuvas
24BJA61
Sraigtinis dūmblo siurblys
Kondensato siurblys
Svarstyklių valdymo bloko mait.
Valdymo grandinių mait.
24BHY10GH001
Dūmų kanalų kondensato vamzdyno šildymo kabelio maitinimo skydelis
SF1
SF2
KM1
Termostatas
Į dūmų kanalų kondensato vamzdyno šildymo kabelius
+CRB01 GH001.1
KE-4A VES.1
+CRB01 GH001.2
+CRB01 GH001.3
+CRB02 GH001.1
KE-4B VES.1
+CRB02 GH001.2
+CRB02 GH001.3
Prietaiso WL11-P01 maitinimas
WA90-T01 400/230V 3000VA
SPĮ
Citrinos rūgšties dozavimo siurblys Nr.1 KE-4 CRDS-1
NaOH dozavimo siurblys Nr.1 KE-4 SDS-1
Purenimo kompresorius Nr.1 KE-4 K-1
Nešvaraus vandens siurblys Nr.1 KE-4 NEVS-1
Purenimo siurblys Nr.1 KE-4 PS-1
Kondensato siurblys Nr.1 KE-4 KS-1
Apiplovimų siurblys Nr.1 KE-4 AS-1
Purenimo kompresorius Nr.2 KE-4 K-2
Nešvaraus vandens siurblys Nr.2 KE-4 NEVS-2
Purenimo siurblys Nr.2 KE-4 PS-2
Kondensato siurblys Nr.2 KE-4 KS-2
Apiplovimų siurblys Nr.2 KE-4 AS-2
Drenažinis kondensato siurblys Nr.2 KE-4 DKS-2
Drenažinis kondensato siurblys Nr.1 KE-4 DKS-1
Siurblių paleidimo schemos maitinimas
AMT UPS-o maitinimas
WESP-1 izoliatorių šildymas
WESP-2 izoliatorių šildymas
Spintos ventiliacija ir apšvietimas
Rez.
WESP-3 izoliatorių šildymas
WESP-4 izoliatorių šildymas
Citrinos rūgšties dozavimo siurblys Nr.2 KE-4 CRDS-2
NaOH dozavimo siurblys Nr.2 KE-4 SDS-2
Purenimo kompresorius Nr.3 KE-4 K-3
Nešvaraus vandens siurblys Nr.3 KE-4 NEVS-3
Purenimo siurblys Nr.3 KE-4 PS-3
Kondensato siurblys Nr.3 KE-4 KS-3
Apiplovimų siurblys Nr.3 KE-4 AS-3
Purenimo kompresorius Nr.4 KE-4 K-4
Nešvaraus vandens siurblys Nr.4 KE-4 NEVS-4
Purenimo siurblys Nr.4 KE-4 PS-4
Kondensato siurblys Nr.4 KE-4 KS-4
Apiplovimų siurblys Nr.4 KE-4 AS-4
Drenažinis kondensato siurblys Nr.3 KE-4 DKS-3
Drenažinis kondensato siurblys Nr.4 KE-4 DKS-4
Vilniaus šilumos tinklai
GAMYBOS DEPARTAMENTAS
Automatikos ir elektros eksploatacijos skyrius
SRSĮ sekcijų S1-0,4 ir S2-0,4 ir ekonomaizerio elektrinių įrenginių operatyvinė schema
Atliko | Pareigos | V.Pavardė | Data | Parašas
Tvirtino | GDD | | 2021-02 | El.parašas
Suderino | AEESV | | 2021-02 | El.parašas
Braižė | AEES VS | | 2021-02 | El.parašas
Vidaus dokumentas: TE-50
Registracijos data: 2021-02-24
222100 E2 OS-16
Lapas 1
Lapų 1