



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„AKMENĖS VANDENYS“**

Akmenės rajono savivaldybės
administracijai
info@akmene.lt
algimantas.erstikis@akmene.lt

2026-03-20 Nr. ST-5
Į 2026-03-20 el. laišką

DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Teikiame prisijungimo sąlygas dėl prisijungimo prie buitinių nuotekų nuvedimo ir geriamojo vandens tiekimo tinklų adresu Uždabikinės ir Kadagių gatvių sankryžoje, Akmenės m., Akmenės sen., Akmenės r. sav., suteikiama informacija, kad šioje teritorijoje nėra UAB „Akmenės vandenys“ eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Norint prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir fekalinių nuotekų tinklų, reikia suprojektuoti naujų vandentiekio ir fekalinių nuotekų tinklų atšakas iki Dabikinės ir Kadagių g. sankryžos (žr. priedą Nr. 1). Parengtą projektą privalu suderinti su UAB „Akmenės vandenys“ ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Projektuojant ir įrengiant buitinių nuotekų ir vandentiekio lauko ir vidaus tinklus, būtina vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“, Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos higienos normomis, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymu, inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis, Statinio projektavimo technine užduotimi ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Projektuotojas privalo vadovautis ir kitais projektavimo užduotyje nenurodytais galiojančiais normatyviniais dokumentais, atsižvelgdamas į projektuojamo objekto paskirtį bei specifiką, ypač atkreipti dėmesį į Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ keliamus reikalavimus.

Pasijungimui prie centralizuotų fekalinių nuotekų tinklų:

1. Nuo Uždabikinės ir Kadagių g. sankryžoje projektuojamos aikštelės iki Dabikinės ir Kadagių g. sankryžos reikia suprojektuoti apie 200 m. naujų fekalinių nuotekų tinklų.
2. Nuotekų tinklams, projektuojantiems per upę, būtina numatyti apsauginius dėklus (STR 2.07.01:2003 365 p. reikalavimas - vamzdžių viršus įgilinamas upės dugne 0,5 m).
3. Naujai suprojektuotų fekalinių nuotekų tinklų galima pasijungimo vieta (esamas g/b Ø1000 fekalinių nuotekų šulinys Nr. 121, žr. prieduose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3).
4. Fekalinių nuotekų perpumpavimui per Dabikinės upę iki esamų nuotekų tinklų, privalu suprojektuoti fekalinių nuotekų siurblinę.
5. Prieš pasijungimo vietą prie esamų nuotekų tinklų, privalu suprojektuoti ir įrengti slėgio gesinimo šulinį.

Buitinių nuotekų išvado įrengimui:

1. Naujai projektuojamas ir įrengiamas buitinių nuotekų išvadas turi būti įrengtas pagal STR 2.07.01:2003 VII skyriaus, XXXI skirsnio (Išvada) reikalavimus, ypač atkreipti dėmesį į 258 p. kur nurodyta, kad lauke tiesiama išvado dalis turi būti įgilinta ne mažiau, kaip 0,7 m.

2. Nuotekų išvado projektavimui ir įrengimui, ant naujai suprojektuotos ir įrengtos pagrindinės nuotekų trasos, turi būti suprojektuotas ir įrengtas PVC Ø425 nuotekų šulinėlis (žr. priedą Nr. 1).

3. Prie nuotekų tinklo griežtai draudžiama jungti drenažo ir paviršinių nuotekų tinklus.

4. Paklojus naują buitinių nuotekų išvadą ir pajungus prie centralizuotų nuotekų tinklą, privalu iškviesti įmonės atstovą (tel. +370 612 92 988) paklotų vamzdinių apžiūrai. Tik įmonės atstovui leidus, vamzdinius bus galima užversti gruntu.

5. Nuotekos bus priimamos tik įvykdžius technines sąlygas ir nustatyta tvarka įforminus nuotekų šalinimo sutartį.

Pasijungimui prie centralizuotų vandentiekio tinklų:

1. Nuo Uždabikinės ir Kadagių g. sankryžoje projektuojamos aikštelės iki Dabikinės ir Kadagių g. sankryžos reikia suprojektuoti apie 200 m. vandentiekio tinklą.

2. Vandentiekio tinklams, projektuojantiems per upę, būtina numatyti apsauginius dėklus (STR 2.07.01:2003 365 p. reikalavimas - vamzdžių viršus įgilinamas upės dugne 0,5 m).

3. Naujai projektuojamų vandentiekio tinklų galima pasijungimo vieta prie esamų vandentiekio tinklų - vandentiekio trasoje esamas požeminis vandentiekio ventilis, kurio vietoje privalu suprojektuoti g/b vandentiekio šulinį, jame numatant visą reikalingą santechninę armatūrą esamų atšakų ir naujai projektuojamos atšakos sujungimui, tame tarpe ir uždaromąją armatūrą kiekvienai atšakai (žr. prieduose Nr. 1, Nr. 2).

Vandentiekio įvado įrengimui:

1. Naujai projektuojamas ir įrengiamas šalto vandens įvadas turi atitikti visus STR 2.07.01:2003 keliamus reikalavimus.

2. Šalto vandens įvadas turi būti paklotas 1,5 m. gylyje.

3. Projektuojamos aikštelės vandentiekio įvado įrengimui, ant pagrindinės vandentiekio trasos, vandentiekio įvado pradžioje, turi būti numatyta požeminė vandentiekio sklendė, atšakos uždarymui (žr. priedą Nr. 1).

4. Naujai įrengtai vandentiekio trasai ir įvadams privalu atlikti hidraulinį bandymą, praplovimą ir dezinfekavimą. Privalu vandentiekio vamzdžio tolimiausiame taške paimti vandens mėginius ir atlikti vandens kokybės tyrimus (cheminį ir bakteriologinį).

PRIDEDAMA. Schemos, 3 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas,
einantis direktoriaus pareigas



Svajūnas Žąsytis

Vida Žagarienė, tel. (0 425) 56 846, el. p. info14@akmenesvandenys.lt


P. Jodelės g. 2 B, LT-85115 Naujoji Akmenė;

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registro Šiaulių filiale; Įmonės kodas 253255950;


PVM mokėtojo kodas LT532559515; tel. (0 425) 56 718; el. p.: info@akmenesvandenys.lt

Uždabikinės ir Kadagių g. sankryža, Akmenės m.

Priedas Nr. 1

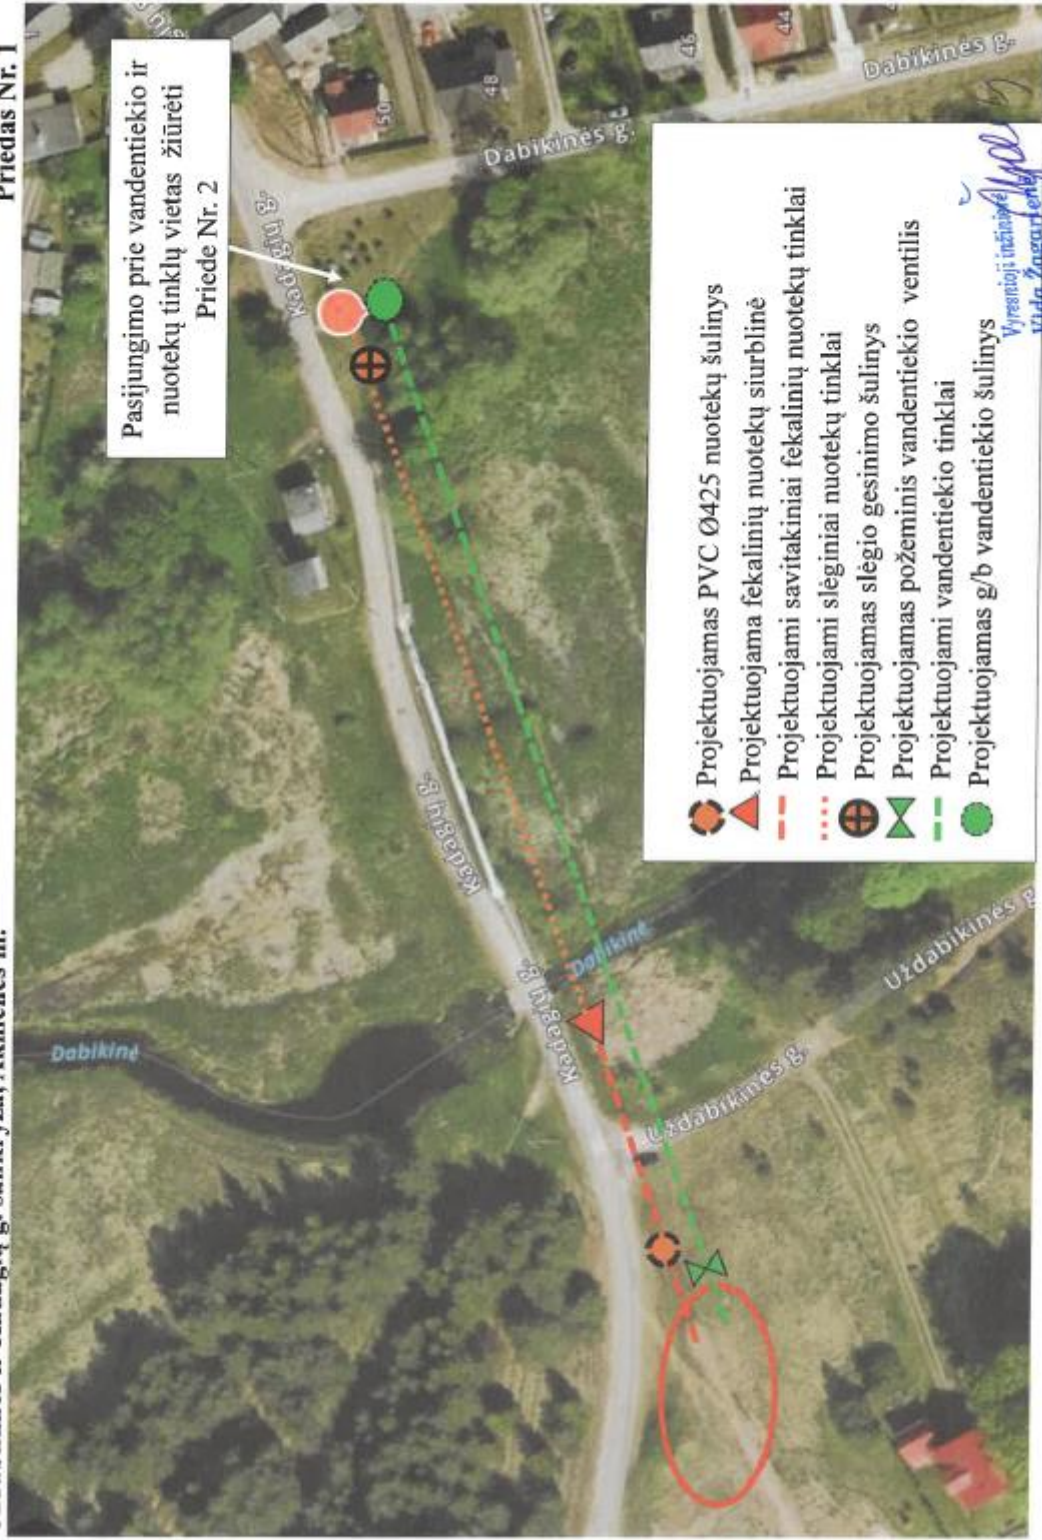


Uždabikinės ir Kadagių g. sankryža, Akmenės m. Vandentiekio ir nuotekų tinklų pasijungimo vietos **Priedas Nr. 2**

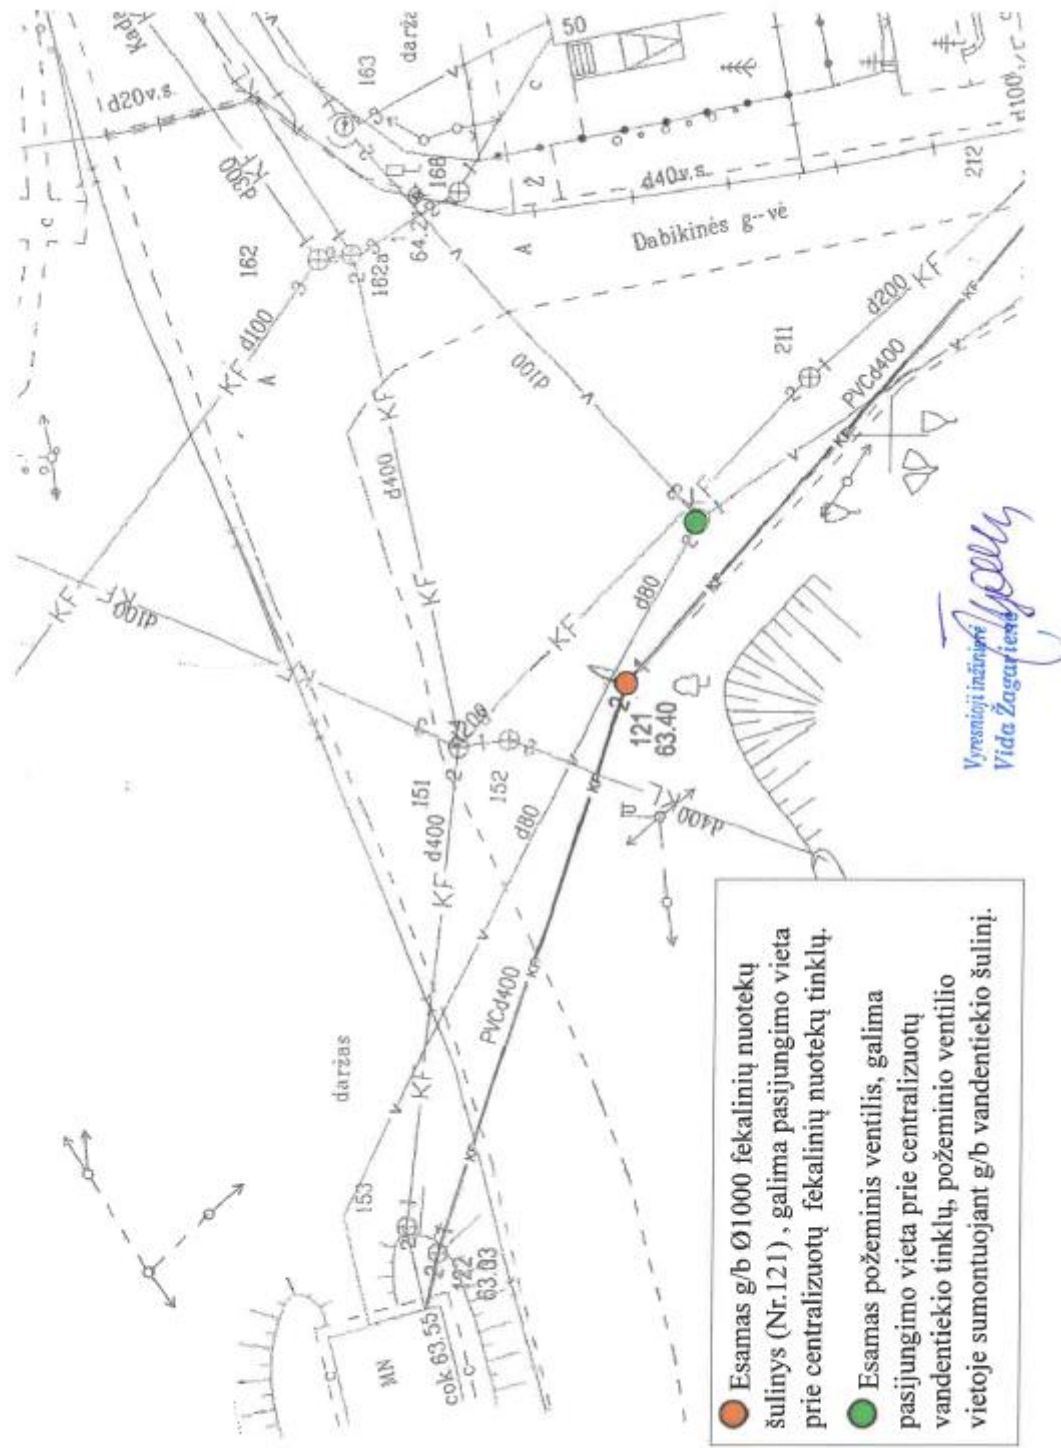

Vytautas J. J. J.
Vyresnįji inžinierė
Vida Žagarienė

Fekalinių nuotekų šulinio Nr. 121 kortelė

Priedas Nr. 3

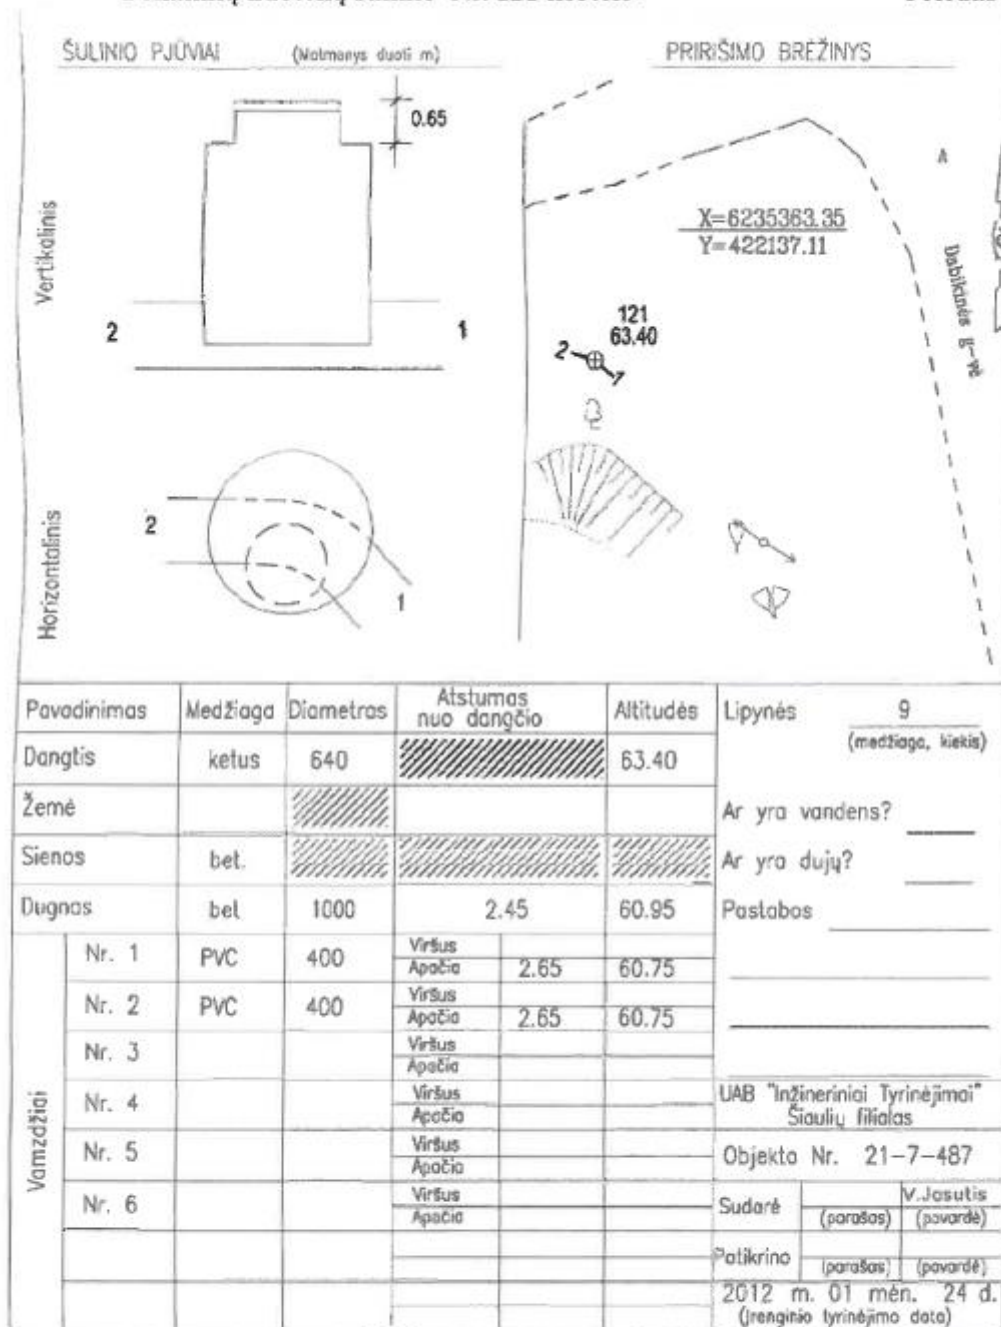

Vyresnioji inžinierė
Vida Žagarienė