

PAVADINIMAS	Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto aprašas
ADRESAS	Baltų pr. 7, Kaunas
STATYTOJAS	Všį Kauno miesto poliklinika
STATYBOS RŪŠIS	Patalpų remontas
PROJEKTO ETAPAS	Patalpų paprastojo remonto aprašas
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingas statinys
BYLOS ŽYMUO	26ŠP-00-PP
LAIDA	0
PROJEKTUOTOJAS	MB „Baukas“, įm. vadovė [REDACTED]
PROJEKTO VADOVAS	[REDACTED] (atestato nr.: [REDACTED])
PROJEKTO DALIS	Architektūrinė dalis (SA)
PROJEKTO DALIES VADOVAS	[REDACTED] (atestato nr.: [REDACTED])

info@baukas.lt, tel. nr.: +370 611 49927

KAUNAS, 2026

Projektą tvirtinu,
Všį Kauno miesto poliklinika

BENDROSIOS PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS			
ŽYMUO	PAVADINIMAS	LAPŲ	LAPAS
	Viršelis	1	1
26KP-00-PP-ŽN	Dokumentų žiniaraštis	1	2
26KP-00-PP-AR	Aiškinamasis raštas	4	3
26KP-00-PP-TS	Techninė specifikacija	14	7
26KP-00-PP-KŽ	Kiekių žiniaraštis	1	21
Brėžiniai:			
	Rūsio planas	1	22
	Esamų langų ir naujai projektuojamų durų žiniaraštis	1	23
Viso:			23

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	.. baukas info@baukas.lt, tel. nr.: +370 611 49927		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto aprašas		
A1838	PV, PDV		DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
A2112	Architektė		Dokumentų žiniaraštis		0
	Architektas				
	Architektė				
KALBA	STATYTOJAS		ŽYMUO	Lapas	Lapų
LT	Všį Kauno miesto poliklinika		26ŠP-00-PP-ŽN	1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas atliktas vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi, privalomaisiais ir normatyviniais dokumentais.

Projekto sprendiniai atitinka statybos normas ir taisykles esminius statinių ir architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

Projektą keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą ir suderinus su projektą derinusiomis tarnybomis ir institucijomis.

1.1. PRIVALOMŲJŲ RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- Statinio projektavimo užduotis (techninė specifikacija);
- Statinių nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai;
- Žemės valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;
- Projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
- Projekto dalies vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.

1.2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

LR įstatymai:

1. LR Statybos įstatymas.
2. LR atliekų tvarkymo įstatymas.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas.
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys.
3. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas
4. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
6. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
7. LR Žemės ūkio ministro įsakymas 2002m. gruodžio 30d. Nr. 522 "Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių"

Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:

1. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
2. STR 2.01.01(2):1999 Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga.
3. STR 2.01.01(3):1999 Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
4. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.
5. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.
6. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
7. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.
8. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai.

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.		•• baukas info@baukas.lt tel. nr.: +370 611 49927		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto aprašas	
A1838	PV, PDV		DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
A2112	Architektė		Aiškinamasis raštas		
	Architektas				0
	Architektė				
KALBA	STATYTOJAS	ŽYMUO		Lapas	Lapų
LT	Všį Kauno miesto poliklinika	26ŠP-00-PP-AR		1	1

9. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas.
10. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys.
11. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
12. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.
13. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.
14. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:

1. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.
2. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, 2019-01-01
3. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, 2011-05-27
4. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, 2016-02-11
5. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, 2013-07-01.
6. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, 2018-11-01.
7. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
8. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-586 Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės.
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai.
11. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
12. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011, 2011-03-09.

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

1. HN 33-2011. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

2. PROJEKTAVIMO DARBŲ PAGRINDAS:

Projektavimo darbai vykdomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos įstatymu, normatyvinių statybos techninių dokumentais (statybos techniniai reglamentai, statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės - ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų dokumentai, kurie nurodo statybos techninių reglamentų įgyvendinimo būdus ir metodus; pripažintos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengti ir priimti statybos srityje taikomi Lietuvos standartai, Europos ir tarptautiniai standartai, techniniai liudijimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos) ir Užsakovo pateikta projektavimo užduotimi.

3. BENDRIEJI DUOMENYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS: VšĮ Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto aprašas

ADRESAS: Baltų pr. 7, 7B, Kaunas

STATYTOJAS: VšĮ Kauno miesto poliklinika

STATYBOS RŪŠIS: Patalpų remontas

NAUDOJIMO PASKIRTIS: gydymo.

STATINIO KATEGORIJA: ypatingas

PROJEKTUOTOJAS: MB „Baukas“

PROJEKTO VADOVAS: [redacted] (atestato nr.: [redacted])

PROJEKTAVIMO ETAPAS: Patalpų paprastojo remonto aprašas

PASTATŲ UNIKALUS NUMERIS: 1999-3001-4010; 1999-3001-4022; 1999-3001-4030

ESAMOS STATINIO KONSTRUKCIJOS:

- pamatai – betonas,
- sienos – plytų mūras,
- perdangos – gelžbetonio,
- stogas – sutapatintas ruberoidas danga.

3.1. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas

Žemės sklypas: netaisyklingos formos sklypas Baltų prospekto ir Žemaičių plento sankryžoje.

Šalia sklypo esantis užstatymas: sklypo šiaurėje – Žemaičių plentas, vakaruose - Baltų prospektas, rytinėje sklypo dalis ribojasi su Rietavo gatve ir joje esančioje gydymo įstaiga. Sklypo pietinėje pusėje – smulkūs gyvenamieji ir komercinės paskirties pastatai.

3.2. Remontuojami pastatai

Remontuojamų statinių sąrašas:

- Poliklinika (1D4/bp), Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 7, Unikalus numeris: 1999-3001-4010
- Gydymo įstaiga (2D6/bp), Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 7, Unikalus numeris: 1999-3001-4022
- Poliklinika (3D3bp), Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 7B, Unikalus numeris: 1999-3001-4030

Darbai atliekami pastatų rūsiuose.

3.3. Trumpas projektinių sprendinių aprašymas

Gydymo įstaiga (2D6/bp), Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 7

Inžineriniai sprendiniai

Numatomas patalpos R-2 konvertavimas į naują vėdinimo įrangos patalpą.

Priedangoms skirtos patalpos

Nesant ekstremaliai situacijai ar karui, priedangai skirtas patalpas leidžiama naudoti kitai paskirčiai.

Patalpose numatomos sulankstomų kėdžių ir lovų lokacijos.

R-3 patalpa perskiriama naujai projektuojama siena. Atskiriama priedangai skirta patalpa ir esamas inžinerinis šilumos punktas. Projektuojamos naujos durys tarp patalpų.

R-14 patalpoje demontuojamas esamas vamzdis.

Evakuaciniai keliai

Evakuacinis kelias numatomas per pagrindinį rūsio koridorių, kuriuo pasiekiami du evakuaciniai išėjimai į lauką. R-5 išėjimas yra avarinis, kuriam projektuojamos metalinės kopetėlės iki esamos evakuacinės angos, kurioje montuojamas varstomas langas su apsaugine plevele. (žr. brėžinius)

Sandėliavimo patalpos

Numatomos sandėliavimo patalpos:

- Maisto ir Medicininių priemonių laikymo patalpa R-4 (žr. brėžinius);

Sanitariniai mazgai

Naujai projektuojamas sausas tualetas R-14 patalpoje.

Langai

Rūsyje esami langai dengiami apsaugine plevele nuo stiklo šukių.

Poliklinika (3D3bp), Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 7B

Inžineriniai sprendiniai

Numatomas techninio pogrindžio patalpos dalies konvertavimas į naują vėdinimo įrangos zoną.

Priedangoms skirtos patalpos

Nesant ekstremaliai situacijai ar karui, priedangai skirtas patalpas leidžiama naudoti kitai paskirčiai.

Patalpose numatomos sulankstomų kėdžių ir lovų lokacijos.

Evakuaciniai keliai

Evakuacinis kelias numatomas per didžiąsias rūsio patalpas, kuriomis pasiekiami du evakuaciniai išėjimai į lauką. R-3 patalpoje projektuojamas 1 m pločio ir 1 m ilgio išlipimas į lauką. (žr. brėžinius)

Sandėliavimo patalpos

Numatomos sandėliavimo patalpos:

- Maisto ir Medicininių priemonių patalpa R-15 (žr. brėžinius);

Sanitariniai mazgai

Naujai projektuojami du sausi tualetai techninio pagrindžio patalpoje (žr. brėžinius)

Langai

Rūsyje esami langai dengiami apsaugine plevele nuo stiklo šukių.

Rūsio korpusas

Priedangoms skirtos patalpos

Nesant ekstremaliai situacijai ar karui, priedangai skirtas patalpas leidžiama naudoti kitai paskirčiai. Patalpose numatomos sulankstomų kėdžių ir lovų lokacijos.

Sandėliavimo patalpos

Numatomos sandėliavimo patalpos:

- Maisto ir Medicininių priemonių patalpa – 13.11 m² (žr. brėžinius);

Sanitariniai mazgai

Naujai projektuojami du sausi tualetai esamoje sandėliavimo patalpoje (žr. brėžinius)

Inžineriniai sprendiniai

Numatomas 1-160 patalpos dalies konvertavimas į naują vėdinimo įrangos zoną.

Evakuaciniai keliai

Evakuacinis kelias numatomas per pagrindines rūšio patalpas, kuriomis pasiekiami du evakuaciniai išėjimai į lauką. Avarinis evakuacinis išlipimas projektuojamas per L2 angą. Ji yra žeminama per 40 cm, joje montuojamas varstomas langas su apsaugine plevele.

Įrengiami metaliniai laiptai P1 (žr. brėžinius)

Langai

Rūsyje esami langai dengiami apsaugine plevele nuo stiklo šukių.

3.4. Priedangoje numatoma įranga:

Laiptų kopiklis:

Laiptų kopiklis LG2004BASIC

Techniniai parametrai:

Bendras svoris – 44 kg

– pagrindinio modulio svoris – 35 kg

– viršutinio rėmo svoris – 9 kg

Maks. apkrova – 130 kg

Variklio galia (trauka + kėlimas) – 200W + 30W

Bendri matmenys – 144x67x95,5 cm

Min. laiptų plotis – 72 cm

Min. manevravimo platformos matmenys (L formos) – 98 × 98 cm

Min. manevravimo platformos matmenys (U formos) – 98 × 200 cm

Maks. laiptų kampas – 70% = (35 °)

Maks. greitis (su pilnai įkrautomis baterijomis) – 15 laiptelių per minutę

Baterijos (x2) – 12V. 27A / val

Įkrovimo galios parametrai – 100 + 240V; 50-60Hz

Vidutinis visiškai įkrautų baterijų diapazonas 80 kg – 22 aukštai

Diapazonas rezervate – 4 aukštai

Įkrovimo laikas – 8 valandos

Laikymo temperatūra (dėžėse, sausoje vietoje) – -10 – 50 ° C

Saugus naudojimo temperatūros diapazonas – 0–40 ° C

Dėžutės matmenys – 116x70x43 cm

Bendras supakuoto prietaiso svoris – 64 kg

Triukšmo lygis <70 dB

Vibracijos lygis ant stumdomų rankenų <2,5 m/s

Vibracijos lygis ant kūno drobulės <0,5 m/s

Kritinės situacijos įrankių komplektas:

Kritinės situacijos įrankių komplektą sudaro:

- kastuvas;
- laužtuvas
- kirvis;
- kūjis;
- neštuvai.

Kritinės situacijos įrankių sandėliuoti po 3 vienetus.

Medicininis priemonių komplektas:

Medicininis priemonių komplektą sudaro:

- Traumų ir lūžių imobilizavimo priemonės;
- Kraujavimo stabdymo priemonės;
- Žaizdų priežiūros priemonės;
- Pagrindiniai vaistai (nuo skausmo, karščiavimo, apsinuodijimo, antihistamininiai, rehidracijos vaistai ir pan.);
- Kvėpavimo ir gyvybinių funkcijų pagalbos priemonės;
- Termo antklodės;
- Akių plovimo tirpalas;
- Nudegimų tvarščiai arba gelis;
- Kitos pagal poreikį reikalingos priemonės.

Maisto atsargos:

Maisto atsargoms kaupiami sausi daaviniai.

Davinių sudėtis:

Sausas davinytis turi apimti:

- Pagrindiniai produktai
- Konservuota mėsa / žuvis
- Ilgo galiojimo angliavandeniai (krekeriai, trupučiai, sausainiai)
- Greitai paruošiami produktai (košės, sriubos)

Papildomi produktai:

- Energiniai batonėliai
- Džiovininti vaisiai / riešutai
- Cukrus / šokoladas
- Arbata / kava

Specialūs elementai:

- Alternatyvos vegetarams

Techninės specifikacijos

TS-1	BENDRIEJI TECHINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI	8
TS-2	PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS	9
TS-3	STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI	9
TS-3.1	MATAVIMAI	9
TS-3.2	VYKDYMAS	10
TS-4	ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI	10
TS-5	VIDAUS APDAILO DARBAI	11
TS-5.1	GLAISTYMO DARBAI	11
TS-5.2	REIKALAVIMAI SIENŲ GRUNTAVIMAS GILUMINIŲ GRUNTŲ DARBAMS	14
TS-5.3	DAŽYMO DARBAI	14
TS-5.4	VIDINIŲ SIENŲ IR PERTVARŲ PAVIRŠIAUS KONSTRUKCIJOS	17
TS-6	INŽINERINIŲ SISTEMŲ TVIRTINIMAS	7
TS-7	DURYS	17
TS-8	LANGAI	19
TS-8.1	LANGŲ PLEVELĖS	19
TS-9	METALINĖS EVAKUACINĖS KOPĖČIOS	19
TS-10	METALINIAI LAIPTAI	20
TS-11	ĮRANGA	20
TS-11.1	SAUSI TUALETAI	20
TS-11.2	VANDENS TALPA	21
TS-12	ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS	21

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.		.. baukas info@baukas.lt, tel. nr.: +370 611 49927		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VšĮ Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto aprašas	
A1838	PV, PDV		DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
A2112	Architektė		Techninės specifikacijos		0
	Architektas				
	Architektė				
KALBA	STATYTOJAS		ŽYMUO 26ŠP-00-PP-TS	Lapas	Lapy
LT	VšĮ Kauno miesto poliklinika			1	1

TS - 1. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.
2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.
3. Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus.
4. Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų veiklos sąlygų.
5. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
6. Medžiagų kokybės reikalavimai:
 - 1) Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrenginių kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių sertifikatų reikalavimus.
 - 2) Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
 - 3) Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiaame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančias jų tapatybę.
 - 4) Statybos medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūreiti.
 - 5) Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo.
 - 6) Atvežamos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams.
7. Vykdam statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.
8. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.
9. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.
10. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą.

TS - 2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas atliktas vadovaujantis privalomaisiais ir normatyviniais dokumentais.

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš sprendamas apie konkrečią interpretaciją.

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nusprendamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu.

TS - 3. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

TS - 3.1. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamųjų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę.

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.

TS - 3.2. VYKDYMAS

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.

Bandymai ir pavyzdžiai

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu.

Bandymai

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.

Ataskaitos

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą.

Montavimo metodai ir darbo sąlygos

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

Naudojimas statybos metu

Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti apsaugojama pagal Užsakovo instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas.

Apsauga

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

TS - 4. ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI

Visos senos neveikiančios inžinerinės sistemos turi būti demontuojamos visur kur numatomos priedangai naudojamos patalpos.

Darbų vykdymas ir kontrolė Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. Vykdamas išmontavimo ir ardymo darbus turi būti:

- Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.

- Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždalais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.

- Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi.

- Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Jvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas.

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių.

Atliekant Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastąjį remontą yra numatomi ardymo darbai. Planuojamas neveikiančių ortaklių bei ventkamerų išmontavimas, anksčiau dažytų sienų ir lubų paviršių nuplovimas. Susidaręs statybinis laužas ir kitos medžiagos bus išrūšiuojamos vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (2006-12-06 įsakymo Nr.D1-637). Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos atliekos bus kraunamos į specializuotus konteinerius ir išvežamos.

TS - 5. VIDAUS APDAILOS DARBAI

TS - 5.1. Glaistymo darbai

Statybiniai glaistai naudojami:

- vykdant vidaus ir išorės apdailos darbus;

- atliekant atitinkamų paviršių paruošimą dažymui, lakavimui, tapetavimui ir pan.

Produkto techninės specifikacijos žymuo „Klampieji ir sausieji statybiniai glaistai vidaus darbams „LST 1519:1998, LST 1556:2000“.

Glaistų bendrieji techniniai duomenys ir savybės:

- glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos.
- glaistas turi būti smulkus, likutis ant sieto Nr.01 turi būti ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 02 neturi viršyti 30%, ant sieto Nr.03 - ne daugiau kaip 5%;
- glaistas neturi susitraukti, džiūvant (0,3-0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkių;
- glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, turi lipti prie gruntuojamo paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi tepti;
- vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi atsilupti nuo pagrindo ir neturi lipti prie švitrinio popieriaus;
- glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 24h, glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.);
- glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus šalčiui. Po 25 šaldymo ciklų glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti įtrūkių ir pan.)
- glaisto, skirto išorinei apdailai, sukibimo su glaistomu paviršiumi stipris turi būti ne mažesnis kaip 0,1 N/nm²-po 24h; 0,2N/nm²-po48h.

Drėgnose patalpose mūrinių, gipskartoninių sienų glaistymui naudojamas cementinis glaistas.

Techniniai reikalavimai cementiniam glaistui:

- grūdelių dydis iki 0,6 mm;
- lenkimo stipris temptant $\geq 1,5$ Mpa;
- gniuždymo stipris ≥ 3 Mpa;
- sukibimo stipris 0,2 Mpa;

- darbinė ir džiūvimo oro temperatūra $\geq + 5^{\circ}\text{C}$;
- baltas, bekvapis;
- degumas – nedegus;
- santykinis tankis $\sim 1,1 \text{ g/cm}^3$.

Sausose patalpose, paviršių paruošimo dažymui užbaigimui naudojami polimeriniai glaistai. Polimerinių glaistų techniniai reikalavimai:

- elastingas, smulkus, baltos spalvos;
- rišamoji medžiaga – klijai;
- grūdelių dydis 0,3 mm;
- atsparumas vandeniui, šalčiui – neatsparus;
- džiūdamas nesitraukia ir netrūkinėja;
- maksimalus storis – 3 mm;
- darbinė temperatūra nuo $+10^{\circ}\text{C}$ iki $+30^{\circ}\text{C}$.

Gipskartonio plokščių pertvarų siūlių užtaisymui būtina naudoti specialius glaistus: gipsinius arba polimerinius, sausų miltelių pavidale, pasižyminčiais ypatingu plastiškumu ir lankstumu. Gipskartonio siūlių užtaisymui naudojamo glaisto techninės savybės priklauso nuo pertvaros tipo:

1. Sausų patalpų pertvarų siūlių glaisto techninės savybės:

agregatinė būsena - milteliai;
tirpumas vandenyje $\sim 3 \text{ g/l}$ prie $+ 20^{\circ}\text{C}$;
degumas – nedegus;
santykinis tankis $\sim 2,7 \text{ g/cm}^3$.

2. Priešgaisrinių pertvarų siūlių glaisto techninės savybės:

agregatinė būsena - milteliai;
tirpumas vandenyje $\sim 3 \text{ g/l}$ prie $+20^{\circ}\text{C}$;
degumas – nedegus;
santykinis tankis $\sim 2,7 \text{ g/cm}^3$.
kalcio sulfato ilgalaikio poveikio ribinis dydis (HN 23:2007) – 10 mg/m^3 ;

3. Drėgnų patalpų pertvarų siūlių glaisto techninės savybės:

agregatinė būsena - milteliai;
tirpumas vandenyje $\sim 1,5 \text{ g/l}$ prie $+20^{\circ}\text{C}$;
degumas – nedegus;
santykinis tankis $\sim 1,2-1,3 \text{ g/cm}^3$.

Prieš dažymą visus glaistus būtina šlifuoti gaminio instrukcijose nurodyto rūpumo šveičiamu popieriumi (dažniausiai 100 - 160 markės) ir būtinai gruntuoti dažų gamintojų rekomenduojamais gruntais. Tai suvienodina paviršiaus įgeriamumą ir dažai sieną dengia lygiai ir vienodai.

Medžiagos

Pagal rišiklį ir jo kiekį glaistas būna:

Aliejinis glaistas (A) su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra ne mažiau kaip 8 % glaisto masės. Šis glaistas skirtas mediniams paviršiams bei grindims glaistyti prieš dažant aliejiniais ir sintetiniais dažais. Aliejinis glaistas gali būti naudojamas ir betono bei tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais arba akrilinais dažais.

Aliejinis- klijinis (AK) glaistas su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra ne mažiau kaip 4 % glaisto masės. Šis glaistas skirtas pokostu (oksoliu) gruntuotiesiems mediniams, išskyrus grindis, betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais, sintetiniais ir vandens dispersiniais dažais.

Klijinis glaistas (K) su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra iki 2%. Jis skirtas betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant vandens dispersiniais, aliejiniais, sintetiniais, klijiniais dažais ir prieš tapetuoiant.

Lateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiesiems mediniams, betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais, sintetiniais, vandens dispersiniais, klijiniais dažais ir prieš tapetuoiant.

Akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatorių. Šis glaistas naudojamas betono ir tinkuotiesiems paviršiams išlyginti prieš dažant ir tapetuoiant.

Polimerinis glaistas (PM) su polivinilo spiritu ir (2-5) % pokosto (oksolio). Jis skirtas gruntuotiesiems mediniams, išskyrus grindis, betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais ir sintetiniais dažais.

Pagal naudojimą glaistas skiriamas į vidinės apdailos (V) ir išorinės apdailos (F) glaistą. Išorinei apdailai naudojamas akrilinis ir aliejinis (tik gruntuotiesiems mediniams paviršiams glaistyti) glaistas.

Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio standarto reikalavimus.

Glaistui gaminti naudojamos šios medžiagos:

- kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpių druskos rūgštyje medžiagų;
- kaulų klijai, kurių suklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6,0 N/mm²;
- sintetinis lateksas, turintis ne mažiau kaip 42 % sausųjų medžiagų ir kurio pH ne mažesnis kaip 9,0;
- akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40 % sausųjų medžiagų;
- karboksimetilceliuliozė, turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos absoliučiai sausame produkte;
- polivinilo spiritas, turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos;
- oksolis, turinti ne mažiau kaip 54 % sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 h;
- pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm³ ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 h;
- skalbiamas ūkinis muilas pagal LST 1259 reikalavimus;
- vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/l suspenduotų dalelių.

Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lentelėje nurodytus reikalavimus:

Rodiklio pavadinimas	Norma glaisto tipui						Bandymų metodas	
	vidinės apdailos glaistas (V)							išorinės apdailos glaistas
	A	AK	K	L	AD	PM		
Slankus (18 ± 2)°C temperatūroje, cm	-	6-8	6-8	7-10	7-10	6-8	-	LST 1413.1
Džiūvimo laikas (18 ± 2)°C temperatūroje, h, ne daugiau kaip	20	8	4	5	5	5	5	8.3 p.
Riebaliniu medžiagų kiekis, %, ne mažiau kaip	4,0	2,0	-	2,0	-	-	-	8.7 p.
Sausųjų medžiagų kiekis, %	-	-	-	-	-	-	70	8.9 p.

Pastaba. Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti nustatytos sausosios medžiagos, kurių turi būti ne mažiau 65 %.

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 24 h, glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.).

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus šalčiui. Po 25 šaldymo ciklų glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti įtrūkių ir pan.).

Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akrilinių, epoksidinių dervų bei kitais rišikliais, vadovaujamosi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui.

SAUSŲ TINKŲ GLAISTYMAS

Siūlės užpildomos glaistu. Glaistas skersiniais judesiais stipriai įspaudžiamas į siūlę. Užglaistomos ir savisriegių galvutės. Glaistas tepamas šiek tiek didesniu plotu nei siūlių armavimo juosta ir glaistykle nubraukiama. Siūlių armavimo juosta įspaudžiama į gipskartonio plokščių siūlės viršutinį kraštą, ir po to glaistykle įspaudžiama į siūlę judesiu iš viršaus žemyn. Palaukiama, kol nuglaistytą siūlę išdžius, o vėliau plačia glaistykle glaistoma su pasirinktu glaistu. Kada montuojama dviguba plokščių apkala, su glaistu turi būti glaistomos pirmo gipso kartono plokščių sluoksnio siūlės. Išdžiūvusią nuglaistytą siūlę galima lengvai nušlifuoti, stengtis nepažeisti šalia siūlės esančios neglaistytos plokštės plokštumos. Po to pašalinti visus nešvarumus ir dulkes.

Sienų ir lubų kampinių siūlių glaistymas: siūlės užpildomos glaistu. Glaistas skersiniais judesiais tepamas ant kampinių siūlių ir stipriai įspaudžiamas į siūles. Šiame etape užglaistomos ir savisriegių galvutės. Kampo profilis stipriai įspaudžiamas į užteptą glaistą, patogų įspausti su glaistykle arba tapetavimo voleliu. Ištryškęs glaistas nubraukiamas. Po to kampas taip užglaistomas, kad nesimatytų sujungimo tarp profilio ir sienos plokštumos. Kai glaistas išdžiūva, tada nušlifuojama.

Tinkas turi atitikti ne žemesnį kaip EN 13963 standartą. Atsparumas lenkimui: ≥ 200 N.

TS - 5.2. Reikalavimai sienų gruntavimas giluminiu gruntu darbams

Pagrindas turi būti tvirtas (netrupėti), švarus ir sausas. Būtina pašalinti sukibimą mažinančias medžiagas (riebalus, tepalą, dulkes, skiedinio ir dažų likučius).

Sienų padengimas giluminiu gruntu atliekamas siekiant sustiprinti paviršių. Sienos giluminiu glaistu dengiamos sandėliavimo, naujai projektuojamos inžinerinės ir priedangai skirtos patalpos.

Reikalavimai gruntui. giluminis akrilinis arba silikatinis gruntas, skirtas vidaus ar lauko darbams, priklausomai nuo sąlygų. Tankis: apie $1,0 \text{ g/cm}^3$. Sausųjų medžiagų kiekis: ne mažiau kaip 10 %. Įsigilinimas: ne mažiau kaip 2 mm. PH reikšmė: neutralus (6–8). Džiūvimo laikas: ~2–6 val. priklausomai nuo sąlygų.

TS - 5.3. Dažymo darbai

DARBŲ VYKDYMAS

Tinkuotos sienos dažomas siekiant pagerinti pastato estetinę išvaizdą taip pat pagerinti jų eksploatacines savybes. Eksploatacinės savybės pagerėja dėl to, kad tinkamai parinkus dažus, sumažėja paviršių vandens įgeriamumas.

MEDŽIAGOS

Statybinės produkcijos sertifikavimo centre deklaruojamos šios hidrofobizuojančių skysčių (silikonų ir kt.) charakteristikos:

Rodiklio pavadinimas	Bandymo metodas	Matavimo vnt.
Išvaizda, spalva	[ST 3407851.4:1998	-
Sausųjų medžiagų kiekis	[ST 3407851.4:1998	%
Vandens įgėrimo sumažėjimas	[ST 3407851.4:1998	%
Džiūvimo trukmė	[ST 3407851.4:1998	h

DAŽYMAS

Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 4 –6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8 °C, santykinis oro drėgnumas < 70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi, kai temperatūra aukštesnė negu 27 °C, paviršių liečia tiesioginiai saulės spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas šlapias po lietaus, pučia vėjas, kurio greitis didesnis nei 10 m/s, paviršiai apledėję ar apšalę.

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse.

A lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais.

Technologinė operacija	Dažymo rūšis		
	Vandeninis		Silikatinis
	Pagerintas	Aukštos kokybės	
Valymas	+	+	+
Šlapinimas vandeniu	-	-	-

Išlyginimas	+	+	+
Plyšių rievėjimas	+	+	+
Pirminis gruntavimas	+	+	+
Dalinis glaistymas	+	+	-
Užglaistytų vietų šlifavimas	+	+	-
Pirminis išsistinis glaistymas	-	+	-
Svidinimas	-	+	-
Antrasis gruntavimas	-	+	-
Svidinimas	-	+	-
Antrasis gruntavimas	+	+	-
Trečiasis gruntavimas (su dažų pasluoksniu)	-	+	-
Dažymas	+	+	+
Tapnojimas	-	+	-

B lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir sintetinėmis dažais

Technologine operacija	Paviršių rūšys		
	Medžio	Tinko ir betono	Metalo
Valymas	+	+	+
Išlyginimas	-	-	-
Šakų ir smaigalių tarpelių išpjovimas su plyšių rievėjimu	+	+	-
Plyšių raižymas	-	+	-
Nugruntavimas	+	+	+
Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu	+	+	+
Užglaistytų vietų svidinimas	+	+	+
Išsistinis glaistymas	+	+	-
Svidinimas	+	+	-
Gruntavimas	+	+	-
Fleicavimas	+	+	-
Svidinimas	+	+	-
Pirmasis dažymas	+	+	+
Fleicavimas	+	+	-
Svidinimas	+	+	-
Antrasis dažymas	+	+	+
Fleicavimas arba tapnojimas	+	+	-

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami).

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepetiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmės. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos.

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją.

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti prieš dedant kitą. Dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.

DAŽYMO BŪDAS

Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. Teptuku dažoma taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpų viduje. Purkšti galima, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. Dažoma pagal architekto nurodytą spalvų paletę.

MEDŽIAGOS

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai;
- medžiagos pavadinimas ir savybės;
- pritaikymo sritis arba sritys;
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdai;
- spalvos numeris ir pagaminimo data.

DAŽYMO RŪŠYS.

Nuo tinkuotų, gipso kartono ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išriejami ir užtaisomi alebastru. Svarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi. Švarūs ir lygūs paviršiai negruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. (Visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos.

Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami). Taip paruošti paviršiai gruntuojami. (Gruntui išdžiūvus gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu).

DARBŲ PRIEŽIŪRA

Visi vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus.

Reikalavimai dažymo dangos sluoksniams:

Techniniai reikalavimai	Ribiniai nuokrypiai, mm	Kontrolė
Dažymo dangos sluoksnių leidžiamas storis: Glaisto - 0,5 mm dažų sluoksnio - 25 mk	1,5	5 matavimai 50 – 70 m ² paviršiaus arba mažesnis paviršius su matomais defektais

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus.

Reikalavimai baigtam paviršiui:

Techniniai reikalavimai	Leistini nuokrypiai, mm	Kontrolės būdai
Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotėkų, purslų ir ištrintų vietų		Vizualine apžiūra
Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi		Vizualine apžiūra
Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus		Vizualine apžiūra
Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai		Vizualine apžiūra
Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų		Vizualine apžiūra

žymių		
Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose ruožuose	2	Matuojant liniuote
Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože)	1	Matuojant liniuote

SAUSŲ TINKŲ DAŽYMAS

Gipso kartono sienos po glaistymo dengiamos vandens emulsiniais dažais, atitinkančiais DIN EN 13300 standartą. Sienos glaistomos pagal TS.03. nurodymus. Dažomas paviršius privalo būti švarus, sausas, lygus, nepadengtas purvu, riebalais, dūlėjančiais, trupančiais dažais ar kitais paviršiaus nešvarumais.

GIPSO KARTONO SIENŲ PARUOŠIMAS DAŽYMOUI

Įsitikinti ar gipso karto plokštės tinkamai išdžiūvę, patikrinti ar nėra iškilusių tvirtinimo varžtų. Pritvirtintas gipso kartono plokštės gruntuoti (skiedžiant su vandeniu santykiu 1:7). Išdžiūvus gruntui, plokščių tarpus, nestandartines siūles, grubius išmušimus, glaistyti glaistu. Jei po glaistymo paviršius dar nėra pakankamai lygus, išdžiūvus glaistui jis šveičiamas ir gruntuojamas, tepamas dar vienas glaisto sluoksnis. Jeigu po šio etapo paviršiaus kokybė tenkina galima dažyti pirma eile.

TS - 5.4. VIDINIŲ SIENŲ IR PERTVARŲ PAVIRŠIAUS KONSTRUKCIJOS

Gipso kartono plokštės naudojamos surenkamų pertvarų montavimui, inžinerinių komunikacijų mūrinių sienų paviršiams išlyginti ("sausas tinkas").

Lengvos surenkamos pertvaros iš gipso kartono plokščių 12,5 mm ir tvirtinamos ant metalinių 75 ir 100 mm storio plonasienių statramsčių. Atstumas tarp statramsčių 600 mm. Gipso kartono plokštės tvirtinamos dvigubu sluoksniu iš vienos pusės prie metalinio karkaso varžtais 25x4,2 mm, kas 200 mm. Atstumai tarp varžtų ir

kartoninio plokštės krašto 10 mm ir 15 mm iki pjautinio krašto. Varžtų galvutės turi įsmitgti į kartoną, jo nesuskaldydamos.

Plokštės montuoti taip, kad jungiamoji medžiaga patektų ant skirtingų lystelių iš priešingų karkaso konstrukcijos pusių. Siūlės tarp plokščių dengiamos jungiamąja juosta glaisto pagalba. Pertvaros glaistomos, šlifuojamos, dažomos du kartus.

TS – 6. INŽINERINIŲ SISTEMŲ TVIRTINIMAS

Visi priedangoje įrengiami inžineriniai tinklai (vamzdynai, elektros kabeliai, ortakiai ir kt.) turi būti įrengti taip, kad užtikrintų jų stabilumą, saugumą ir atsparumą mechaniniam poveikiui.

Reikalavimai:

- Visi vamzdynai, elektros kabeliai ir kiti inžineriniai tinklai turi būti patikimai pritvirtinti prie statybinių konstrukcijų (sienų, lubų, grindų), naudojant tam skirtus laikiklius, apkabas ar tvirtinimo sistemas.
- Tvirtinimo elementai turi užtikrinti, kad tinklai nesvyruotų, nevibruotų ir nekeistų savo padėties eksploatacijos metu ar esant išoriniam poveikiui.
- Turi būti užtikrintas pakankamas tvirtinimo taškų tankis, atsižvelgiant į vamzdynų skersmenis, svorį ir eksploatacines apkrovas.
- Vamzdynai ir kabeliai neturi būti laisvai kabantys ar nepritvirtinti.
- Visi inžineriniai tinklai turi būti įrengiami taip, kad nebūtų lengvai pažeidžiami mechaniniu būdu (smūgio, vibracijos ar atsitiktinio kontakto metu).
- Esant poreikiui, tinklai turi būti apsaugoti apsauginiais gaubtais, kanalais arba loviais.
- Elektros kabeliai turi būti tiesiami kabelių loviuose, kanaluose arba vamzdžiuose, užtikrinant jų apsaugą nuo mechaninių pažeidimų.
- Vamzdynams turi būti naudojamos apkabos su tarpinėmis, užtikrinančiomis vibracijos slopinimą ir triukšmo mažinimą.

- Visi tvirtinimo elementai turi būti parinkti pagal aplinkos sąlygas (drėgmę, koroziją) ir būti atsparūs korozijai (cinkuoti arba nerūdijančio plieno).

TS – 7. DURYS

Bendrieji nurodymai:

Turi būti užtikrintas tinkamas gaminių hermetiškumas ir nurodytas ugniaatsparumo ir garso izoliacijos laipsnis, patvirtintas institucijų.

Bandant gaminius, įvežamus iš kitų šalių, jų pagaminimo šalyje, bandymo metodai turi būti identiški ir priimtini Lietuvos institucijoms. Rangovas privalo gauti bandymų rezultatų dokumentus ir sertifikatus bei pateikti šią dokumentaciją Užsakovui, jei to bus paprašytas.

Prieš pradėdamas durų gamybą, Rangovas privalo gauti Užsakovo patvirtinimą.

Prieš pradėdamas gamybą gamintojas, Rangovas ir Užsakovas turi kartu patikslinti sąlygas vietoje - angų ir gaminių matmenis, spalvas ir montavimo tvarką, kad montavimo darbus būtų galima atlikti greitai ir tiksliai. Pradėjus durų montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas Užsakovo patvirtinimui. Kiekvienos durys turi turėti laikiną užrakto cilindrą skirtą statybos laikui. Prieš objekto perdavimą Užsakovui reikia sumontuoti galutinius serijinius koduotus cilindrų.

Išorės durų orinio laidžio klasė – 4 (ketvirta), arba geresnė.

Visos durys turi būti sertifikuotos Lietuvoje.

Durų slenksčiai turi būti sandarūs ir gerai įtvirtinti. Išorinių durų slenksčiai turi būti su šilumine izoliacija ir apsaugoti nuo peršalimo.

Bendras gaminio šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip energinio naudingumo skaičiavimo ataskaitoje pateikti duomenys.

Durų montavimas ir pridavimas

Durų blokai turi būti pastatomi į vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale.

Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti. Medinių durų staktos besiliečiančios su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais, turi būti antiseptikuotos ir apsaugotos hidroizoliaciniais tarpais.

Aliuminio durų rėmai turi būti gamykloje aptraukti apsaugine polietilenine plėvele.

Medinių durų staktos turi būti aptrauktos apsaugine polietilenine plėvele statybos metu.

Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Lauko durų varstomos dalys turi turėti elastingas hermetinio tarpines.

Tarpai tarp išorės durų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm.

Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos, kai nėra slenksčio, turi būti 5 mm.

Leistinos durų įrengimo nuokrypos

Lentelė 4.1

Nuokrypos pavadinimas	Leistinos nuokrypos, mm
Durų blokų nuokrypa nuo vertikalės	3
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės	3
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi	2
Apvadų pločio nuokrypa nuo projekto	+ -3
Horizontalių elementų nesutapimas languose ir duryse	1

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu.

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba įskilimų. Defektai šalinami Rangovo sąskaita.

Durys turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta.

Durų įranga

Bendrieji nurodymai

Visos durys turi turėti tinkamą įrangą ir atitikti savo paskirtį. Atviros durų įrangos dalys paprastai yra nupoliruotos ir padengtos chromu. Aliuminio paviršiuose esanti durų įranga turi būti iš to paties atspalvio anoduoto aliuminio.

Visos viengubos varčios išorės durys turi turėti vyrius su papildoma apsauga (kaiščiais) nuo įsilaužimo.

Tvirtinimai

Visoms durims turi būti ne mažiau dveji vyriai. Priešgaisrinėse duryse ir duryse, kurios yra vieno metro ir platesnės, turi būti trys ar daugiau vyrių. Plieninėse duryse priimtini privirinti vyriai.

Durų fiksatoriai tvirtinami visoms durims, tiek išorinėms tiek vidinėms. Durys turi turėti Užsakovo patvirtintus uždarymo mechanizmus. Tokie durų uždarymo mechanizmai turi būti derančios spalvos su durų paviršiais. Durų uždarymo mechanizmą reikia pasirinkti pagal durų varčios svorį.

Durų atmušos turi būti visur, kur tik rankena gali atsitrekti į sieną.

Išorinės durys turi turėti laikiklius ar mechanizmus, kad duris galima būtų laikyti praviras arba visiškai atidarytas.

TS – 8. Langai

Bendrieji nurodymai

Langai turi būti pagaminti ir įrengti taip, kad atitiktų reikalavimus išdėstytus šioje specifikacijoje ir tokius standartus:

- LST 1514 Langai. Bendrieji techniniai reikalavimai, priėmimas, bandymų būdai;
- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
- langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip nurodytas kiekvieno tipo aprašyme
- orinio triukšmo izoliacijos indeksas ≥ 30 dB, 2 klasė;
- langų orinio laidžio klasė – 4 (ketvirta)
- langų rėmų atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į rėmų plokštumą turi būti ne mažesnis kaip 500 N;
- langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios ir neturi išskirti nuodingų medžiagų;
- langų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti Lietuvoje galiojančių dokumentų ir Užsakovo reikalavimus;
- uždarymo įtaisų atsparumas statinei apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500 N.

Gaminys turi būti tinkamas naudoti visuomeniniams pastatams ir sertifikuotas Lietuvoje. Rangovas privalo suderinti pasirinktų langų, palangių ir nuolajų tipų schemas, varstymo kryptis su Užsakovu ir gauti jo patvirtinimą. Vartomų langų dalys turi būti varstomos 3 kryptimis (atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija). Statybos metu profiliai ir stiklai turi būti gerai uždengti plastikine danga saugančia nuo pažeidimų montuojant ir iki statybos pabaigos.

TS – 7.1. Langų plėvelė

SafetyShield® plėvelės – savybės ir bandymų rezultatai:

Bandymų pavyzdžiai plėvelei: SafetyShield 800

Rodiklis	Rezultatas / Pastabos
Tempimo stipris:	ne mažiau 2250 kg kv. cm, (ASTM D882).
Plyšimo stipris	4280 gramo mm (ASTM D882)
Įsilaužimo testai	Sertifikuota pagal UL-972 / ULC-332; EN 356 P2A; DIN 52,290 A1
Pradūrimo ir plyšimo stipris	~33,4 N (ASTM D-2582)
Optinės / Saulės savybės	Šviesos pralaidumas ~88 %; Saulės energijos pralaidumas ~82 %; UV blokavimas ~99 %
Plėvelės storis	200 mikronų (800 versija)

TS – 9. METALINĖS EVAKUACINĖS KOPĖČIOS

Evakuacinės kopėčios skirtos naudoti kaip avarinis išėjimas iš pastato esant gaisrui ar kitai ekstremaliai situacijai. Tinka montuoti ant gyvenamųjų, administracinių ir pramoninių pastatų fasadų arba šachtose viduje.

Medžiaga:

- Konstrukcija: karštu būdu cinkuotas plienas (pagal EN ISO 1461).
- Laipteliai: cinkuotas plienas.
- Tvirtinimo elementai: nerūdijantis plienas A2/A4.

Konstrukcija:

- Vertikalios šoninės sijos: uždaras kvadratinis arba stačiakampis profilis, min. 40x20 mm.
- Laipteliai: profiliuoti, neslidūs, min. Ø25 mm, atstumas tarp pakopų – 280 mm.
- Kopėčių plotis tarp šoninių sijų – ne mažiau kaip 400 mm.
- Laiptelių apkrova – ne mažiau kaip 150 kg.
- Visos konstrukcijos apkrova – min. 300 kg/m.

Aukštis ir segmentacija:

- 1,8 metrų aukščio.

Tvirtinimas:

- Tvirtinimo kronšteinai pritaikyti konkrečiai sienos konstrukcijai (betonas, plyta, metalo karkasas).
- Atstumas nuo sienos – min. 200 mm.
- Tvirtinimo elementai komplekte arba parenkami pagal montavimo instrukcijas.

TS - 10. METALINIAI LAIPTAI

1. Bendrieji duomenys

Tipas: tiesūs vieno maršo vidaus metaliniai laiptai

Konstrukcija: suvirinta plieninė

Pakopų skaičius: 4 vnt.

2. Konstrukcija

Laikančiosios sijos: plieniniai profiliai (dažyti)

Pakopos: presuotos metalinės grotelės (neslidžios)

Tvirtinimas: prie grindų per metalines atramines plokštes su ankeriais

3. Turėklai

Tipas: plieniniai, vertikalių strypų

Aukštis: ≥ 900 mm

Porankis: metalinis

Įrengti iš abiejų pusių

4. Medžiagos ir apdaila

Plienas: konstrukcinis (S235 arba analogas)

Paviršius: dažytas (laikančiosios konstrukcijos, turėklai)

grotelės – cinkuotos (atsparios slydimui)

TS - 11. ĮRANGA

TS – 11.1. Sausi tualetai

Bendrieji reikalavimai:

Paskirtis - sanitarinių sąlygų užtikrinimas ekstremalių situacijų metu

Tipas - mobilūs, autonominiai, be vandens ir kanalizacijos - konteineriniai su keičiamais vienakartiniais maišais.

Konstrukcija - sandari, lengvai valoma, atspari drėgmei

Tūris - ≥ 20–30 l vienam įrenginiui

Dangtis - sandarus, su uždarymo mechanizmu

Sėdynė - ergonomiška, lengvai dezinfekuojama

Stabilumas - neslystantis pagrindas arba tvirtinimas prie grindų

Kvapų kontrolė – dangtis, dezinfekcinės priemonės

Ištuštinimas - paprastas, saugus, be tiesioginio kontakto

Privaloma turėti:

- dezinfekcinį skystį rankoms
- vienkartinės pirštines
- atliekų maišus

Paviršiai - atsparūs valymui ir dezinfekcijai

TS – 11.2. Vandens talpa

Bendrieji reikalavimai

Paskirtis: geriamojo ir (ar) techninio vandens saugojimas ekstremalių situacijų metu

Talpa: 1000 litrų ($\pm 5\%$)

Tipas: stacionari

IBC konteineris (maistinis plastikas (HDPE)) metaliniame cinkuoto plieno karkase.

Talpa turi būti sandari, hermetiška, su uždaru dangčiu ir su išleidimo čiaupu apačioje (galimybė prijungti žarną arba siurbį), lengvai valoma ir dezinfekuojama, neskleidžianti kvapų ar kenksmingų medžiagų. Turi būti apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Statoma ant stabilaus, lygaus paviršiaus, atitraukiant 100 mm nuo sienos aptarnavimui

TS - 12. ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS

Išardytos statybinės atliekos rūšiuojamos į konteinerius ir išvežamos (priduodamos atliekų tvarkytojams). Vykdamas ardymo darbus turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio veikiančios inžinerinės sistemos, kitos konstrukcijos, įranga bei turtas būtini pastatui funkcionuoti. Išardytas medžiagas ir konstrukcijas išnešti iš patalpų. Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas statybines šiukšles ir išvalyti patalpas.

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė
Statiny

GJ251202 Priedangos
Šilainių poliklinikos padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas

Eil. Nr.	Kodas	Medžiaga/darbas	Mato. vnt	Kiekis	
----------	-------	-----------------	-----------	--------	--

1. Durys

1.	TS-9	Naujų durų montavimas	vnt.	6	
2.	TS-9	Dk1	vnt.	1	
3.	TS-9	Dk2	vnt.	1	
4.	TS-9	Dk3	vnt.	1	
5.	TS-9	Dk4	vnt.	1	
6.	TS-9	Dk5	vnt.	1	
7.	TS-9	Dd1	vnt.	1	

2. Langai

1.	TS-7	Nauji evakuaciniai langai	vnt	2	Angos: 1,2x0,95 m ir 1,2x0,8 m
----	------	---------------------------	-----	---	--------------------------------

3. Lubos

1.	TS-5.2	Gruntavimas	m ²	894,13	
2.	TS-5.3	Dažymas	m ²	894,13	

4. Sienos

1.	TS-5.4	Naujai montuojamos gipso kartono sienos (h ~ 3 m)	m ²	35,55	
2.	TS-5.1	Naujai montuojamų sienų glaistymas (patalpų h ~ 3 m)	m ²	23,70	
3.	TS-5.3	Naujai montuojamų sienų dažymas (patalpų h ~ 3 m)	m ²	23,70	
4.	TS-6	Esamų sienų tinko remontavimas	m ²	682,16	
5.	TS-5.2	Esamų sienų gruntavimas (patalpų h ~ 3 m)	m ²	2273,85	
6.	TS-5.3	Esamų sienų dažymas (patalpų h ~ 3 m)	m ²	2273,85	

5. Grindys

1.	TS-7	Remontuojamos esamos grindys betonuojant	m ²	286,63	
----	------	--	----------------	--------	--

6. Demontavimo ir remonto darbai

1.	TS-4	Esamų metalinių ortakių demontavimas	t	1	
2.	TS-4	Evakuacinės angos plėtimas	m ³	0.29	Ardomas gelžbetonis
3.	TS-8	Inžinerinių sistemų tvirtinimas	kg	250	
4.	TS-4	Langų išmontavimas	m ²	1,62	2 vnt
5.	TS-4	Durų išmontavimas	m ²	10,50	5 vnt

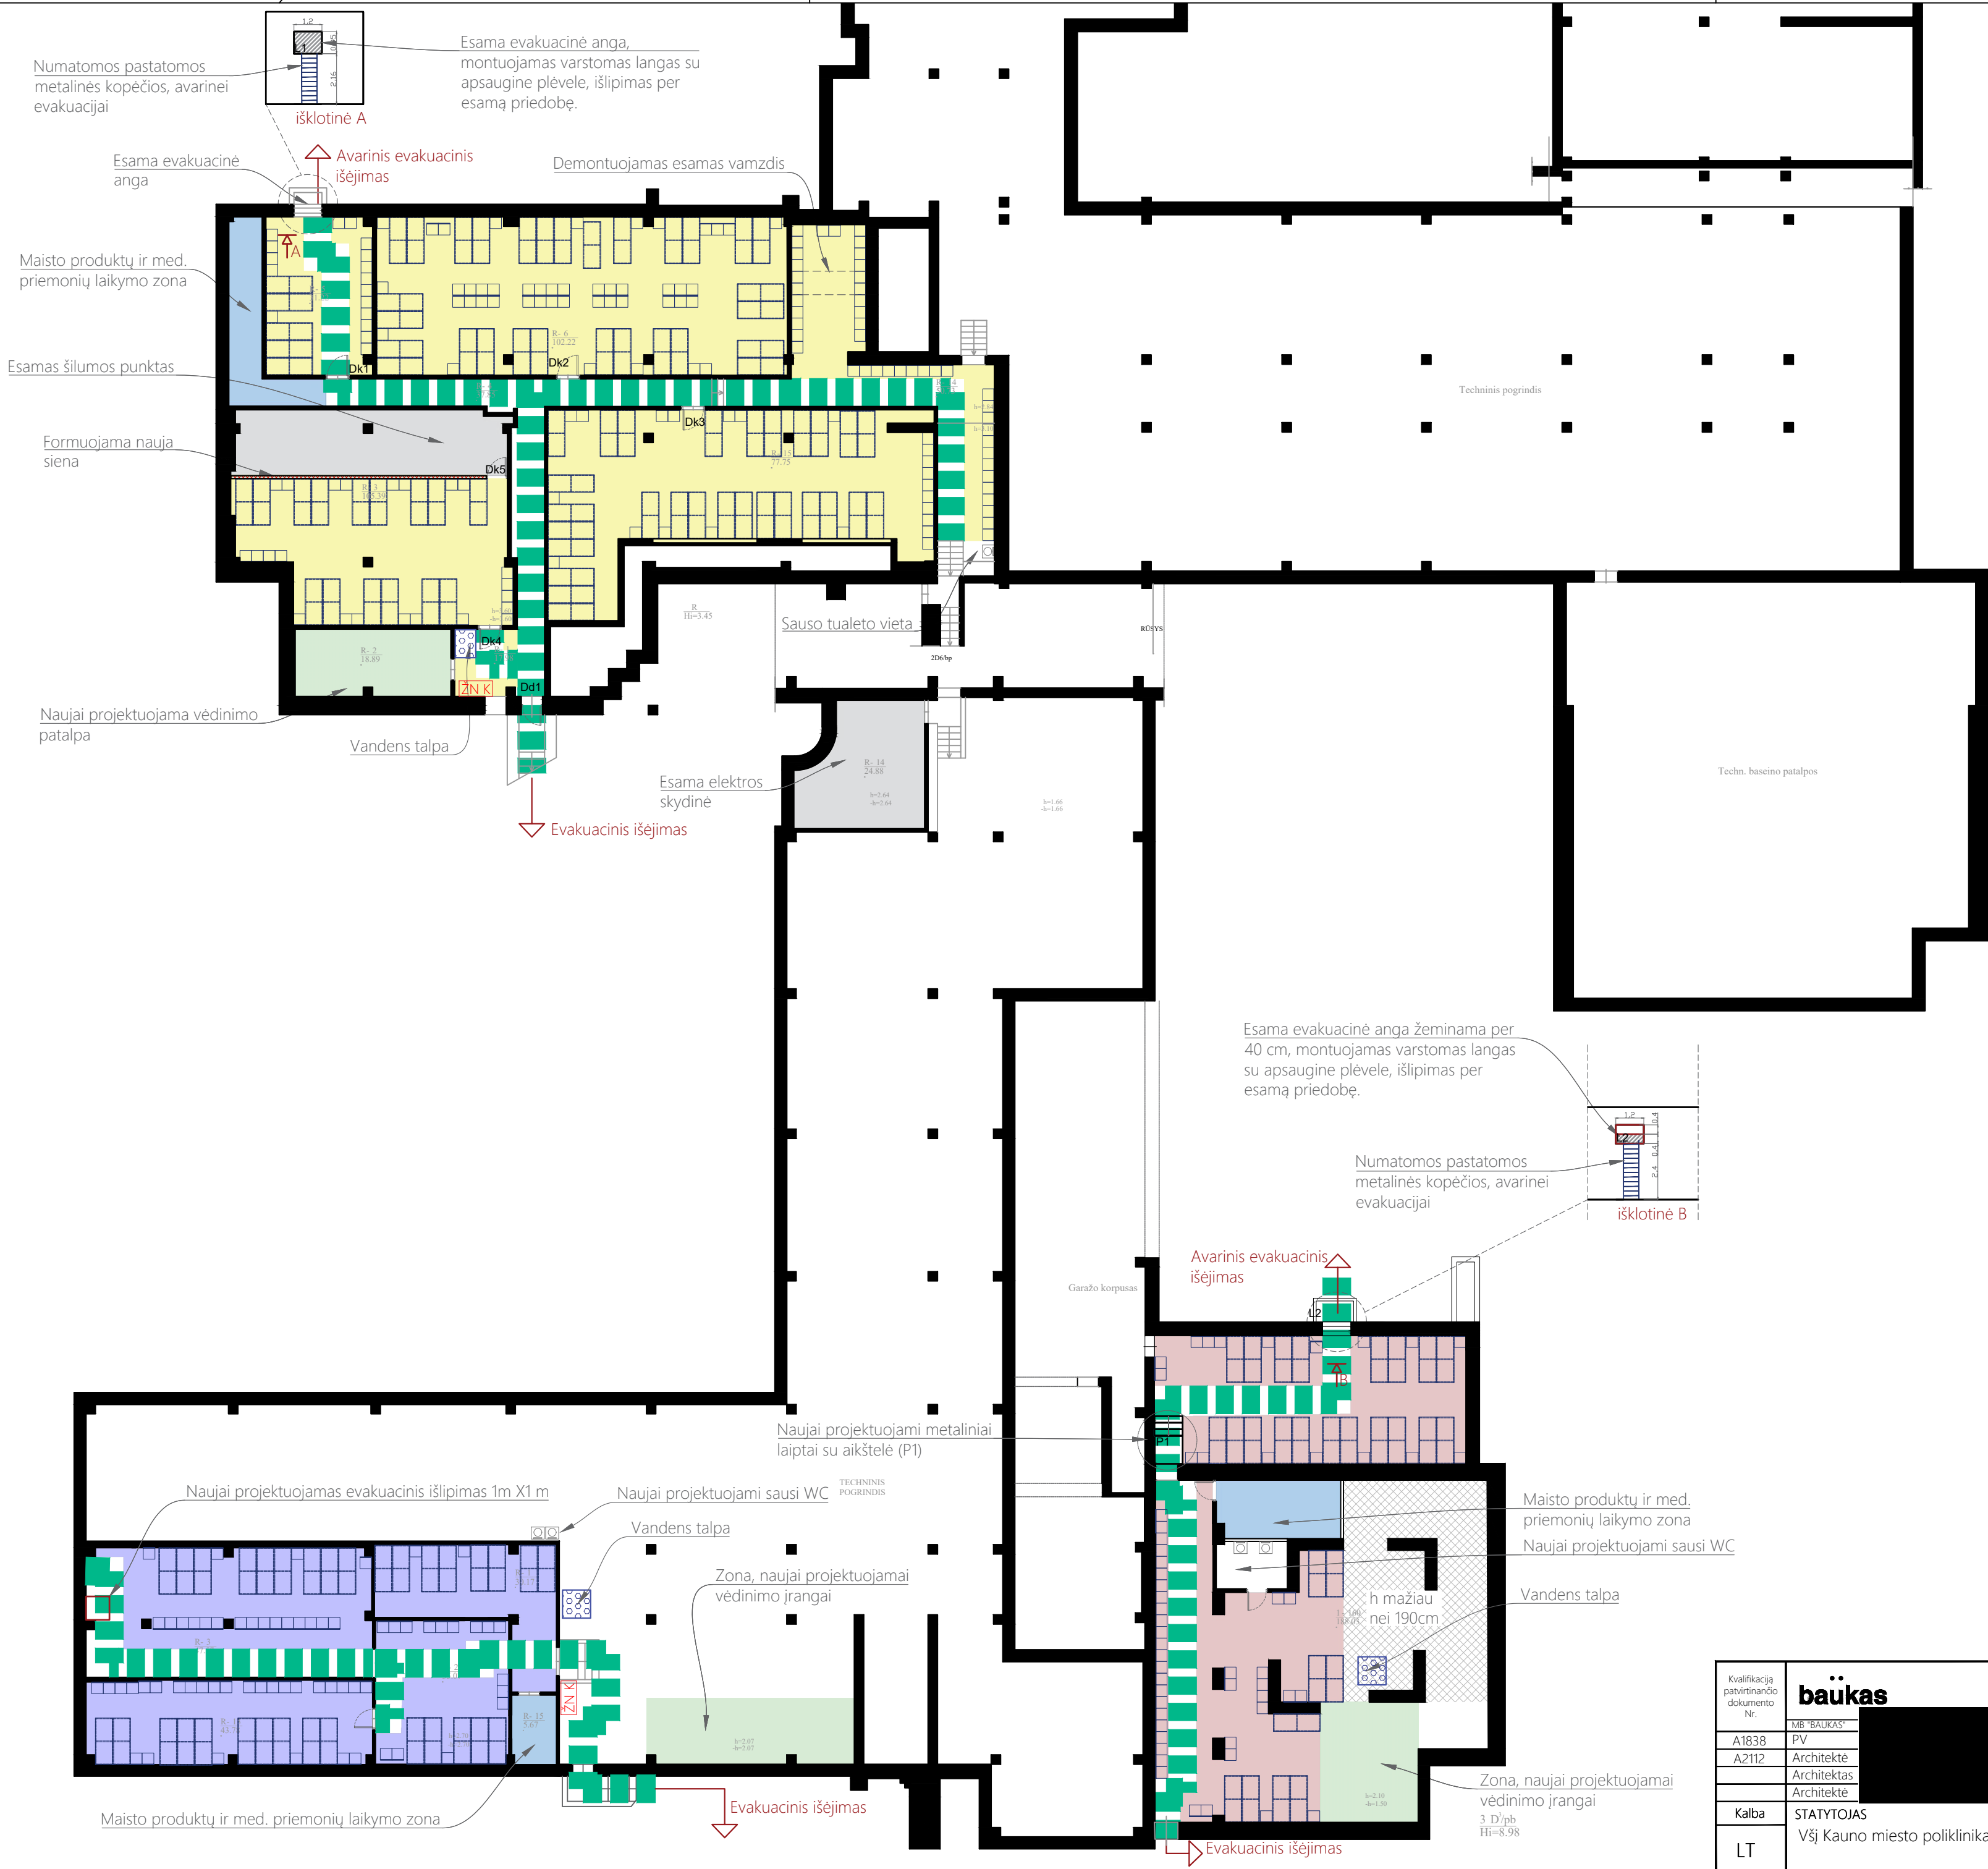
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.		•• baukas info@baukas.lt, tel. nr.: +370 611 49927		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto aprašas		
A1838	PV, PDV			DOKUMENTO PAVADINIMAS Kiekių žiniaraštis		Laida
A2112	Architektė					0
	Architektas					
	Architektė					
KALBA	STATYTOJAS			ŽYMUO	Lapas	Lapų
LT	Všį Kauno miesto poliklinika			26ŠP-00-PP-KŽ	1	1

7. Metalinės konstrukcijos

1.	TS-11	Kopėčios 2,4 m	kompl.	1	
2.	TS-11	Kopėčios 2,16 m	kompl.	1	
3.	TS-12	Metaliniai laiptai	kg	160	









8. Įranga

1.	TS-13.1	Sausi tualetai	vnt.	5	300 eur/vnt
2.	TS-13.2	Vandens talpa	vnt.	1	1 t talpa



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
ŽYMĖJIMAS	DANGOS TIPAS	KIEKIS
	PATAPALPŲ GRUPĖ NR. 1 PRIEDANGOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	348 m ²
	PATAPALPŲ GRUPĖ NR. 2 PRIEDANGOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	142 m ²
	PATAPALPŲ GRUPĖ NR. 3 PRIEDANGOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	125 m ²
	ESAMOS INŽINERINĖS PATALPOS	58 m ²
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS INŽINERINĖS PATALPOS	92 m ²
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS SANDĖLIAVIMO PATALPOS	34 m ²
	NAUJAI PROJEKTUOJAMI SAUSI TUALETAI	5 vnt.
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS VANDENS TALPOS	3 vnt.
	ŽMONĖMS SU NEGALIA PRITAIKYTAS LAIPTŲ KOPIKLIS	2 vnt.
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS GIPSKARTONIO SIENOS	-
	EVAKUACINIS KELIAS	-

Kvalifikacija patvirtinančio dokumento Nr.	baūkas	STATINYS		
	MB "BAUKAS"	Všį Kauno miesto poliklinika šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto aprašas		
	A1838	PV	2026	LAIDA
	A2112	Architektė	2026	
		Architektas	2026	
Kalba		STATYTOJAS	ŽYMUO	LAPAS
LT		Všį Kauno miesto poliklinika	26ŠP-00-PP-01	LAPŲ
				1
				1

A4, 210 X 297	SCHEMA, ANGOS MATMENYS				
	Naujai projektuojami langai				
	Matmenys: 95x120 cm Žymuo: L1 Kiekis: 1 vnt Pastabos: langai turi būti pritaikyti avarinei evakuacijai 	Matmenys: 80x120 cm Žymuo: L2 Kiekis: 1 vnt Pastabos: langai turi būti pritaikyti avarinei evakuacijai 			
SCHEMA, ANGOS MATMENYS					
Naujai projektuojamos durys					
Matmenys: 210x100 cm Žymuo: Dk1 Kiekis: 1 vnt 	Matmenys: 210x100 cm Žymuo: Dk2 Kiekis: 1 vnt 	Matmenys: 210x100 cm Žymuo: Dk3 Kiekis: 1 vnt 	Matmenys: 210x100 cm Žymuo: Dk4 Kiekis: 1 vnt 	Plieninė konstrukcija su mineralinės vatos ar kitu nedegiu užpildu. Atidarymo jėga ≤ 25 N; Spalva, artima RAL 7016 arba RAL 7024; Vėdinimo grotelių matmuo pagal brėžinį; Grotelių tipas - metalinės (perforuotos arba lamelinės)	
 Matmenys: 210x100 cm Žymuo: Dd1 Kiekis: 1 vnt Plieninė konstrukcija su mineralinės vatos ar kitu nedegiu užpildu. Atidarymo jėga ≤ 25 N; Atsparumo klasė EI/2 - 60 C3 Spalva, artima RAL 7016 arba RAL 7024;		 Matmenys: 210x90 cm Žymuo: Dk5 Kiekis: 1 vnt Plieninė konstrukcija su mineralinės vatos ar kitu nedegiu užpildu. Atidarymo jėga ≤ 25 N; Spalva, artima RAL 7016 arba RAL 7024;			

VĚDINIMO IR ŠILDYMO DALIS (ŠV)

PAVADINIMAS	Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto aprašas
ADRESAS	Baltų pr. 7, Kaunas
STATYTOJAS	Všį Kauno miesto poliklinika
STATYBOS RŪŠIS	Patalpų remontas
PROJEKTO ETAPAS	Patalpų paprastojo remonto aprašas
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingas statinys
BYLOS ŽYMUO	26ŠP-00-ŠV
LAIDA	0
PROJEKTUOTOJAS	UAB Luvika
PROJEKTO VADOVAS	██████████ (atestato nr.: ██████)
PROJEKTO DALIS	Vėdinimo ir šildymo dalis (ŠV)
PROJEKTO DALIES VADOVAS	██████████ (atestato nr.: ██████)

info@baukas.lt, tel. nr.: +370 611 49927

KAUNAS, 2026

Projektą tvirtinu,
Všį Kauno miesto poliklinika

ŠILDYMAS, VĖDINIMAS (ŠV)

1. PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDETIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų skč.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
		1		Titulinis	
1.	26ŠP-00-ŠV-BSŽ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	
2.	26ŠP-00-ŠV-AR	2	0	Aiškinamasis raštas	
3.	26ŠP-00-ŠV-TS	9	0	Techninės specifikacijos	
4.	26ŠP-00-ŠV-SŽ	2	0	Sąnaudų žiniaraštis	

2. PROJEKTO BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų skč.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	26ŠP-00-ŠV-B-01	1	0	Cokolinio aukšto planas su šildymo sistema	
2.	26ŠP-00-ŠV-B-02	1	0	Cokolinio aukšto planas su šildymo sistema	
3.	26ŠP-00-ŠV-B-03	1	0	Cokolinio aukšto planas su vėdinimo sistema	
4.	26ŠP-00-ŠV-B-04	1	0	Cokolinio aukšto planas su vėdinimo sistema	

5. PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SUDETIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Lapų skč.	Pavadinimas	Pastabos
1	1	ŠVOK PDV kvalifikacijos atestato kopija	

KVAL. PATV. DOK. NR.	 info@baukas.lt tel. nr.: +370 611 49927				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VšĮ Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto aprašas			
A1838	PV							
	 UAB „LUVIKA“ Įm.k. 304433977				DOKUMENTO PAVADINIMAS Bylos sudėties žiniaraštis		Laida	
34769	PDV						0	
	Proj.							
LT	STATYTOJAS VšĮ Kauno miesto poliklinika				ŽYMUO 26ŠP-00-ŠV-BSŽ		Lapas 1	Lapų 1

Aiškinamasis raštas

Vėdinimas

Projektu numatytos mechaninės vėdinimo sistemos VŠĮ Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio (Baltų pr. 7) priedangos patalpoms. Vėdinimo sprendiniai parinkti siekiant užtikrinti minimalų šviežio oro kiekį patalpose žmonių buvimo metu.

Galiojantys statybos techniniai reglamentai nenumato konkrečių privalomų vėdinimo reikalavimų priedangoms (skirtingai nei slėptuvėms), todėl projektuojant parinkti racionalūs inžineriniai sprendimai, leidžiantys užtikrinti priimtina oro kokybę. Skaičiuojant vėdinimo poreikį numatyta tiekti 5 m³/h šviežio oro vienam žmogui.

Vėdinimo sistema suprojektuota taip, kad šviežias oras būtų tiekiamas į atskiras priedangos patalpas, taip pat, esant poreikiui pagal žmonių skaičių, tiekiamas ir į koridorius. Oro šalinimas numatytas iš koridorių bei sanitarinių patalpų (WC, dušų), sudarant kryptingą oro judėjimą iš švaresnių patalpų į bendro naudojimo ir labiau užterštas zonas. Oro pratekėjimas iš patalpų į koridorius numatomas per groteles duryse.

Oro tiekimui ir šalinimui parinkti kanaliniai ventiliatoriai VCF tipo, montuojami ortakiuose. Siekiant sumažinti vėdinimo įrangos skleidžiamą triukšmą, ortakiuose numatyta įrengti triukšmo slopintuvus, mažinančius ventiliatorių veikimo metu generuojamą garso lygį. Vėdinimo įranga projektuojama atskirose techninėse patalpose, skirtose vėdinimo sistemoms, užtikrinant patogų įrangos aptarnavimą ir eksploatavimą. Oro paėmimas ir šalinimas numatytas per angas išorinėse sienose. Projektuojant užtikrinami reikiami atstumai tarp oro paėmimo ir šalinimo grotų, siekiant išvengti pašalinto oro patekimo į tiekiamo oro sistemą. Reikalingi atstumai užtikrinami ortakius išvedant ir išdėstant pastato išorėje.

Tiekiamo oro paruošimui numatyti filtravimo ir šildymo įrenginiai. Prieš tiekiant orą į patalpas, jis valomas filtro dėžėse (FKAP tipo) su Coarse 65 (G3/G4) klasės filtrais, skirtais stambių dalelių (dulkių, pūkų ir pan.) sulaikymui. Filtravimo įrenginiai parinkti pagal ortakio skersmenį, užtikrinant tinkamą oro kokybę ir apsaugant vėdinimo įrangą nuo užteršimo.

Esant poreikiui (perspektyvoje), numatyta galimybė įrengti elektrinius kanalinius oro šildytuvus (pvz., Komfovent EHC-315-9.0-3f, EHC-200-9.0-3f ir EHC-160-9.0-3f arba analogus), skirtus tiekiamo oro pašildymui šaltuoju metų laikotarpiu. Šildytuvų galia – 9,0 kW, maitinimas – 400 V. Šie

KVAL. PATV. DOK. NR.	 info@baukas.lt, tel. nr.: +370 611 49927			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VšĮ Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto aprašas		
A1838	PV			DOKUMENTO PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas		
	 UAB „LUVIKA“ Įm.k. 304433977 info@luvika.lt www.luvika.lt					
34769	PDV					
	Proj.			ŽYMUO 26ŠP-00-ŠV-AR		
LT	STATYTOJAS VšĮ Kauno miesto poliklinika					
				Lapas	Lapų	
				1	2	

įrenginiai užtikrins komfortiškesnes sąlygas patalpose ir apsaugos sistemą nuo per žemos tiekiamo oro temperatūros.

Projektuojant sistemą taip pat numatyta:

- ortakių sistemoje įrengiamos oro kiekio reguliavimo sklendės, leidžiančios subalansuoti oro srautus;
- prie išorinių sienų numatoma įrengti sprogimui ir ugniai atsparias, normaliai uždarytas sklendes su spyruokliniu grąžinimu, kurios automatiškai atsidaro veikiant ventiliatoriui ir užsidaro jam sustojus, taip apsaugant patalpas nuo slėgio bangos ir galimo užteršto oro patekimo;
- parinkta įranga užtikrina patikimą ir paprastą sistemos eksploatavimą;
- vėdinimo įranga išdėstyta taip, kad būtų užtikrintas patogus priėjimas techninei priežiūrai.

Numatyti sprendiniai leidžia užtikrinti minimalų šviežio oro tiekimą priedangos patalpoms bei efektyvų panaudoto oro šalinimą per koridorius ir sanitarines patalpas, sudarant tinkamas sąlygas žmonių buvimui priedangoje.

Šildymas

Projektu numatyti priedangų patalpų šildymo sprendiniai, užtikrinantys minimalią reikalingą patalpų temperatūrą jų naudojimo metu bei apsaugą nuo drėgmės ir pelėsio susidarymo.

Patalpų šildymui numatyti elektriniai radiatoriai. Šildymo prietaisų galingumai parinkti minimalūs, tačiau pakankami tam, kad patalpose būtų palaikoma ne žemesnė kaip +15 °C temperatūra, esant poreikiui jose būti žmonėms. Taip pat numatytas šildymo palaikymas padeda išvengti perteklinės drėgmės kaupimosi, atitvarų atšalimo ir pelėsio susidarymo rizikos.

WC ir dušų patalpose numatomi elektriniai radiatoriai arba elektriniai rankšluosčių džiovintuvai (gyvatukai). Šie prietaisai parinkti atsižvelgiant į patalpų paskirtį, drėgmės susidarymo tikimybę bei poreikį palaikyti tinkamą mikroklimatą.

Šildymo prietaisai išdėstomi taip, kad būtų užtikrintas tolygus šilumos pasiskirstymas patalpose, saugus eksploatavimas bei patogus priėjimas techninei priežiūrai. Prietaisų vietos parenkamos įvertinant patalpų planinius sprendinius ir funkcinius poreikius.

Elektros šildymo sprendinys pasirinktas kaip racionalus dėl paprasto įrengimo, nesudėtingos eksploatacijos ir galimybės tiksliai reguliuoti patalpų temperatūrą pagal poreikį.

Projektuojant numatyta, kad elektriniai šildymo prietaisai turi atitikti galiojančių norminių dokumentų, elektros saugos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Drėgnose patalpose montuojami prietaisai turi būti pritaikyti darbui padidintos drėgmės sąlygomis ir turėti tam tinkamą apsaugos klasę.

Numatyti šildymo sprendiniai sudaro sąlygas palaikyti minimalią reikiamą temperatūrą priedangos patalpose, apsaugo konstrukcijas nuo drėgmės poveikio bei užtikrina patalpų tinkamumą naudojimui pagal paskirtį.

26ŠP-00-ŠV-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3.1. VĖDINIMAS

3.1.1 Kanalinis ventiliatorius

Priedangos vėdinimo sistemose numatyti ortakiuose montuojami kanaliniai ventiliatoriai, skirti tiekiamo ir šalinamo oro transportavimui. Ventiliatoriai turi būti pritaikyti nepertraukiamam darbui ir užtikrinti patikimą sistemos veikimą tiek įprastomis, tiek ekstremaliomis sąlygomis.

Ventiliacijos sistema turi būti suprojektuota taip, kad esant ekstremaliai situacijai būtų galima:

- ┐ sustabdyti mechaninį vėdinimą,
- ┐ sandarinti oro tiekimo ir šalinimo angas,
- ┐ užtikrinti autonominių sistemos veikimą nuo nepriklausomo energijos šaltinio.

Projektuojami apvalūs kanaliniai ventiliatoriai (VCF tipo) arba analogiškai, skirti montuoti apvaliuose ortakiuose.

Ventiliatoriai turi atitikti šiuos konstrukcinius reikalavimus:

- ┐ korpusas – iš cinkuoto plieno;
- ┐ sparnuotė – iš cinkuoto plieno arba aliuminio;
- ┐ variklis – išorinio rotoriaus tipo;
- ┐ variklio izoliacijos klasė – ne žemesnė kaip F;
- ┐ apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP44;
- ┐ darbinė temperatūra – ne mažiau kaip nuo -20 °C iki +50 °C;
- ┐ montavimas – ortakyje;
- ┐ tinkami tiek oro tiekimui, tiek šalinimui.

Ventiliatoriai turi atitikti IEC 60335-2-80 ir ISO 1940-1 standartų reikalavimus.

Ventiliatoriai parenkami pagal projektinius oro kiekius ir slėgio nuostolius ortakių sistemoje.

Tipiniai parametrai:

- ┐ oro kiekis: ~290 – 2200 m³/h;
- ┐ elektros galia: ~80 – 380 W;
- ┐ triukšmo lygis: ~45 – 56 dB(A);
- ┐ maitinimas: 230 V / 50 Hz.

KVAL. PATV. DOK. NR.	 info@baukas.lt, tel. nr.: +370 611 49927		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
A1838	PV		Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto aprašas		
	 UAB „LUVIKA“ Įm.k. 304433977 info@luvika.lt www.luvika.lt		DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
34769	PDV		Techninės specifikacijos		0
	Proj.				
LT	STATYTOJAS Všį Kauno miesto poliklinika		ŽYMUO 26ŠP-00-ŠV-TS	Lapas 1	Lapų 9

Konkrečių ventiliatorių modeliai (pvz., VCF 100–355) parenkami pagal ortakių diametrus ir reikalingus oro srautus. Siekiant užtikrinti vėdinimo sistemos veikimą ekstremaliomis sąlygomis, turi būti numatytas autonominis energijos šaltinis, pvz.:

-) atskiras mažo galingumo generatorius;
-) akumuliatorių sistema.

Energijos šaltinis turi būti:

-) nesusietas su pagrindiniu pastato tinklu;
-) skirtas tik vėdinimo sistemai;
-) užtikrinantis minimalų sistemos veikimą nustatytą laiką.

3.1.2 Oro filtravimo įrenginiai

Oro tiekimo sistemose numatomos filtrų dėžės, skirtos tiekiamo oro valymui nuo stambių mechaninių dalelių (dulkių, pūkų ir pan.), siekiant:

-) užtikrinti higienišką oro kokybę patalpose;
-) apsaugoti vėdinimo įrangą nuo užteršimo;
-) prailginti ventiliatorių ir kitų komponentų eksploatacijos laiką.

Filtrų dėžės (FKAP tipo arba analogai) turi atitikti šiuos reikalavimus:

-) korpusas – iš cinkuoto plieno;
-) sandari konstrukcija, tinkama montuoti ortakių sistemoje;
-) prijungimas – apvaliems ortakiams;
-) keičiami filtrų elementai;
-) lengvai atidaroma konstrukcija techninei priežiūrai.

Filtrų klasė: Coarse 65 (G3/G4) pagal LST EN ISO 16890.

Filtrai turi būti keičiami periodiškai (pagal užterštumą, bet ne rečiau kaip 2–3 kartus per metus):

-) turi būti užtikrintas patogus prieėjimas;
-) filtrų būklė turi būti tikrinama eksploatacijos metu.

3.1.3 Elektriniai kanaliniai šildytuvai

Elektriniai kanalinių ortakių šildytuvai skirti tiekiamo oro pašildymui šaltuoju metų laikotarpiu, siekiant:

-) užtikrinti minimalų komforto lygį priedangoje;
-) apsaugoti sistemą nuo per žemos tiekiamo oro temperatūros;
-) išvengti diskomforto žmonių buvimo metu.

Projektuojami apvalūs elektriniai kanalų šildytuvai (pvz., Komfovent EHC arba analogai).

Konstrukciniai reikalavimai:

-) korpusas – iš cinkuoto plieno;
-) kaitinimo elementai – iš nerūdijančio plieno;

26ŠP-00-ŠV-TS	Lapas	Lapų	Laida
	2	9	0

-) montavimas – ortakyje;
-) integruota arba išorinė automatika;
-) tinkami horizontaliam ir vertikaliam montavimui.
-) galia: iki 9,0 kW;
-) maitinimas: 400 V, 3 fazės;

Šildytuvai turi turėti:

-) apsaugą nuo perkaitimo (termostatai);
-) oro srauto kontrolę (blokavimas be oro judėjimo);
-) automatinį išjungimą gedimo atveju;
-) galimybę integruoti į bendrą valdymo sistemą.

Montavimo reikalavimai

-) montuoti pagal gamintojo instrukcijas;
-) užtikrinti tiesią ortakių atkarpą prieš ir po šildytuvo;
-) įrengti prieš filtrus arba po jų (pagal projekcinę schemą);
-) užtikrinti elektros saugą.

Šildytuvai numatyti perspektyvoje (pagal projektą).

3.1.4 Triukšmo slopintuvas

Vėdinimo sistemoje numatomi triukšmo slopintuvai, skirti sumažinti ortakiuose sklindantį triukšmą, susidarantį dėl ventiliatorių veikimo ir oro judėjimo. Triukšmo slopintuvai užtikrina akustinio komforto reikalavimų laikymąsi, mažina triukšmo sklidimą tarp patalpų ir prisideda prie bendro sistemos garso lygio mažinimo.

Projektuojami apvalūs ortakių triukšmo slopintuvai (arba analogiški), montuojami ortakių sistemose už ventiliatorių ir kitose projekto numatytose vietose. Slopintuvų korpusas turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno, o viduje naudojama garso slopinimo medžiaga – mineralinė vata arba lygiavertė nedegi ar sunkiai degi medžiaga, apsaugota nuo oro srauto poveikio perforuotu lakštu ar specialia danga. Konstrukcija turi būti atspari oro srautui, vibracijai ir eksploatacinėms apkrovoms.

Triukšmo slopintuvai parenkami pagal ortakių skersmenis, oro srautus ir ventiliatorių generuojamą triukšmą, užtikrinant pakankamą slopinimo efektyvumą visame darbo dažnių diapazone. Parinkimo metu turi būti įvertinami slėgio nuostoliai, siekiant užtikrinti optimalų balansą tarp triukšmo mažinimo ir sistemos aerodinaminių parametrų.

Montavimas atliekamas laikantis gamintojo reikalavimų, užtikrinant sandarų sujungimą su ortakiais ir montuojant slopintuvus tiesiose ortakių atkarpose. Turi būti užtikrintas priėjimas prie techninės priežiūros, o eksploatacijos metu tikrinamas slopintuvų sandarumas ir vidinės medžiagos būklė.

3.1.5 Ugnį sulaikantis vožtuvas

26ŠP-00-ŠV-TS	Lapas	Lapų	Laida
	3	9	0

Vėdinimo sistemose numatomos ugniai atsparios sklendės (vožtuvai), skirtos riboti ugnies, dūmų ir karštų dujų plitimą ortakiuose bei užtikrinti priedangos patalpų apsaugą ekstremalių situacijų metu. Papildomai sklendės turi užtikrinti patalpų sandarumą, sumažinti užteršto oro patekimą iš išorės ir prisidėti prie apsaugos nuo slėgio bangos poveikio.

Sklendės turi būti pagamintos ir atestuotos pagal galiojančius standartus. Korpusas ir uždaromasis mechanizmas gaminami iš aukštai temperatūrai atsparaus plieno, konstrukcija – termiškai izoliuota ir sutvirtinta galvanizuoto plieno rėmu. Sklendės turi būti sandarios, su sandarinimo tarpinėmis, užtikrinančiomis oro nepralaidumą uždarytoje padėtyje. Montuojant turi būti numatytas konstrukcijos terminis išsiplėtimas.

Sprogimo (slėgio bangos) poveikiui atsparios sklendės montuojamos tik ties ortakių išvedimais per išorines sienas. Šiose vietose jos atlieka papildomą apsaugos funkciją – riboja slėgio bangos poveikį ir neleidžia išoriniam užterštam orui patekti į priedangos patalpas.

Montavimas turi būti atliekamas laikantis gamintojo reikalavimų, užtikrinant sandarų sujungimą su ortakių sistema bei tinkamą konstrukcijos įtvirtinimą. Sklendės turi būti įrengiamos matomose ir lengvai prieinamose vietose, užtikrinant galimybę atlikti techninę priežiūrą.

Eksplotacijos metu turi būti užtikrinta prieiga prie sklendės mechanizmo, įrengiant apžiūros dureles prie sklendės arba jos karkase. Turi būti sudaryta galimybė patikrinti sklendės mentės būklę ir, esant poreikiui, pakeisti lydžiąją jungtį ar kitus elementus.

Kadangi naudojami standartiniai ugnies vožtuvai neužtikrina pilnos apsaugos nuo sprogdimo poveikio, priedangoje sandarumas ir apsauga turi būti užtikrinami kompleksiniais sprendiniais. Sklendės turi užsidaryti sustojus ventiliacijai ar nutrūkus elektros tiekimui ir užtikrinti oro srautų blokavimą ekstremalių situacijų metu.

3.1.6 Apvalaus skerspjuvio cinkuotos skardos ortakiai

Ortakių ruošiniai turi būti sukomplektuoti sujungimo bei pritvirtinimo detalėmis.

Apvalūs ortakiai ir jų fasoninės dalys iš cinkuotos skardos tokio storio:

-) Apvaliems iki 315 mm skersmens - 0,5 mm;
-) Apvaliems 355 - 560 mm skersmens - 0,6 mm;
-) Apvaliems 630-1250 mm skersmens - 0,7 mm.

Stačiakampiams su didžiausia kraštine iki 1000 mm - 0,7 mm storio su išvalcuotomis standumo įdubomis.

Apvalių ortakių alkūnės gaminamos šampuojant arba iš atskirų elementų. Posūkio vidutinis spindulys sudaro 1,5D. Stačiakampių ortakių alkūnės gaminamos iš atskirų detalių su vidutiniu spinduliu 50-150 mm. Ortakių sekcijos tarpusavyje, o taip pat su fasoninėmis dalimis jungiamos flanšais arba moviniu sujungimu. Sujungimai turi būti standūs bei hermetiški, flanšų plokštuma statmena ortakio ašiai. Ortakių ruošiniai turi būti sukomplektuoti sujungimo bei pritvirtinimo detalėmis.

Stačiakampių ortakių ir fasoninių dalių gaminiai turi atitikti LST EN 1507:2006 serijos (Klasė C) stiprumo ir sandarumo reikalavimus. Apvalių ortakių ir fasoninių dalių gaminiai turi atitikti LST EN 12237:2003 (Klasė C).

Ortakių rūšis priklauso nuo to, kam jie skirti, atitinkamai pagal reikalavimus ir standartus.

26ŠP-00-ŠV-TS	Lapas	Lapų	Laida
	4	9	0

Brėžiniai pateikia bendrą ortakių, vamzdynų ir papildomos įrangos išsidėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių gali prireikti jungiant ortakius ir vamzdžius prie įrengimų, oro tiektuvų ir pan., bei derinantis su kitomis dalimis. Ortakių sistema turi būti montuojama pagal atliktus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninės dalys turi būti pateiktos be papildomų kaštų. Ortakių matmenys brėžiniuose atitinka jų vidaus išmatavimus, kuriuos rangovas esant reikalui gali pakeisti kitais išmatavimais, kad nesusidarytų trukdymų kitiems įrengimams arba ortakių išvalymui. Apsauga ir valymas: įrengimai ir medžiagos turi būti atitinkamai apsaugoti nuo fizinių pažeidimų. Įrengimo metu įrengimų, vamzdynų ir ortakių vidus turi būti apsaugomas nuo pašalinių medžiagų patekimo, prieš eksploataciją ir dažymą jie turi būti nuvalyti iš išorės. Jungiant naujus ortakius prie esamų, tiek naujieji, tiek esantieji iš vidaus ir išorės turi būti išvalomi.

Ortakių tinklo įrengimas turi būti pagrįstas brėžiniuose nurodytais matmenimis. Jie turi būti pagaminti iš aukščiausios kokybės galvanizuotų lakštų, atitinkančių EN 10346 standartą.

Visos kontaktų su lauko oro sąlygomis turinčios ortakių sandūros turi būti užsandarintos vandeniui nepralaidžia medžiaga ar hermetiška tarpine. Kniedžių ir varžtų žingsnis turi apsaugoti flanšą nuo nestabilumo.

Apvalių ortakių alkūnės privalo būti kaip galima lygesnės. Apvalūs segmentai negali viršyti 30° kampo, o fasoninės dalies lenkimo spindulys turi būti lygus bent ortakio skersmeniui.

Atšakos daromos išpjovus tikslios formos angą magistraliniame ortakyje, taip kad nebūtų jokių išsikišimų į šakinio ortakio dalį. Skersinis ortakio pjūvis turi būti vientisas, be užkarpų.

Kuomet ortakio skerspjuviui sumažinti ar padidinti naudojami kūginiai perėjimai, maksimalus vienos kūgio kraštinės plėtimosi kampas neturi būti statesnis nei 30°.

Visi pakabinimo elementai ir atramos turi būti reguliuojami, kad užtikrinti ortakių horizontalumą. Tvirtinant laikiklius ir atramas prie blokinių sienų, betoninių plokščių ar pan., būtina naudoti priežiūros institucijos patvirtintais metaliniais ar kt. kaiščiais, arba kita medžiaga.

Statyboje lauko sąlygose naudotini varžtai, veržlės, atramos ir t.t. turi būti papildomai galvanizuoti, kad tarp šių elementų ir jungiamų metalinių dalių nebūtų galvaninės korozijos.

Vožtuvai oro srautui sureguliuoti. Vožtuvus būtina pagaminti iš galvanizuoto minkšto lakštinio, tačiau pakankamai standaus plieno, apsaugančio nuo vibracijų. Tam, kad vožtuvai būtų nustatyti reikiamojo padėtyje juos privalo pateikti su vožtuvo padėties fiksatoriumi ortakio išorinėje dalyje. Visi iš minkšto plieno pagaminti įrengimai, sumontuoti korozijai palankiose sąlygose, privalo būti galvanizuojami. Visi negalvanizuoti minkštojo plieno įtaisai (laikikliai ir t.t.) turi būti apsaugoti nuo korozijos.

Maksimalus intervalas tarp sandūrų/ standumo briaunų				
Kraštinės ilgis (mm)	Nominalus lakšto storis (mm)	Be sąvarų ar skersinių jungimų (mm)	Su sąvaromis ar skersiniais jungimais (mm)	Min. Kampuotis tarpinėms standumo briaunoms (min)
Iki 499	0.50	neribota	neribota	Nėra

26ŠP-00-ŠV-TS	Lapas	Lapų	Laida
	5	9	0

501 - 600	0.7	1.500	neribota	25x25x3
601 - 800	0.7	1.500	2.000	25x25x3
801 - 1000	0.7	1.200	1.500	25x25x3
1001 - 1500	0.7	800	1.200	40x40x4
1501 - 2000	0.9	800	800	40x40x4
2001 - 3000	1.0	600	600	50x50x5

3.1.7. Oro pritekėjimo/ištraukimo grotelės (lauko)

Funkcionavimas: Užtikrinti, kad grotelės būtų atsparios vėjo apkrovoms ir apsaugotos nuo lietaus. Užtikrinti, kad oro greitis fasadinėje grotelių dalyje minimizuotų lietaus, sniego ar kitų kritulių patekimą į ortakius, šachtas ar patalpas. Greitis oro paėmimo grotelių skerspjūvyje negali viršyti 2.5 m/s.

Konstrukcija: Grotelių karkasas ir profiliuotos grotelių mentės gaminamos iš galvanizuoto minkšto plieno arba aliuminio. Būtina užtikrinti grotelių stabilumą įrengiant jas specialiai tam tikslui skirtame karkase.

Tinkliukas: Vidinėje grotelių dalyje įrengti ne retesnį nei 3 mm tinkliuką apsaugai nuo vabzdžių. Grotelių forma, medžiaga, apdaila, kiek įmanoma turi atitikti bendrą pastato vaizdą. Atstumas tarp paėmimo ir išmetimo grotelių privalo būti bent 3-4m.

3.1.8. Oro pritekėjimo/ištraukimo grotelės (vidaus)

Gali būti viengubo arba dvigubo oro srauto reguliavimo su vertikaliais ir horizontaliais sparneliais, komplektuojamos su reguliavimo sklende. Skirtos orui paduoti ir ištraukti vidaus patalpose. Grotelės turi būti lengvai išimamos ir tvirtinamos taip, kad jas išėmus nebūtų pažeistas pats statinys ir jo apdaila. Jei grotelės nėra išimamos, būtina įrengti priėjimą joms reguliuoti bei techniškai aptarnauti.

3.1.9. Izoliacija

Izoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficientas negali viršyti 0.038 W/m °C, tankis - 30 - 60 kg/m³. Ortakiai izoliuojami remiantis gamintojo instrukcijomis. Visas izoliacijos siūles būtina klijuoti lipnia juosta su al.folija tuo užtikrinant garo barjero vientisumą. Vardinis tankis - 25 iki 45 kg/m³. LST EN 14303 arba LST EN 1602+AC Storis - 20 iki 100 mm.

Šilumos laidumas neviršyti 0.042 W/mK prie temperatūros 10°C.

Paviršius - armuota aliuminio folija arba PVC dangą.

Ortakių izoliavimas atliekamas, vadovaujantis ortakinių izoliavimo taisyklėmis. Akmens vatos kevalai nedegūs, tikslų matmenų, skirti vėdinimo ir kondicionavimo sistemų ortakiams kaip šiluminė arba priešgaisrinė izoliacija. Konstrukcija nedegi, max temperatūra iki 750°C, tankis 100kg/m³. Kevalai padengti aliuminio folija. Visų izoliacinių medžiagų sandūros turi būti tinkamai sujungtos. Izoliacija turi būti nedegi. Tvirtinimo juosta ir ortakio laikikliai apvalių ir stačiakampių ortakinių tvirtinimui.

Lakštinė izoliacija K-Flex - Termoizoliacinės medžiagos "K-FLEX" gaminamos iš putinto uždarų porų sintetinio kaučiuko. Tai suteikia izoliacijai puikias technines savybes ir ilgalaikį parametru nekintamumą.

26ŠP-00-ŠV-TS	Lapas	Lapų	Laida
	6	9	0

3.1.10. Cinkuota skarda

0,5-0,7mm storio naudojama ortakių ir fasoniniu daliu gamybai. Tvirtinimo juosta ir ortakio laikikliai apvalių ir stačiakampių ortakių tvirtinimui

3.1.11. Metalai tvirtinimui

Tai juodo metalo kampuotis ar armatūra naudojama tvirtinimo detalių gamybai, kurios po to gruntuojamos ir nudažomos. Cinkuotos detalės papildomai nedažomos.

3.1.12. Vėdinimo sistemos išbandymas, balansavimas ir derinimas

Baigus montuoti pavienius įrenginius, variklius, ventiliatorius, siurblius ir pan., patikrinamas jų veikimas. Išbandoma, kaip veikia paleidimai ir valdymo rankenėlės, pvz., vožtuvų, termostatų, slėgio perjungėjų ir kt. prieš paleidimą turi būti patikrinti visi elektros ir valdymo sistemų laidai. Rangovas praneša užsakovo atstovui apie kiekvienos įrenginių dalies parengtumą paleidimui, prieš savaitę jam raštu nurodydamas konkrečią dieną, kurią jis planuoja pradėti priėmimą eksploatacijai.

Ortakių slėgis tikrinamas dalimis. Maksimalus leidžiamas ištėkis yra 1.6 m³ kv. metrui ortakio paviršiaus esant 400 Pa slėgiui. Bandymai atliekami uždarius ortakių galus ir paduodant slėgį per specialų ventiliatorių su kalibruota anga oro tūriui matuoti naudojantis manometrą su "U" vamzdeliu. Kitu manometru registruojamas slėgis bandomame ortakyje. Oro įleidimo ir išleidimo vietose, pvz. tiesiai į ortakius lubų ertmėse, matavimus galima atlikti naudojant anemometrus. Visiems oro tūrio matavimams stambiuose ortakiuose ir pavieniuose įrenginiuose taikomos +10% / - 0% tolerancijos. Prireikus rangovas keičia atitinkamų ventiliatorių greitį, kad nustatytų tūrius aukščiau nurodytose ribose. Apskritai, kalibruojant sistemą siekiama +10% dydžio.

Suregulius išmatuojamas ventiliatorių greitis ir elektros motoro suvartojimas, pažymint duomenis ventiliatorių darbo scheme. Visi oro tūrio matavimai atliekami filtro užterštumui esant lygiam 2x švaraus filtro slėgio perkryčiui. Jei įrenginys turi kelis greičius, jo oro tūris matuojamas kiekvienam greičiui atskirai.

Prieš pirmąją ventiliacijos įrenginių paleidimą reikia rūpestingai išvalyti visą oro paskirstymo sistemą.

3.1.13. Paleidimo – derinimo darbai

Paleidimo – derinimo darbus atlieka rangovas. Šiuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiamą kvalifikaciją ir leidimą šios rūšies darbams atlikti. Paleidimo – derinimo darbams surašomas priėmimo aktas ir patvirtinamas techninės priežiūros vadovo.

3.1.14. Vėdinimo sistemų montavimas

Montuojant vėdinimo sistemas turi būti užtikrinta:

-) sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas;
-) ortakių ašių tiesumas;
-) galimybė prieiti remonto atveju.

26ŠP-00-ŠV-TS	Lapas	Lapų	Laida
	7	9	0

Prieš montavimą tikrinama ar į ortakių vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų. Vertikalūs ortakiai neturi nukrypti nuo vertikalės daugiau kaip 2 mm vienam metrui ilgio ortakio. Ortakiai skirti transportuoti drėgnam orui neturi būti su išilgine siūle apatinėje ortakio dalyje ir montuojami su nuolydžiu 1-1,5 % link drenažo vietos (pagal srauto judėjimo kryptį). Ortakių sekcijos jungiamos naudojant purios ar monolitinės gumos 4-5 mm storio tarpines. Horizontalūs bei vertikalūs ortakiai tvirtinami atstumu ne didesniu kaip 4 m.

3.2. ŠILDYMAS

3.2.1. Kambario termostatai

Paskirtis – patalpos temperatūros reguliavimas.

Techniniai duomenys:

-) temperatūros ribos 5 - 35 [C
-) maitinimas 24V
-) elektros apkrova 0,2W
-) aplinkos temperatūra 0-50 [C
-) apsaugos klasė IP21

3.2.2. Elektrinis radiatorius

Atitinka saugos normas, turi apsaugą nuo aptaškymo vandeniui bei apsaugą nuo perkaitimo. Nustačius reguliatorių tam tikroje padėtyje, elektrinis radiatorius gali palaikyti norimą užduotą patalpos temperatūrą. Radiatoriai tiekiami su prijungimo kabeliu ir kištuku. Tinka ir nepastoviai šildomų patalpų apšildymui. Jie padengti antikoroazine danga. Radiatoriai parenkami pagal duotą šiluminę galią, temperatūrą galima reguliuoti pagal įmontuotą ant prietaiso termostatą.

Radiatorių saugos klasė IP 24 . Radiatorius turi turėti saugiklį nuo perkaitimo. Paviršiaus temperatūra ne didesnė 80°C. Radiatoriai tvirtinami sieninio laikiklio pagalba, kuris komplektuojamas kartu su radiatoriumi.

Radiatoriai turi atitikti šiuos reikalavimus:

-) maitinimo įtampa: 230 V / 50 Hz;
-) montavimo būdas: sieninis;
-) galimybė statyti ant grindų su papildomomis atramomis;
-) kaitinimo elementas: vamzdinis (TEN/THE) su aliuminio briaunomis;
-) kaitinimo pakopų skaičius: 1;
-) termostatas: elektromechaninis kapiliarinis;
-) apsauga nuo perkaitimo: numatyta;
-) apsaugos klasė: IP24;
-) apsaugos nuo elektros smūgio klasė: II;
-) korpusas: plieninis, ~0,65 mm storio, su antikoroazine danga
-) radiatoriai montuojami ant sienų naudojant gamintojo komplektuojamus laikiklius;
-) turi būti užtikrintas laisvas oro cirkuliavimas aplink įrenginį;
-) montavimo vieta parenkama atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir šilumos poreikį;

26ŠP-00-ŠV-TS	Lapas	Lapų	Laida
	8	9	0

) elektros prijungimas atliekamas pagal galiojančius norminius reikalavimus.

Galia	Matmenys (mm)	Svoris (kg)
500 W	450 × 450 × 120	~3,1
1000 W	530 × 450 × 120	~3,6
1500 W	660 × 450 × 120	~4,3
2000 W	785 × 450 × 120	~5,1

3.2.3. Elektrinis rankšluosčių džiovintuvas kopėtėlių tipo

Atitinka saugos normas, turi apsaugą nuo aptaškymo vandeniui bei apsaugą nuo perkaitimo. Komplektuojamas su elektroniniu termostatu, nustatius termostatą tam tikroje padėtyje elektrinis rankšluosčių džiovintuvas gali palaikyti norimą užduotą patalpos temperatūrą. Rankšluosčių džiovintuvas komplektuojamas su elektros prijungimo kabeliu ir kištuku. Įrenginys padengtas antikorozine danga.

Rankšluosčių džiovintuvas tvirtinamas sieninių tvirtinimo elementų pagalba, kurie komplektuojami kartu su įrenginiu.

Techniniai duomenys:

-) elektros tinklo įtampa 230 V;
-) apsaugos klasė IP24;
-) Elektroninis termostatas;
-) Kopėtėlių tipo;
-) Su apsauga nuo perkaitimo;


26ŠP-00-ŠV-TS	Lapas	Lapų	Laida
	9	9	0

Pozicija eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis
26.	Apvalus ortakis d315	TS 3.1.6	m	44
27.	Fasoninės dalys	TS 3.1.6	kompl.	1
28.	Izoliacija ant oro padavimo į patalpas vata su al. folija 50mm storio (Ortakyje lauko temperatūros oras, o patalpoje jeigu bent +5°C, visi ortakiai kondensuosis)	TS 3.1.9 TS 3.1.10	m ²	148
29.	Ugniai ir sproгимui atsparūs vožtuvai d160	TS 3.1.5	vnt.	2
30.	Ugniai ir sproгимui atsparūs vožtuvai d200	TS 3.1.5	vnt.	2
31.	Ugniai ir sproгимui atsparūs vožtuvai d315	TS 3.1.5	vnt.	2
32.	Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 200x100	TS 3.1.8	vnt.	25
33.	Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 250x150	TS 3.1.8	vnt.	14
34.	Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 300x100	TS 3.1.8	vnt.	3
35.	Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 300x150	TS 3.1.8	vnt.	10
36.	Skylių, angų įrengimas	TS 3.1.8	kompl.	3
37.	Montavimo, tvirtinimo medžiagos	TS 3.1.11 TS 3.1.13	kompl.	3
38.	Sistemos paleidimas ir derinimas	TS 3.1.12	kompl.	3

26ŠP-00-ŠV-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0


Šilainių padalinio cokolinio aukšto planas su šildymo sistema M1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
ŽYMĖJIMAS	DĖNGOS TIPAS	KIEKIS
	PATAPALPŲ GRUPĖ NR. 1 PRIEDANGOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	348 m²
	PATAPALPŲ GRUPĖ NR. 2 PRIEDANGOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	142 m²
	PATAPALPŲ GRUPĖ NR. 3 PRIEDANGOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	125 m²
	ESAMOS INŽINERINĖS PATALPOS	58 m²
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS INŽINERINĖS PATALPOS	92 m²
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS SANDELIAVIMO PATALPOS	142 m²
	NAUJAI PROJEKTUOJAMI SAUSI TUALETAI	5 vnt.
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS VANDENS TALPOS	3 vnt.
	ŽMONĖMS SU NEGALIA PRITAIKYTAS LAIPTŲ KOPIKLIS	2 vnt.
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS GIPSKARTONIO SIENOS	-
	EVAKUACINIS KELIAS	-

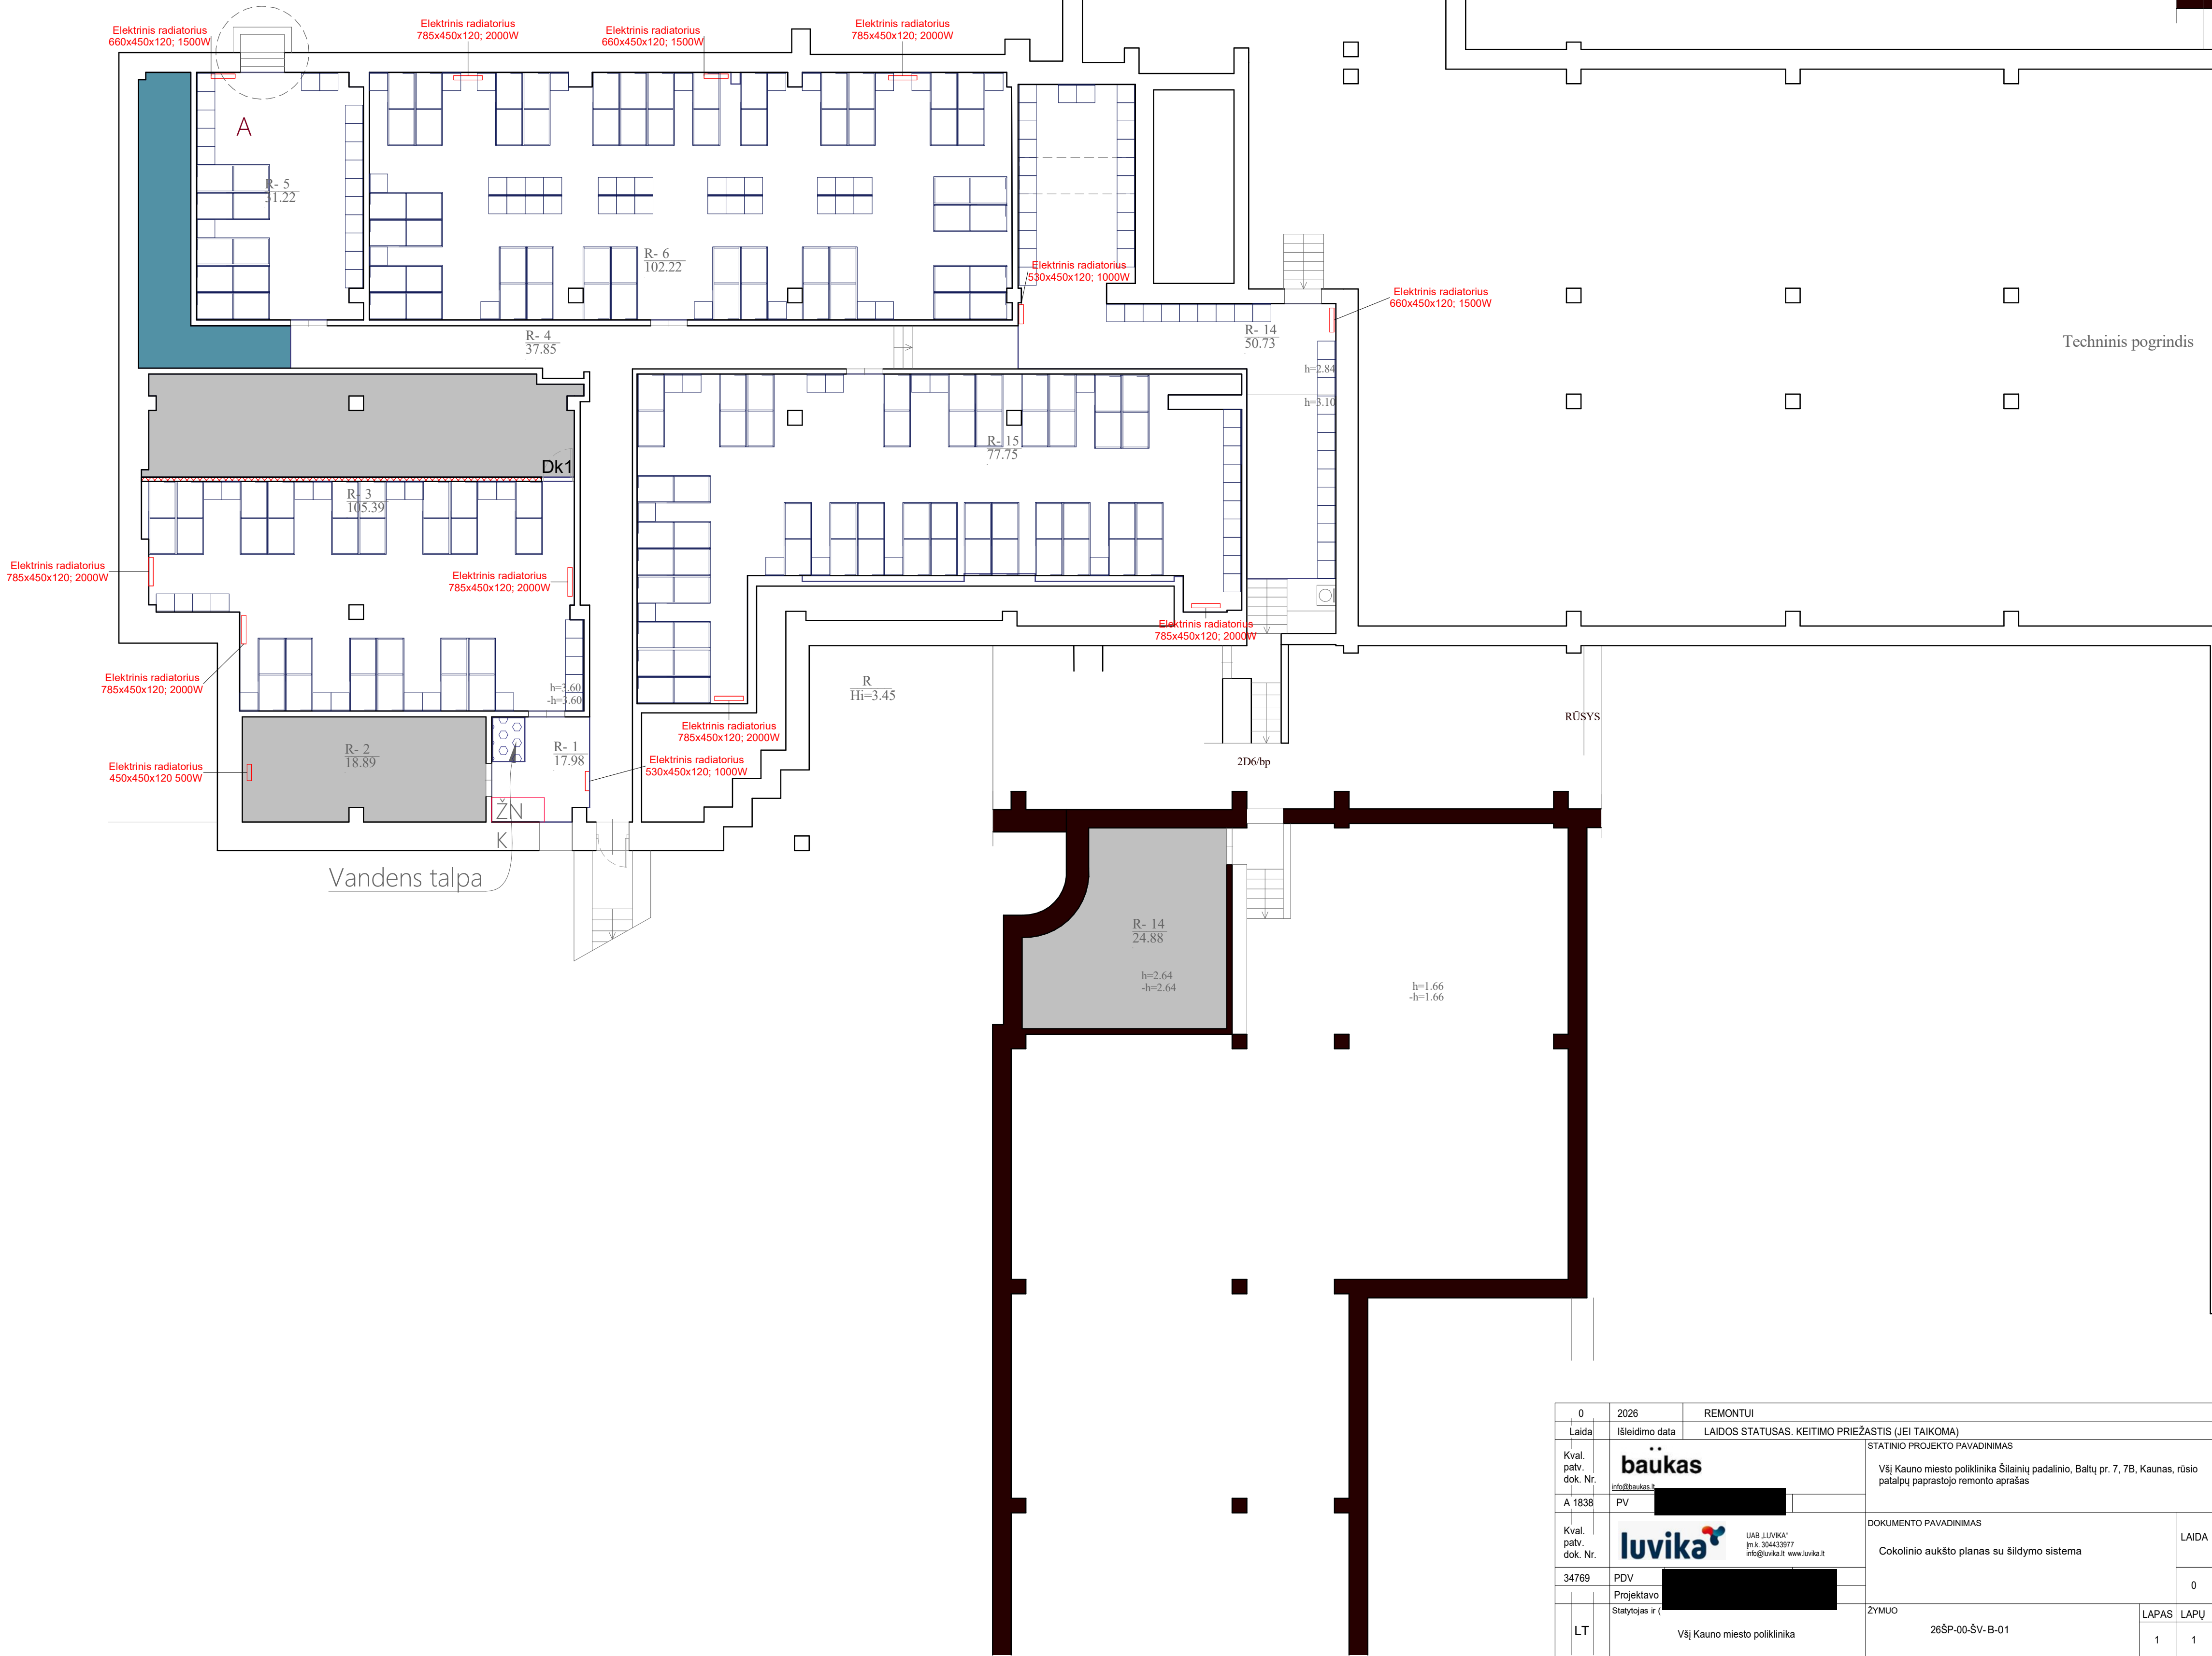

0	2026	REMONTOUI
Laida	Išleidimo data	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
Kval. patv. dok. Nr.	baukas	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
A 1838	PV	Všj Kauno miesto politiknika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto aprašas
Kval. patv. dok. Nr.	luvika	DOKUMENTO PAVADINIMAS
34769	PDV	Cokolinio aukšto planas su šildymo sistema
LT	Projektavimo	2YMUOJ
	Statytojas	Všj Kauno miesto politiknika
		26ŠP-00-ŠV-B-01
		LAPAS LAPŲ
		1 1

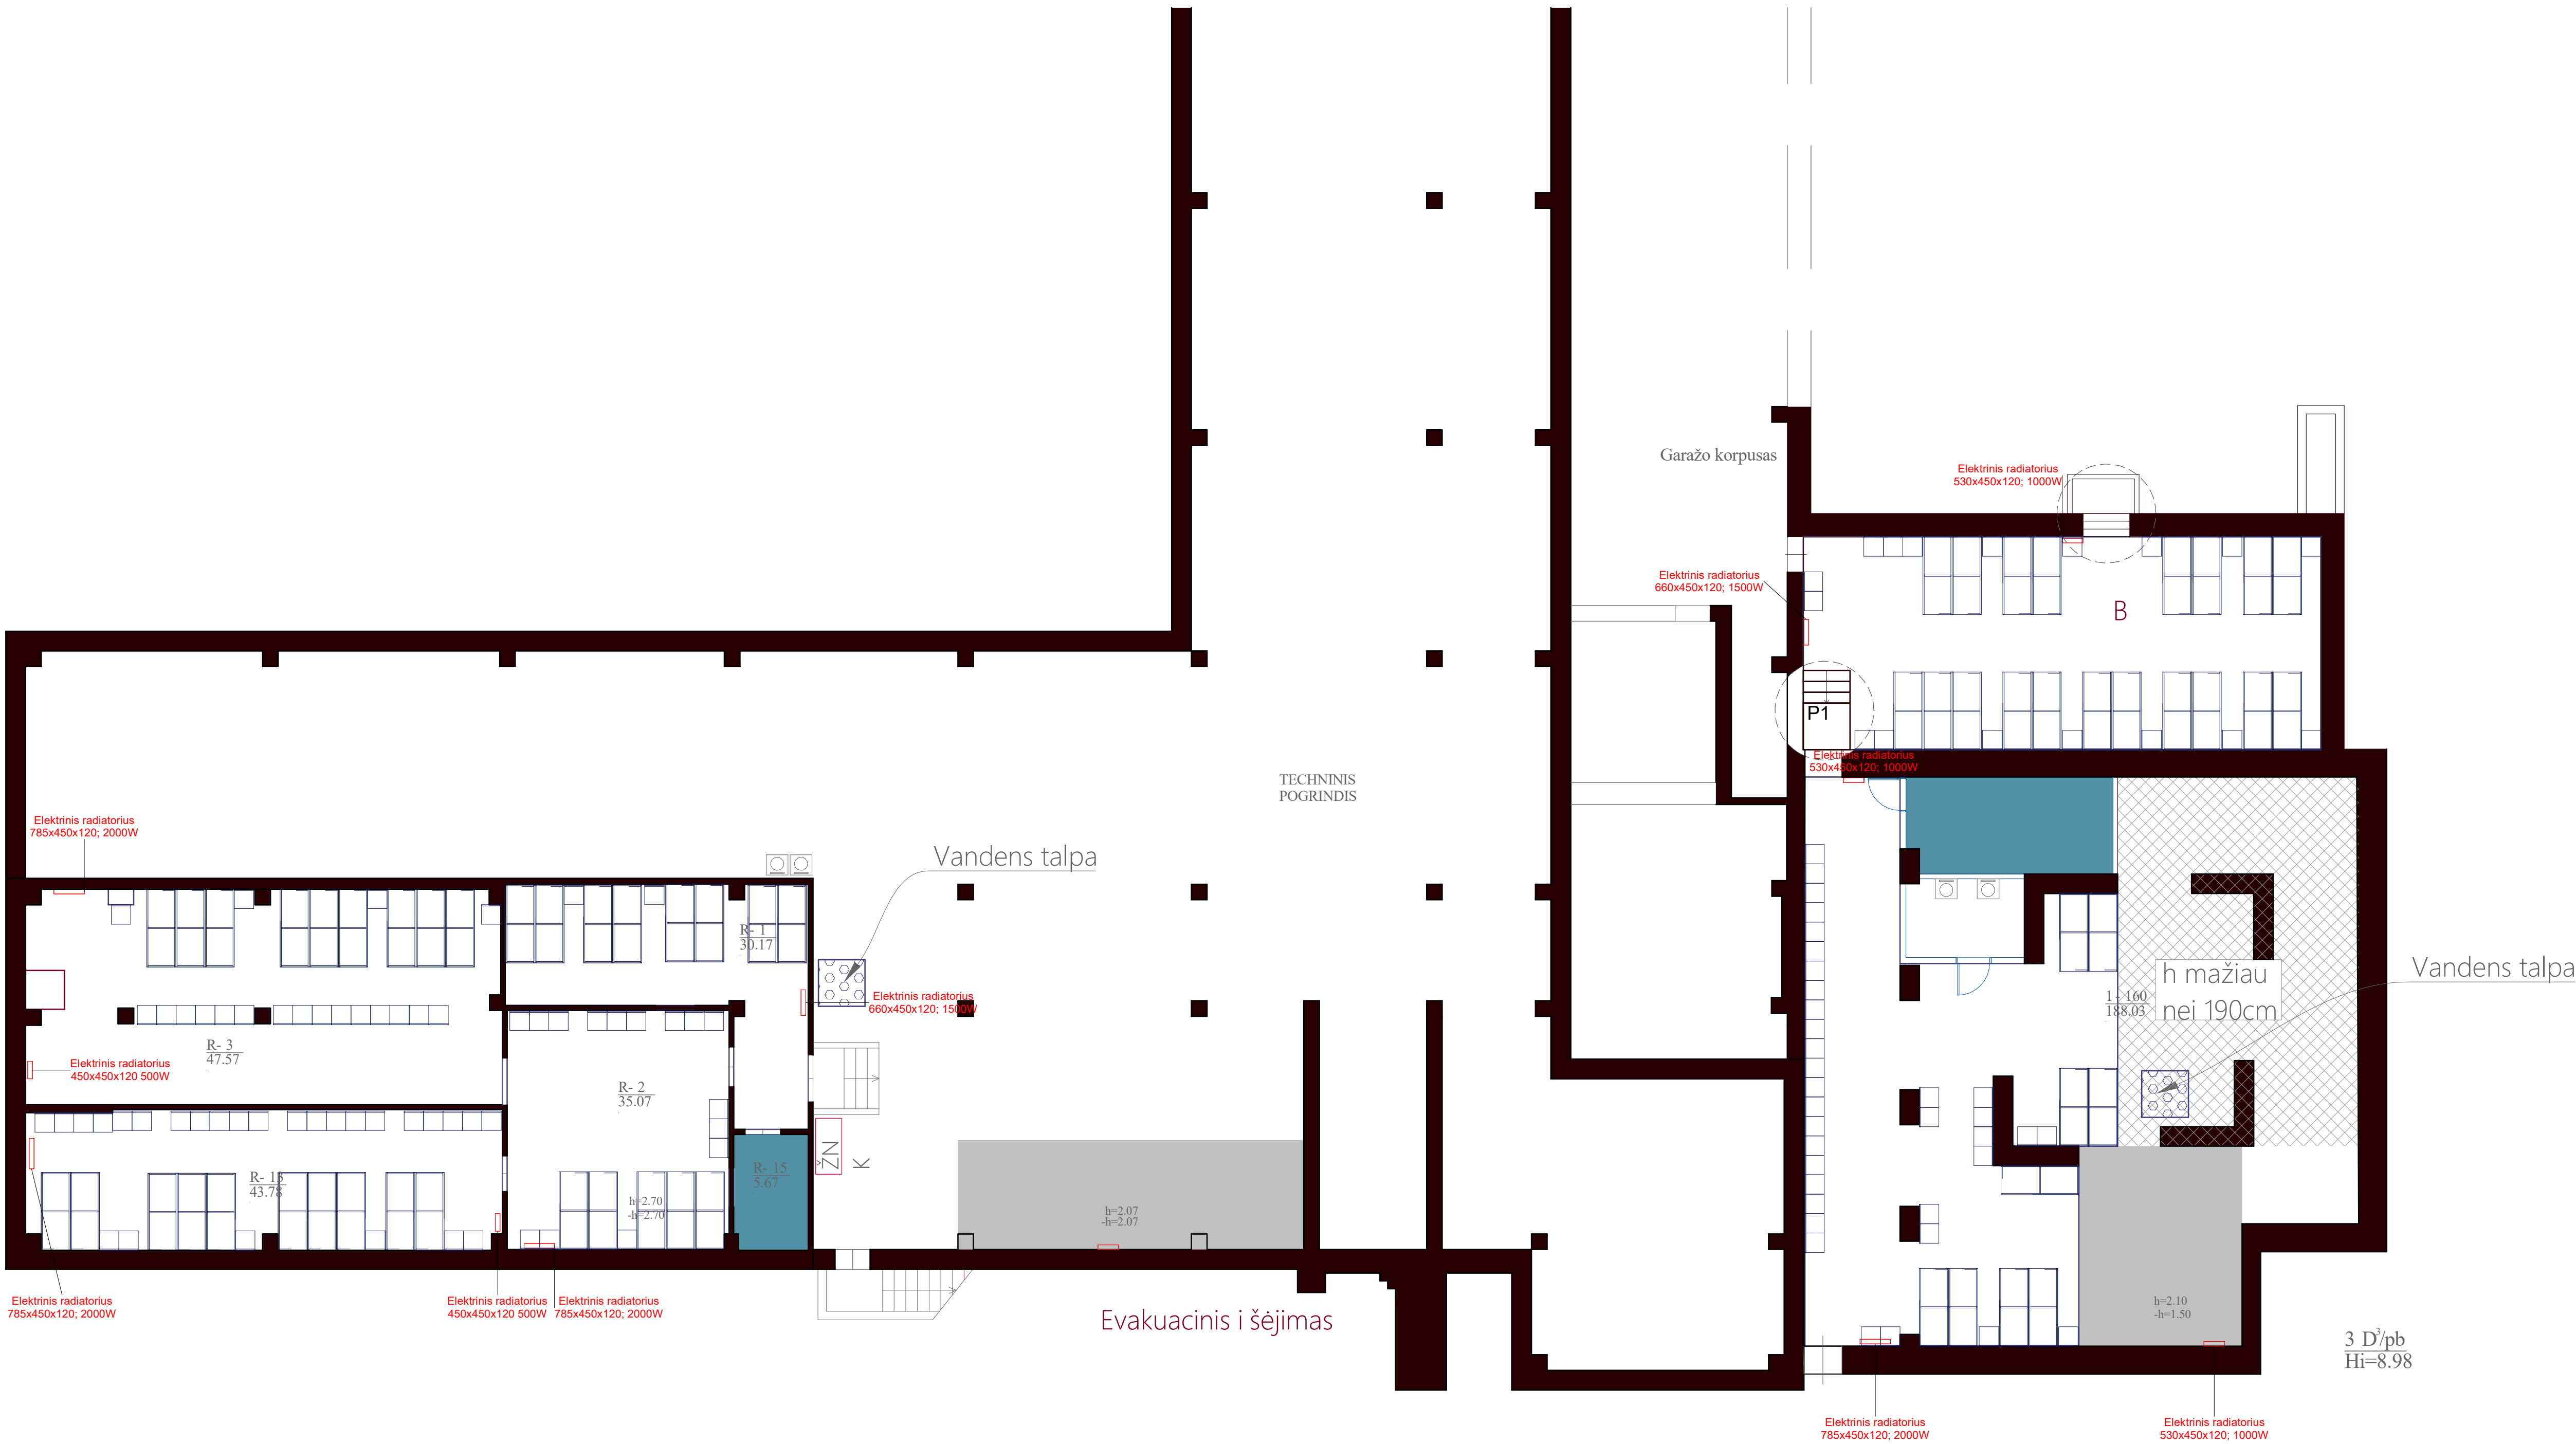Šilainių padalinio cokolinio aukšto planas su šildymo sistema M1:100



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
ŽYMĖJIMAS	DANGOS TIPAS	KIEKIS
	PATAPALPŲ GRUPĖ NR. 1 PRIEDANGOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	348 m²
	PATAPALPŲ GRUPĖ NR. 2 PRIEDANGOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	142 m²
	PATAPALPŲ GRUPĖ NR. 3 PRIEDANGOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	125 m²
	ESAMOS INŽINERINĖS PATALPOS	58 m²
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS INŽINERINĖS PATALPOS	92 m²
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS SANDELIAVIMO PATALPOS	38 m²
	NAUJAI PROJEKTUOJAMI SAUSI TUALETAI	5 vnt.
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS VANDENS TALPOS	3 vnt.
	ŽMONĖMS SU NEGALIA PRITAIKYTAS LAIPTŲ KOPIKULIS	2 vnt.
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS GIPSKARTONIO SIENOS	-
	EVAKUACINIS KELIAS	-

0	2026	REMONTUI		
Laida	Išleidimo data	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Kval. patv. dok. Nr.	baukas	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsiu patalpų paprastojo remonto aprašas		
A 1838	PV			
Kval. patv. dok. Nr.	luvika	DOKUMENTO PAVADINIMAS Cokolinio aukšto planas su šildymo sistema	LAIDA	
34769	PDV		0	
LT	Projektavo Statytojas ir (	ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	Všį Kauno miesto poliklinika	26SP-00-ŠV-B-02	1	1

[illegible]


SUTARTINAJI ŽYMEJIMAI		
ŽYMEJIMAS	DANGOS TIPAS	KIEKIS
	PATAPALPŲ GRUPĖ NR. 1 PRIEDANGIOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	348 m ²
	PATAPALPŲ GRUPĖ NR. 2 PRIEDANGIOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	142 m ²
	PATAPALPŲ GRUPĖ NR. 3 PRIEDANGIOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	125 m ²
	ESAMOS INŽINERINIS PATALPOS	58 m ²
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS INŽINERINIS PATALPOS	92 m ²
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS SANDĖLIAVIMO PATALPOS	
	NAUJAI PROJEKTUOJAMI SAUSI TUALETAI	5 vnt.
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS VANDENS TALPOS	3 vnt.
	ŽŪMŲ ŠŪNŲ NEGALIA PRITAIKYTI LAISTYMO KOPULIS	2 vnt.
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS GIPSKARTONIO SIENOS	-
	EVAKUACINIS KELIAS	-

Techninis pogrindis


RŪSYS

2D6/bp

h=1.66

0	2026	REMontUI			
0	Išleidimo data	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.	 info@baikas.lt tel. nr. +370 611 49927	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VšĮ Kauno miesto politikinėla Šilainių padalinio, Batų pr. 7, 7B, Kaunas, rūšio patalpų paprastojo remonto aprašas			
A 1838	PV				
Kval. patv. dok. Nr.	 UAB „LUVIKA“ JIA „36432677“ info@lūvika.lt www.lūvika.lt	DOKUMENTO PAVADINIMAS Kokolinio aukšto planas su vėdinimo sistema		LAIDA	
34769	PDV Projektoav Statykojas ir (arba) Užsakovo				0
LT	VšĮ Kauno miesto politikinėla	Žymuo	26SP-00-ŠV-B-03	LAPAS	LAPŲ
				1	1

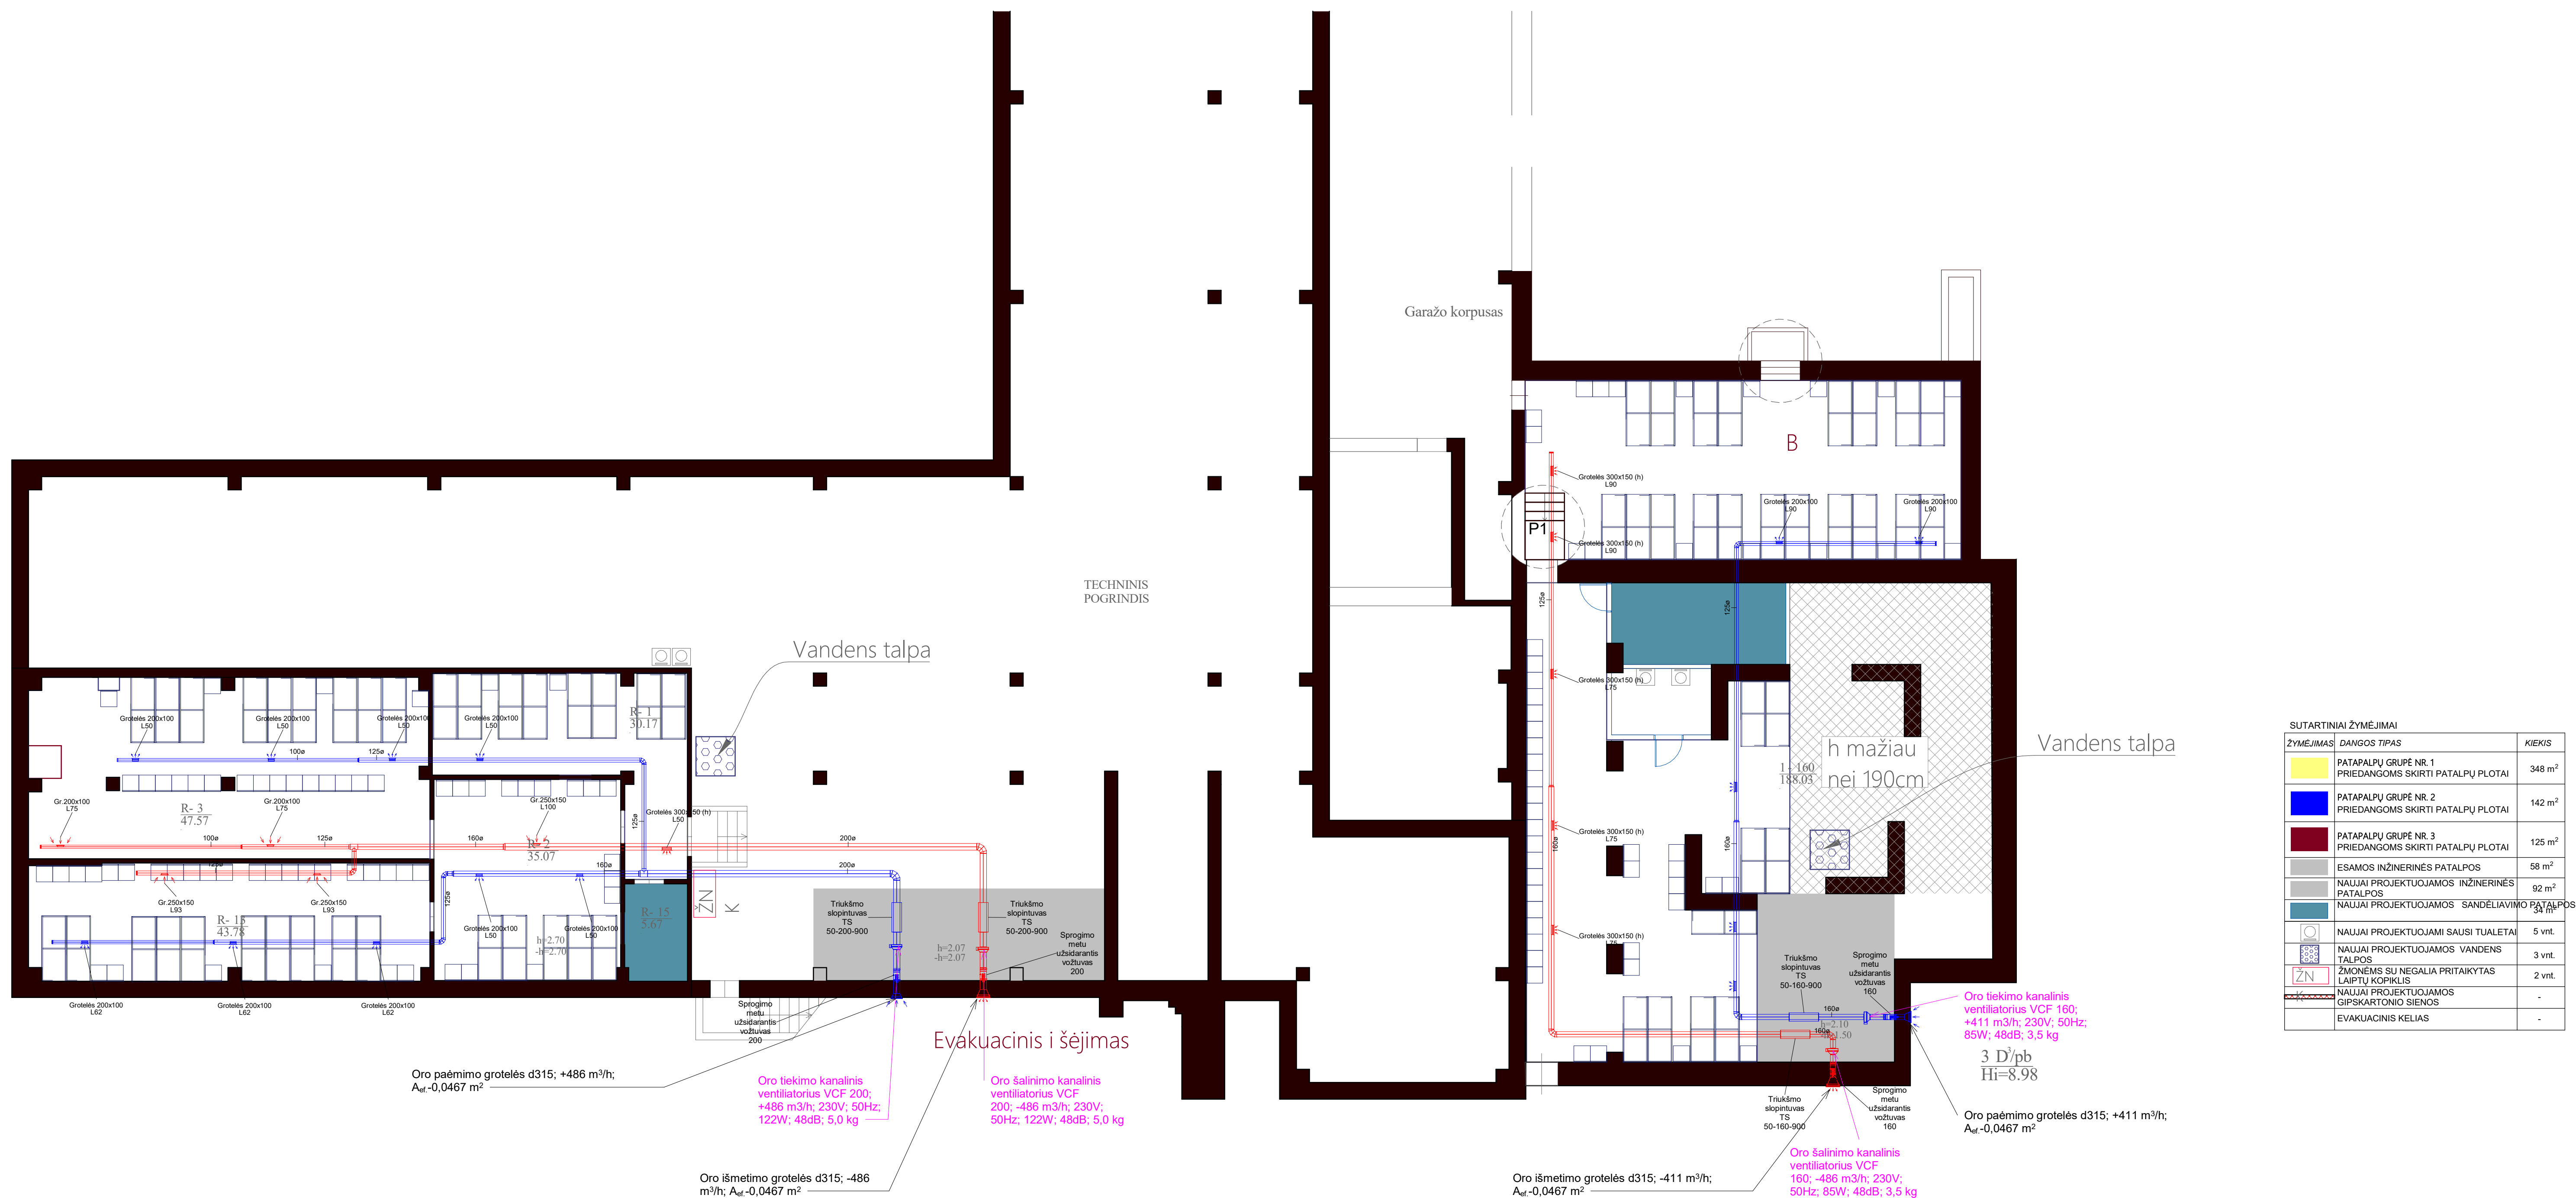Šilainių padalinio cokolinio aukšto planas su vėdinimo sistema M1:100



SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI		
ŽYMEJIMAS	DANGOS TIPAS	KIEKIS
	PATAPALPŲ GRUPE NR. 1 PRIEDANGOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	348 m ²
	PATAPALPŲ GRUPE NR. 2 PRIEDANGOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	142 m ²
	PATAPALPŲ GRUPE NR. 3 PRIEDANGOMS SKIRTI PATALPŲ PLOTAI	125 m ²
	ESAMOS INŽINERINĖS PATALPOS	58 m ²
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS INŽINERINĖS PATALPOS	92 m ²
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS SANDĖLIŲVIKO PATALPOS	34 m ²
	NAUJAI PROJEKTUOJAMI SAUSI TUALETAI	5 vnt.
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS VANDENS PATALPOS	3 vnt.
	ŽMONIŠNŲ SU NEGALIA PRITAIKYTAS LAIPTŲ KOPULIS	-
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS GIPSKARTONIO SIENOS	-
	EVAKUACIJINIS KELIAS	-

[illegible]



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. [redacted]

[redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki 1,5 MW galios) ir tiekimo.

Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



[redacted signature]

Išduotas 2019 m. liepos 11 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. liepos 9 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

24014

GAISRINĒ SIGNALIZACIJA (GSS)

PAVADINIMAS	Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto aprašas
ADRESAS	Baltų pr. 7, Kaunas
STATYTOJAS	Všį Kauno miesto poliklinika
STATYBOS RŪŠIS	Patalpų remontas
PROJEKTO ETAPAS	Patalpų paprastojo remonto projektas
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingas statinys
BYLOS ŽYMUO	26ŠP-00-PP-GSS
LAIDA	0
PROJEKTUOTOJAS	MB „Elgrid“, įm. vadovas [redacted]
PROJEKTO VADOVAS	[redacted] (atestato nr.: [redacted])
PROJEKTO DALIS	Gaisrinė signalizacija (GSS)
PROJEKTO DALIES VADOVAS	[redacted] (atestato nr.: [redacted])

info@baukas.lt, tel. nr.: +370 65769923

KAUNAS, 2026

Projektą tvirtinu,
Všį Kauno miesto poliklinika

BENDROSIOS PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS		
ŽYMUO	PAVADINIMAS	LAPŲ
26ŠP-00-PP-GSS.BSŽ	Bylos sudėties žiniaraštis	1
26ŠP-00-PP-GSS.AR	Aiškinamasis raštas	2
26ŠP-00-PP-GSS.TS	Techninės specifikacijos	3
26ŠP-00-PP-GSS.SŽ	Sąnaudų žiniaraštis	1
26ŠP-00-PP-GSS.B01	Rūsio planas su gaisrinės signalizacijos tinklais	1
26ŠP-00-PP-GSS.B02	Rūsio gaisrinės signalizacijos tinklų principinė schema	1

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.		.. baūkas info@baukas.lt , tel. nr.: +370 611 49927		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto projektas		
A1838	PV, PDV			DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
A2112	Architektė			Bylos sudėties žiniaraštis		0
	Architektas					
	Architektė					
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.						
31642						PDV
						Proj
KALBA	STATYTOJAS	ŽYMUO		Lapas	Lapų	
LT	Všį Kauno miesto poliklinika	26ŠP-00-PP-GSS.BSŽ		1	1	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pastate įrengiama A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

Projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

Projektas rengiamas vadovaujantis statytojo technine užduotimi, patvirtintais projekciniais pasiūlymais.

- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės „2012m birželio 29 d. įsakymas Nr. 1-186“
- STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;
- STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas.
- STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;
- STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;
- STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;
- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės
- Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės
- LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“

Programinės įrangos sąrašas

- Windows 10 Pro
- Apache OpenOffice 4.1.2
- BricsCAD Classic

Projektuojamos sistemos

Pastate projektuojama A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Žmonių perspėjimui apie gaisrą naudojamos sirenos su blykstėmis maitinamos ir valdomos per gaisro aptikimo ir signalizavimo centralę.

Projektinių sprendinių pagrindiniai techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai:

- Pastato paskirtis – gydymo paskirties pastatas
- Statinio kategorija – ypatingasis statinys
- Adresuojama gaisrinė centralė (AGC) – 1 vnt;
- Kilpos – 1 vnt;

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
baukas		VšĮ Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto projektas		
info@baukas.lt, tel. nr.: +370 611 49927				
A1838	PV	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida	
A2112	Architektė		Aiškinamasis raštas	0
	Architektas			
	Architektė			
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.		Elgrid		
31642	PDV		ŽYMUO	
	Proj			Lapų
KALBA	STATYTOJAS		26ŠP-00-PP-GSS.AR	1
LT	VšĮ Kauno miesto poliklinika		2	

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi kontroliuoti bei saugoti patalpas nuo galimo gaisro kilimo. Adresuojami gaisrinės signalizacijos sistemos davikliai, pavojaus mygtukai ir sirenos suprojektuoti pagal reglamentus.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos signalizacijos sistema turi būti sujungta su priešgaisrinės tarnybos PGT centralizuotu stebėjimo pultu. Jei priešgaisrinėje tarnyboje nėra centralizuoto stebėjimo pulto, sistemos būklės kontrolės signalai turi būti perduodami į policijos arba apsaugos įmonės stebėjimo pultus, su jais sudarant atskirą sutartį.

Pavojaus signalas perduodamas iš gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos adresuojamos centralės kuri montuojama šilumos punkto patalpoje.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos signalizacijos tinklas tiesiamas viengysliais, nedegiais, variniais kabeliais (apvalkalas turėtų būti raudonos spalvos), ir tinkamais kloti po tinku, virš pakabinamų lubų, instaliaciniuose kanaluose.

Centralės maitinimas 230V AC. Centralė su dviem 17Ah, 12V akumuliatorių baterijomis.

Patalpose gaisro aptikimui naudojami adresuojami optiniai dūmų davikliai.

Gaisro pavojaus mygtukai numatomi prie evakuacinių išėjimų, laiptinių ir kad iki artimiausio mygtuko nebūtų didesnio nei 30m atstumo. Pavojaus mygtukai montuojami 1,0m aukštyje.

Iš gaisrinės centralės signalai perduodami į: pastato apsaugos signalizacijos centralę; liftą, praėjimo kontrolę, jėgos ir apšvietimo skydus, kitas pastato GAS, duris, vedinimo sistemas.

DOKUMENTO ŽYMUO 26ŠP-00-PP-GSS.AR	Lapas	Lapų
	2	2

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Visi tiekėjo pateikti komponentai, įranga ir sistemos dalys turi atitikti galiojančias CE direktyvas ir turėti CE sertifikatus. Turi atitikti normatyvinių dokumentų EN54 reikalavimus.

Medžiagų techniniai duomenys

1. Gaisrinė adresuojama centralė

Gaisrinė signalizacijos sistemos kontrolinis įrenginys (centralė) turi atitikti EN 54 standartą. Centralėje turi būti įmontuoti autonominiai maitinimo šaltiniai arba hermetinės akumuliatorinės baterijos, užtikrinančios gaisrinės signalizacijos sistemos darbą dingus 230V įtampai. Centralė įžeminama.

- Ne mažiau kaip 2 kilpų;
- Kilpoje ne mažiau kaip 240 adresų;
- LED zonų indikacija;
- 4,3" lietimui jautrus ekranas sistemos programavimui ir konfigūravimui;
- 2000 įvykių atmintis
- TCP/IP jungtis programavimui ir operacijoms tinkle
- Metalinė dėžė
- Meniu, mygtukai ir pranešimai lietuvių kalba.
- Maitinimas: 230 VAC ±10%
- Vieta dviem 12 V 17 Ah akumuliatoriams
- Analogas INIM Previdia C200SZ

2. Adresuojamas optinis dūmų detektorius

- bazė, su kilpos izoliatoriumi;
- darbinės aplinkos drėgnumas 95% be kondensato;
- atitinka EN54 standartą.
- Analogas INIM ED100

3. Adresuojamas temperatūrinis detektorius

- bazė, su kilpos izoliatoriumi;
- darbinės aplinkos drėgnumas 95% be kondensato;
- atitinka EN54 standartą
- Analogas INIM ED200

4. Adresuojamas rankinis gaisro pavojaus mygtukas

Rankinis gaisro signalizatorius raudonos spalvos su užrašu "GAISRAS", "SPAUSTI ČIA". Signalizatorius montuojamas prie koridorių durų 1,0 m. aukštyje prie išėjimų.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	•• baukas info@baukas.lt, tel. nr.: +370 611 49927		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
A1838	PV		DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
A2112	Architektė				0
	Architektas				
	Architektė				
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Elgrid				
31642	PDV				
	Proj				
KALBA	STATYTOJAS		ŽYMUO		Lapas
LT	Všį Kauno miesto poliklinika		26ŠP-00-PP-GSS.TS		Lapų
				1	3

- Plastikinis stiklėlis;
- Atstatymas rakteliu;
- Būsenos indikacija: LED.
- Analogas INIM EC0020

5. Adresuojama vidinė gaisrinė sirena

Vidinė gaisrinė sirena su stroboskopu, montuojama koridoriuose, holuose, skirta pranešti apie gaisrą.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- Adresinė sirena;
- Garso išėjimas 98 dB/m;
- Sertifikatas - EN54, IP65;
- Analogas INIM S2020

6. Akumuliatorius

Akumuliatorius neapnaujamas, hermetiškas 12V/17Ah skirtas centralės rezerviniam maitinimui.

7. Valdymo modulis IN/OUT

Iėjimų/ išėjimų skaičius 1. Greta esantys moduliai gali būti kombinuojami į modulius turinčius daugiau įėjimų/išėjimų.

8. Priešgaisrinės signalizacijos kabelis 2x1.5mm²

• Ne mažesnio kaip 60 min atsparumo ugniai. Skirtas visų komponentų įeinančių į signalizacijos sistemą, sujungimui. Visi kabeliai turi būti pakloti pagal brėžinius ir diagramas. Gaisrinės signalizacijos tinklas turi būti klojamas specialiais priešgaisriniais kabeliais. Turi tenkinti LST EN 13501 atsparumo ugniai reikalavimus, turi užtikrinti sistemų veikimą ne trumpiau kaip 60min. gaisro metu.

- Kabelis su varinėmis gyslomis.
- Laidininkų skersmuo: 1.5mm²;

9. Vytos poros kabelis FTP 6 cat. E60

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiški arba geresnių parametrų:

- FTP 6 cat;
- Atsparumas liepsnai 60min
- Laidininkas varinis;
- Ekranas: aliuminis.

10. Techniniai vamzdžiai

- vamzdžio skersmuo: 20, 32 mm;
- Vamzdžio vidus: lygus.

11. Montažinės medžiagos

Papildomos montažinės medžiagos – tai smulkios montavimo medžiagos, skirtos projektuojamos įrangos ir kabelinių montavimui, perėjimų tarp sienų užsandarinimui, kabelių komutacijai, markiravimui, žymėjimui ir t.t.

REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Žymės ir žymėjimai

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir instrukcijas.

DOKUMENTO ŽYMUO 26ŠP-00-PP-GSS.TS	Lapas	Lapų
	2	3

Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją.

Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai.

Abejuose laidų galuose turi būti sužymėti terminalo pozicijų numeriai.

Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis abiejuose galuose.

Kabelių ir laidų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis kabelių žymėmis.

Kabelių klojimas statiniuose

Trasos posūkiuose atstumas tarp kabelių tvirtinimų parenkamas pagal leistiną kabelių lenkimo spindulį, bet ne rečiau kaip tiesiuose trasos ruožuose.

Perėjimuose per sienas, pertvaras ir perdengimų galuose reikia įrengti nedegius vamzdžius.

Statiniuose (patalpose) kabeliai tiesiami be išorinių degių dangų.

Atlikus visus darbus pakabinamos žymenos. Išpildomuosiuose brėžiniuose turi būti pažymimas kiekvienas kabelis ir mova.

Sistemos priėmimas eksploatacijai

Priėmimo metu tikrinama;


- Ar darbai atlikti pagal projektą.
- Ar objekto atsakingas už priešgaisrinę apsaugą asmuo ir budintys apmokyti eksploatuoti gaisrinės signalizacijos sistemą.
- Ar centralė sumontuota pagal "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, projektavimo ir įrengimo taisyklės" ir įmonės gamintojos reikalavimus, pajungta prie 230V įtampos per atskirą automatą, įžeminta, ar visi tikrinimo mygtukai ir lemputės veikia.
- Pasirinktinai tikrinami signalizatorių suveikimai. Suveikus signalizatoriui tikrinama: sirenų įsijungimas, ventiliacijos išjungimas, automatinių durų atsidarymas.

DOKUMENTO ŽYMUO 26ŠP-00-PP-GSS.TS	Lapas	Lapų
	3	3

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas ir Techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1. Įrenginiai					
1.1.	Gaisrinė adresinė centralė, 1 kilpų	TS-1	kompl.	1	
1.2.	Akumuliatorius 17A/h, 12V	TS-8	vnt.	2	
1.3.	Adresuojamas dūmų detektorius	TS-2	vnt.	34	
1.4.	Adresuojamas šilumos detektorius	TS-2	vnt.	5	
1.5.	Detektorių montavimo bazė su izoliatoriumi	TS-3	vnt.	40	
1.6.	Adresuojamas rankinis gaisro pavojaus mygtukas	TS-4	vnt.	9	
1.7.	Vidinė gaisrinė sirena su blykste	TS-5	vnt.	9	
1.8.	IN/OUT moduliai	TS-9	vnt.	14	
1.9.	Sistemos programavimas		kompl.	1	
1.10.	Sistemos prijungimas prie grafinių žemėlapių su priežiūros elementais		kompl.	1	
2. Kabeliai					
2.1.	Priešgaisrinės signalizacijos kabelis 2x1.5mm ²	TS-10	m.	1375	
2.2.	Priešgaisrinės kabelis FTP cat6	TS-11	m.	95	
3. Montажinės medžiagos					
3.1.	Instaliacinis d20 vamzdis	TS-12	m	450	
3.2.	Instaliacinis d40 vamzdis	TS-12	m	30	
3.3.	Kabelių ir vamzdžių tvirtinimo medžiagos	TS-13	Kompl.	1	
3.4.	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, markiruoti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija (programų aprašymas, vartotojo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija). Personalo apmokymas.	GSS.TS-6	Kompl.	1	
3.5.	Priešgaisrinės signalizacijos kabelis 2x1.5mm ²	TS-10	kompl.	1	

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	baukas info@baukas.lt , tel. nr.: +370 611 49927	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūšio patalpų paprastojo remonto projektas		
A1838	PV	DOKUMENTO PAVADINIMAS Sąnaudų žiniaraštis		Laida
A2112	Architektė			0
	Architektas			
	Architektė			
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.		ŽYMUO 26ŠP-00-PP-GSS.SŽ		Lapas 1
31642	PDV			
	Proj			
KALBA	STATYTOJAS			Lapų
LT	Všį Kauno miesto poliklinika			1

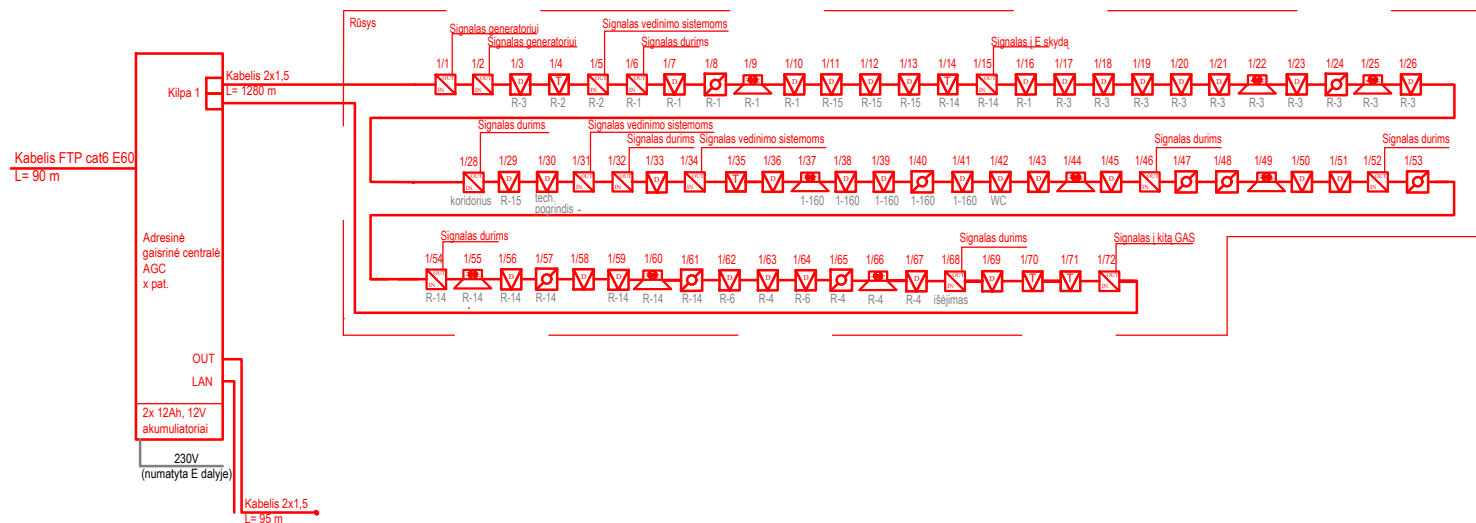

SUTARTINIAI ŽENKLAI:	
	-DŪMŲ DETEKTORIUS
	-TEMPERATŪRINIS DETEKTORIUS
	-RANKINIS GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAS
	-VIDINĖ GAISRINĖ SIRENA SU BLYKSTE
	-IN/OUT MODULIS
	- GAISRINĖ CENTRALĖ

Kvalifikacija patvirtinančio dokumento Nr.		baük		STATINYS Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto projektas	
MB "BAUKAS"					
A1838	PV	2026			
A2112	Architektė	2026			
	Architektas	2026			
	Architektė	2026		BREŽINYS Rūsio gaisrinės signalizacijos tinklų principinė schema	
Kvalifikacija patvirtinančio dokumento Nr.		 MB Elgrid Įm. k. 303042484 Tel. +370 657 69923 E. p. info@elgrid.lt			
31642	PDV				
	Proj.				
Kalba	STATYTOJAS				
LT	Všį Kauno miesto poliklinika			ŽYMUO 26ŠP-00-PP- GSS-B.02	
				LAPAS	LAPŲ
				2	2

ELEKTRONINIAI RYŠIAI (ER)

PAVADINIMAS	Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto aprašas
ADRESAS	Baltų pr. 7, Kaunas
STATYTOJAS	Všį Kauno miesto poliklinika
STATYBOS RŪŠIS	Patalpų remontas
PROJEKTO ETAPAS	Patalpų paprastojo remonto projektas
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingas statinys
BYLOS ŽYMUO	26ŠP-00-PP-ER
LAIDA	0
PROJEKTUOTOJAS	MB „Elgrid“, įm. vadovas [redacted]
PROJEKTO VADOVAS	[redacted] (atestato nr.: [redacted])
PROJEKTO DALIS	Elektroninių ryšių (ER)
PROJEKTO DALIES VADOVAS	[redacted] (atestato nr.: [redacted])

info@baukas.lt, tel. nr.: +370 65769923

KAUNAS, 2026

Projektą tvirtinu,
Všį Kauno miesto poliklinika

BENDROSIOS PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS		
ŽYMUO	PAVADINIMAS	LAPŲ
26ŠP-00-PP-ER.BSŽ	Bylos sudėties žiniaraštis	1
26ŠP-00-PP-ER.AR	Aiškinamasis raštas	3
26ŠP-00-PP-ER.TS	Techninės specifikacijos	7
26ŠP-00-PP-ER.SŽ	Sąnaudų žiniaraštis	1
26ŠP-00-PP-ER.B01	Rūsio planas su elektroninių ryšių tinklais	1
26ŠP-00-PP-ER.B02	Rūsio elektroninių ryšių spintos (RS-1) prijungimų principinė schema	1
26ŠP-00-PP-ER.B03	Rūsio elektroninių ryšių spintos (RS-2) prijungimų principinė schema	1

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	•• baukas info@baukas.lt, tel. nr.: +370 611 49927		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
A1838	PV, PDV		DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
A2112	Architektė				
	Architektas				
	Architektė				
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Elgrid		Bylos sudėties žiniaraštis		0
31642	PDV				
	Proj				
KALBA	STATYTOJAS	ŽYMUO		Lapas	Lapų
LT	Všį Kauno miesto poliklinika			26ŠP-00-PP-ER.BSŽ	1

1. BENDROJI INFORMACIJA

Elektroninių ryšių projekto dalį sudaro pastato vidaus ryšių (kompiuterinis tinklas), bevielio internetinio ryšio pajungimo taškai.

Projektas parengtas, remiantis Užsakovo pateikta projektine užduotimi.

2. IŠEITIES DUOMENYS

Projekte numatyti pasyvūs komutacijos komponentai. Aktyvinė įranga bus panaudota esama pagal teikiamų paslaugų pobūdį ir specifikacijas. Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų "Statybos įstatymo" 6 straipsnyje.

Projektuojamas vidaus telekomunikacijų tinklas turi užtikrinti 6A kategorijos reikalavimus.

3. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SARAŠAS

- ✓ LR Statybos įstatymas ir kiti įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kiti teisės aktai, teritorijų planavimo ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai;
- ✓ STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-02)
- ✓ STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“. (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-02-25)
- ✓ Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2011 m. (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-13)
- ✓ Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės 2011m. spalio 14 d. (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-12-03)
- ✓ "Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai". (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-01)
- ✓ Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 2019 m. birželio 6 d.
- ✓ LST EN 60849:2001 "Gaisrinės avarinio signalizavimo sistemos" (IEC 60849:1998).
- ✓ EN 54-4:1997/A2:2006 "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos".
- ✓ ISO/IEC 11801 "Information technology - Generic cabling for customer premises";
- ✓ ISO/IEC 18010:2002-" Information technology – Pathways and spaces for customer premises cabling";
- ✓ EN 50173 "Information technology - Generic cabling systems";
- ✓ EN 50174-1 "Kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas";
- ✓ Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas EN 50174-2, EN 50174-3.
- ✓ Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - EN 50085, EN 50086, EN 61537;
- ✓ Elektromagnetinis suderinamumas EN 50081, EN 50082;
- ✓ Instaliuotos kabelinės sistemos testavimas EN 50346;
- ✓ Informacinių technologijų įrangos potencialai ir žeminimas - EN 50310;
- ✓ LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

4. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS;

- Windows 10 Pro;
- Apache OpenOffice;
- BricsCAD Classic.

5. ELEKTRONINIAI RYŠIAI (KOMPIUTERINIS TINKLAS)

5.1. Projektinių sprendimų techniniai rodikliai

- ✓ Projektuojamų KS spintų skaičius - 2 vnt.

5.2. Vidaus telekomunikacijų tinklo struktūra

Projektas apima vidinį pastato integruotą kompiuterinį tinklą.

Projektuojama tik pasyvinė tinklo dalis (WiFi prijungimo taškai).

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	•• baukas info@baukas.lt, tel. nr.: +370 611 49927		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
A1838	PV		DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
A2112	Architektė				
	Architektas				
	Architektė				
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Elgrid		ŽYMUO		0
31642	PDV				
	Proj				
KALBA	STATYTOJAS	Všį Kauno miesto poliklinika		26ŠP-00-PP-ER.AR	Lapas
LT					1
					Lapų
				3	

Visi projektuojami tinklo elementai turi atitikti 6A kategorijos reikalavimus.

Kompiuterių tinklo komutavimui spintose tarp komutacinių panelių ir aktyvinės įrangos bei kompiuterių pajungimui naudojami minkšti jungiamieji vytų porų 6A kategorijos kabeliai su RJ45-RJ45 antgaliais.

Bevielio ryšio signalo stiprumas visose patalpose bet kurioj vietoj ne mažesnis kaip -60dBm..

5.3. Horizontalaus ir vertikalaus tinklo sprendiniai

Pastate numatomi kabelių stovai, kuriuose sumontuojamos vertikalios kabelinės kopėtėlės.

Sumontavus visas sistemas ir nutiesus visus ryšių bei silpnųjų srovių sistemų kabelius, ant kopėtelių, kabeliniuose kanaluose ir vamzdžiuose turi likti ne mažesnis kaip 30%, laisvos vietos rezervas.

Visos angos turi būti užsandarintos, naudojant priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemomis taip, kad tenkintų gaisrinės saugos reikalavimus.

Visi ryšių sistemos kabeliai ir įranga turi būti markiruojami. Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos.

Atlikus darbus, užsakovui turi būti pateikta tinklų eksploatacinė dokumentacija (su pažymėtomis ir sumarkiruotomis darbo vietomis, kabelių klojimo trasomis, matavimo protokolais, patvirtinantis atitikimą 2th edition ISO/IEC 11801 Class E kategorijos reikalavimams). Visi sprendiniai turi būti tikslinami darbo projekto metu.

6. DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių:

- Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai statybvietėje.
- Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės.
- Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.
- kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.

7. KITI REIKALAVIMAI

Siekiant užtikrinti tinklo atitikimą reikalaujamai kategorijai, patikimumą ir ilgaamžiškumą visi pasyvinio tinklo elementai (komutavimo panelės) turi būti to paties gamintojo, kompiuterių pasyvinio tinklo elementai kiekvienas atskirai (de-Embedded testing) turi atitikti tarptautinį ISO/IEC 11801 2-nd Edition standartą.

Instaliaciniai kabeliai turi būti markiruojamos gerai įskaitomais ir nenusitrinčiais užrašais.

Visi darbai atliekami prisilaikant galiojančių montavimo ir saugumo technikos taisyklių.

Užsakovui pateikiama eksploatacinė dokumentacija, brėžiniai su bevieliais wifi prijungimo taškais, komutacinės spintos vieta ir kabelių sistemos matavimo protokolai, patvirtinantis atitikimą ISO/IEC 11801 6 kat keliamus kategorijos reikalavimus.

Įrangą įžeminti pagal E[]BT reikalavimus.

Baigus darbus, instaliuojanti firma, atlieka ryšio kanalų tarp komutacinės panelės testavimą (prietaisu turinčiu galiojančią gamintojo patikrą ir pagal EN 50173-1 normų reikalavimus) pateikia matavimo protokolus, vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, išpildomasias schemas, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus.

8. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant kanaluose, loviuose, nišose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą statybiniu skiediniu konstrukcijos kirtimo vietose. Jeigu pastato patalpose įrengiamos sistemos, skirtos įspėti žmones apie gaisrą, elektros tiekimas joms turi būti atliekamas pagal pirmą patikimumo kategoriją. Kabeliams kertant statybines konstrukcijas, angos tarp jų užsandarinamos nedegiomis medžiagomis, nesumažinant konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai iš abiejų statybinės konstrukcijos pusių po 30 cm turi būti padengti ugniai atspariais dažais.

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus. Visi projekte naudojami kabeliai ir laidai turi būti nepalaikantys degimo. Tas pats reikalavimas taikomas ir vamzdžiams.

DOKUMENTO ŽYMUO 26ŠP-00-PP-ER.AR	Lapas	Lapų
	2	3

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis	
	I arba II	III
	Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą	
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibuliai, fojė, holai ir pan.)	$C_{ca\ s1,d1,a1}$	E_{ca}
Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių	$D_{ca\ s1,d2,a2}$	E_{ca}
Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai	$D_{ca\ s2,d2,a2}$	E_{ca}
Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai)	$D_{ca\ s2,d2,a2}$	E_{ca}
Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai)	E_{ca}	E_{ca}
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan.	$D_{ca\ s2,d2,a2}$	E_{ca}
Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos	E_{ca}	E_{ca}

9. APLINKOS APSAUGA

Diegiant ryšių tinklus technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar grunto tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai.

DOKUMENTO ŽYMUO 26ŠP-00-PP-ER.AR	Lapas	Lapų
	3	3

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Bendrieji reikalavimai

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai.

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje.

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis tais dokumentais.

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatura, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas nepažeidžiant Lietuvoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų.

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka.

Visi įrenginiai turi būti patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybės atitikties sertifikatai, garantijos, įrenginių techniniai aprašymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principinės ir prijungimo schemas.

Gaunami įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, markiravimą, atitikimą specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrenginio stovį (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti įrangos prietaisų.

Prieš pradėdant tiekimo bei montavimo darbus rangovas privalo patikslinti sprendinius bei jų kiekius.

Įrenginiai ir medžiagos privalo būti saugomi pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose.

Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius gaminio atitikties sertifikatus.

2. Reikalavimai statybos produktams

2.1. Wi-Fi bevielės prieigos taškas vidaus sąlygomis

- ✓ R2H38A Aruba AP-505 (RW) Dual Radio 2x2:2 802.11ax Internal Antennas Unified Campus AP.
- ✓ JW546AAE Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU
- ✓ H2YV3E* Aruba 1 Year Foundation Care Software Only Airwave 1 Dev E-LTU Service
- ✓ R3J18A Laikiklis AP sienoms/luboms, B type
- ✓ Specifikaciją ir tiekimą tikslinti darbų metu pagal turimos IT tinklo įrangos gamintojo reikalavimus visai IT tinklo sistemai.

3. Kabeliai ir instaliacinės medžiagos

3.1. UTP6A KABELIS

- ✓ laidininkų kiekis ir skersmuo 4x2x0,57mm;
- ✓ LSZH išorinis sluoksnis (degimo metu neišskiriantis halogenų ir dūmų)
- ✓ Naudojimo temperatūra nuo -20°C iki +60°C;
- ✓ Atitikti Cat.6A reikalavimus pagal standartą ISO/IEC 11801-1 „Information technology-Generic cabling for customer premises — Part 1: General requirements“;
- ✓ Atitikti ne žemesnės nei Cca klasės reikalavimus pagal standartą EN 50399;

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.		•• baūkas info@baukas.lt, tel. nr.: +370 611 49927		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto projektas		
A1838	PV			DOKUMENTO PAVADINIMAS Techninės specifikacijos		Laida
A2112	Architektė					0
	Architektas					
	Architektė					
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.						0
31642	PDV					
	Proj					
KALBA	STATYTOJAS			ŽYMUO	Lapas	Lapų
LT	Všį Kauno miesto poliklinika			26ŠP-00-PP-ER.TS	1	7

3.2. Behalogeniniai, gofruoti, vidaus instaliacijos vamzdžiai pagaminti iš PP (polipropilenas)

- ✓ Vidaus tinkluose turi būti naudojami gofruoti, behalogeniniai iš pirminio polipropileno (PP) pagaminti vamzdžiai skirti montuoti gipso-kartono sienose, pertvarose, pakabinamose lubose, taip pat po tinku, virš tinko ir į betoną. Naudojami kabelių ir laidų paklojimui ir apsaugai. Vamzdžiai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22.
- ✓ Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės						Darnioji techninė specifikacija
Medžiaga	PP (polipropilenas)						
Diametras: Išorinis (mm) Vidinis (mm)	Ø16 Ø11,4	Ø20 Ø14,2	Ø25 Ø18,4	Ø32 Ø23,9	Ø40 Ø30,7	Ø50 Ø39,4	
Atsparumas gniuždymui (5%, 200mm / 15mm/min)	≥ 750 N						EN 61386-22
Atsparumas smūgiams (-5°C, 2h / 5kg)	N (normal)						EN 61386-22
Eksploatavimo temperatūra	- 25 °C + 105 °C						EN 61386-1 (punktas 6.2)
Garantinis laikas	5 metai						LT pagal teisės aktus
Tarnavimo laikas	min 50 metų						EN 61386-1

3.3. Instaliacinės medžiagos

- ✓ Kabelių tvirtinimo apkabos, dirželiai, plastikiniai ankeriai su varžtais į betoną.

4. Medžiagos gaisro sklido ribojimui

4.1. Skiedinio sistema

Kabelių ir kombinuotosios sandarinimo sistemos gaminamos iš specialaus skiedinio be mineralinio pluošto. Priklausomai nuo maišomo vandens kiekio, paruošta masė į angą gali būti pilama rankomis arba siurbliais ir presais. Dėl medžiagos gero sulipimo mažoms izoliuojamoms erdmėms nereikia papildomo karkaso. Dėl porėtos skiedinio konsistencijos instaliacijas paprasta įrengti vėliau. Priešgaisrinis skiedinys gaisro atveju yra saugiai užkertamas kelias ugniai bei dūmams plėstis.

4.2. Mineralinio pluošto izoliavimo sistema

Šios sistemos pagrindas yra drėgmei atspari abliacine danga padengta mineralinio pluošto plokštė. Ugniai atsparūs dažai kilus gaisrui sudaro izoliuojančią anglies putą ir užkerta kelią plisti ugniai ir dūmams kartu su mineralinio pluošto plokšte. Pagal bendrąjį techninį leidimą be kabelių ir laidų tuo pačiu metu pro izoliacinę medžiagą papildomai gali būti pravedami vamzdžiai iš plieno, vario ir įvairaus plastiko. Vamzdynamics reikia taikyti papildomas priešgaisrinės saugos priemones (atkarpų izoliaciją ir vamzdžių veržiklius).

4.3. Priešgaisrinės putos

Ši iš 2 komponentų sudaryta medžiaga dėl savo ypatingos sudėties užtikrina itin vienalytį atitinkamos vietos sandarinimą putomis. Geras sukibimas su pagrindu neleidžia putoms nutekėti iš angos. Jokių problemų nekyla darbą nutraukus dėl patikrinimo. Sistemą instaliuoti galima be dulkių ir be pluoštų, paviršiaus dengti nebūtina. Pagal bendrąjį techninį leidimą be kabelių ir laidų tuo pačiu metu pro izoliacinę medžiagą papildomai gali būti pravedami vamzdžiai iš plieno, vario ir įvairaus plastiko. Sandarinimo sistema tinkama naudoti kaip mišri izoliacija įvairiems elementams.

1.1. Putų blokai

Kabelių ir mišri izoliacija gaminama iš priešgaisrinių putų blokų. Putplasčio blokai gaisro atveju išsiplečia nesudarydami vardinio slėgio ir susidaro izoliacinės plastiko putos. Pastaroji patikimai apsaugo nuo liepsnos ir dūmų per kabelio izoliaciją prasiveržimo. Pagal statybų priežiūros leidimą vienu metu per izoliaciją kartu su kabeliais galima vesti ir degius vamzdžius be vamzdžio veržiklio bei vamzdžius iš plieno ir vario su sekcijų izoliacija ar be jų. Komponento angoje, kuri prieinama tik iš vienos pusės, pvz., šachtoje, visas priemonės angai uždaryti galima pritaikyti iš vienos pusės. Visose izoliacinėse medžiagose visiškai

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
26ŠP-00-PP-ER.TS	2	7

nėra dulkių ir pluošto. Būtinės paskesnės instaliacijos gali būti atliktos paprastai ir nekeliant daug dulkių, kas ypač svarbu, pvz., EDV klasėse arba laboratorijose.

2. Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklų statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti organizacijų.

Visus telekomunikacinių sistemų darbus turi vykdyti tik šių organizacijų kvalifikuotas personalas.

Rangovas turi gauti visus leidimus, susijusius su elektroninių ryšių darbais, organizuoti visus oficialius darbų patikrinimus ir sumokėti reikiamus mokesčius bei rinkliavas.

Visi įrenginiai turi būti montuojami, laikantis Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėmis.

2.1. Bendrieji ryšių kabelių montavimo reikalavimai:

Montavimo darbai ir terminai suderinami su valdos savininku (valdytoju) ir asmenimis, kurių inžineriniai tinklai ar sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal statinio projekte numatytas sąlygas.

Montuojant ryšių kabelius turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų.

Vykdamas montavimo darbus, būtina laikytis šių sąlygų:

Išoriniai ryšių kabeliai su vidaus (nedejais) ryšių kabeliais sujungiami įvadinėse vietose arba išoriniai ryšių kabeliai iki statinio vidaus ryšių kabelių paskirstymo mazgo turi būti su papildoma apsauga;

Montuoti ryšių kabelius vietose, kur yra padidintas ugnies pavojus, leidžiama tik kai nėra alternatyvos ir numatant papildomas priešgaisrinės saugos priemones.

Visi įrenginiai turi būti sumontuoti, prijungti, atlikti derinimo darbai ir pridavimas eksploatacijai. Įrenginių transportavimo ir pakrovimo išlaidos turi būti įtrauktos į montavimo darbų kainą.

Visų korpusų, spintų, laidų zonų ir pan. vidus turi būti valomas, kad nebūtų dulkių, purvo ir pan., pašalinamas vanduo ir drėgmė. Visos tvirtinimo varžtų kiaurymės korpusuose ir spintose turi būti su varžtais.

Visi įrenginiai turi būti patikimai pritvirtinti. Įrenginiai turi būti montuojami patogiose aptarnavimui vietose.

Skydeliai ir spintos turi turėti tik tiek angų, kiek reikia kabelių ir vamzdžių įvedimui montavimo metu. Nenaudojamos angos turi būti užsandarintos.

Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas.

Atsiradus neatitikimams tarp gamintojo rekomendacijų ir šių specifikacijų, įskaitant ir čia minimas normas ir standartus, Rangovas turi tai suderinti su Užsakovu, prieš pradėdamas montuoti.

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose.

Siekiant užtikrinti tarpusavio suderinamumą ir atitikimą vienos kitai, kabelių kanalų sistema turi būti sumontuota, naudojant tik gamyklines vienos firmos detales.

Kabelių skaičius turi būti toks, kad kabelių svoris neviršytų 100 kg/m, kitu atveju turi būti naudojamos dvi arba daugiau lentynų. Atstumas tarp kabelinių kanalų atramų negali viršyti 3,0 m.

Patalpų viduje ryšių kabeliai gali būti klojami:

- ✓ PVC instaliaciniuose vamzdžiuose, įrengtuose praeinamose šachtose.
- ✓ Pavieniai kabeliai aukštuose virš pakabinamų lubų gali būti tiesiami atvirai tvirtinant juos prie pastato konstrukcinių elementų.
- ✓ Nuo kabelinių kopėčių iki rozečių sienose kabeliai tiesiami lanksčiuose PVC vamzdžiuose, užtinkuojant.

Ryšių kabeliai visiems prieinamose vietose montuojami paslėptu būdu: Pastatų koridoriuose ir kitose visiems prieinamose vietose vidaus ryšių kabeliai montuojami pastato statybos metu sienose įrengtuose vertikaliuose ir horizontaliuose kanaluose, kurie sueina į specialiai paruoštus skirstomuosius punktus. Šiose skirstomuosiuose punktuose esant reikalui gali būti talpinami kabelinių ryšių linijų įrenginiai.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
26ŠP-00-PP-ER.TS	3	7

Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendžiamus aplinkoje, kurioje jie turi būti instaliuojami. Kiekvienos gyslos izoliacija turi būti aiškiai pažymėta tokia spalva, kuri neturi būti naudojama kitiems tikslams.

Ryšių kabeliai ištempiami lygiagrečiai luboms (grindims) arba laiptų nuožulnumui arba statmenai luboms (grindims).

Visiems prieinamose vietose ryšių kabeliai, kurie įmontuoti žemiau nei 2,2 m virš grindų, įrengiami apsauginiuose vamzdžiuose arba kitose paslėptose konstrukcijose.

Kabelinių ryšių linijų trasa tiesiama tiesiausiu keliu stačiais 90 laipsnių kampais, pagal galimybes išvengiant elektros, vandentiekio, dujotiekio, apšildymo ir kitų statinio inžinerinių sistemų kirtimo.

Jei tiesiami keli ryšių kabeliai, naudojama viena elektroninių ryšių trasa ir yra būtina, kad ryšių kabeliai sandariai prisispautų prie sienos ir tarpusavyje nesikryžiuotų.

Pagal išorinį skersmenį ploniausias ryšių kabelis įdedamas kryžminimo vietose virš storiausio ryšių kabelio arba patalpinamas tinke iškaltame griovelyje po juo.

Ryšių kabelių linija ir jos komponentai turi būti pažymėti taip, kad būtų galima identifikuoti ryšių kabelio savininką. Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi tada, jei įrengimai yra keičiami.

Tekstas ant žymeklių turi būti atliktas juodais dažais ant balto fono.

Ryšių kabelių linija turi būti pažymėta statinio magistralinėse trasose kiekviename skirstomajame punkte, kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno išvedimo.

Žymimi visi elektroninių ryšių įrenginiai, skirstomieji punktai, kurie įrengiami statinio elektroninių ryšių inžinerinės sistemos reikmėms.

Elektroninių ryšių spintos, skirstomosios dėžutės įrengiamos atstumu, ne mažesniu kaip 0,1 m nuo sienos kampų ir durų staktų taip, kad netrukdytų žmonėms judėti ir varstyti duris.

Jei ryšių kabeliai montuojami atviru būdu visiems pasiekiamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie sienų kabeliai tvirtinami ne žemiau kaip 2,2 m virš grindų ir ne arčiau kaip 0,1 m iki lubų.

Ryšių kabeliai su kitais kabeliais kryžiuojami statmenai, įvedant juos į papildomus apsauginius vamzdžius.

Ryšių kabeliai, kurie įvedami lygiagrečiai elektros jėgos kabeliams, pritvirtinami žemiau nei elektros jėgos kabeliai, atstumu, ne mažesniu kaip 25 mm.

Horizontaliose atkarpose ryšių kabeliai tvirtinami mažiausiai trijuose taškuose kiekviename metre, o vertikaliose atkarpose – mažiausiai dviejuose taškuose kiekviename metre.

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio, bet ne rečiau nei kas 200 mm.

Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo.

Kirsti sienas, panaudojant durų ir langų eiles, leidžiama tik išimtiniais atvejais, raštiškai suderinus su statinio savininku.

Kertant apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos laidus, kurie pritvirtinti sandariai prie sienos, ryšių kabeliai tvirtinami virš jų.

Gręžimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp aukštų po ryšių kabelių montavimo turi būti hermetizuoti.

Kabeliams ir vamzdžiams kertant ugniai atsparias konstrukcijas, angos turi būti užsandarinamos lengvai išardoma medžiaga, kuri būtų ne mažesnio ugnies atsparumo nei kertama konstrukcija, taip pat padidinamas kabelių atsparumas ugniai po 30 cm į šonus nuo statybinių konstrukcijų.

Kabeliniai praėjimai pro sienas užsandarinami ugniai atspariais blokais iš putų poliuretano, montuojant blokus į ilgį - atsparumas ugniai S90. Užbaigime (montuojant likusį tarpą) naudojami vakuminiai blokai. Tarpai tarp sienos ir kabelių – užsandarinti ugniai atsparia špakliuote į gylį ne mažiau kaip 2 cm.

Ryšių kabeliai negali susipinti aplink išilginę ašį.

Ryšių kabelio įvado vietose reikia numatyti tokį ryšių kabelio atsarginį ilgį, kad būtų užtikrinta galimybė pakartotinam movos montavimui.

Kabeliai turi būti pjaustomi montažo metu pagal faktinį ilgį.

Ten, kur tikėtini mechaniniai kabelių pažeidimai, jie turi būti apsaugoti.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
26ŠP-00-PP-ER.TS	4	7

Tai būtina padaryti tose vietose, kur kabeliai kerta perdangas, sienas arba klojami atvirai mažesniame nei 2,0m. aukštyje normaliose patalpose ir mažesniame nei 2,5m. aukštyje pavojingose patalpose.

Po montavimo darbų užbaigimo montavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta pagal statinio savininko pagrįstus reikalavimus.

2.2. Reikalavimai horizontaliosioms trasoms

Kabelių kanalai – tai visos medžiagos, užtikrinančios kabelių praklojimą, tvirtinimą, esant būtinybei – pakeitimą.

Uždari PVC kanalai turi turėti atskirus skyrius maitinimo ir ryšių kabeliams, tvirtinami ant sienos. Juose turi būti galima montuoti jėgos ir silpnų srovių lizdus.

Kanalai turi turėti galimybę pakeisti kabelius, kanalų nenuimant nuo sienos.

PVC vamzdžiai turi būti nepalaikantys degimo.

Horizontaliosios trasos, jų tarpusavio sujungimo būdas turi atitikti "Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių" 2012m II skyriaus "Elektros linijos ir instaliacijos įrengimo taisyklės", normatyvus.

Prieš montuojant kabelinius kanalus reikia pirma pieštuku ant sienos atsižymėti, kur turės būti tvirtinami kanalai.

Pagal pažymėtas vietas nutiesti įtemptą virvę, gulsčiuuku patikrinti horizontalumą ir jei reikia patikslinti padarytas atžymas.

Pažymėti būsimas rozečių montavimo vietas, bei pažymėti kanalų tvirtinimo vietas.

Pažymėtose tvirtinimo vietose išgręžti reikiamo diametro ir gilumo kiaurymės, į kiaurymes sukalti reikiamo dydžio plastmasinius kaiščius.

Medvarščiais prisukti kanalų korpusus; kanalai turi laikytis tvirtai, nejudėti ir būti nepersikreipę.

Vietose, kur kanalas nesiekia sienos (nišos, tarpai tarp kolonų) naudoti tvirtinimo kronšteinus (maždaug kas 50cm.).

Kanalus pjaustyti tiksliai nustačius pjovimo kampą, kad kanalų sujungimo vietose nebūtų tarpų.

Sumontuoti kanalai turi būti horizontalūs.

Kur kabeliai ir vamzdžiai eina per sienas ir perdangas, išgręžiamos ar išmušamos atitinkamo diametro skylės.

Kabeliai visada turi būti įkišti į vamzdžius, o vamzdžiai visuomet tvirtinami savo vietose.

Praėjimo angų diameteras turi būti toks, kad kabeliai užimtų ne daugiau 50% angų ploto.

Kiekvienoje angoje įrengiamas atitinkamo diametro vamzdis

Visi priešgaisriniai elementai ir statinio įrenginiai turi išlikti nepažeisti tiesiant per juos ryšių kabelius, laidus ir kabelių kanalus.

Horizontaliosios trasos turi būti izoliuotos nuo elektromagnetinio spinduliavimo (EMI) šaltinių.

2.3. Reikalavimai magistralinėms trasoms

Visi pagrindiniai kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais keičiamais plastikiniais žymekliais užspausiais abiejuose kabelio galuose.

Tarpusavyje tvirtinamos varžtais. Posūkiai atliekami su spec. kampais, įeinančiais į komplektaciją.

Klojant kabelinėmis konstrukcijomis jėgos ir apšvietimo kabelius kartu su silpnų srovių ar avarinio bei evakuacinio apšvietimo kabeliais turi būti naudojamos ištisinės pertvaros šioms kabeliams atskirti arba jie turi būti klojami atskiruose loveliuose.

Jėgos kabelius leidžiama kloti tik viena eile, tarp kabelių turi būti paliekami ventiliaciniai tarpai.

Konstrukcija būtinai įžeminama pagal EITBT reikalavimus.

2.4. Žymėjimas ir testavimas

Ryšių kabelių linija ir jos komponentai turi būti pažymėti taip, kad būtų galima identifikuoti ryšių kabelio savininką.

Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi tada, jei įrengimai yra keičiami.

Tekstas ant žymeklių turi būti atliktas juodais dažais ant balto fono.

Ryšių kabelių linija turi būti pažymėta statinio magistralinėse trasose kiekviename statinio aukšte, skirstomajame punkte, kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno išvedimo.

Žymimi visi elektroninių ryšių įrenginiai, skirstomieji punktai, kurie įrengiami statinio elektroninių ryšių inžinerinės sistemos reikmėms.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
26SP-00-PP-ER.TS	5	7

Kiekvienas atskiras elementas (pvz. komutacinė spinta, komutacinė panelė) turi būti pažymėti kodiniu numeriu tam, kad būtų identifikuoti ir palyginami pagal projektinę dokumentaciją.

Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais ir pakeičiamais plastmasiniais žymekliais, pritvirtintais prie abiejų kabelio galų.

Kompiuterinis telefoninis tinklas markiruojamas pagal ISO/IEC 14763-1 standartą kuris reglamentuoja SKS (struktūrinės kabelinės sistemos) administravimą.

Testavimas atliekamas iš abiejų pusių, darbo vietos ir komutacinės panelės. Matavimo parametrai pateikiami pagal kabelinės sistemos instaliuotos kategorijos kabelių tipui keliamus reikalavimus.

Įrengus kompiuterinį tinklą, jis turi būti testuojamas metrologiškai patvirtintais prietaisais.

Turi būti testuojamas ryšio kanalas tarp komutacinės panelės ir darbo vietos rozetės ("PERMANENT LINK").

2.5. Įrangos derinimas, išbandymas, matavimas

Užbaigęs pavienės darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse.

Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas.

Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus, matavimus ir bandymus numatytus elektros įrenginių įrengimo taisyklėse ir reikalaujamus pridudant pastatą valstybinei komisijai, taip pat tuos kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai, įranga, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas.

Matavimai ir bandymai turi būti įforminti atitinkamais protokolais ir aktais.

Turi būti atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo įrodymus.

Visos bandymuose naudojamos priemonės turi būti su galiojančia kalibravimo ar metrologine patikra.

3. Saugos reikalavimai

Įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai.

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis.

Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.

Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę.

4. Priėmimas eksploatuoti

Pateikiami šie dokumentai:

- ✓ Darbo brėžiniai ir aktai su atsakingų asmenų parašais
- ✓ Paslėptų darbų aktai
- ✓ Kompiuterinio –tinklo testavimo protokolas.

5. Komutacinė spinta

Vidinė, pakabinama komutacinė spinta 19"/6U:

- ✓ Apsaugos klasė – IP20;
- ✓ Galimybė įstatyti du ventiliatorius;
- ✓ Matmenys: 370x600x600;
- ✓ Su dviem poromis perkeliamų 19" laikiklių.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
26ŠP-00-PP-ER.AR	6	7

6. Komutacinė panelė

- ✓ Vidaus naudojimui;
- ✓ Apsaugos klasė – IP20;
- ✓ 12 portų;
- ✓ Laidų tipai: FTP, UTP;
- ✓ Korpusas – metalinis.


DOKUMENTO ŽYMUO 26ŠP-00-PP-ER.AR	Lapas	Lapų
	7	7

EIL NR	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS
	Kompiuteriniai tinklai			
1.	Komutacinė spinta (19 vietų)	ER.TS-5	Vnt.	2
2.	Komutacinė panelė (12 portų)	ER.TS-6	Vnt.	2
3.	Belaidės prieigos taškas su licenzija	ER.TS-2.4	Vnt.	7
4.	Kabelių stovas 300x100mm	ER.TS-3.1	m	20
5.	Kabelis UTP 6A Cca behalogeninis	ER.TS-3.2	m	1360
6.	Behalogeniniai vamzdžiai d25	ER.TS-3.3	m	535
7.	HDPE vamzdžiai d32	ER.TS-3.3	m	380
8.	Kabelių tvirtinimo detalės ir papildomos instaliacinės medžiagos	ER.TS-3.3	kompl.	1
9.	Skylių sandarinimo medžiaga-medžiagos gaisro sklidimo ribojimui	ER.TS-4	kg	1,5
10.	Kanalų frezavimas (d25)	ER.TS-2	kompl.	5
11.	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, markiruoti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija (programų aprašymas, vartotojo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija). Personalo apmokymas. Garantinio aptarnavimo paslaugos	ER.TS-2	kompl.	1

Pastabos:

- Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Konkretaus gaminio ar sistemos visi papildomi struktūriniai elementai turėtų būti įvertinti atskirai, išlaikant sistemos vientisumą ir funkcionalumą.
- Galimi konkurso dalyviai turi įsivertinti įvairias pagalbines instaliacines medžiagas ir priedus taip pat ir darbus, susijusius su įrangos instaliacija.
- Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema
- Montavimo, paleidimo-derinimo ir programavimo darbų sąnaudas, pagal nutylėjimą, būsimas rangovas įsivertina savarankiškai, pagal savo techninio personalo kvalifikacijos, bei motyvacijos lygį.
- Montuojama kompiuterių tinklo aktyvi komutacinė įranga turi būti skaičiuojama su 30% rezervu.


Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	•• baukas info@baukas.lt, tel. nr.: +370 611 49927		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
A1838	PV		DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
A2112	Architektė				
	Architektas				
	Architektė				
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	 Elgrid		DOKUMENTO PAVADINIMAS		0
31642	PDV				
	Proj				
KALBA	STATYTOJAS		ŽYMUO		Lapas
LT	VšĮ Kauno miesto poliklinika		26ŠP-00-PP-ER.SŽ		Lapų
				1	1

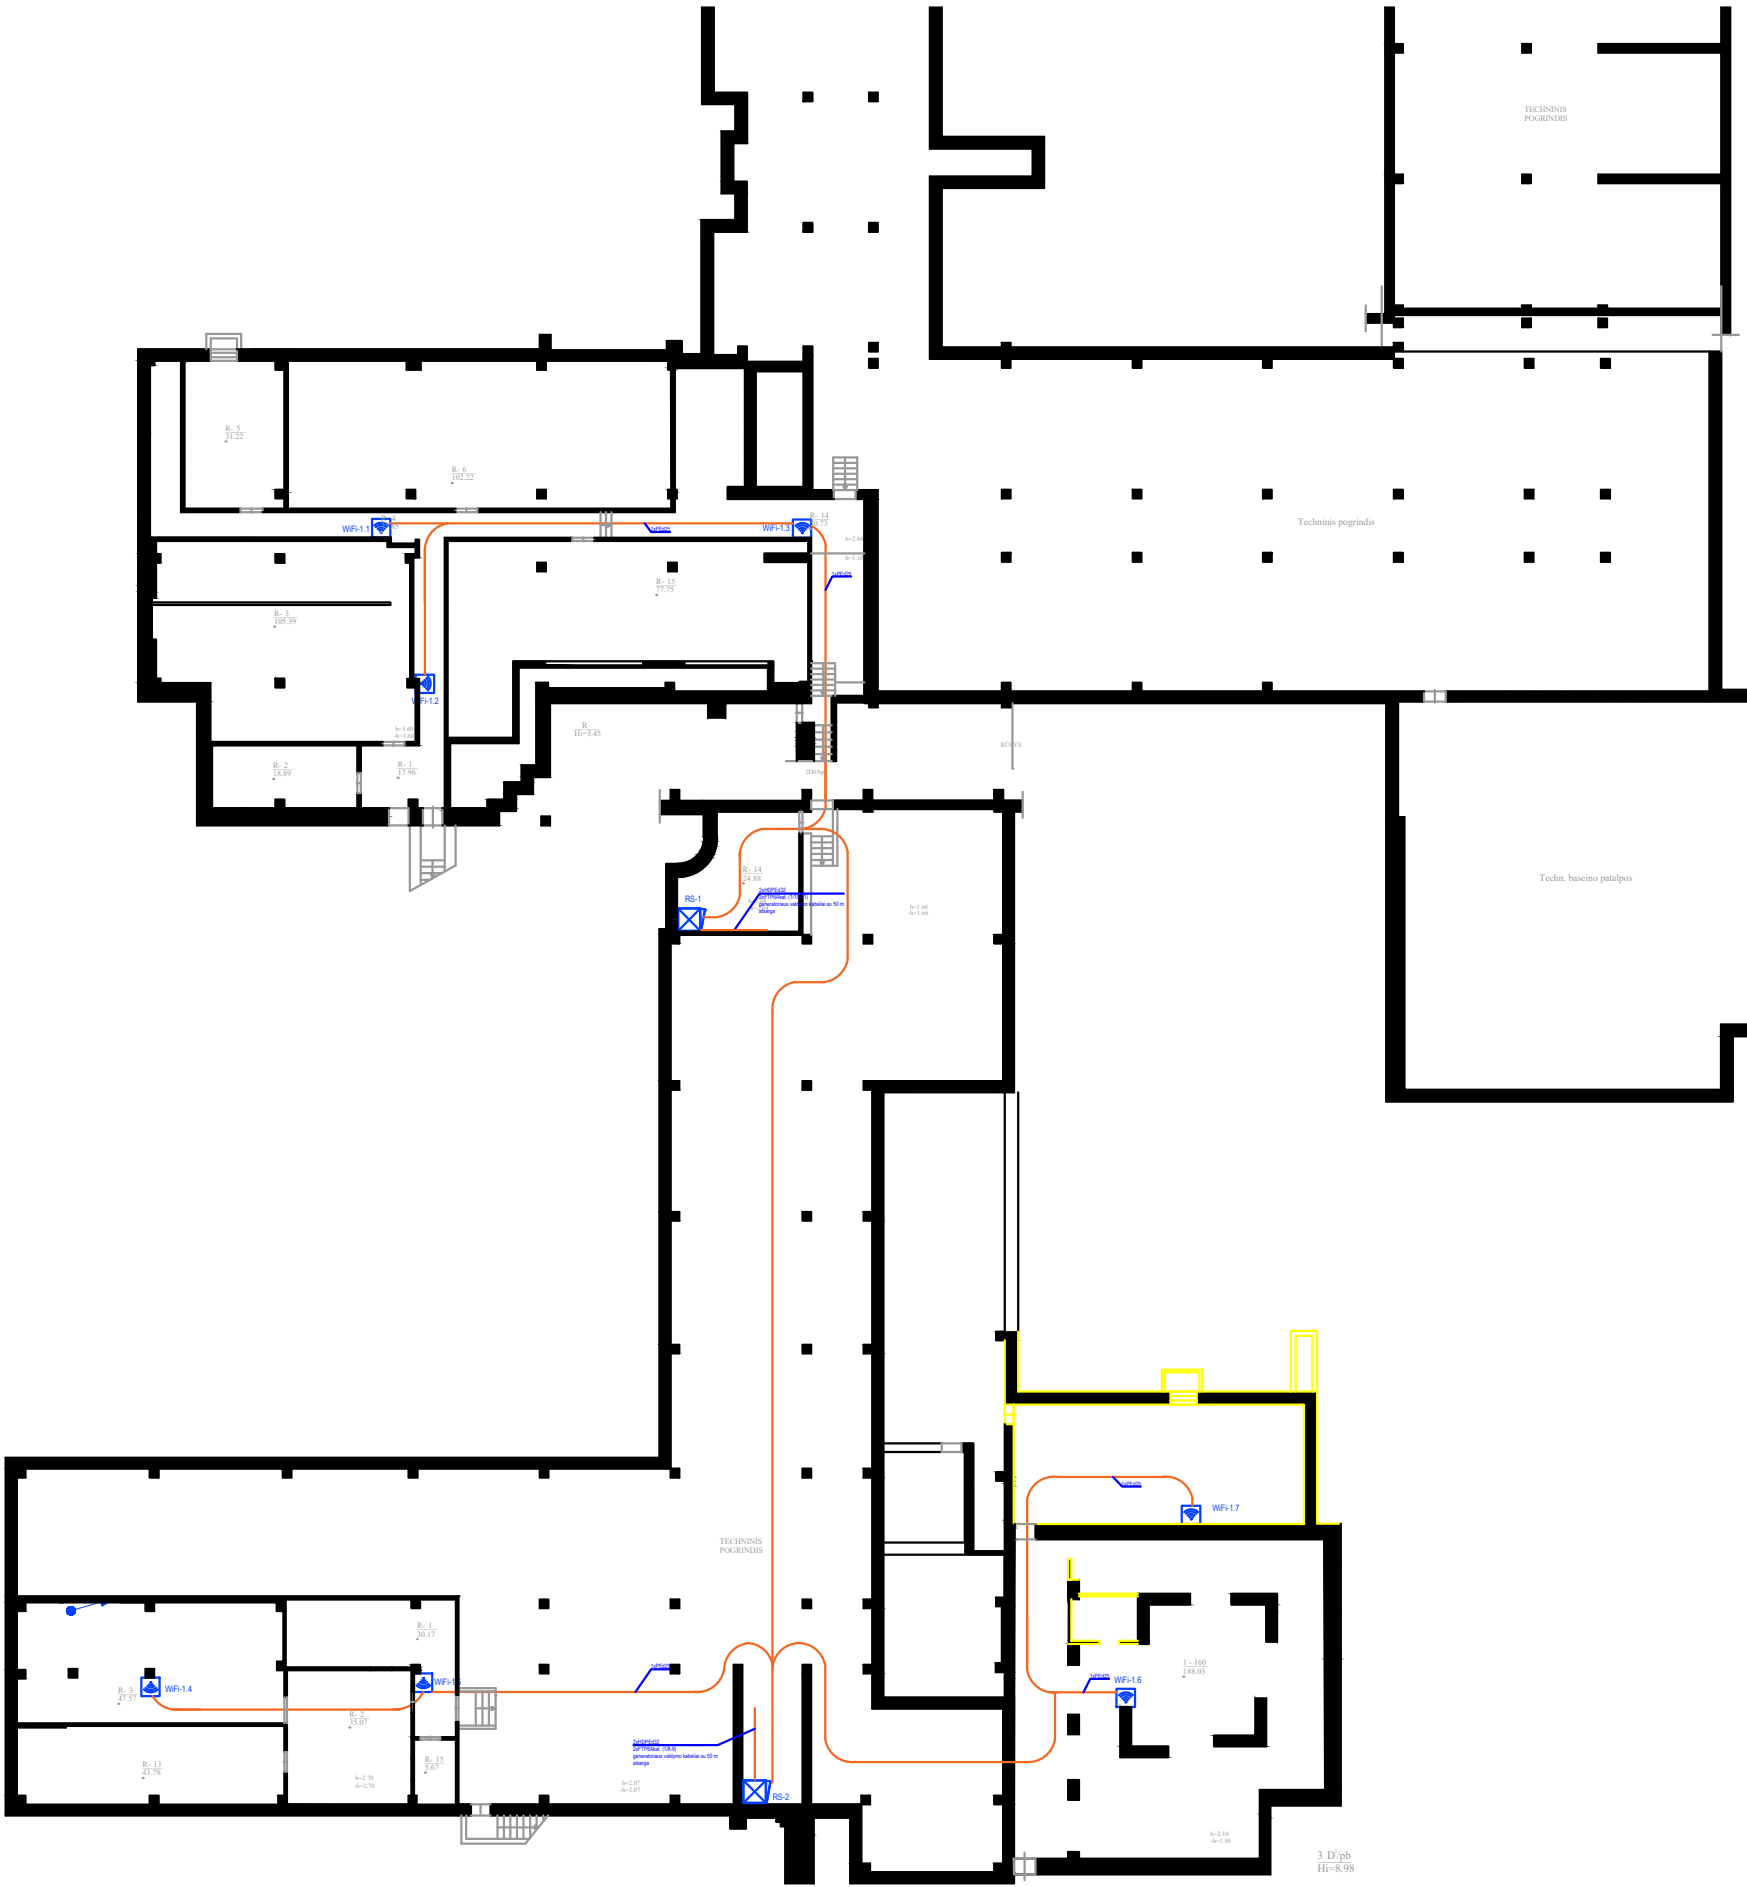

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ SUTARTINIAI ŽENKLAI:	
	Ryšų spinta
	Kabelis su RJ45 kištuku ir WiFi prieigos taškas
	Pakilimai tarp aukštų


Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	baūkas		STATINYS Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto projektas				
	MB "BAUKAS"						
	A1838	PV				2026	
	A2112	Architektė				2026	
		Architektas				2026	
	Architektė	2026	BRĖŽINYS Rūsio planas su elektroninių ryšių tinklais M 1:100				
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.						LAIDA ○	
		MB Elgrid Įm. k. 303042484 Tel. +370 657 69923 E. p. info@elgrid.lt					
	31642	PDV					
		Proj.					
Kalba	STATYTOJAS		ŽYMUO 26ŠP-00-PP- ER-B.01		LAPAS	LAPŲ	
LT	Všį Kauno miesto poliklinika				1	3	

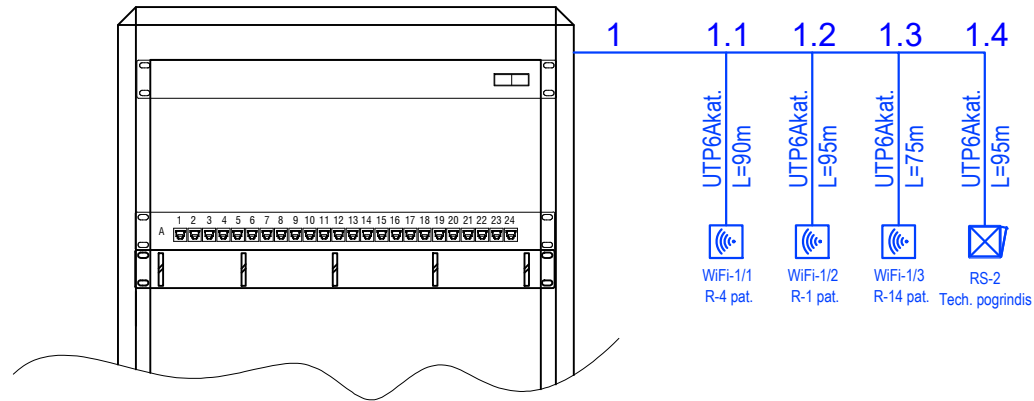RS-1
R-14 patalpoje



Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	būk		STATINYS	
A1838	PV	2026	Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto projektas	
A2112	Architektė	2026		
	Architektas	2026		
	Architektė	2026		
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	 MB Elgrid Įm. k. 303042484 Tel. +370 687 69823 E. p. info@elgrid.lt		BREŽINYS	
31642	PDV		Rūsio elektroninių ryšių spintos (RS-1) principinė schema	
	Proj.			
Kalba	STATYTOJAS		ŽYMUO	
LT	Všį Kauno miesto poliklinika		26ŠP-00-PP- ER-B.02	
			LAPAS	LAPŲ
			2	3

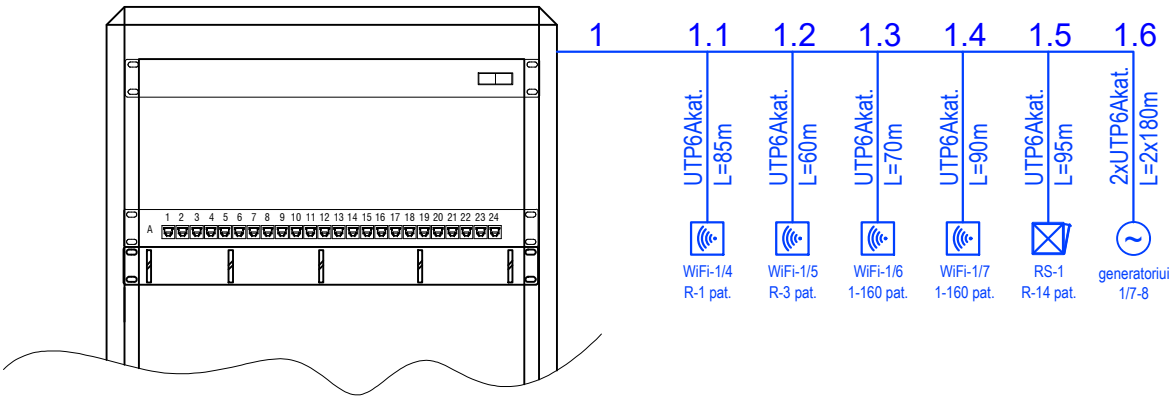RS-2
Tech. pogrindyje



Kvalifikacija patvirtinančio dokumento Nr.	būaikas		STATINYS		
	MB "BAUKAS"		Všį Kauno miesto poliklinika Šilainių padalinio, Baltų pr. 7, 7B, Kaunas, rūsio patalpų paprastojo remonto projektas		
	A1838	PV	2026		
	A2112	Architektė	2026		
		Architektas	2026		
	Architektė	2026			
Kvalifikacija patvirtinančio dokumento Nr.			MB Elgrid Įm. k. 303042484 Tel. +370 657 69923 E. p. info@elgrid.lt		BRĖŽINYS
					Rūsio elektroninių ryšių spintos (RS-2) principinė schema
	31642	PDV			
		Proj.			
Kalba	STATYTOJAS		ŽYMUO		LAPAS
LT	Všį Kauno miesto poliklinika		26ŠP-00-PP- ER-B.03		LAPŲ
					3
					3