
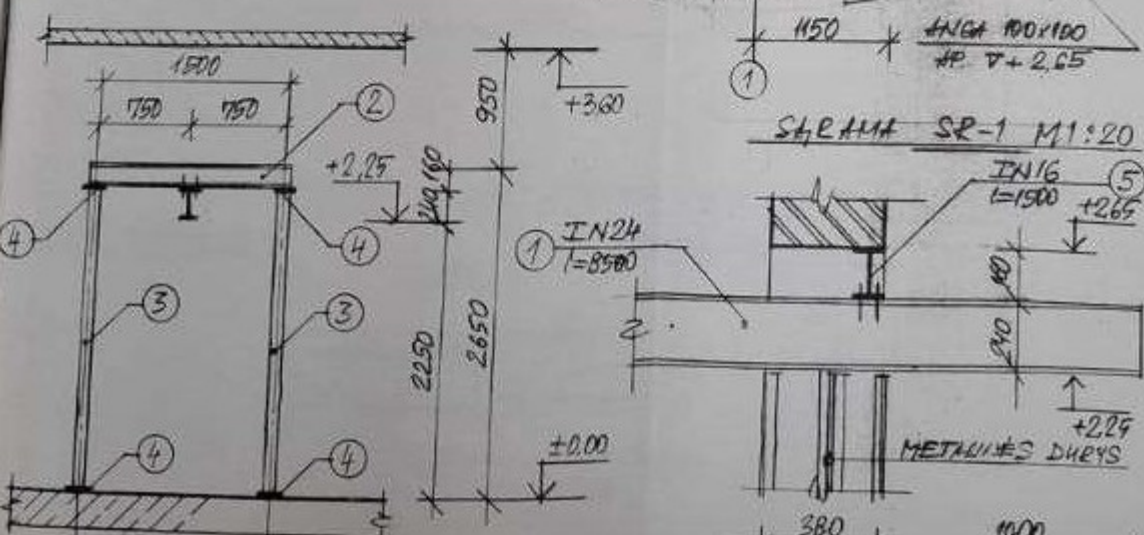


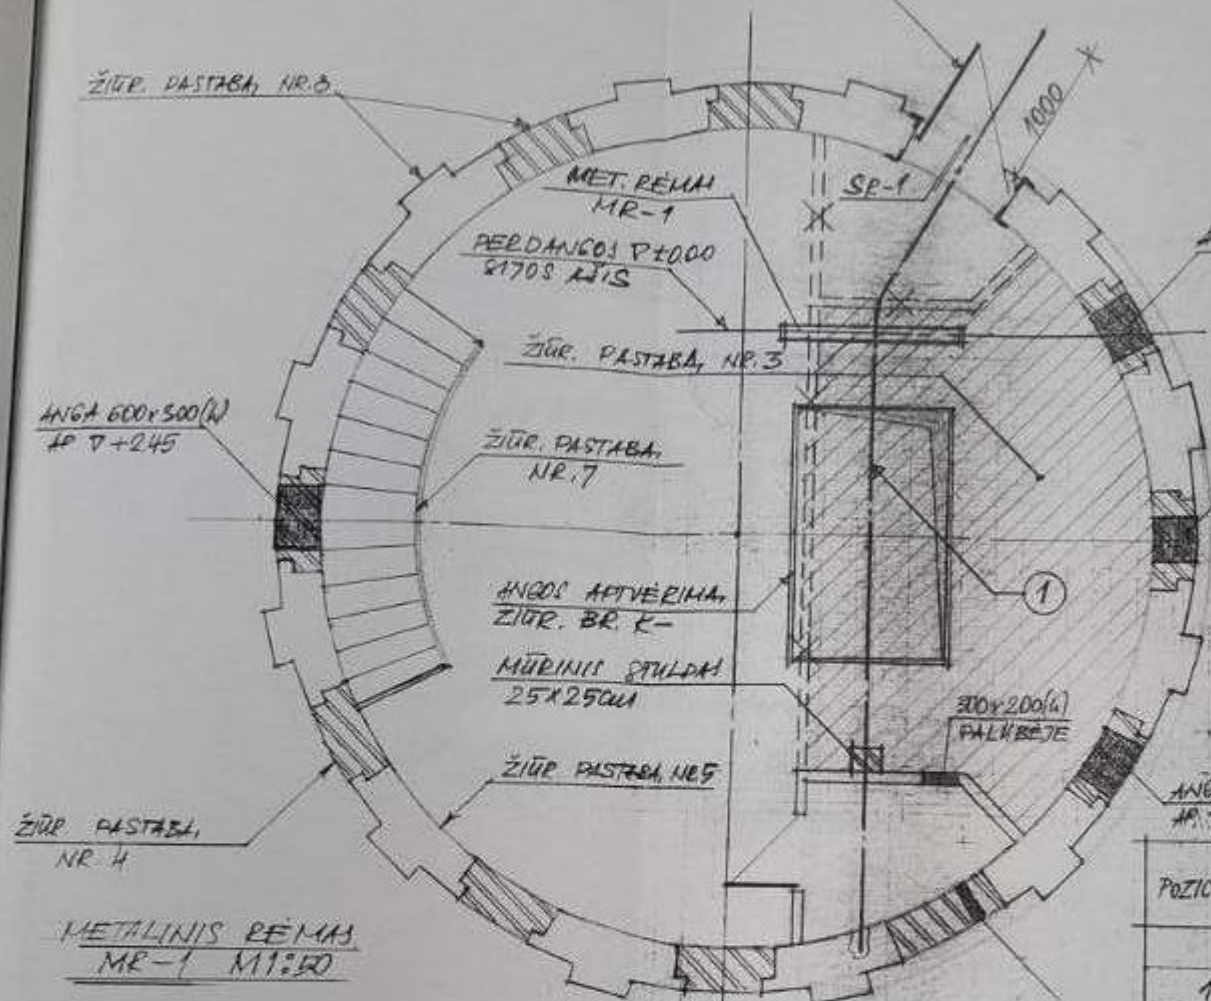

PASTABOS:


1. IZMĒRĪTI ANTZEMINĒS DALES LĒGUMS IR VIENĀ DUKS, PALIEKANT ANGAS MŪCE, KURIOS BRĒŽINĒJE UZTĪNĒTOS. — 37m²
2. IŠGĒRĪTI VISAS PERTVĀRAS, IŠSĒCĒS NAUJAI IRENGIAMO TUALETO. — 27m²
3. IŠĀRDĪTI MEDĒNE, PAKYLĀ. — 14m²
4. UZTĪNKUOT NAUJAI, MĒRĒ, IŠ VIDAUS IR IŠ ĪSĒRĒS. PĀTĀISYTI SĒNĀ, TĪNKĀ. — 25m²
5. VIDINĒS SĒNĀS VISU PERIMETRU PĀRĪUŠTI IR NUDAŽYTI ALJĒZINĀS DAŽĀS 2 KĀRTUS. — 90m²
6. LUBĀS PĀRĪUŠTI IR IŠBĀLTINTI KĀLKINĀS DAŽĀS. — 42m²
7. LAIPTU, APTVĒRINO TUPĒKLUS NĪVALYTI NUO SĒNĀ, DAŽU, ĒDĒŽU, PĀRĪUŠTI DAŽYKUI IR NUDAŽYTI DU KĀRTU ANTĶOROZINĀS DAŽĀS METĀLO SVĒRĒS ~ — 1006G
8. PĀRĪUŠTI IR NUDAŽYTI IŠ NAUJO VISĀ FAJADINĒ, DĀLĪ. — 100m²
9. SĪREMONTUOTI STĒGĀ — KĪVĀRDYTI DU SĪNĒSĀRUS SĒNĀ RUBĒROIDO, PĀDĀRYTI IŠ NAUJO BETONS UZTĪRYNĒĀ IR UZĶĻĪUOT 2 SL. RUBĒROIDO ĶĀŠTĀ BĪT. MĀSTĪKĀ — 67m²
10. APŠĒRĒDINTI IŠ NAUJO PĀSTĀTO KĀRNĪZĀ, VISU PERIMETRU. — 30m¹
11. PĀDĀRYTI NAUJAI METĀLINĒS DUKS, KĀP SMĒĻID SĒDĒDINTUVO PĀTĀTUI. METĀLO SVĒRĒS — 1604G
12. MOKSĒBĒS INŽY 1. OT TĀĻĒI TVĪRTINĀ VĀRŽTĀS PĒRĒ ŠĀRĶĶO SĀ-1, RĒĶO MĒ-1, MĒR. ĒOLONOS IR NĪŅOS NĒNĒZ

POZICIJA	ŽYMEJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS Vnt.	Vnt. VORPS EG	BEXDRE VORPS EG
		<u>HONDEGUS 10T TALEI</u>			
1	Gost'as 8239-72	IN24; l=8500;	1	232,05	232,0
		<u>REHAI RM-1</u>			
2	Gost'as 8239-72	IN16; l=1600;	1	25,44	25,4
3	— " —	IN16; l=2230;	2	35,46	70,9
4	Gost'as 19903-74	=3x100; l=200;	4	1,26	5,1
		<u>SARAMA SR-1</u>			
5	Gost'as 8239-72	IN16; l=1500;	1	23,85	23,9

49/95 - AS, K

DIREKT.	R. VAIČYS	95.11.	KANALIZACIJOS PERPOMPAVIMO ST.	STADIJA	LAPAS	LAPŲ
PVI	KAMOLIEVIČIUS		TES NR.2 MAŽEIKIŲ GT. KAMIN	D	K-1	8
PROJEKT.	L. PAULIŪNAS	95.11.	KAP. REMONTAS IR ĮSIPLETIMAI			
			PERPOMPAVIMO ST.			


PASTABOS:

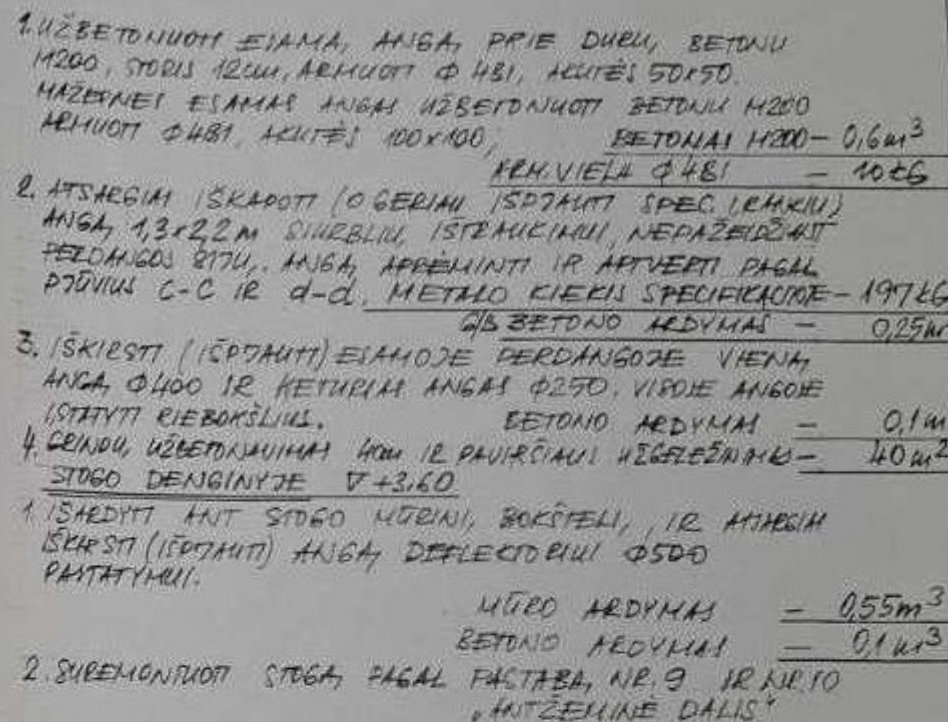[illegible]

Pozicija	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis vnt	Vnt suosis t6	Pasto
7	Gostas 8240-72	EN10, l=2x1300+2200;	4,8m ¹	—	41,2
8	Gostas 8509-86	L70x7, l=2200;	1	16,26	16,26
9	— " —	L50x5, l=1400;	2	5,28	10,56
10	— " —	L50x5, l=2300;	2	8,67	17,34
11	— " —	L70x7, l=1100;	4	8,13	32,52
12	— " —	L50x5, l=1100;	6	4,15	24,90
13	— " —	L50x5, l=1300;	2	4,90	9,80
14	— " —	L50x5, l=2200;	2	8,29	16,58
15	Gostas 19903-74	-5x50, l=1300;	4	2,55	10,20
16	— " —	-5x50, l=2200;	4	4,32	17,28

49/95 - AS, K

DIRECT.	R.V. HICYS	9.11.	KANALIZACIJS PERPODPILVIMO ST-	STADIJA LAPAS	L
PVI	KANALIZACIJS		TIES NR2 MAZEIKIU, GTCNINE	D	K-2
PROJEKT	KANALIZACIJS	9.11.	KAP. REMONTAS IR IŠPLETINAS		

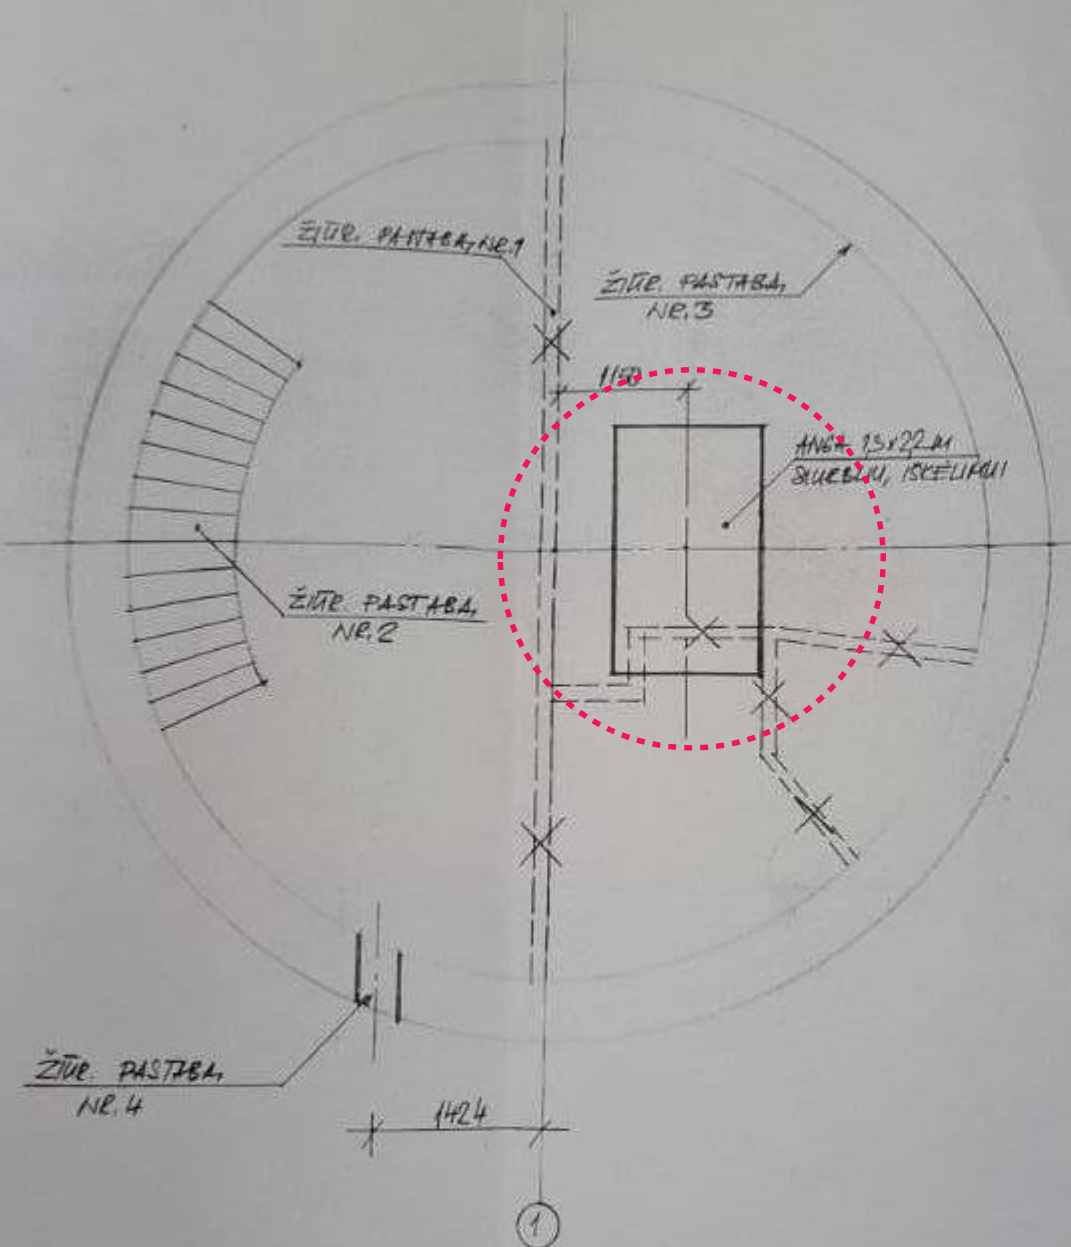

PASTABOS:

POŽEMINĖJE DALYJE GRINDŲ, V-2.90 ATLIETAMI
SECANTYS DARBAI:

1. IŠGRĮJAMAS VISOS MŪRINĖS PASTABOS - 37 m²

2. ATLIKAMAS ESAMŲ LAIPTŲ REMONTAS:

- METALINIŲ TURĖLŲ METALINIŲ ŠEPEČIŲ
NUŠVEIČIAMAS NUO SENŲ, DAŽŲ, PUDŽIŲ, IR
NUKEPTI PUDŽIŲ SUČIŠĖJŲ, IR DU KARTUS
ANTIROPIZINIAMS DAŽAMS, METALO PUDŽIS ~ - 1000 kg

- BELYBETONINIŲ LAIPTŲ, DUGNŲ, IR
ŠONŲ NUŠVEIČIAMAS NUO SENŲ, DAŽŲ, IR
KĖTINTI CEMENTINIŲ SKIEDINIŲ IR
PERDAŽYTI ALIEJINIAMS DAŽAMS. - 5 m²



3. VISŲ PERIMETRŲ NUGRAMDYTI ESAMŲ
SIENŲ PAVIRŠIŲ, KĖTINTI CEMENTINIŲ
SKIEDINIŲ, PARUŠTI IR DAŽYTI ALIEJINIAMS DAŽAMS - 66 m²

4. REZERVAIRIO SIENOTĖ IŠKIRSTI NAUJA,
ANGA Ø300 SU ČIUBOKŠLIU IR UŽAKLINTI IŠ
ABIEJŲ PUSIŲ, GIL. 100 CM. - 0.1 m³

4. LUBAS PARUŠTI IR NUBALTINTI KALKINIAMS
DAŽAMS. - 42 m²

5. GRINDŲ, UŽBETONAVIMAS 40 CM STORIO IR
JU, PAVIRŠIŲ UŽGELEŽINIMAS - 40 m²

49/95 - AS, K					
DIREKT. P. VINCYS	11	95.11.	KANALIZACIJOS PERPOMPAVIMO ST.	STADITA	LAPAI
PVI	KANDREVIČIUS	95.11.	TIES NR.2 MAŽEIKIŲ, ST. KAUNE	D	K-3
PROJEKT.	LOULANIS	95.11.	KAP. REMONTAS IR ISPLETIMAS		
			PERPOMPAVIMO STOTIS.		
			POŽEMINĖ DALIS.		
					HAB "KAUNO VANDUO"

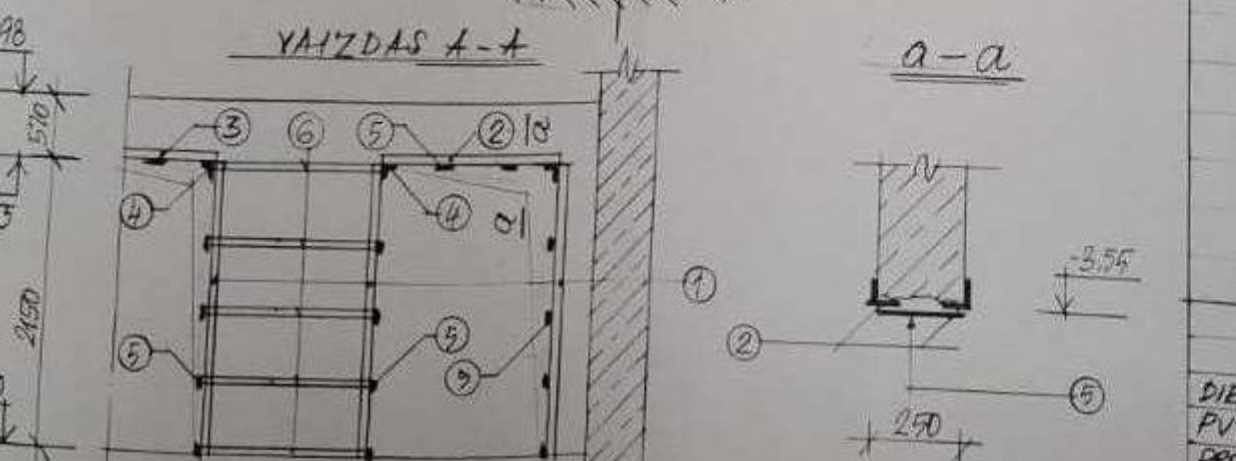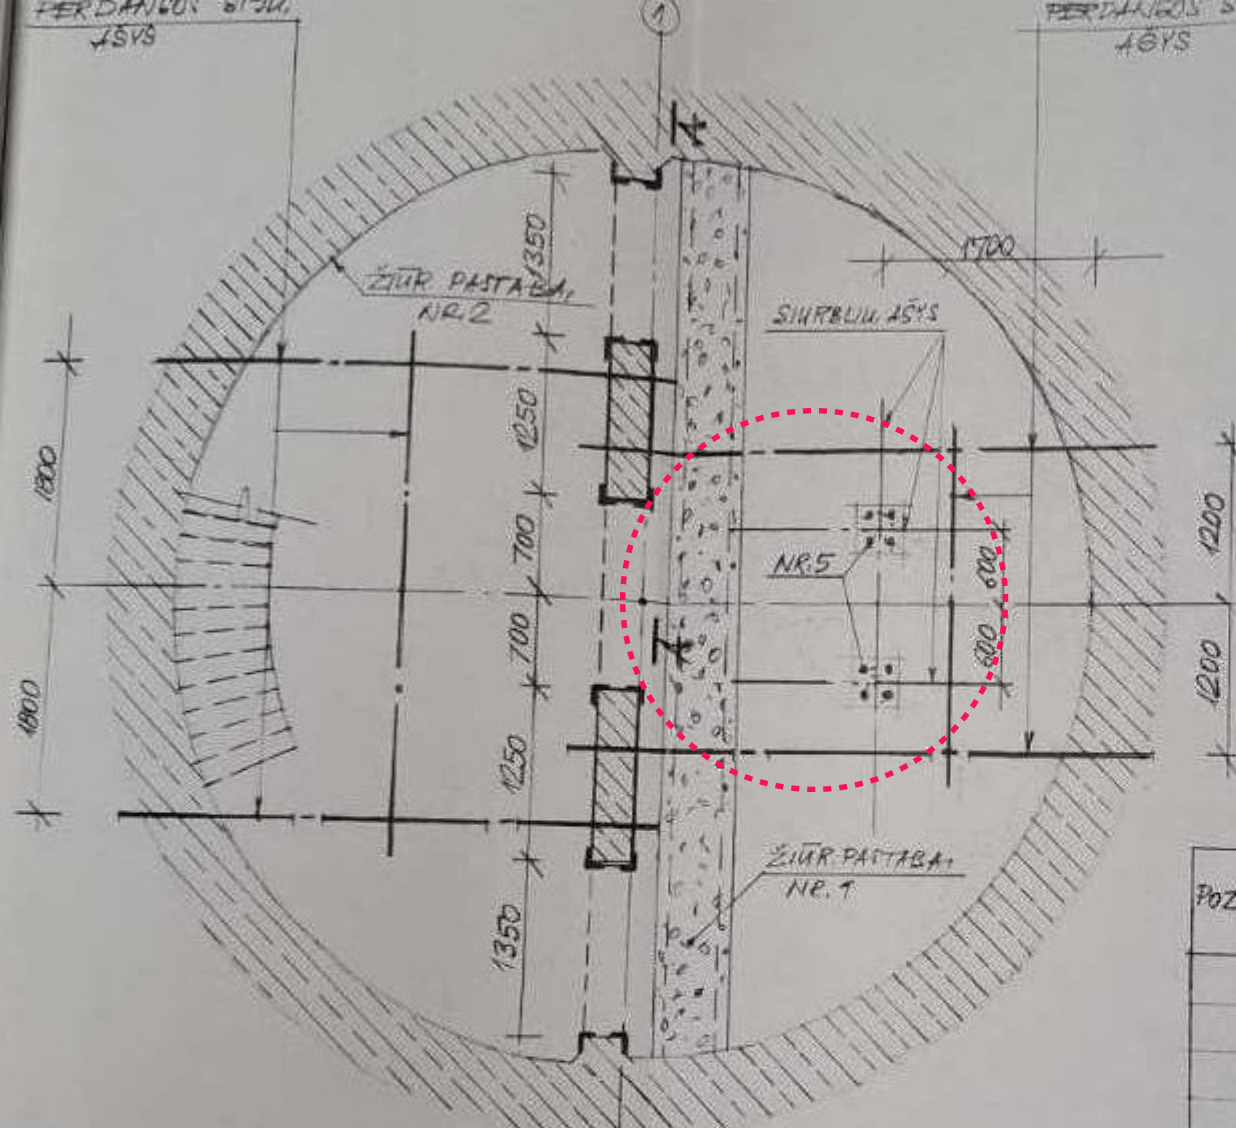

PASTABOS:


1. UŽBETONUOTI LATAKA, BETONU M100 — 1,3
2. VIDINIS SIENAS NUGRANDYTI NUO JEŅŲ, DAŽŲ IR UŽTRIINTI CEMENTINIŲ SKIEDINIŲ SU PRIEDAIS — 90
3. NUOŠAUTI ESANČIAS METALINES DOPEČIAS IR JAS NUVALIKUS IR PERDAŽIUS PANAUDOTI, SVORIS — 50
4. ĮSĄRDYTI G/B LAIPTUS 4. POŽEMINĖ, DALI, SU TIKRKLAI, G/B ARDYMAS — 100
METALO IŠPJOVINAI — 100
- 5.1. REZERPUKARD DUKIA, ĮBETONUOTI ANKERINIUS ĮVĖŽIUS, JU, VIETA, IR ĮSĄTAVINIUS PATIKSLINTI SAUVI, ĮRENGIMUS — 20
METALO G/B ARDYMAS IR BETONINIO — 91
6. GRINDYS UŽBETONUOTI CEMENTINIŲ SKIEDINIŲ SU NUOLYŽIŲ LINE SIURBLIU, 5+100MM IR PAVIRŠIU, UŽGELEŽINT CEMENTU SU PRIEDAIS. — 41
7. G/B SIENELEJE ĮSKIRSTI 3 ANČIAS (2x1350x2150 + 1x1400x2150) VIETIUS V-3.55. G/B ARDYMAS — 2
8. ANČIAS KISTI PO VIENĄ, PRADĖDANT NUO VIDIURKĖS. SEKANČIA, ANČIA, GALIMA KISTI TIK, APRĖMINIUS METALI PRIEŠ TĄ ĮSČIESTI.
9. APRĖMININIO METALA, PADENGTI CEM. SK. RU PRIEDAIS 20MM STORIO, METALA, ŽIŪR. LENTELEJE

Pozicija	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiekis vnt	Vnt su tū	Po
1	Gost'as 8509-86	L70x7; l=2150;	12	15,89	
2	—	L70x7; l=1350;	4	9,98	
3	—	L70x7; l=1400;	2	10,35	
4	—	L70x7; l=250;	6	1,85	
5	Gost'as 19903-74	- 5x50; l=250;	30	0,49	
6	—	- 5x100; l=1250;	20	4,91	
					VISO:

49/95-AS, K

DIRECT	P. VAICYS	95.11	KANALIZACIJOS PERDAVIMO STO-	STADIJA	LAPAS
PVI	L. LAUREVICIUS	95.11	TIES NR.2 MAZEIKIŲ GT. KAUNE	D	K-5
DE	...	...	KAP. REMONTAI IR ĮSPLĖTIMAS.		

a-a M1:10

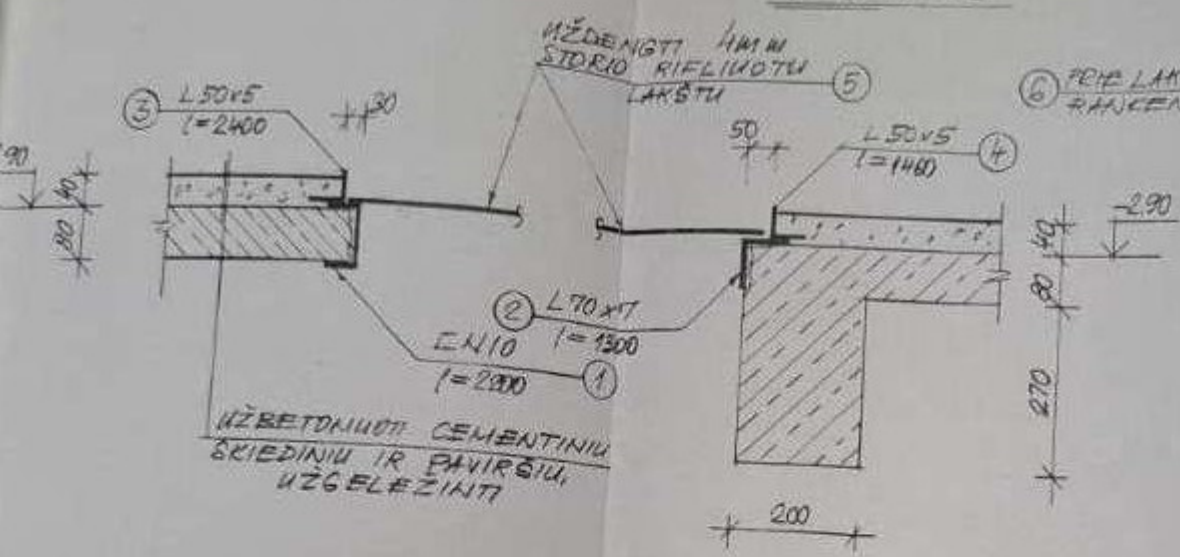


b-b M1:10


UŽDENGTI LAIVAI
STORIO RIFLIUOTI
LAKŠTŲ

PER LAKŠTŲ PRIVIRINTI
RAKČENAI Ø12M

ANGOS, SIURBLIŲ, IŠKĖLIMŲ, ĮRĖMINIMAS
IR UŽDEGINATIS V-290

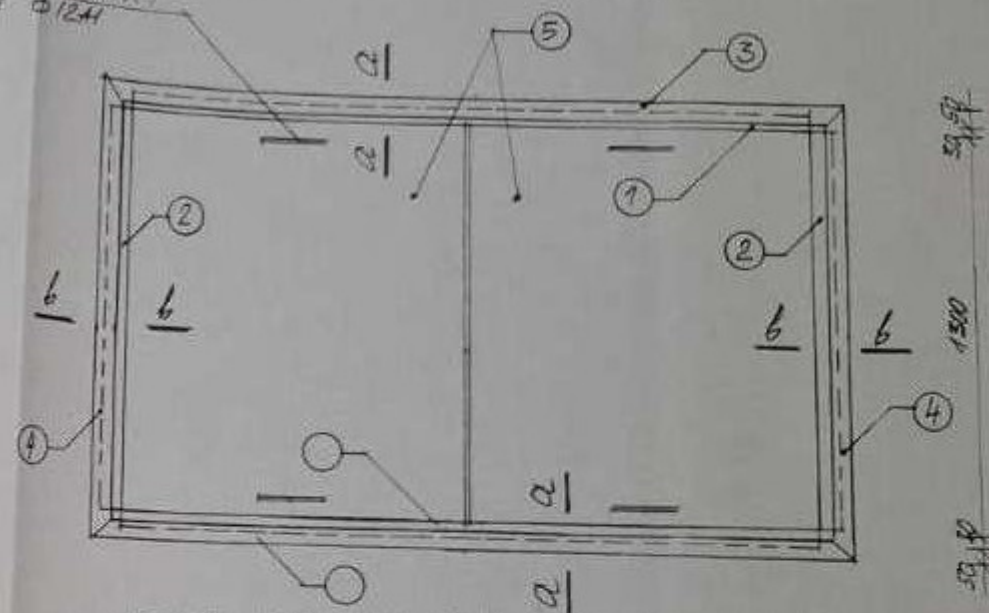


c-c M1:10


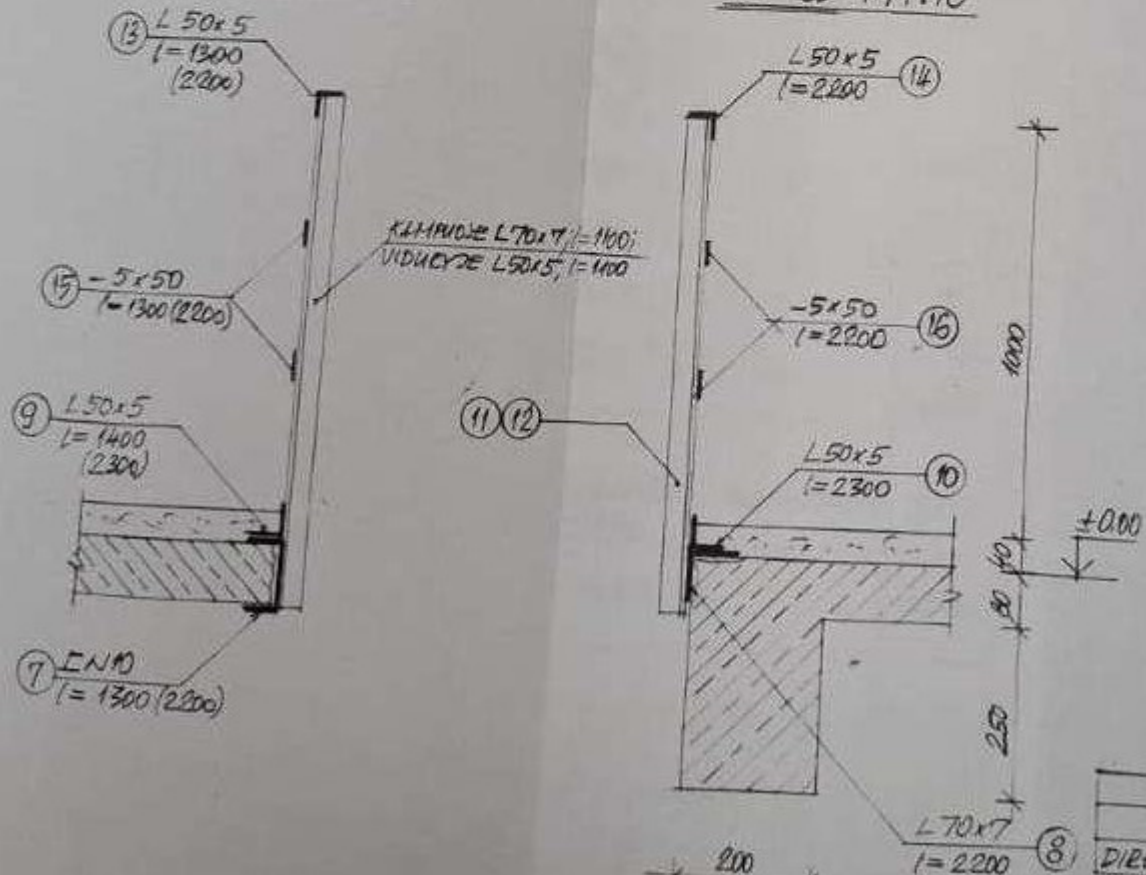


d-d M1:10

ANGOS, SIURBLIŲ, IŠKĖLIMŲ, ĮRĖMINIMAS
IR ATVERIMAS V±0.00

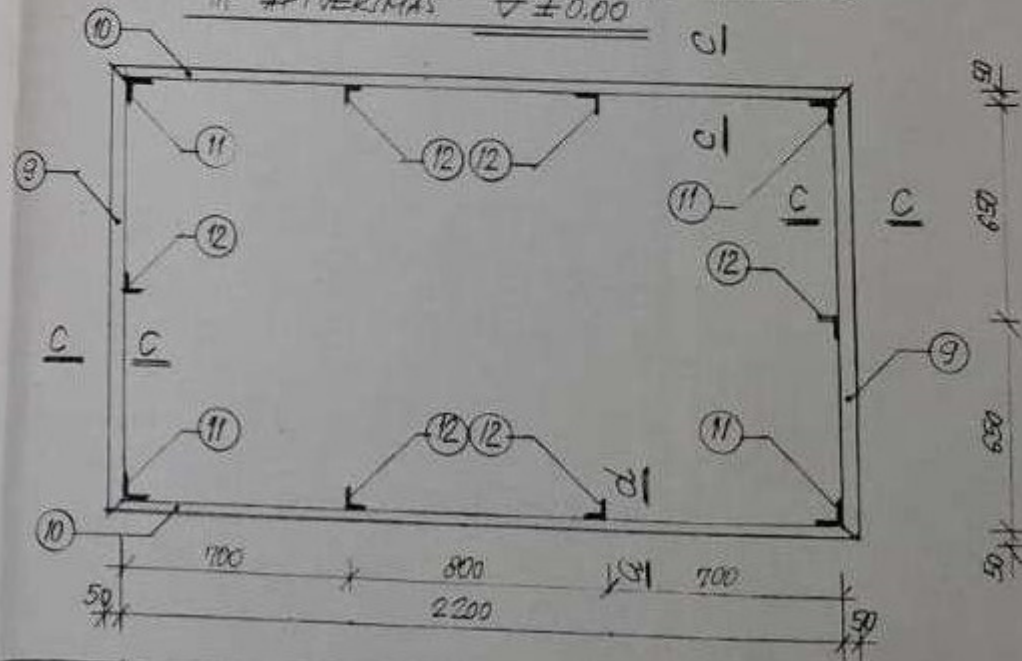

DIRECT. PAVIČYS	1/1	9/1	49/95-AS, K
-----------------	-----	-----	-------------

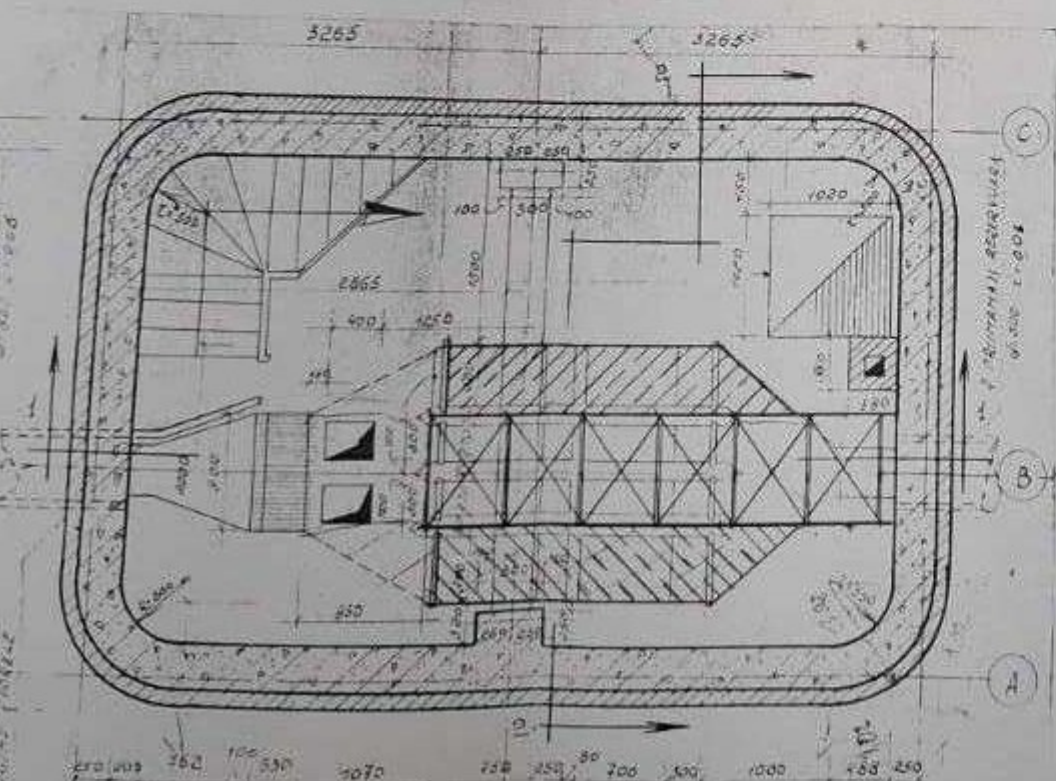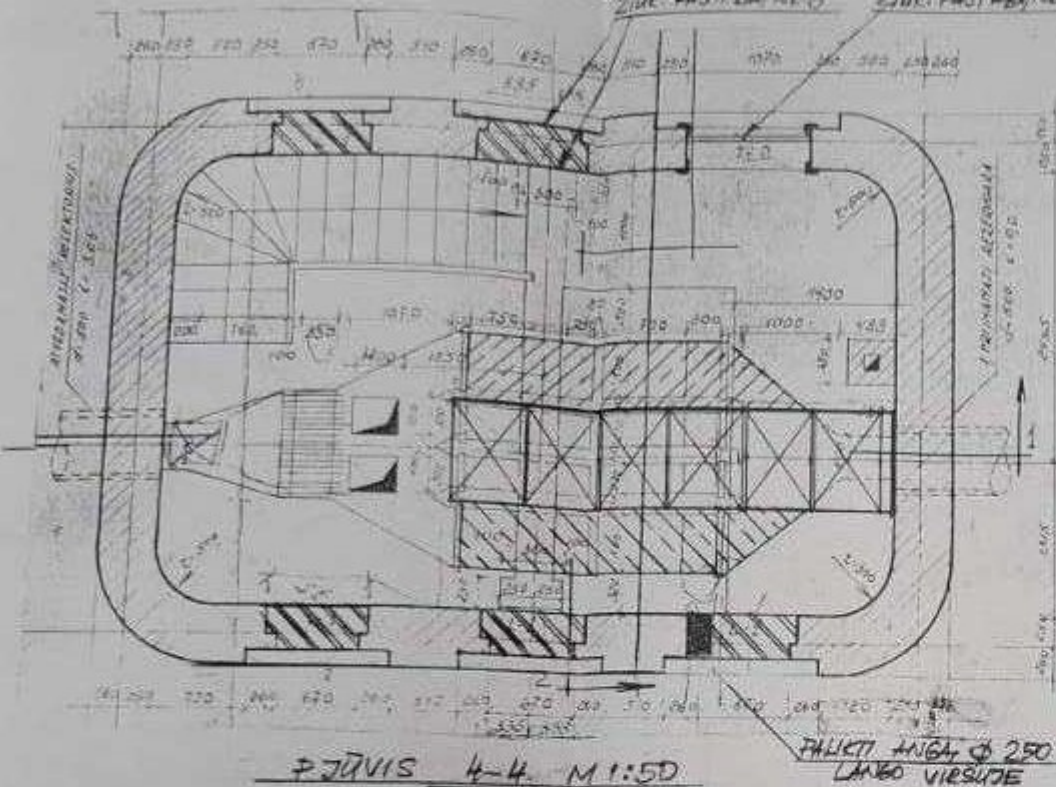

1. Smėlio nusėdimui rezervuara, užpilti žvyru, il. stropiai tankinant sluoksniais. 6,5m³
2. Išgrauti vidurinę, gelžbetoninę, 15cm sienelę, atkurovare 0,3m³
3. Išbetonuoti 10cm storio betonu M200, armuojant Ø4E1, atbutes 100x100, kanalo dugną, su mišlydėm, L=901 ir užpildyti rezervuara, 93m³ 3tG
4. Nudengti kanalą plotstėmis P 8-6 SERIJA 1,243,1-4 IT 125-3,6 svoris 96tG 6vnt.
5. Nuvalyti nuo senų, dažų, ir tūpų, laiptų, tūnelius, nutepti vidėmų sūrtseju ir du kartus antikoroziniais dažais (metalo svoris ~ 200tG
6. Užmūryti pastato langus 38cm storio, paprastomis stiklėmis molio plytomis, palikti langus nutekėjimui vamzdiniais. 1,5m³
7. Priešmūri durų dugą, 2 L 50x5 sujungiant - 5x50 bei 50cm. Prie apšėrimimo kabinti metalines duris, kurias gaminti iš L 50x5 ir rifuoto laisto 3mm storio. Duris paruošti dažymui ir dažyti. L 50x5, l=225m, 85tG rifuotas laistas 2,25m² 57tG - 5x50, l=400x12=4800 95tG
8. Nutinkuoti naują mūrą, iš vidaus ir išorės taip pat pataisyti aptuopejus, mūrą, ir duris, sugrąžinti. 10m²
9. Atremontuoti stogo dangą. Nuardyti du sluoksnius seno rubezoido, pakeičyti jį nauju betono užlymimu, ir nauju užlymu 2 sl. rubezoido karte bitumine mantika. 50m²
10. Atkardinti iš naujo pastato tornų qg virš pastato perimetrui. 28m²
11. Paruošti ir nudažyti pastato fasadą, 75m²
12. Paruošti ir nubaltinti pastato vidaus sienas, baldiniais dažais. 135m²
13. Paruošti ir nubaltinti pastato lubas, baldiniais dažais. 36m²

- TERITORIJOS TVARKYMAS**
1. Sitatimui, plytų tvoro, (analogiškai neišgriautai) mūrijimas ant esančių pamatų. 19,0m³
 2. Metaliniai vartai ir varteliai tvoroje. 400tG

49/95 - AS, K			
DIREKT.	P. VAIČYS	9.11.	KANALIZACIJOS PERDIRBIMO ST.
PVI	K. VAIČYS	9.11.	TIES NR. 2 MAŽEIKIŲ, GT. KAUNE
PROJEKT.	L. VAIČYS	9.11.	KIP. REMONTAS IR ISPLĖTIMAS
GROTOI NR. 1			
HAB			

