LITGRID AB
DALIS

Demontuojama
AB LITGRID
projekte

Demontuojama
AB LITGRID
projekte

Įranga iškeliama
(žiūr. E dalyje),
pamatas
paliekamas.

Įranga
perkeliama o
pamatas
demontuojamas,
žiūr. E dalyje.

Įranga iškeliama
(žiūr. E dalyje),
pamatas
demontuojamas.

Demontuojama dalis tvoros

Demontuojamas asfaltas
nuotekų trasai pravesti.

7.90

2.00

NEZ dv100

NEZ dv80

NEZ dv200

NEZ dv400

NEZ dv150

TAGS-1 RTGS-1

AT-1

KR-1A

KR-2A

KR-1

KR-2

SRT-2

Sutartiniai ženklai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas	Pastaba
1	Demontuojamos konstrukcijos/įrenginiai/tvora		
2	Demontuojamos dangos		

Nurodymai:

1. Demontuojamų konstrukcijų kiekiai pateikiami SŽ.
2. Kartu su šiuo brėžiniu žiūrėti elektrotechnikos, nuotekų šalinimo ir konstrukcijų projektų dalis;

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečioms šalims draudžiamas

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0	2026-09	KONKURSUI

KVAL. PATV. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 330/110/10 KV KAUNO TP ELEKTROS ĮRENGINIŲ (GALIOS TRANSFORMATORIŲ T-1 IR T-2), KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., BIRULIŠKIŲ K., PASTOTĖS G. 9, STATYBOS PROJEKTAS
	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: XX (VISI STATINIAI) KAUNO TP ASĮ DEMONTUOJAMŲ ĮRENGINIŲ PLANAS — LAIDA: 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: LT, AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	DOKUMENTO ŽYMUO: 2024/548-XX-TDP-SP.B-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1

DATA | PARAŠAS | VARDAS, PAVARDĖ | PROJ. DALIS

LITGRID AB
DALIS

T-1

T-2

NEZ dv100

NEZ dv80

NEZ dv150

NEZ dv400

NEZ dv200

AT-1

TAGS-1 RTGS-1

KR-1A

KR-2A

KR-1

KR-2

SRT-1

SRT-2

MET 400V

Demontuojama AB LITGRID projekte

Atstatant dangas, aukščius atkurti į buvusius

Po VN dalyje projektuojamų vamzdžių trasos pravedimo, asfaltas atstatomas iki esamo kelio aukščio.

Po VN dalyje projektuojamų vamzdžių trasos pravedimo, šaligatvio plytelės atstatomos iki esamo aukščio

1 met 330000V

2.00

1.90

H=28,5

Sutartiniai ženklai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas	Pastaba
1	Projektuojamos horizontalės	74.30	

Nurodymai:

1. Brėžinyje altitudės ir koordinatės duoti metrais;
2. Kartu su šiuo brėžiniu žiūrėti elektrotechnikos, nuotekų šalinimo ir konstrukcijų projektų dalis;

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečioms šalims draudžiamas

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0	2026-09	KONKURSUI

KVAL. PATV. DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
330/110/10 KV KAUNO TP ELEKTROS ĮRENGINIŲ (GALIOS TRANSFORMATORIŲ T-1 IR T-2), KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., BIRULIŠKIŲ K., PASTOTĖS G. 9, STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
XX (VISI STATINIAI)
KAUNO TP ASĮ AUKŠČIŲ PLANAS, VERTIKALINIS PLANAS

LAIDA: 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	2024/548-XX-TDP-SP.B-02	1	1

DATA | PARAŠAS | VARDAS PAVARDĖ | PROJ. DALIS

LITGRID AB
DALIS

T-1

T-2

NEZ dv100

NEZ dv150

NEZ dv80

NEZ dv400

NEZ dv200

AT-1

RTGS-1

KR-1A

KR-2

KRT-1

KRT-2

SRT-1

SRT-2

MET 400V

4.00

4x2=8.00

21.82

3.50

5.50

Pralaidos sprendinius žiūr. SK dalyje

Po VN dalyje projektuojamų vamzdžių trasos pravedimo, skalda atstatoma iki esamo aukščio.

Po VN dalyje projektuojamų vamzdžių trasos pravedimo, asfaltas atstatomas iki esamo kelio aukščio.

Po VN dalyje projektuojamų vamzdžių trasos pravedimo, šaligatvio plytelės atstatomos iki esamo aukščio

1 met 330000V

190

2.00

Eksplikacija ir techniniai ekonominiai rodikliai


Obj. Nr. plane	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
01	Projektuojama 110/10/10 kV skirstyklos teritorija	m^2	655,0	
02	Projektuojamas požeminis alyvos rezervuaras ($15m^3$)	vnt.	1	
03	110/10/10 kV 40 MVA galios transformatorius	vnt.	2	


Sutartiniai ženklai ir techniniai rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas	Kiekis	Pastaba
1	Projektuojamos atramos po įrenginiais			
2	Projektuojamas asfaltbetonio dangos kelias		85,0 m^2	
3	Atstatomas asfaltbetonio dangos kelias		12,0 m^2	
4	Projektuojama skaldos danga		425,0 m^2	
5	Atstatoma skaldos danga		70,0 m^2	
6	Atstatoma šaligatvio plytelių danga		4,0 m^2	
7	Projektuojami kelio bortai (BR100.15.30)		55,0 m'	
8	Projektuojama pastotės išorės tvora		5,5 m'	
9	Elektros tinklų apsaugos zona		iki tvoros	
10	Įvažiavimas į sklypą			
11	Transporto judėjimo schema			

DATA
PARAŠAS
VARDAS, PAVARDĖ
PROJ. DALIS

SITUACIJOS PLANAS

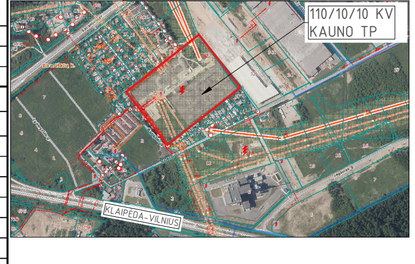



Nurodymai:

1. Matmenys brėžinyje, altitudės ir koordinatės duoti metrais;
2. Statybos metu užtikrinti priėjimus ir privažiavimus prie inžinerinių statinių;
3. Kartu su šiuo brėžiniu žiūrėti elektrotechnikos, nuotekų šalinimo ir konstrukcijų projektų dalis;
4. Prieš įrenginant įvažą sumontuoti nuotekų šalinimo trąšą po keliu.

Topografinis planas suderintas ir integruotas TIIS, unikalus Nr. TIIS1-20250226-013750

Tekiamo plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Objektas				s	Pastotės g. 9, Biruliškės, Karmėlavos sen., Kauno r. sav.
Koordinačių sistema: LKS–1994		Aukščių sistema: LAS 07			Tikslumas: planinis–0,10 m., aukščio–0,10 m.
Pareigos	Vardas Pavardė	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Parašas	Data	Geoido nr. LIT20G
Geodezininkas				2025–02–26	Lap? skaičius: 1 Lapo nr.:1

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečioms šalims draudžiamas

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0	2026-09	KONKURSUI

KVAL. PATV. DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
330/110/10 KV KAUNO TP ELEKTROS ĮRENGINIŲ (GALIOS TRANSFORMATORIŲ T-1 IR T-2), KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., BIRULIŠKIŲ K., PASTOTĖS G. 9, STATYBOS PROJEKTAS


STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
XX (VISI STATINIAI)
KAUNO TP ASĮ SKLYPO IŠDĖSTYMO PLANAS PLANAS

LAIDA: 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
LT
AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“

DOKUMENTO ŽYMUO
2024/548-XX-TDP-SP.B-03

LAPAS: 1
LAPŲ: 1

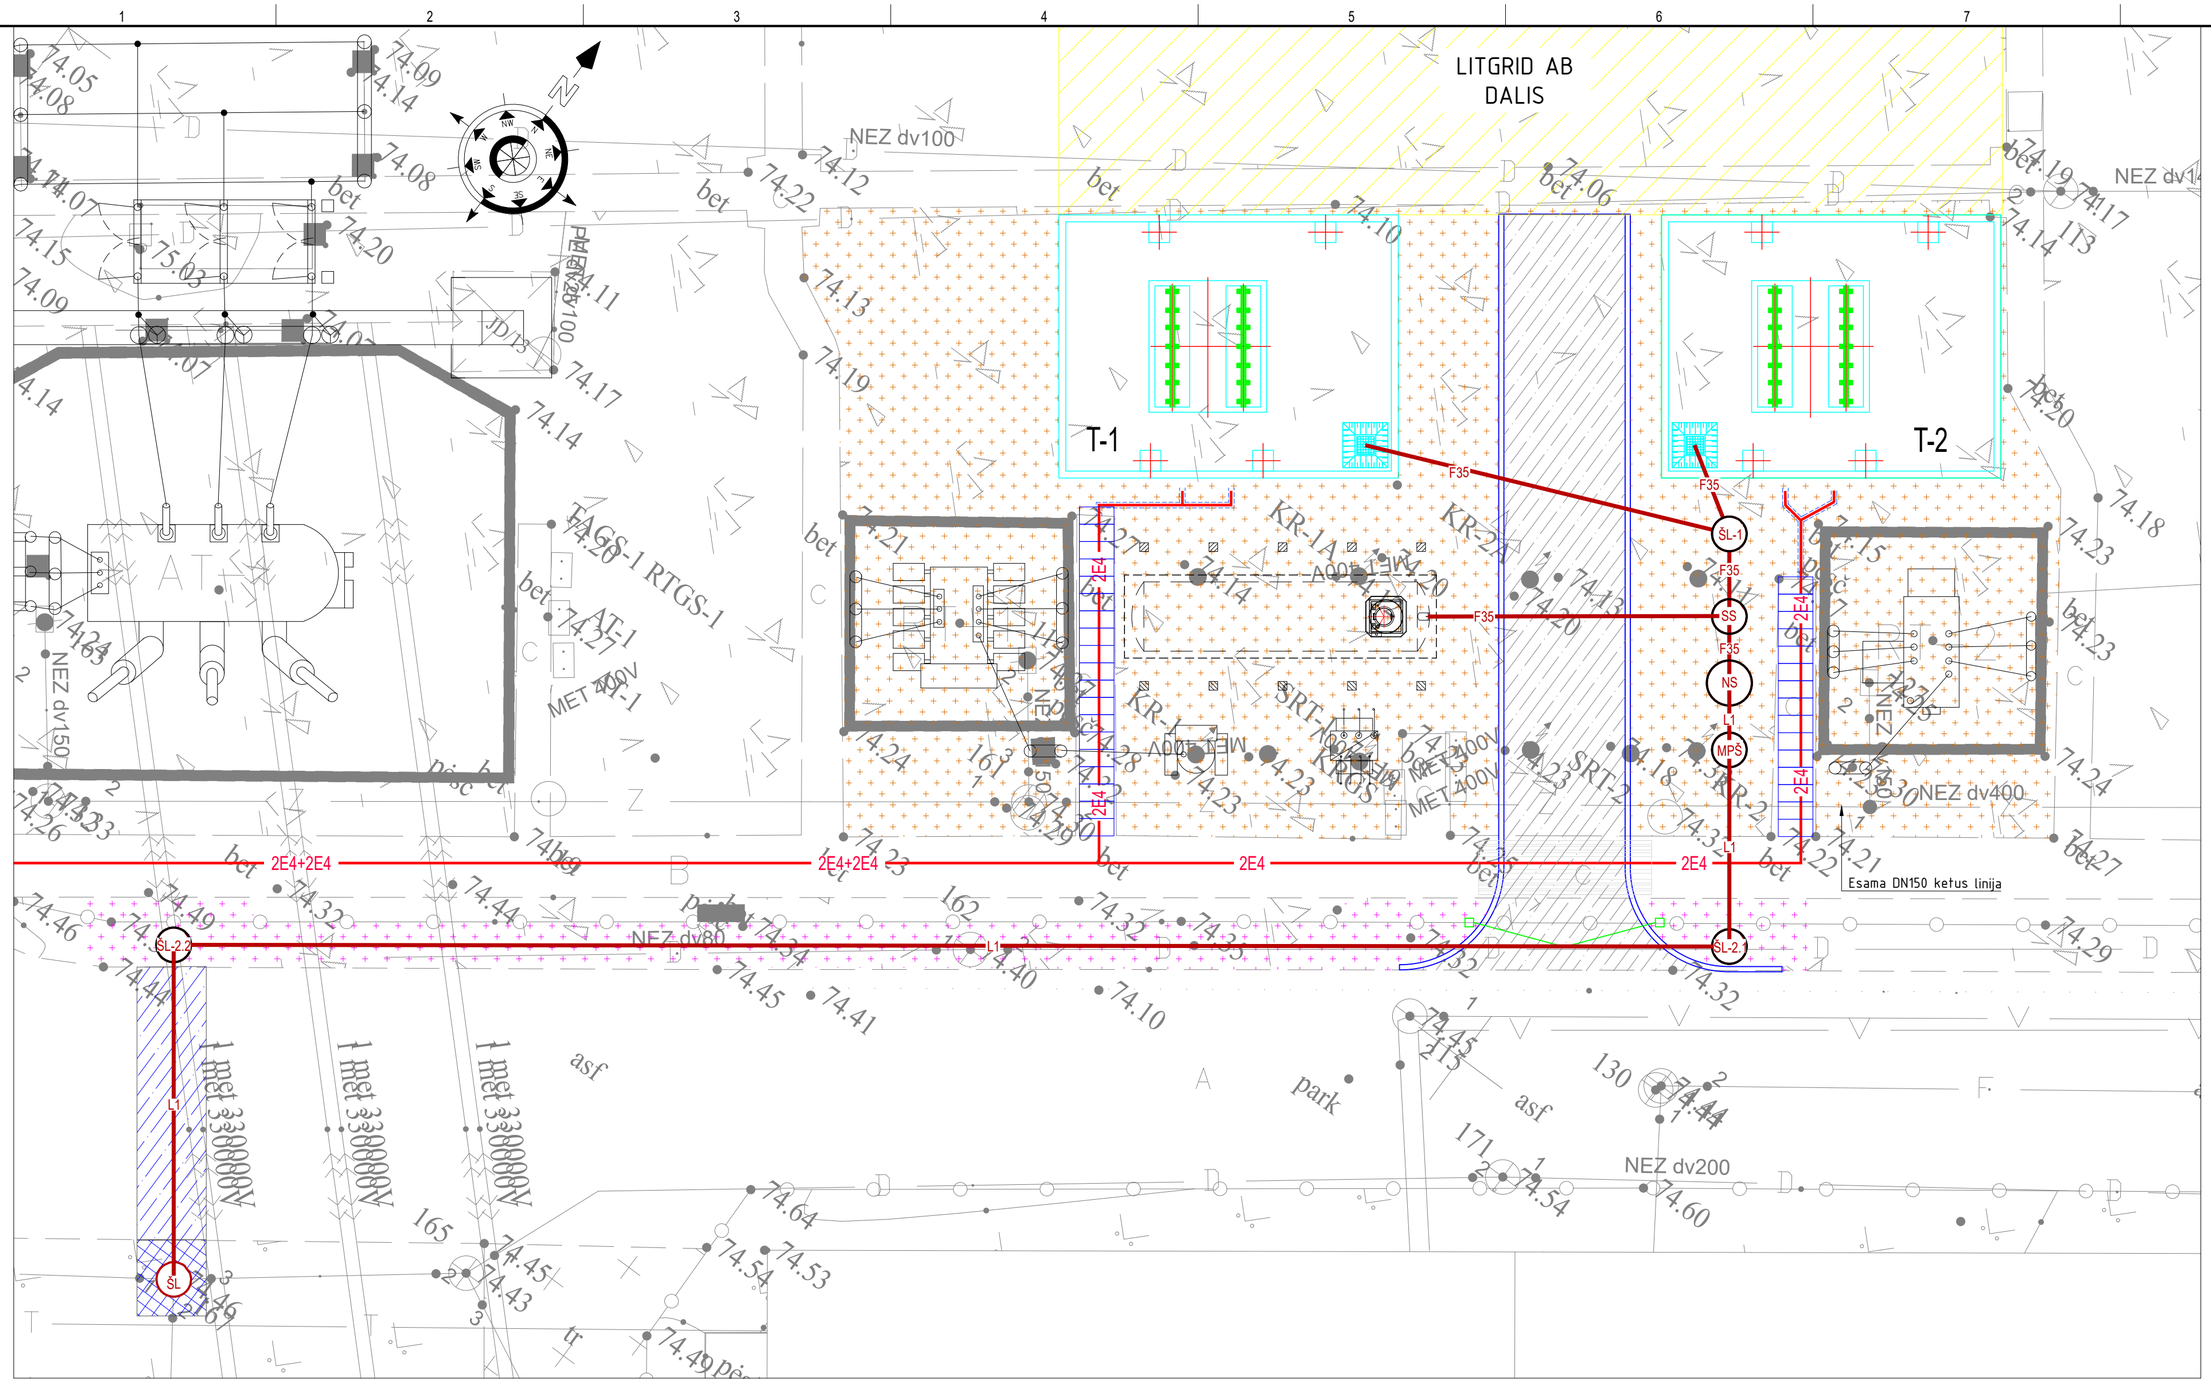

Sutartiniai ženklai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas	Pastaba
1	Projektuojamos elektros kabelių trasos apsauginiame vamzdyje	E	
2	Nuotekų linija iš ketinių vamzdžių	F35	
3	Nuotekų linija iš PVC vamzdžių	L1	
4	G/b apžiūros šulinys Φ1000	ŠL-*	
5	G/b smėlio sėsdintuvo šulinys Φ1000	SS	
6	Gamyklinis Naftos skirtuvas	NS	
7	Gamyklinis Mėginių paėmimo šulinys	MPŠ	
8	Alyvos rezervuaras 25m^3		

Nurodymai:

1. Matmenys brėžinyje, altitudės ir koordinatės duoti metrais;
2. Statybos metu užtikrinti priėjimus ir privažiavimus prie inžinerinių statinių;
3. Kartu su šiuo brėžiniu žiūrėti elektrotechnikos, nuotekų šalinimo ir konstrukcijų projektų dalis;

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečioms šalims draudžiamas

0	2026-09	KONKURSUI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
330/110/10 KV KAUNO TP ELEKTROS ĮRENGINIŲ (GALIOS TRANSFORMATORIŲ T-1 IR T-2), KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., BIRULIŠKIŲ K., PASTOTĖS G. 9, STATYBOS PROJEKTAS


STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
XX (VISI STATINIAI)
KAUNO TP ASĮ SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

LAIDA: 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT — AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	2024/548-XX-TDP-SP.B-04	1	1

DATA | PARAŠAS | VARDAS PAVARDĖ | PROJ. DALIS

PASTOTĖS VARTŲ FRAGMENTAS

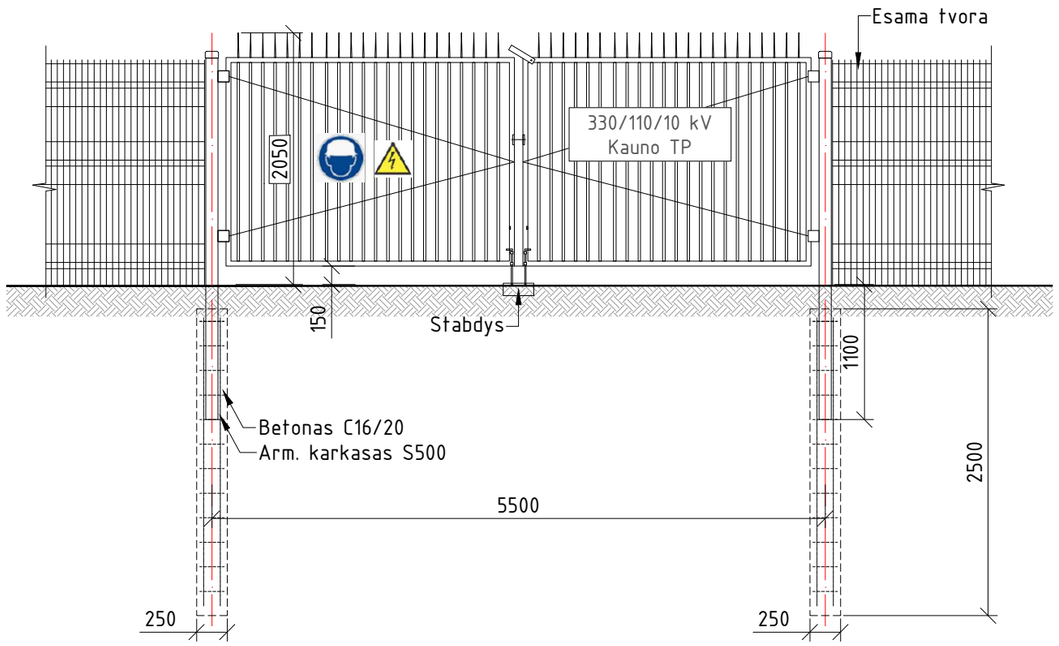

Nurodymai:

1. Tvoros išdėstymo planą žiūr. ...-TDP-SP/SA.B-02;
2. Stulpelių dangteliai plastikiniai.


Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečioms šalims draudžiamas

0	2025-06	KONKURSUI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)


KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 330/110/10 KV KAUNO TP ELEKTROS ĮRENGINIŲ (GALIOS TRANSFORMATORIŲ T-1 IR T-2), KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., BIRULIŠKIŲ K., PASTOTĖS G. 9, STATYBOS PROJEKTAS	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) KAUNO TP ASĮ VARTŲ FRAGMENTAS.	LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	DOKUMENTO ŽYMUO 2024/548-XX-TDP-SP.B-05	LAPAS 1 LAPŲ 1

DATA							
PARAŠAS							
VARDAS, PAVARDĖ							
PROJ. DALIS							

ASFALTO DANGOS KELIO PJŪVIS "A-A"

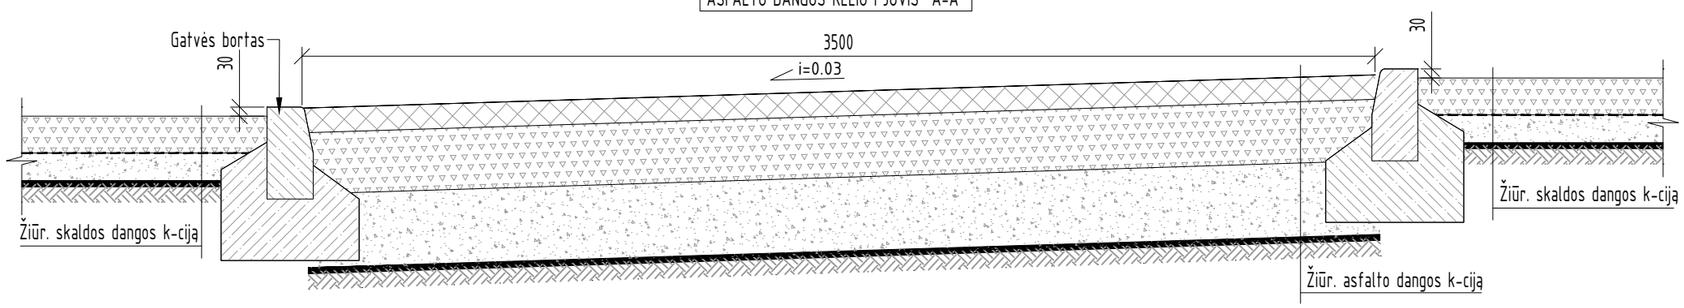


VIENSLUOKSNĖ ASFALTO DANGOS K-CIJA

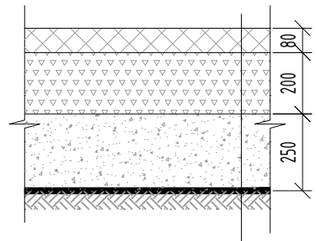


Asfalto danga AC16PD	8cm
Dolomitinė skalda fr.0/45	20cm
AŠAS	25cm
Sutankintas esamas gruntas Ev2≥45 MPa	

SKALDOS DANGOS K-CIJA

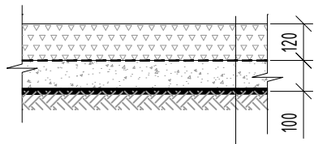

Dolomitinė skalda fr.16/32	12cm
Geotekstilė 200g/m2	
Smėlio-žvyro mišinys fr.0/20	10cm
Sutankintas esamas gruntas Ev2≥45 MPa	

GATVĖS BORTO ĮTVIRTINIMO K-CIJA

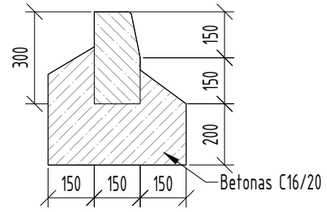

Nurodymai:

1. Pjūvių vietos pateiktos žiūr. -TDP-SP.B-02 ir B-03;

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečioms šalims draudžiamas

0	2025-10-03	KONKURSUI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 330/110/10 KV KAUNO TP ELEKTROS ĮRENGINIŲ (GALIOS TRANSFORMATORIŲ T-1 IR T-2), KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., BIRULIŠKIŲ K., PASTOTĖS G. 9, STATYBOS PROJEKTAS	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) KAUNO TP ASĮ DANGŲ DETALĖS	LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	DOKUMENTO ŽYMUO 2024/548-XX-TDP-SP.B-06	LAPAS 1 / LAPŲ 1

DATA				
PARAŠAS				
VARDAS, PAVARDĖ				
PROJ. DALIS				