

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b>	25	<b>Patikr. nr.</b>	4
4,24 25, Ažolų g. 4, FK	<b>Apatinis šulinys</b>	24	<b>Patikr. data</b>	2017.02.01
	<b>Tikr. kryptis</b>	Patikra pagal srovę		

<b>Vaizdajuoste</b>	4	<b>Vieta</b>	Klaipėda, Ažulų g. 4
<b>Irašo pradžia</b>	00:00:24	<b>Rajonas</b>	
<b>Irašo pabaiga</b>	00:02:37	<b>Gatvė</b>	
<b>Patikr. priežastis</b>	Skirta kanalizacijos sistemai	<b>Savininkas</b>	
<b>Tikrinimo būdas</b>	TV sistema	<b>Operatorius</b>	S. Kerekeš
<b>Kanalo numeris</b>		<b>Dalyviai</b>	
<b>Statybos metai</b>		<b>Pad. gatvių sist.</b>	Parkas, sodai
<b>Profilio forma</b>		<b>Nutek. sistema</b>	Buitinės nuotekos
<b>Profilio aukštis</b>	150 mm	<b>Medžiaga</b>	Keramika
<b>Prof. plotis (DN)</b>		<b>Vidaus apsauga</b>	
<b>Vamzdžio ilgis</b>		<b>Pastaba</b>	
<b>Tinklo tarpo ilgis</b>	10,40 m		
<b>Patikr. ilgis</b>	10,40 m		

Nuotr.	Vaizdo ir.	Atst./m	G	Bukle	C	Aprašymas
294	00:00:24	0,20		LV-O		Pos: 9- 3; Nukrypimas nuo padėties, poslinkis vertikalia kryptimi, viršus, poslinkis = 5cm; Kl: 3
299		0,50		II		Informacija; prasikeitę vamzdžiai, nesandarumas
	00:02:37	0,50		HA		Tinklo tarpo pradžia; 25
300		2,40		UCM-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, prasisunkia vanduo su dirvožemiu; Kl: 3
301		3,40		UCM-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, prasisunkia vanduo su dirvožemiu; Kl: 3
302		3,80		UCM-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, prasisunkia vanduo su dirvožemiu; Kl: 3
303		4,70		BSB-		Nėra nuolaužos, matosi dirvožemis; Kl: 4
304		5,70		UCM-		Nesandarus vamzdžių sujungimas, prasisunkia vanduo su dirvožemiu; Kl: 4
305		7,50		UC--		Nesandarus vamzdžių sujungimas; Kl: 3
306		9,90		II		Informacija; visam vamzdyje stovi vanduo
		10,40		EH		Tinklo tarpo pabaiga; 24

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	25	Patikr. nr.	4
4,24 25,Ąžuolų g. 4,FK	Apatinis šulinys	24	Patikr. data	2017.02.01
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis	Patikra pagal srovę		

Vaizdajuoste	4	Kanalo numeris	
Profilio forma		Vieta	Klaipėda,Ąžuolų g. 4
Aukštis	150 mm	Gatve	
Plotis (DN)		Operatorius	S.Kerekeš
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema	Buitinės nuotekos
Tinklo tarpo ilgis	10,40 m	Medžiaga	Keramika
Patikr. ilgis	10,40 m	Vidaus apsauga	

Mastelis 1/ 78 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį Grafiko psl. 1

Nuotr. Vaizdo įr.	Atst./m	Aprašymas
	25	
294 00:00:24	0.20 ( 10.20)	Psn: 9 - 3; <b>Nukrypimas nuo padėties</b> , poslinkis vertikalia kryptimi, viršus, poslinkis = 5cm; Cl.: 3
299 00:02:37	0.50 ( 9.90)	Informacija; prasikeitę vamzdžiai, nesandarumas Tinklo tarpo pradžia; 25
300	2.40 ( 8.00)	<b>Nesandarus vamzdžių sujungimas</b> , prasisunkia vanduo su dirvožemiu; Cl.: 3
301	3.40 ( 7.00)	<b>Nesandarus vamzdžių sujungimas</b> , prasisunkia vanduo su dirvožemiu; Cl.: 3
302	3.80 ( 6.60)	<b>Nesandarus vamzdžių sujungimas</b> , prasisunkia vanduo su dirvožemiu; Cl.: 3
303	4.70 ( 5.70)	<b>Nėra nuolaužos</b> , matosi dirvožemis; Cl.: 4
304	5.70 ( 4.70)	<b>Nesandarus vamzdžių sujungimas</b> , prasisunkia vanduo su dirvožemiu; Cl.: 4
305	7.50 ( 2.90)	<b>Nesandarus vamzdžių sujungimas</b> ; Cl.: 3
306	9.90 ( 0.50)	Informacija; visam vamzdyje stovi vanduo
	10.40 ( 0.00)	Tinklo tarpo pabaiga; 24
	24	

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

**Tinklo tarpas**  
4,24 25, Ažolų g. 4, FK  
**Tikr. kryptis** Patikra pagal srovę

**Viršutinis šulinys** 25  
**Apatinis šulinys** 24  
**Nuoteku sistema** Buitinės nuotekos

**Patikr. nr.** 4  
**Patikr. data** 2017.02.01

Nukrypimas nuo padėties, poslinkis vertikalia kryptimi, viršus, (09 - 03); p=5cm

**Nuotrauka** 294

**Vaizdo irrašas** 00:00:24  
**Atstumas /m** 0,20

**Bukle** LV-O  
**Pažeidimu kl.** 3  
**Padėtis** 9 - 3



Vaizdajuoste: 4

Informacija; prasikeitę vamzdžiai, nesandarumas

**Nuotrauka** 299

**Vaizdo irrašas**  
**Atstumas /m** 0,50

**Bukle** II



Vaizdajuoste: 4

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b>	25	<b>Patikr. nr.</b>	4
4,24 25, Ažolų g. 4, FK	<b>Apatinis šulinys</b>	24	<b>Patikr. data</b>	2017.02.01
<b>Tikr. kryptis</b> Patikra pagal srovę	<b>Nuoteku sistema</b>	Buitinės nuotekos		

Nesandarus vamzdžių sujungimas,  
prasisunkia vanduo su dirvožemiu

**Nuotrauka** **300**

**Vaizdo irrašas**  
**Atstumas /m** 2,40

**Bukle** UCM-  
**Pažeidimu kl.** 3



Vaizdajuoste: 4

Nesandarus vamzdžių sujungimas,  
prasisunkia vanduo su dirvožemiu

**Nuotrauka** **301**

**Vaizdo irrašas**  
**Atstumas /m** 3,40

**Bukle** UCM-  
**Pažeidimu kl.** 3



Vaizdajuoste: 4

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b>	25	<b>Patikr. nr.</b>	4
4,24 25, Ažolų g. 4, FK	<b>Apatinis šulinys</b>	24	<b>Patikr. data</b>	2017.02.01
<b>Tikr. kryptis</b> Patikra pagal srovę	<b>Nuoteku sistema</b>	Buitinės nuotekos		

Nesandarus vamzdžių sujungimas,  
prasisunkia vanduo su dirvožemiu

**Nuotrauka** **302**

**Vaizdo irrašas**  
**Atstumas /m** 3,80

**Bukle** UCM-  
**Pažeidimu kl.** 3



Vaizdajuoste: 4

Nėra nuolaužos, matosi dirvožemis

**Nuotrauka** **303**

**Vaizdo irrašas**  
**Atstumas /m** 4,70

**Bukle** BSB-  
**Pažeidimu kl.** 4



Vaizdajuoste: 4



# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

**Tinklo tarpas**  
4,24 25, Ažolų g. 4, FK  
**Tikr. kryptis** Patikra pagal srovę

**Viršutinis šulinys** 25  
**Apatinis šulinys** 24  
**Nuoteku sistema** Buitinės nuotekos

**Patikr. nr.** 4  
**Patikr. data** 2017.02.01

Nesandarus vamzdžių sujungimas,  
prasisunkia vanduo su dirvožemiu

**Nuotrauka** 304

**Vaizdo irrašas**  
**Atstumas /m** 5,70

**Bukle** UCM-  
**Pažeidimu kl.** 4



Vaizdajuoste: 4

Nesandarus vamzdžių sujungimas

**Nuotrauka** 305

**Vaizdo irrašas**  
**Atstumas /m** 7,50

**Bukle** UC--  
**Pažeidimu kl.** 3



Vaizdajuoste: 4

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdynų diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Tinklo tarpo vaizdo ataskaita

<b>Tinklo tarpas</b>	<b>Viršutinis šulinys</b>	25	<b>Patikr. nr.</b>	4
4,24 25, Ažolų g. 4, FK	<b>Apatinis šulinys</b>	24	<b>Patikr. data</b>	2017.02.01
<b>Tikr. kryptis</b> Patikra pagal srovę	<b>Nuoteku sistema</b>	Buitinės nuotekos		

Informacija; visam vamzdyje stovi vanduo

**Nuotrauka** 306

**Vaizdo irrašas**  
**Atstumas /m** 9,90

**Bukle** II



Vaizdajuoste: 4

# AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdinių diagnostika

Ryšininkų g. 11, Šilutės pl. 49 (8 46) 39 70 12

LT91116 Klaipėda

Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@vanduo.lt

## Nuolydžio grafikas



Tinklo tarpas  
4,24 25, Ažolų g. 4, FK

Viršutinis šulinys 25  
Apatinis šulinys 24

Patikr. ilgis 10,40 m  
Tinklo tarpo ilgis 10,40 m

Tikr. kryptis Patikra pagal srovę  
Nuoteku sistema S

Patikr. nr. 4  
Patikr. data 2017.02.01

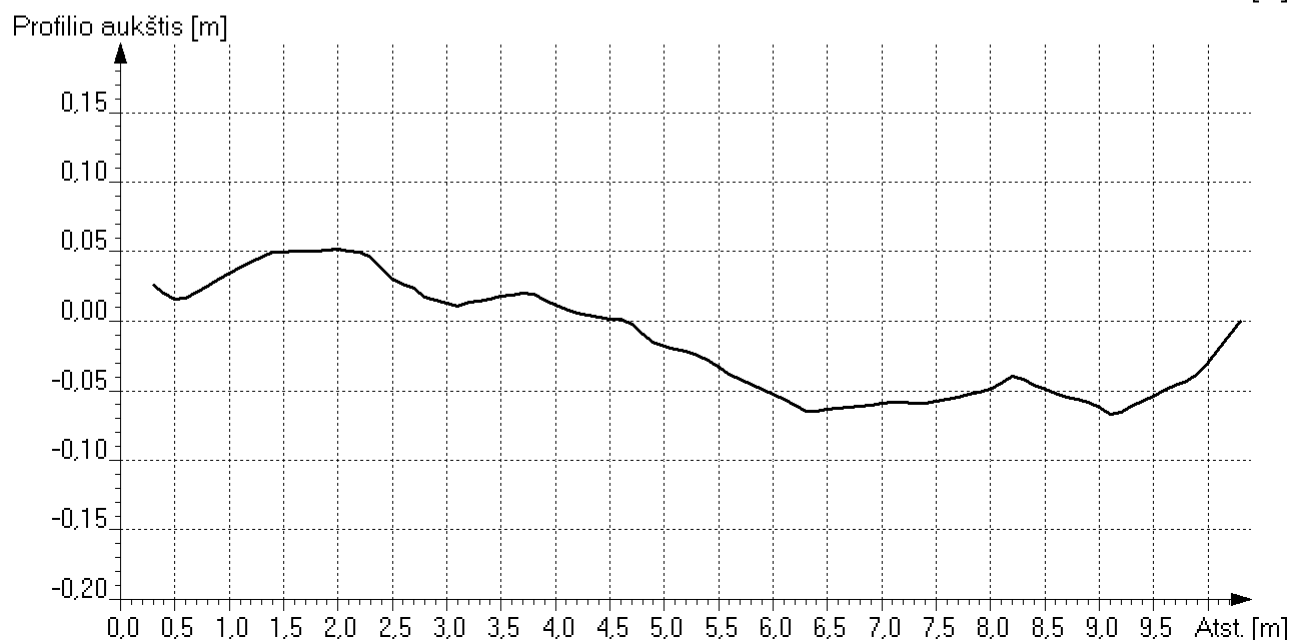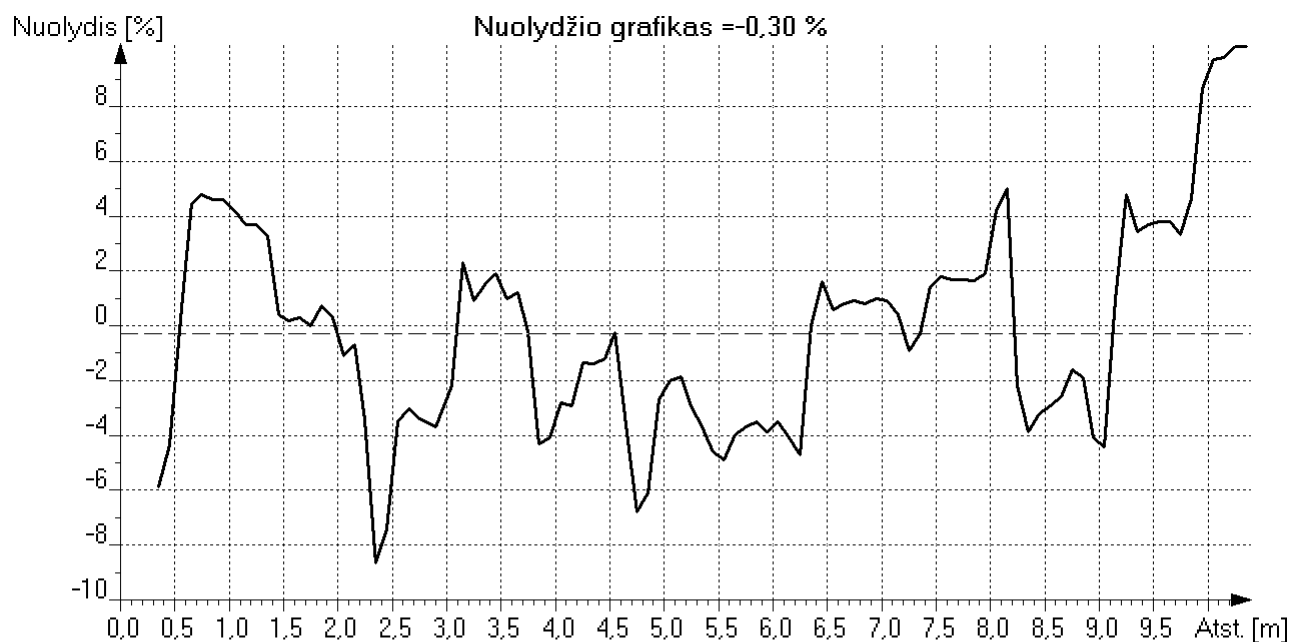

Šulinys 25

Šulinys 24